


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего(СРЭС)	0,808
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,408
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	0,4
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	0,67
2	Опор всего	37
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	26
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	5
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	11

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ф.1(МТП-оп.12)	368	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.1(оп.12-23)	400	А-25
3	Ф.1(оп.4-36,11-19)	40	СИП 2х16
4	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП2х16, СИП 4х16

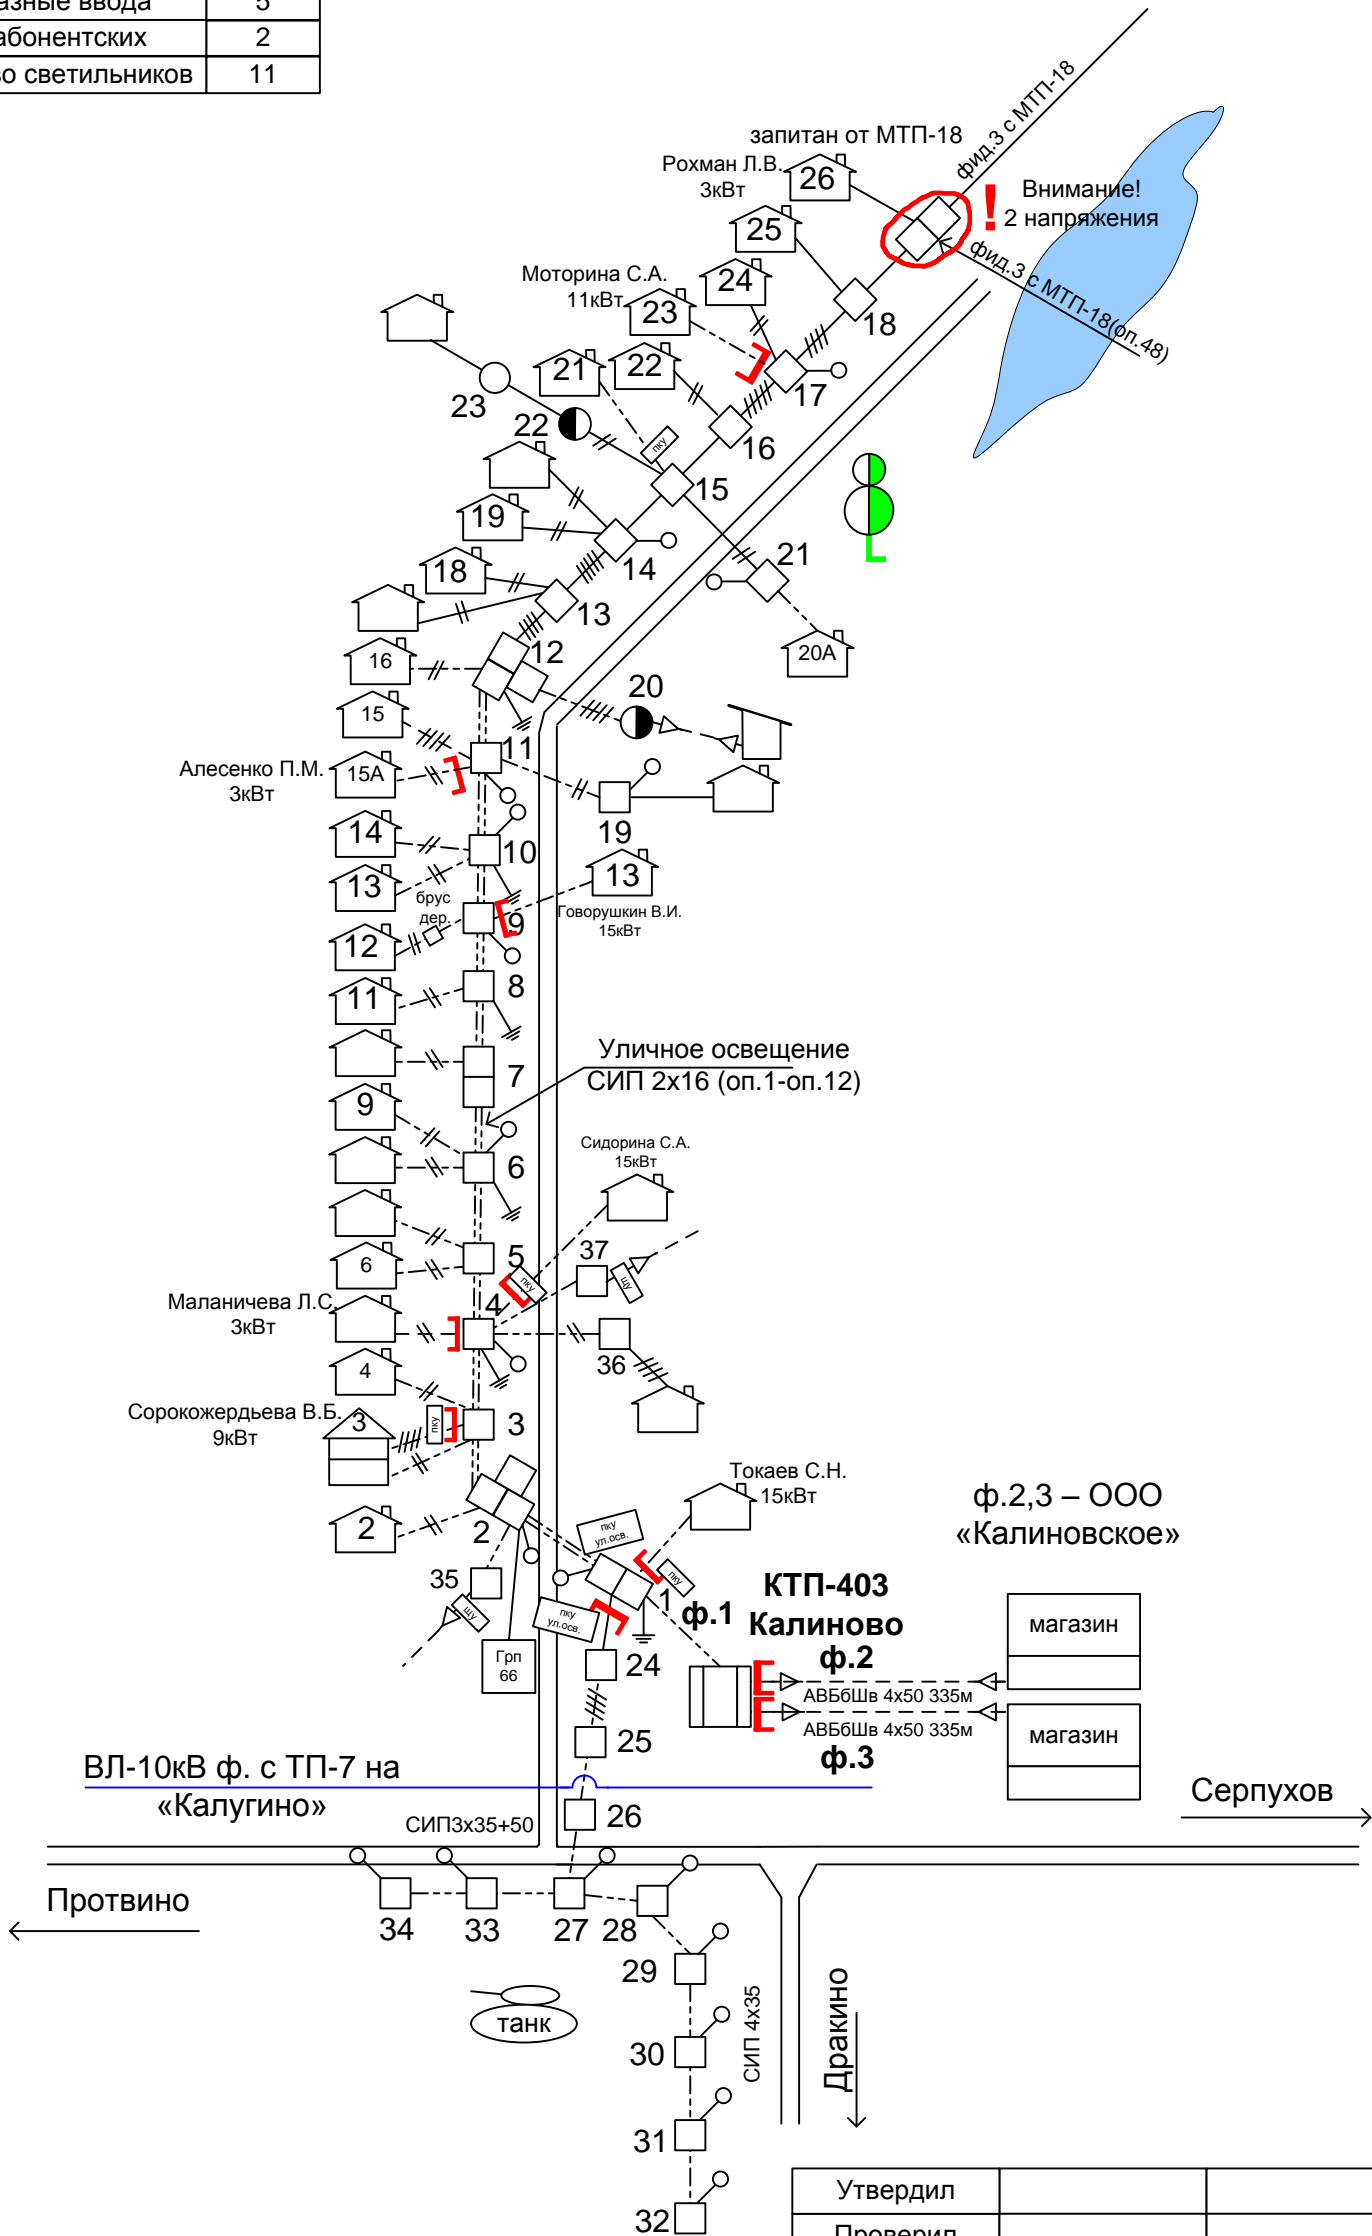

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-403 Калиново СРЭС

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		