


Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. 27 с ПС-447 «Пущино»

Схема определения места повреждения на ВЛ

(приложение к КОР)

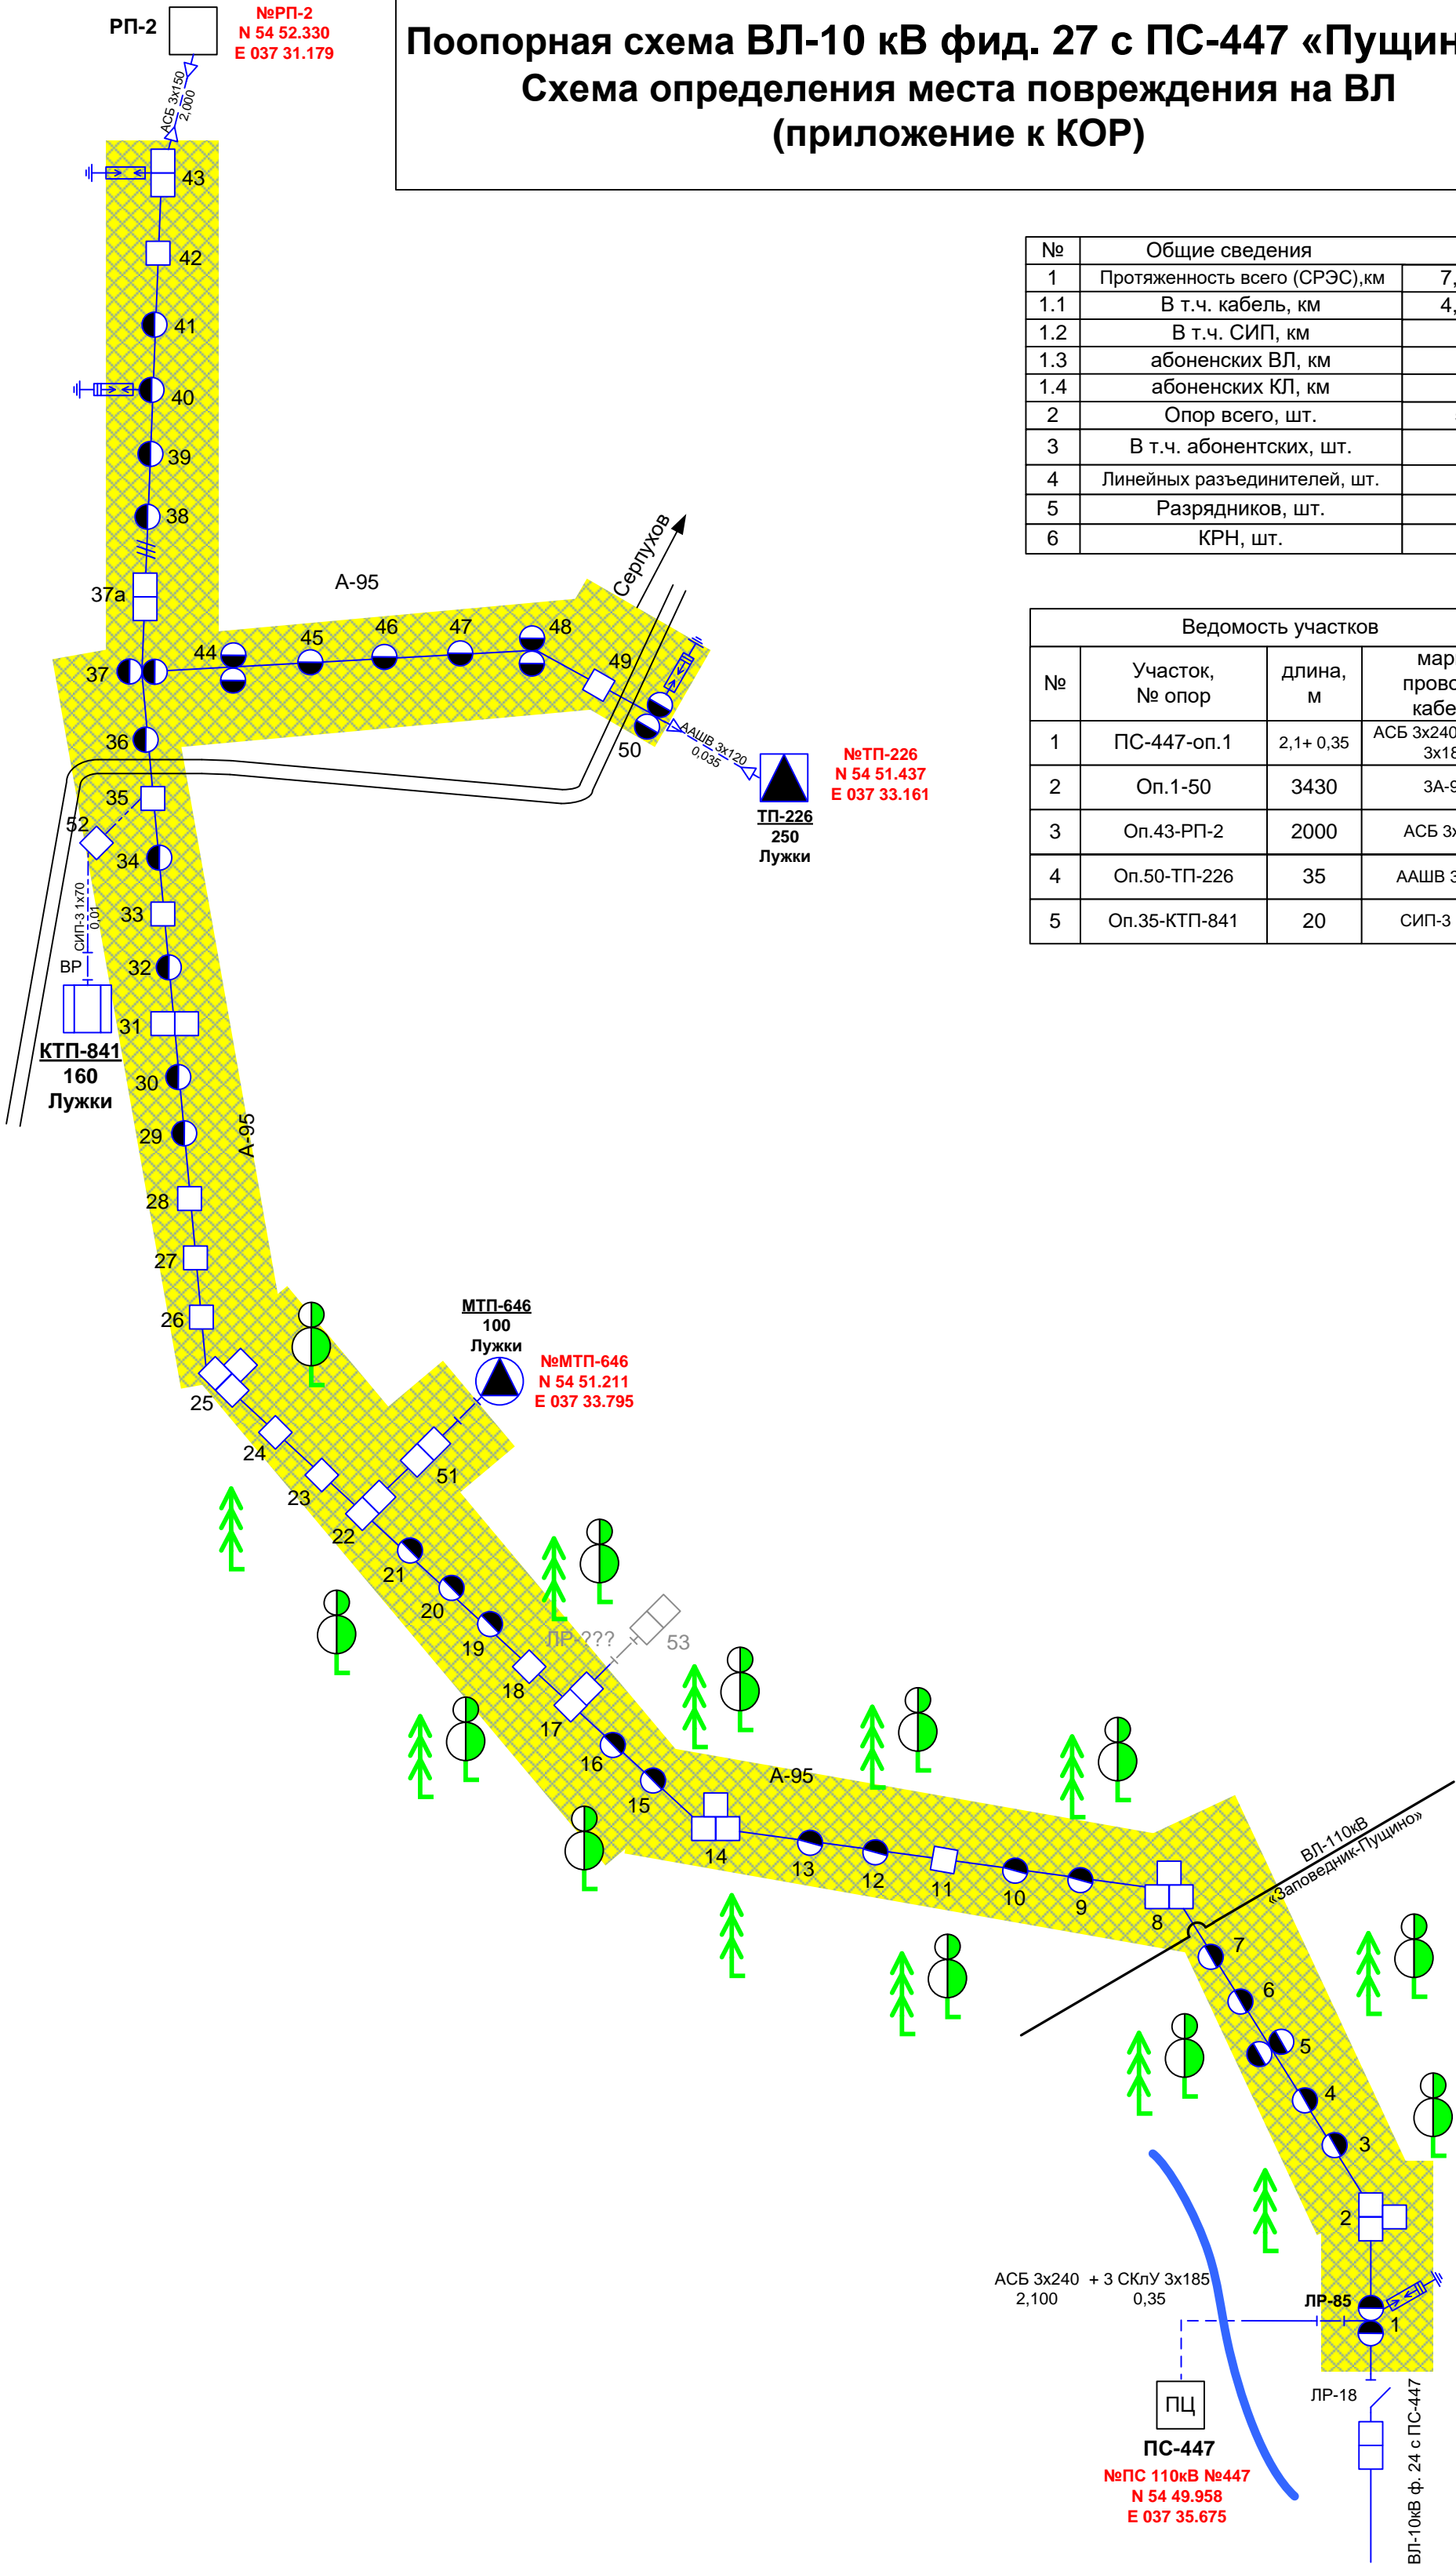

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	7,915
1.1	В т.ч. кабель, км	4,485
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	51
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей, шт.	2
5	Разрядников, шт.	4
6	КРН, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ПС-447-оп.1	2,1+ 0,35	АСБ 3х240+3СКлУ 3х185
2	Оп.1-50	3430	ЗА-95
3	Оп.43-РП-2	2000	АСБ 3х150
4	Оп.50-ТП-226	35	ААШВ 3х120
5	Оп.35-КТП-841	20	СИП-3 1х70

- Пеший осмотр
- Недоступно для осмотра
- Осмотр с применением автомобиля

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф. 27 с ПС-447				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	24.02.16	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	24.02.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	24.02.16	