


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	3900
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1120
1.3	абонентских ВЛ, км	200
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	97
3	В т.ч. абонентских, шт.	5
4	Однофазные ввода, шт.	65
5	В т.ч. абонентских, шт.	8
6	Трехфазные ввода, шт.	3
7	В т.ч. абонентских, шт.	3
8	Количество светильников, шт.	4

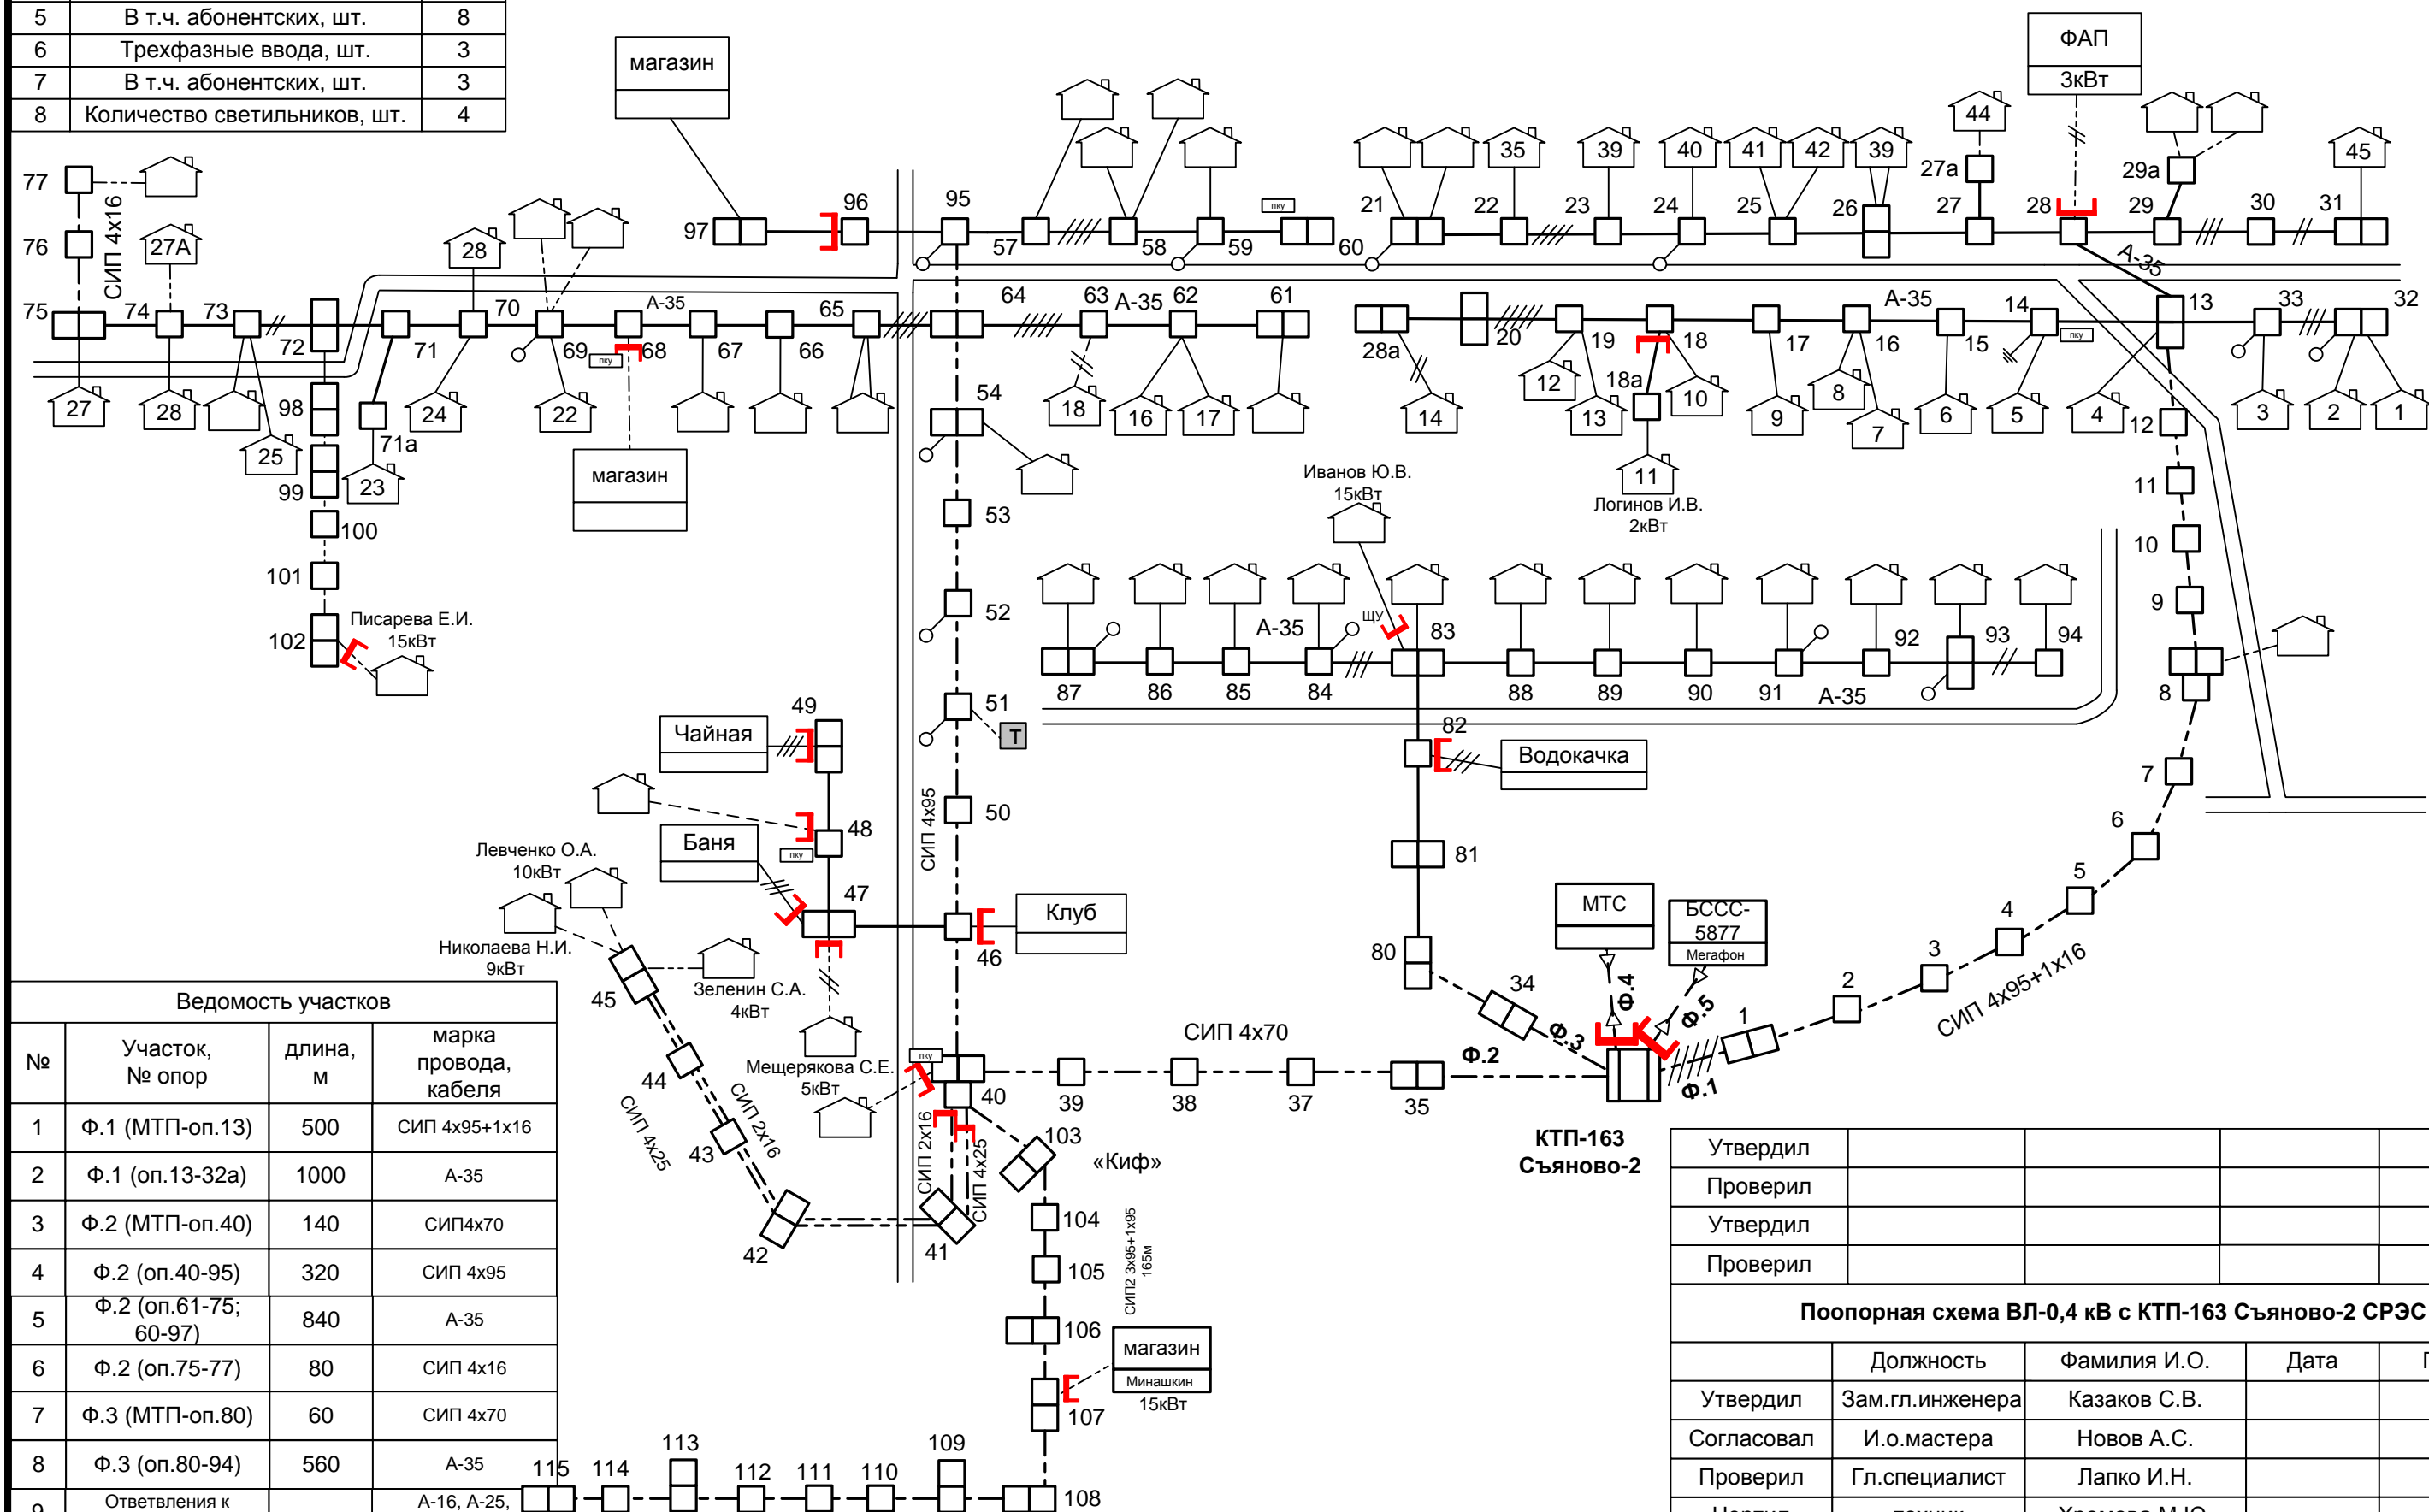

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-163 Съяново-2 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	1100
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	29
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

- Обозначения:
- Опора ж/б

Опора ж/б с повторным заземлением

Светильник

Опора дерев.

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-22)	720	А-35
2	Ф.2 (оп.23-28)	200	4А-35+А-25
	Ответвления к домам		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-49 Дубачино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись