


| № | Общие сведения | |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС),км | 0,879 |
| 1.1 | В т.ч. кабель, км | |
| 1.2 | В т.ч. СИП, км | 0,879 |
| 1.3 | абонентских ВЛ, км | |
| 1.4 | абонентских КЛ, км | |
| 2 | Опор всего, шт. | 64 |
| 3 | В т.ч. абонентских, шт. | 13 |
| 4 | Однофазные ввода, шт. | |
| 5 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 6 | Трехфазные ввода, шт. | |
| 7 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 8 | Количество светильников, шт. | |

2070-4000002921

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф. (МТП-оп.9-37) | 608 | СИП-2 3х95+1х95 |
| 2 | Ф. (МТП-оп.1,8) | 271 | СИП-2 3х95+1х95 |
| 3 | Оп.14-75 | 352 | СИП-2 3х95+1х95 |
| 4 | | | |

МТП-639 д. Рыжиково

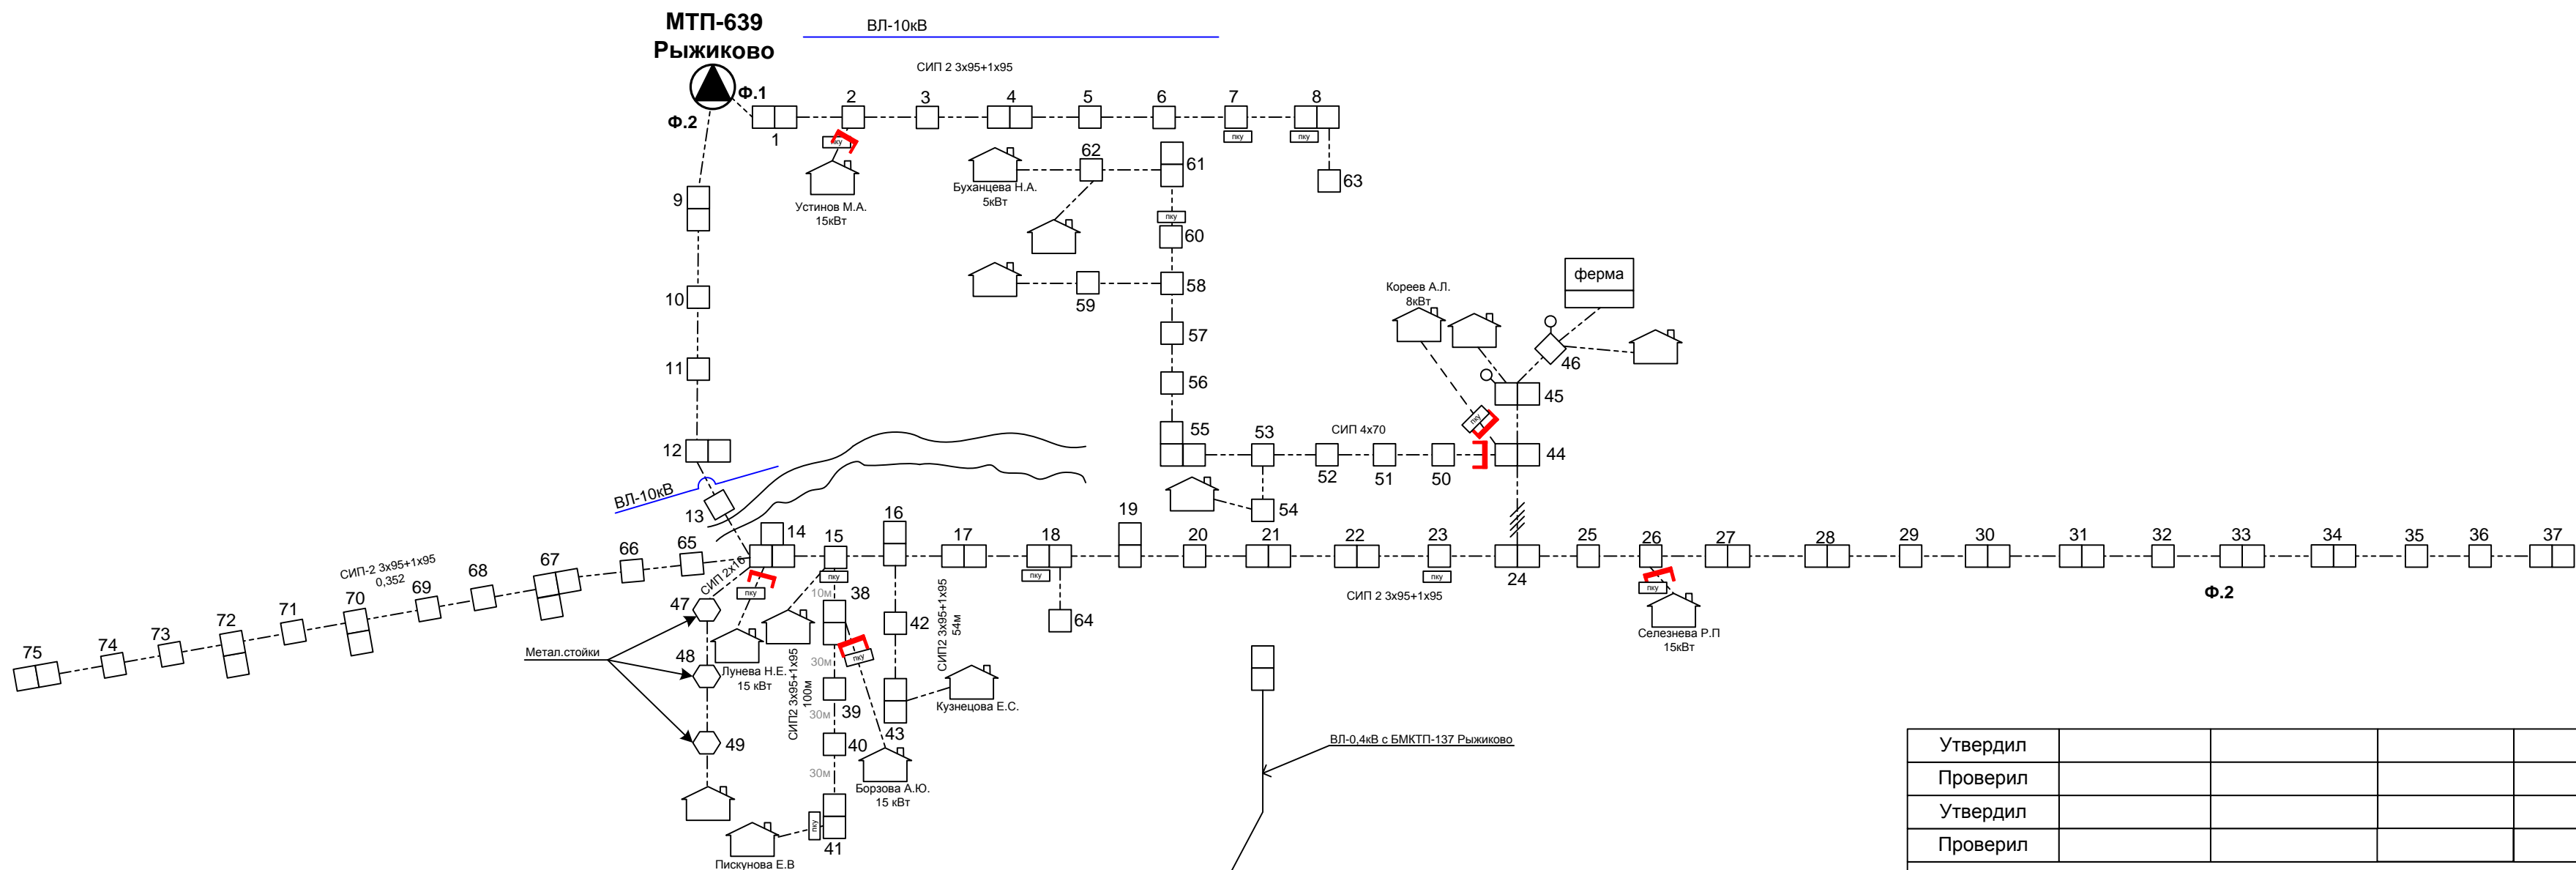

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-639 Рыжиково СРЭС

| | | | | |
|------------|-----------------|--------------|------|---------|
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Новов А.С. | | |
| Проверил | Гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | техник | Буева М.С. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

