


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	
1.1	В т.ч. кабель	0,25
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего, шт.	59
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	38

Инв.№ 032-32834

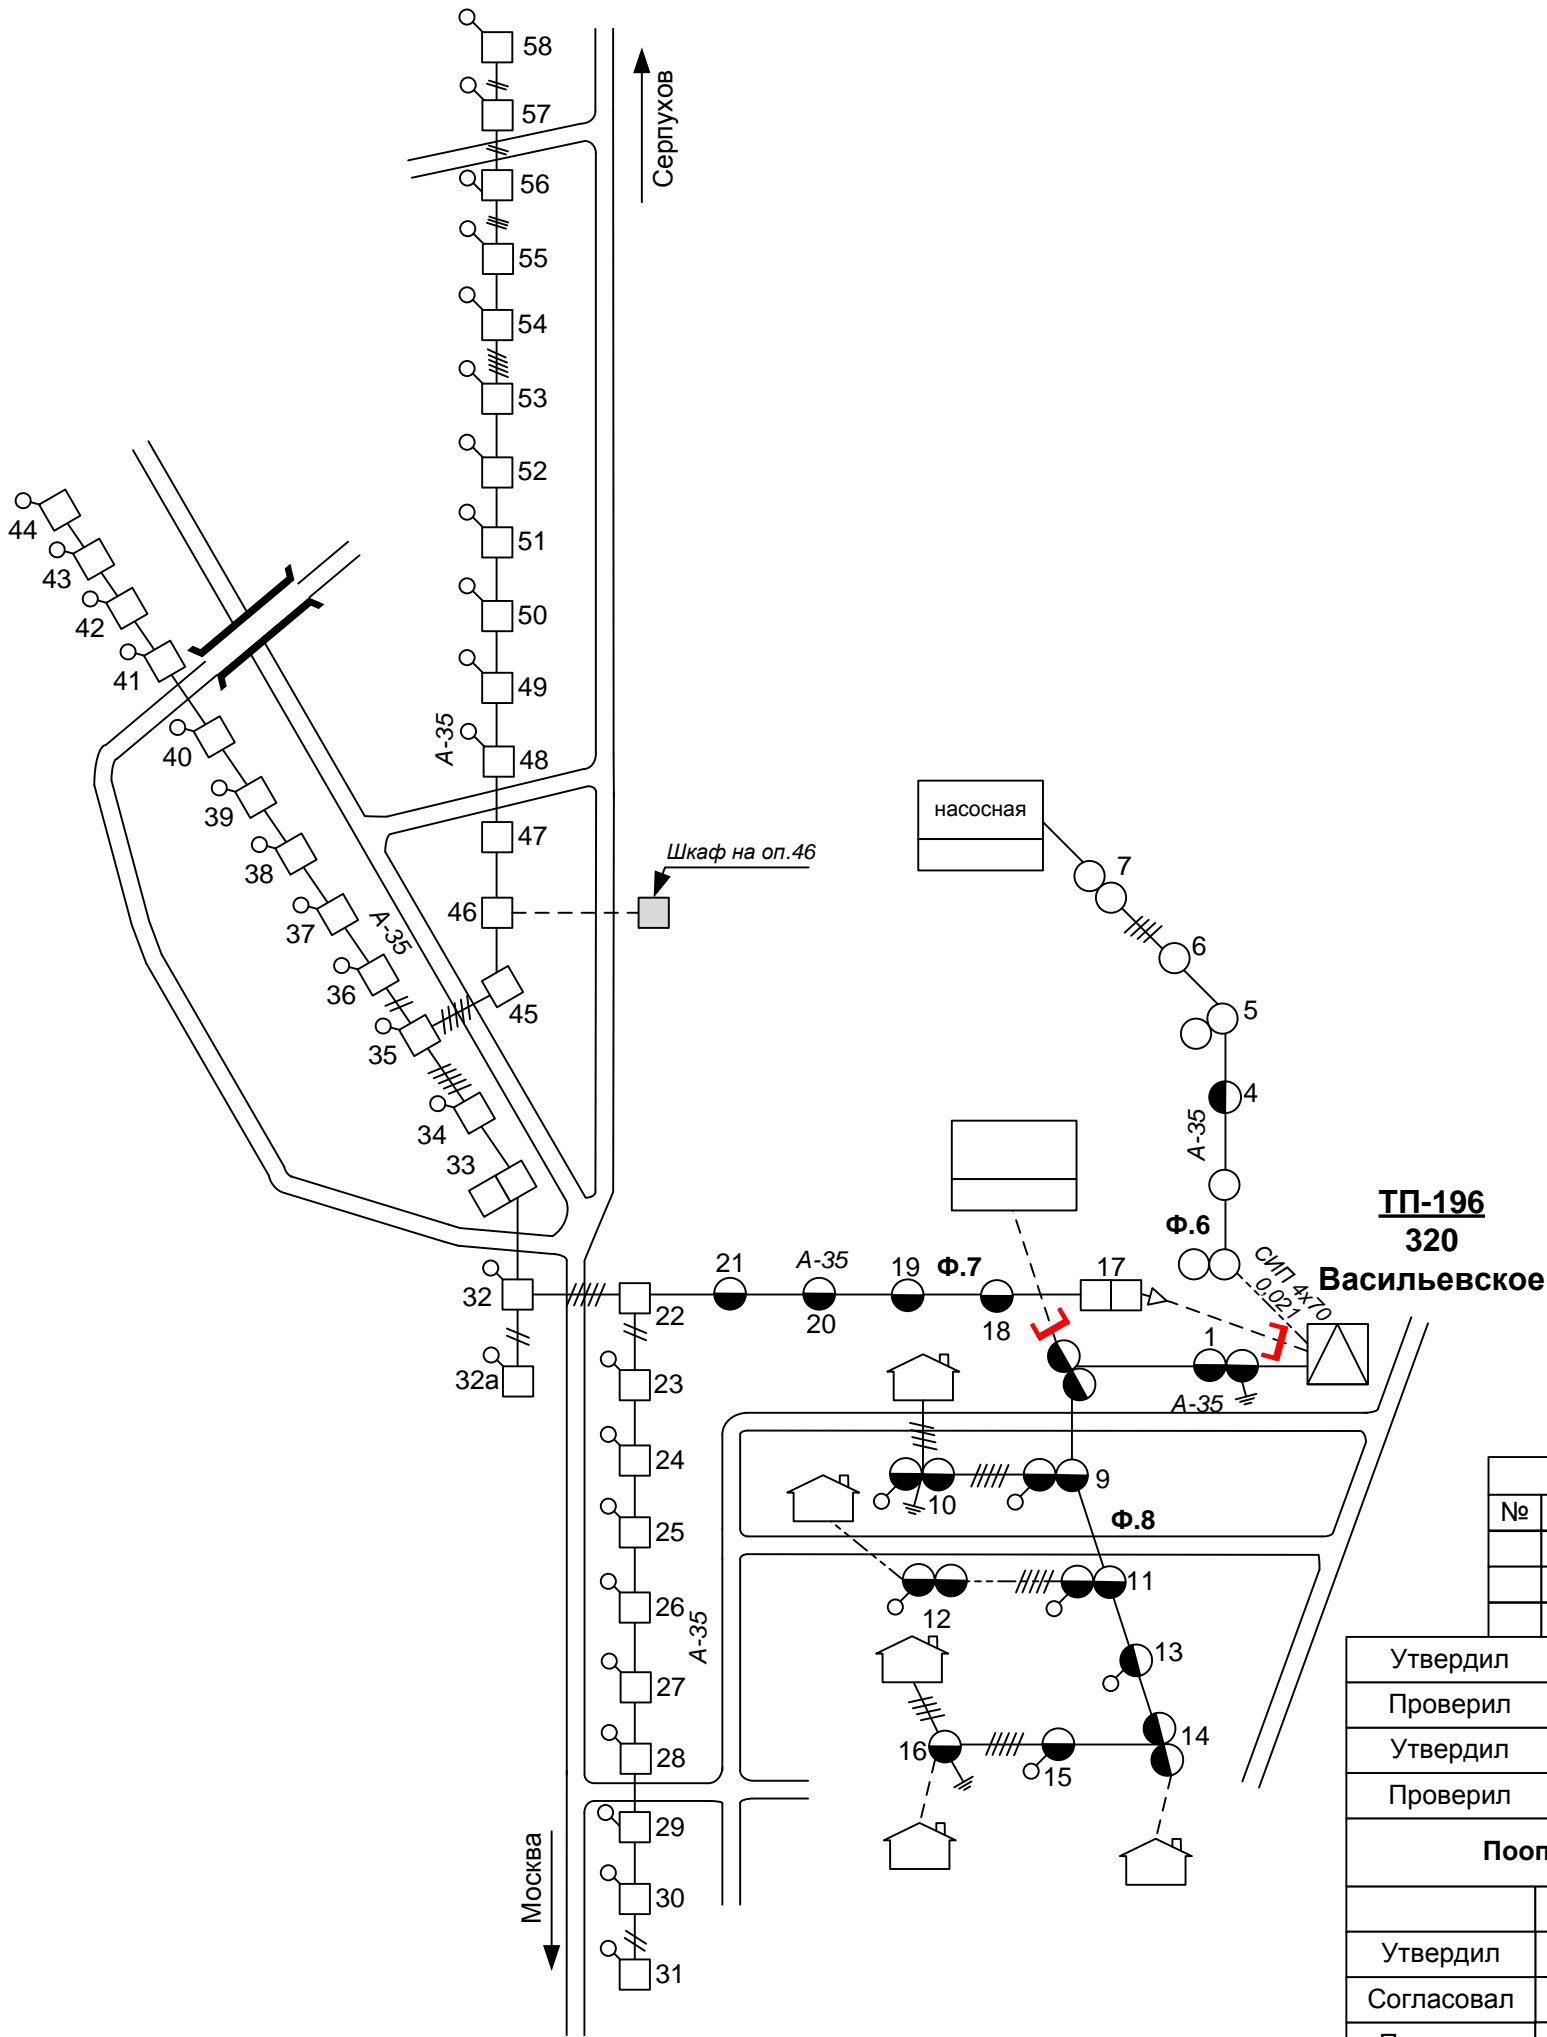

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.6(ТП-оп.7)	600	А-35,СИП 4x70
2	Ф.8(ТП-оп.16)	1700	А-35
3	Ф.7(ТП-оп.17-54)		
4			

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-196 Васильевское СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Инженер	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		