


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,431
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,431
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	46
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1-14)	367	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.2 (МТП-оп.29)	469	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.1 (оп.14-46)	595	СИП2 3х95+1х95
4			
5	Ответвления к домам		

Оп.15-29  
А-29-2шт  
П-29-10шт  
УП-29-3 шт

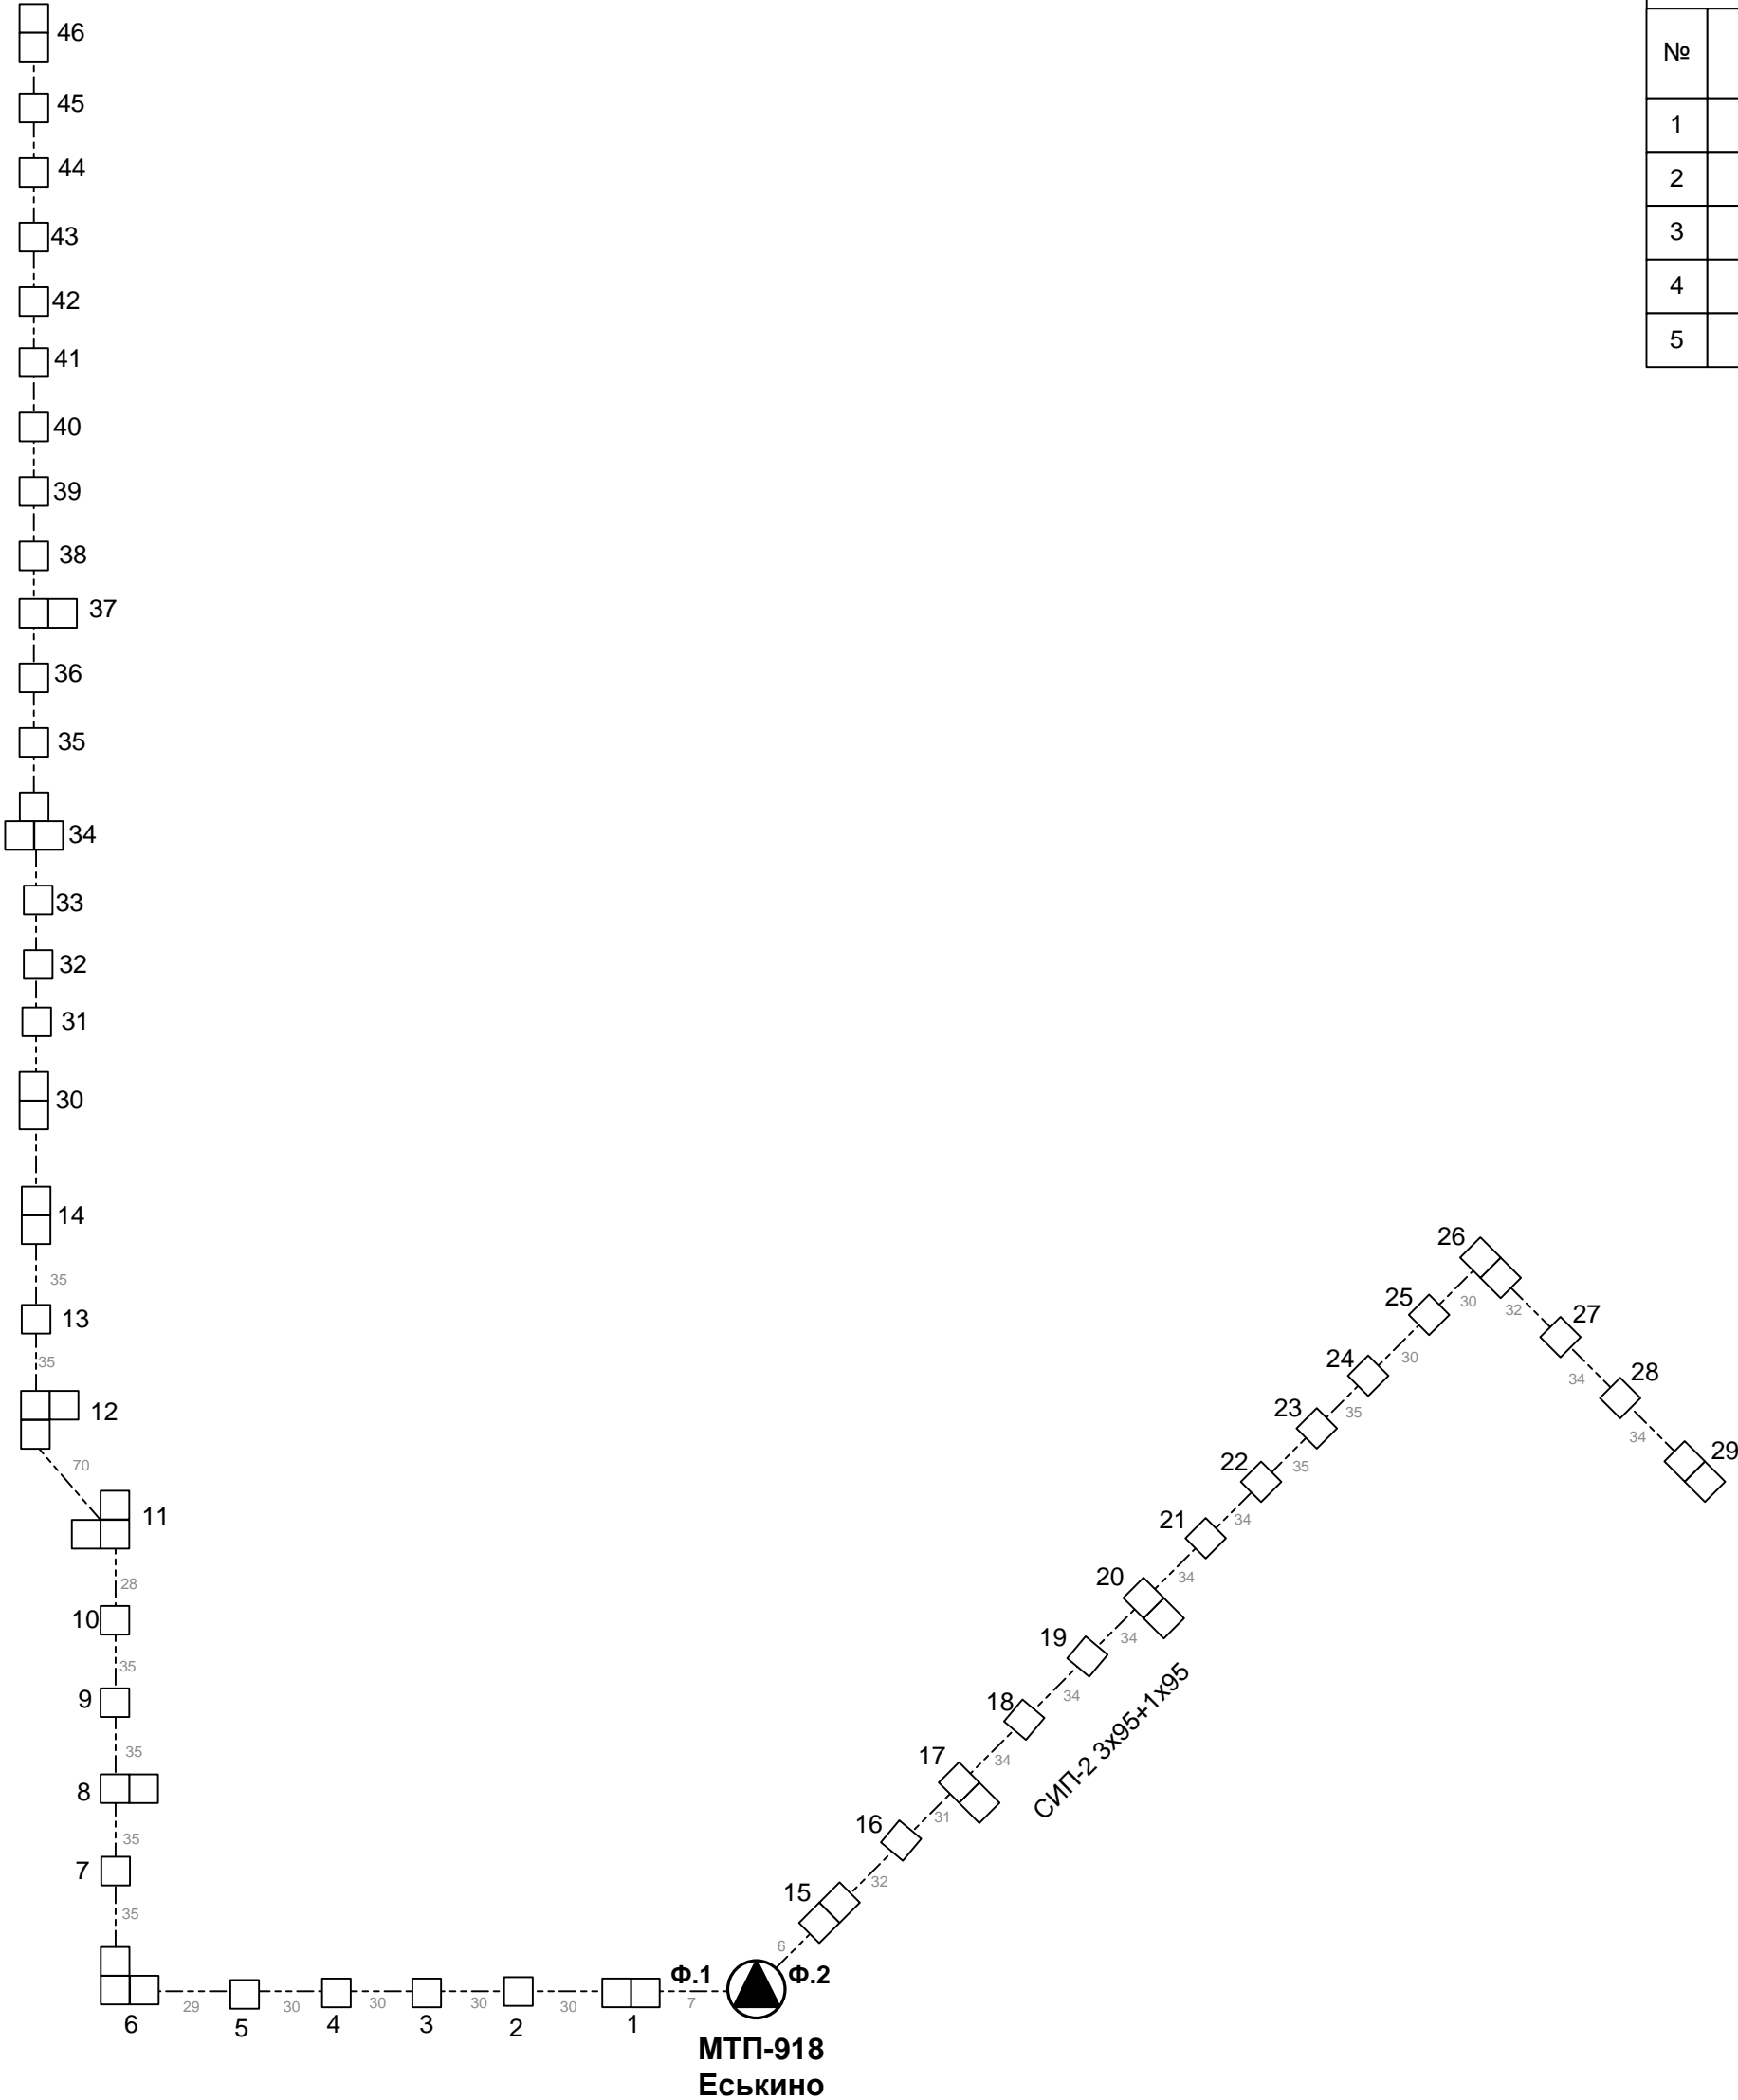

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-918 д. Еськино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженера	Казakov С.В.	26.06.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	26.06.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	26.06.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись