


ВЛ-10 кВ фид. 17 с ПС-447 «Пушино»
Схема определения места повреждения

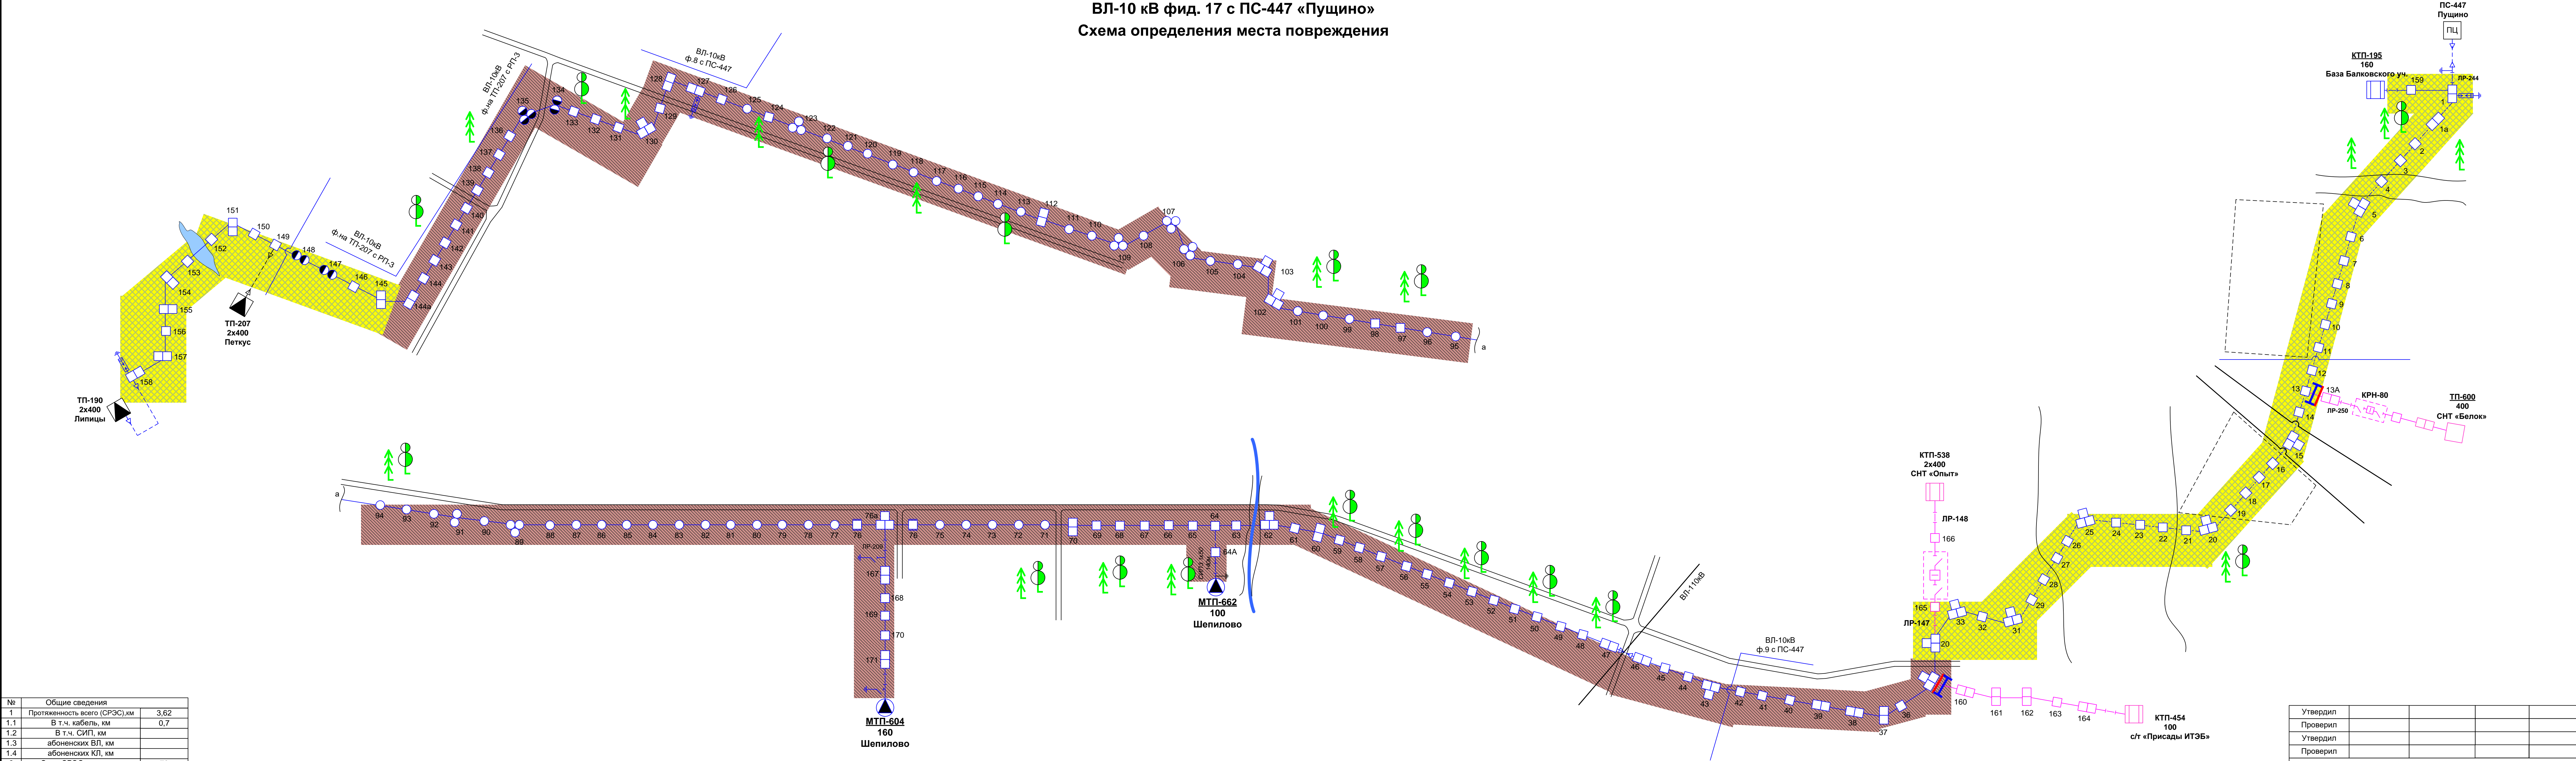

№	Общие сведения		
1	Протяженность всего (СРЭС), км	3,62	
1.1	В т.ч. кабель, км	0,7	
1.2	В т.ч. СИП, км		
1.3	абонентских ВЛ, км		
1.4	абонентских КЛ, км		
2	Опор СРЭС всего, шт.	73	
2.1	Опор ж/б одност., шт.	57	
2.1	Опор ж/б двухст., шт.	12	
2.1	Опор дерев. на ж/б сложн., шт.	4	
3	Опор абонентских, шт.	1	
4	Линейных разъединителей, шт.		
5	Разрядников, шт.	2	
6	КРН, шт.		

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-3-оп.1	700	АСБ 3х150
2	Оп.1-73	2920	А-70

- Пеший осмотр
- Недоступно для осмотра
- Осмотр с применением автомобиля

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф. 17 с ПС-447 СРЭС				
Утвердил	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Согласовал	Гл. инженер	Казаков С.В.		
Проверил	мастер	Рожков В.М.		
Чертил	инженер	Будева М.С.		