


РУ-0,4 кВ КТП-938 (зд.153) 2КТП-1000

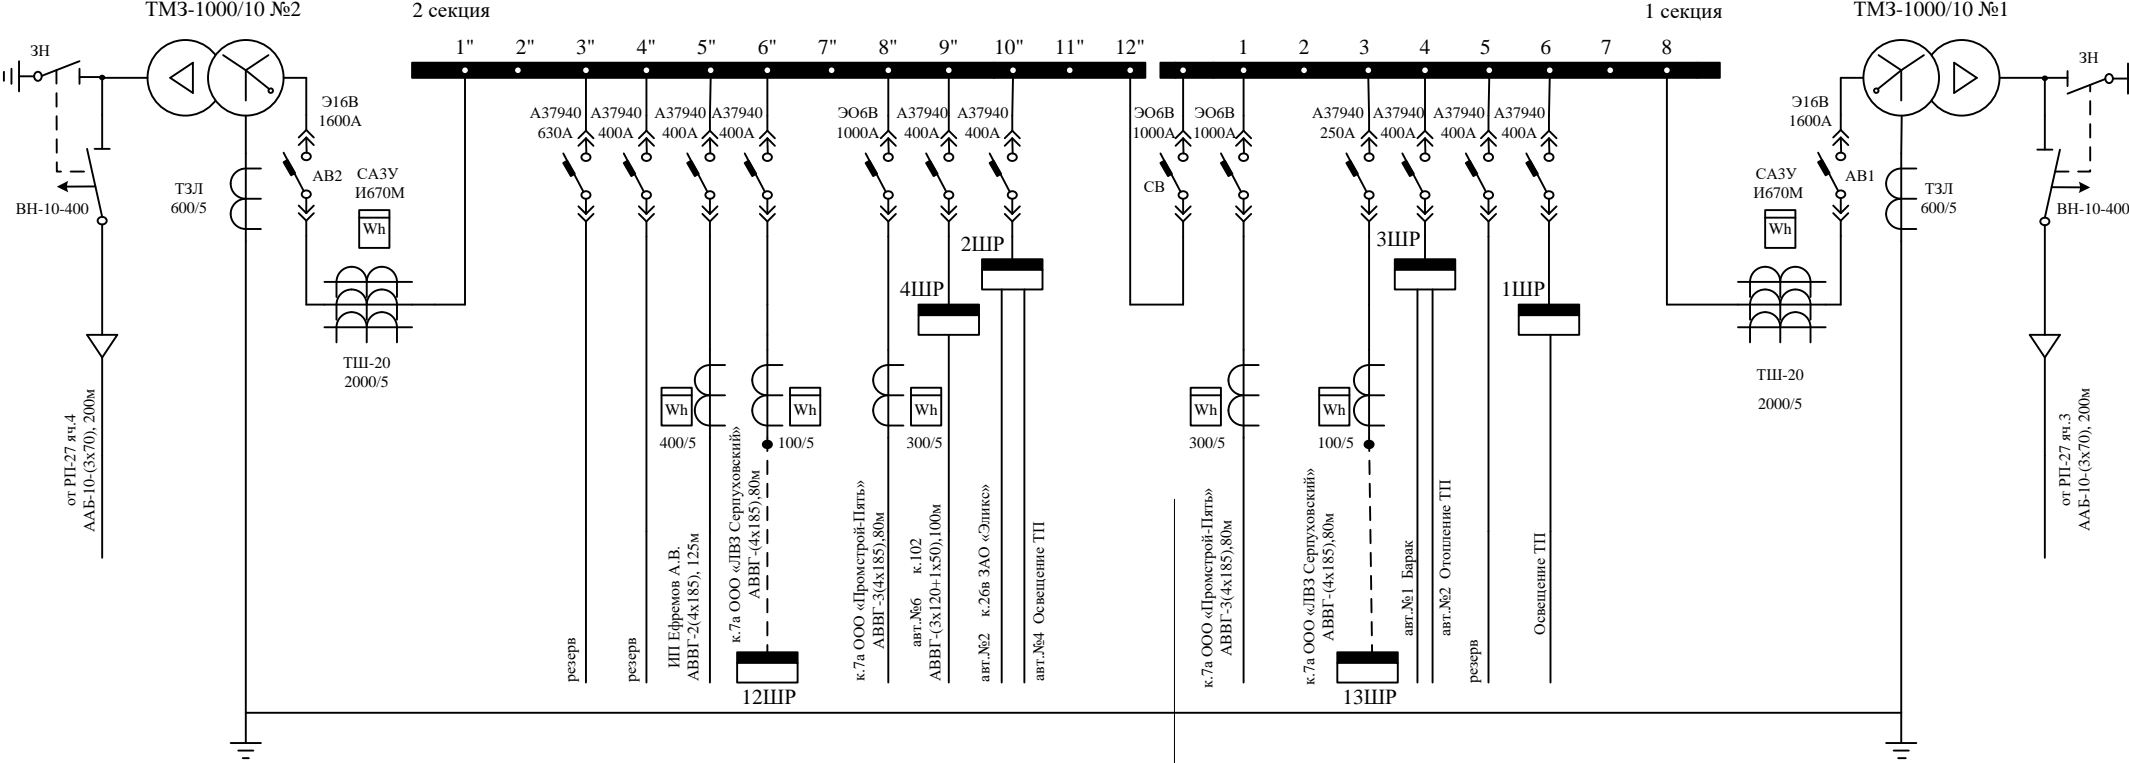

| | | | | |
|--|------------|---------------|------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Однолинейная схема РУ-0,4 кВ КТП-938 Оболенск СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Гл.инженер | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | Мастер | Лизгунов С.В. | | |
| Проверил | | | | |
| Чертил | инженер | Буева М.С. | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| Внесение изменений в схему | | | | | |
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |