№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2332
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	140
1.3	абоненских ВЛ	185
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	81
3	В т.ч. абонентских	8
4	Однофазные ввода	49
5	В т.ч. абонентских	12
6	Трехфазные ввода	12
7	В т.ч. абонентских	12
8	Количество светильников	6

Примечания:

! Ф.1 на оп.№28 отключен

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.3)	52	СИП 2А 4х70+1х16
2	Ф.1(3-21; 5-12)	670	4А-50
3	Ф.1 (21-24)	85	СИП 2А 4х35
4	Ф.2 (МТП-оп.1)	5	СИП 2А 4х70
5	Ф.2 (25-79)	1520	4А-50
6	Ответвления к домам		СИП4, СИП2

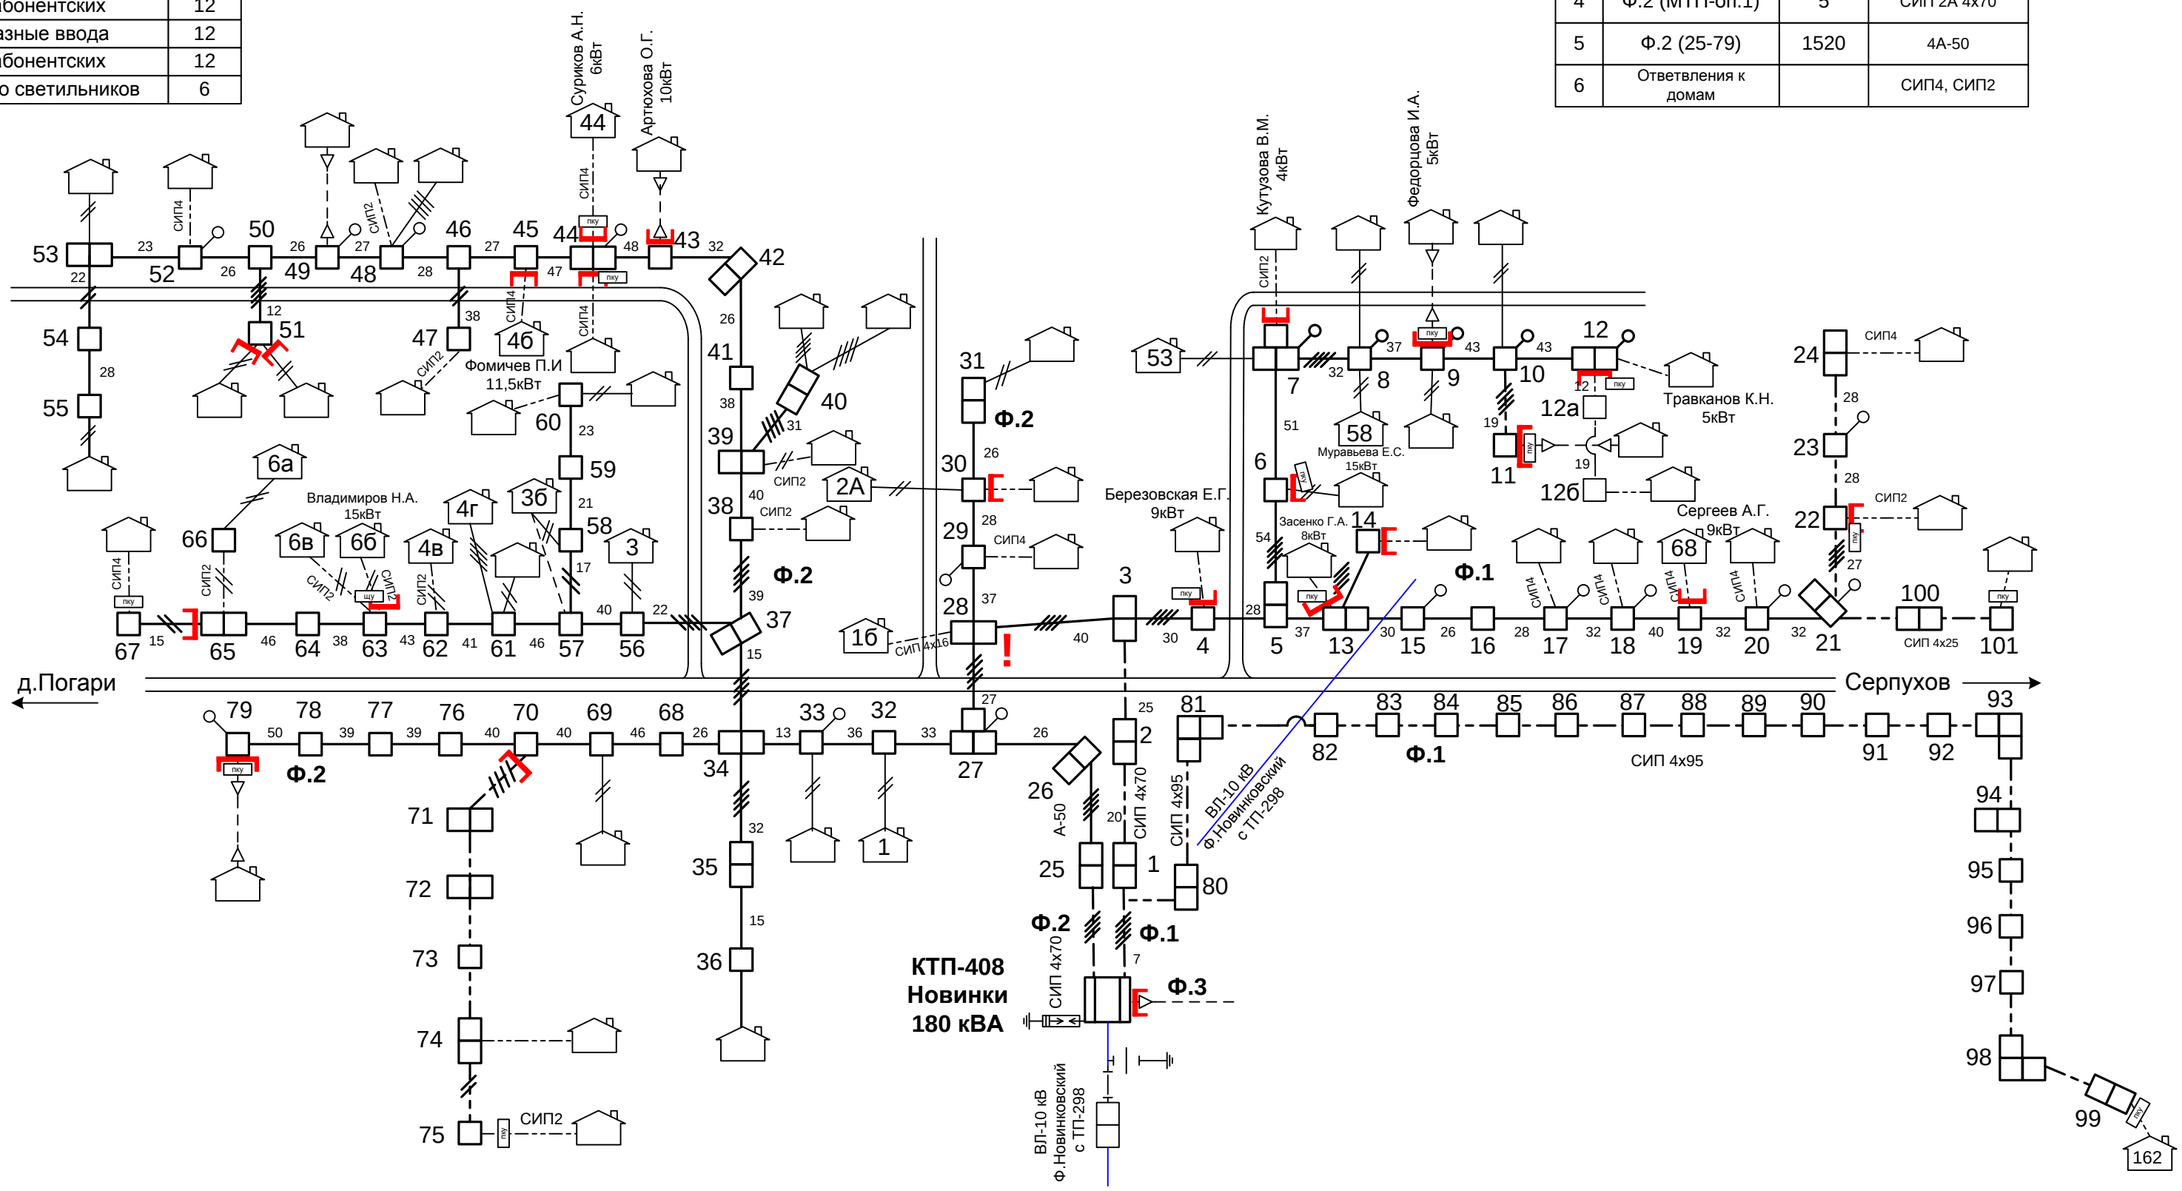

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-408 Новинки СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись