


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,76
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	45
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	88
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	12

082-9931379

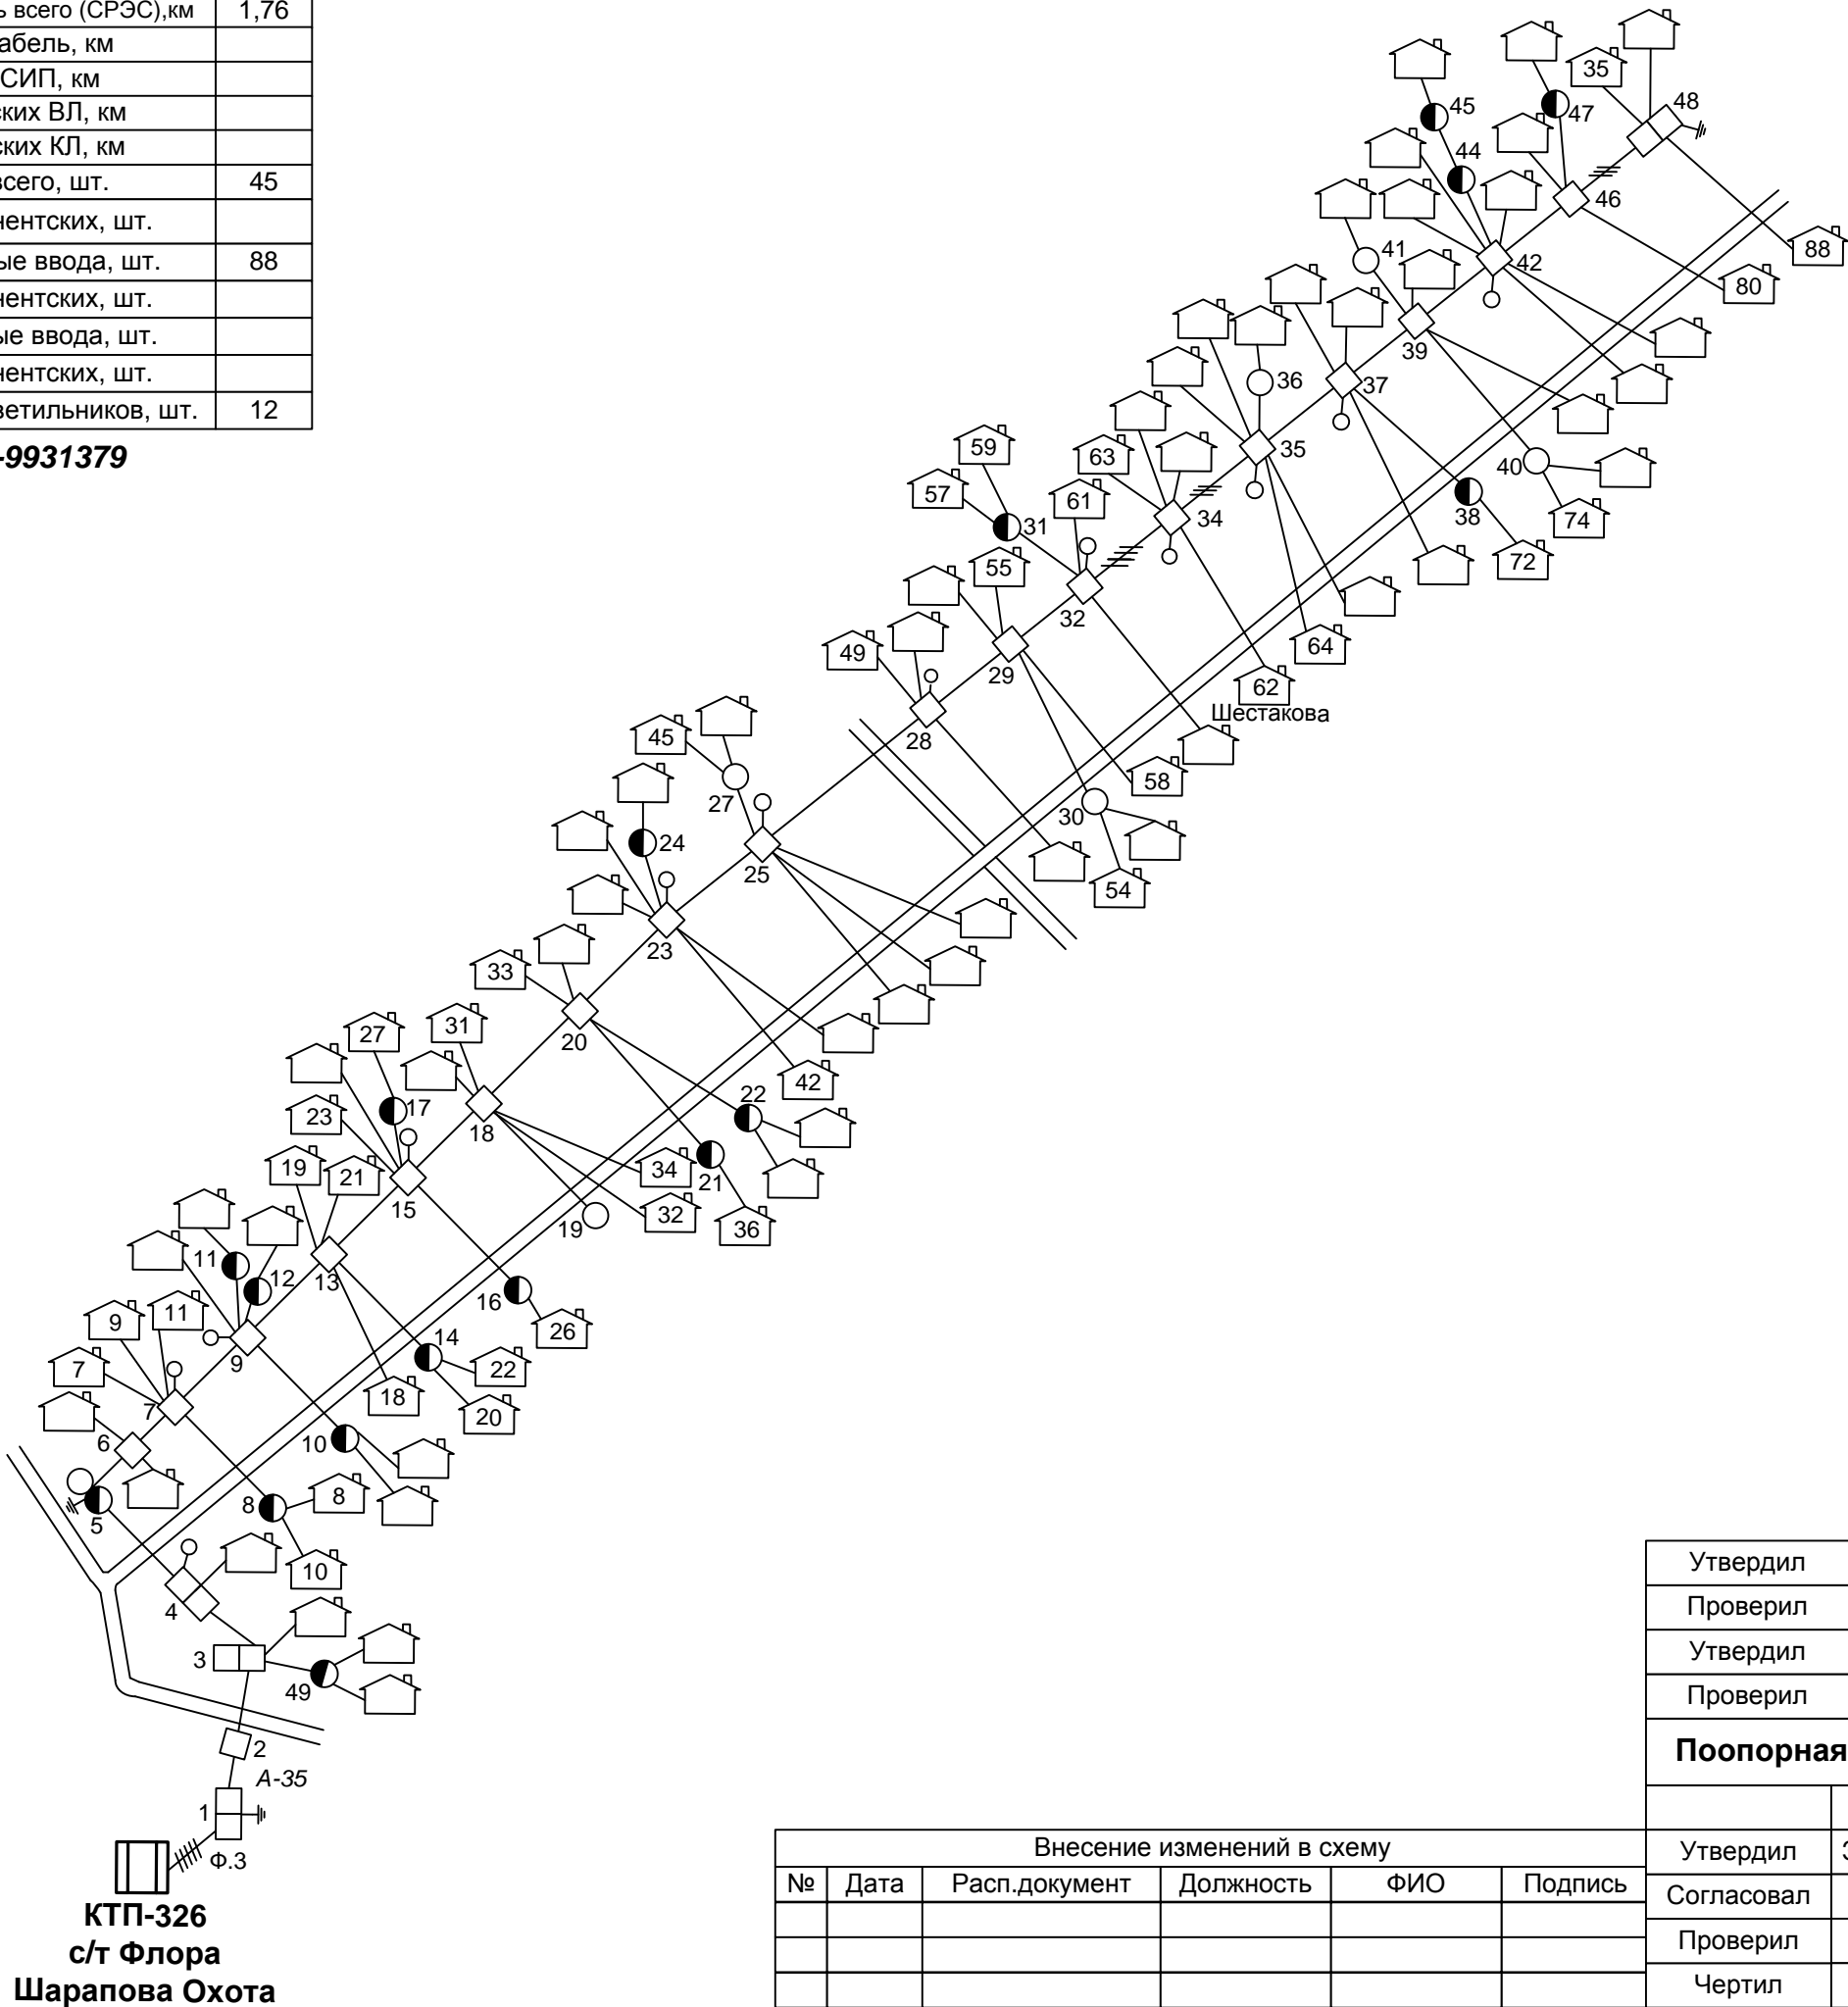


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-48	1760	А-35
2			
3			

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-326 Шарапова Охота СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	Вед. инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	2,705
1.1	В т.ч. кабель, км	0,240
1.2	В т.ч. СИП, км	2,240
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	115
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	88
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	19

082-9931379

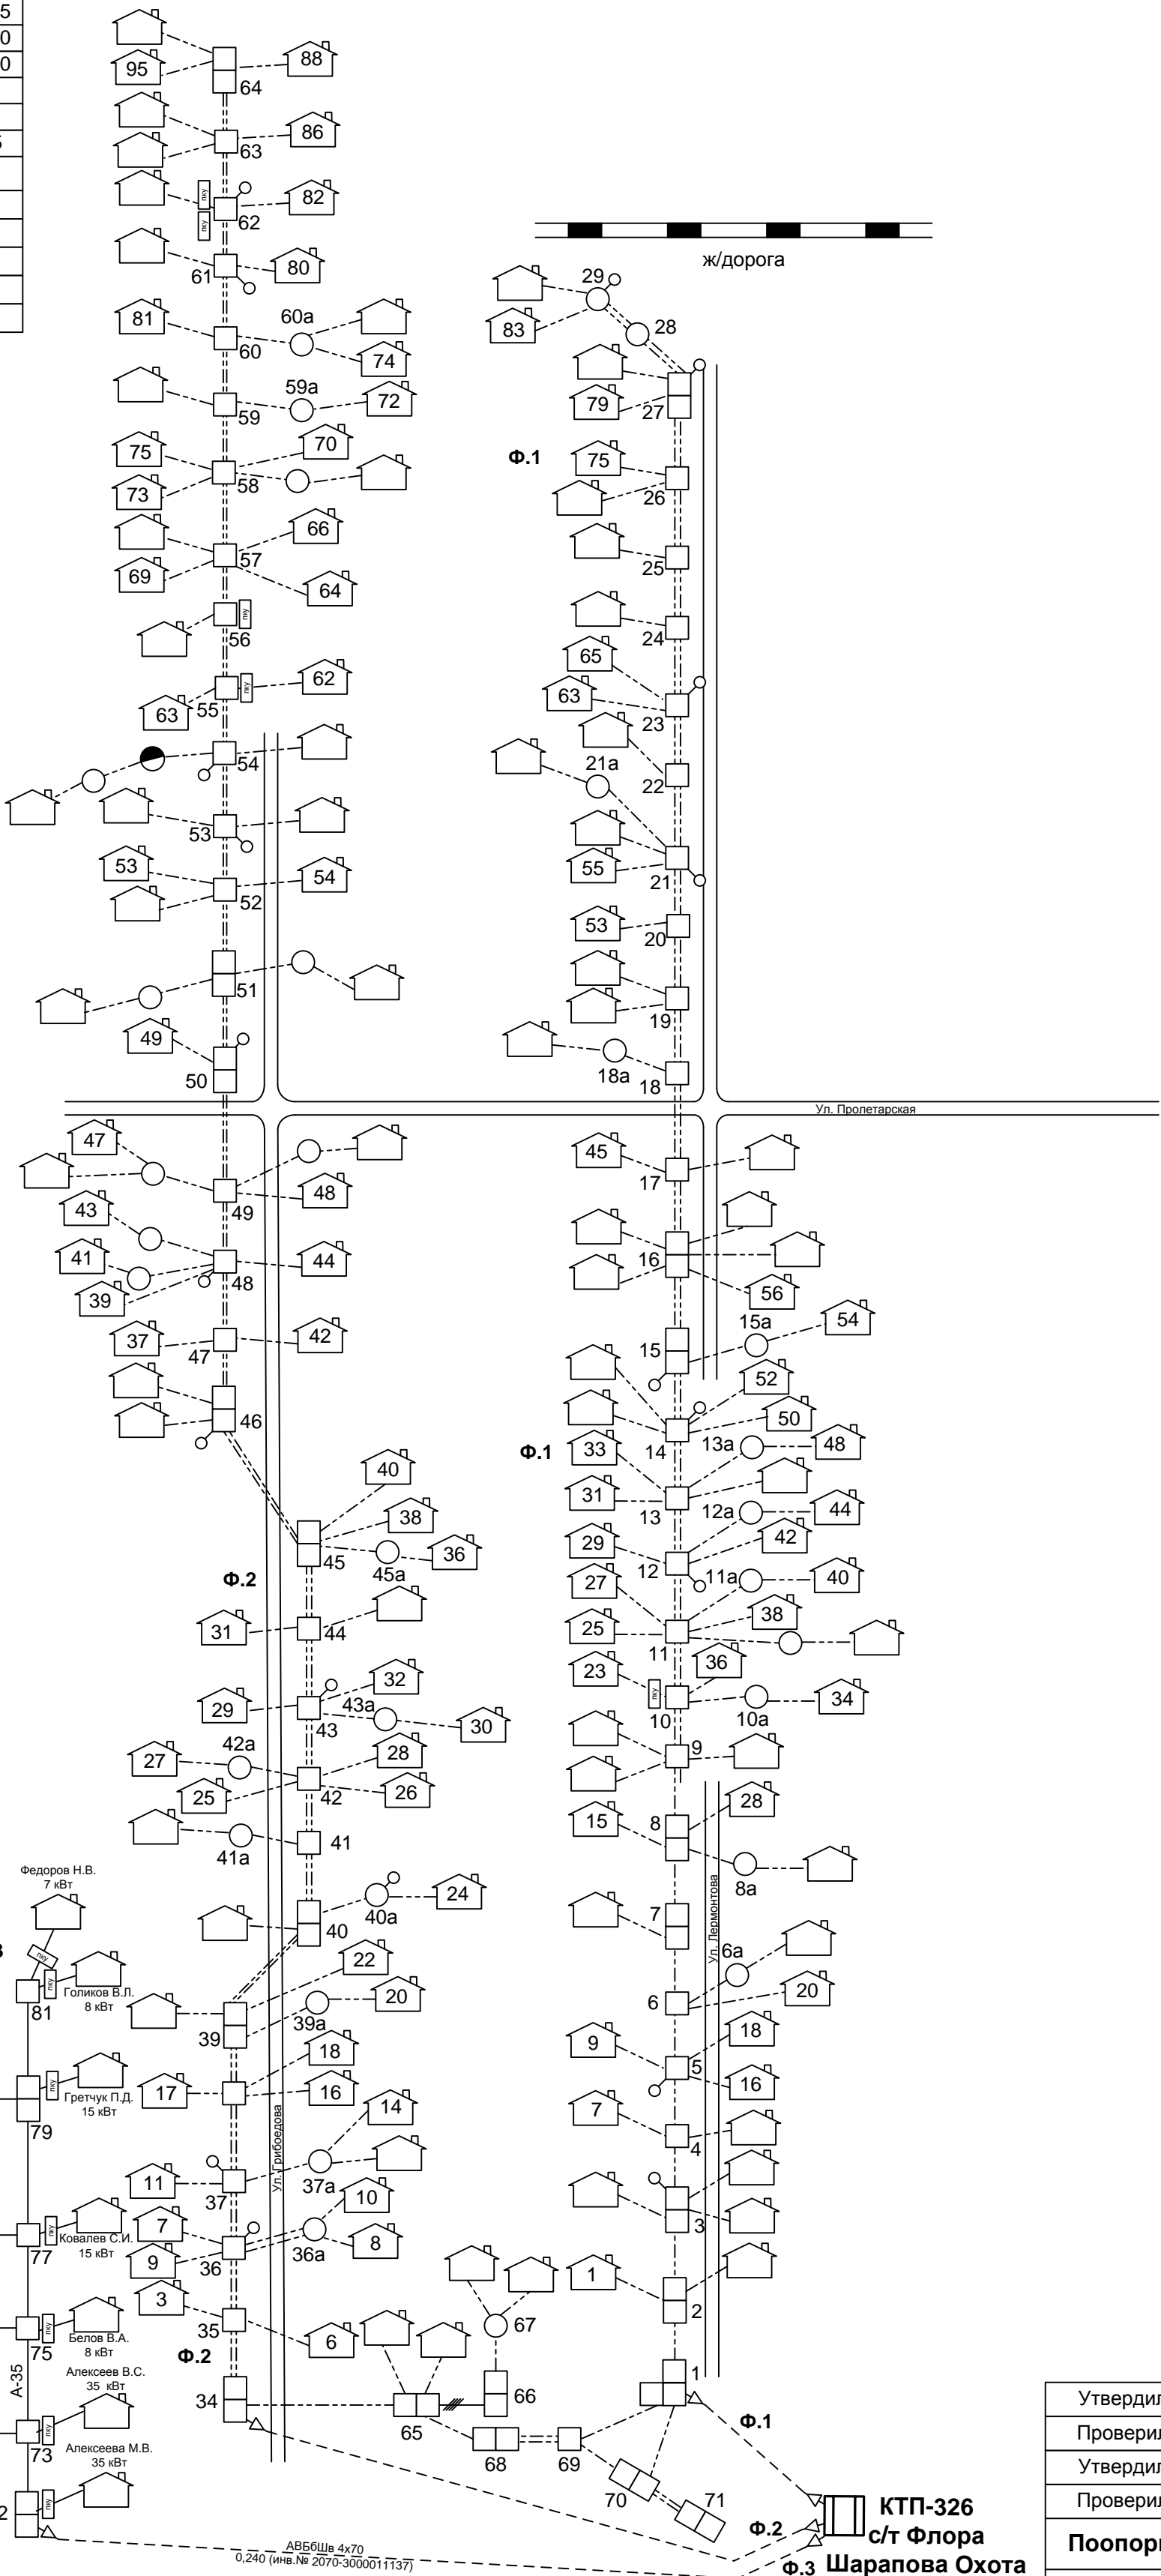

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.-1-29)	1015	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (оп.34-64)	1050	СИП-2 3х95+1х95
3	(оп.34-71)	175	СИП-2 3х95+1х95
4	Ф.3 (оп. 72-81)	225	А-35
5	Ф.3 (БМКТП-оп.72)	240	АВБШв 4х70
6			

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-326 Шарапова Охота СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	11.04.16	
Согласовал	мастер	Молодцов М.Г.	11.04.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	11.04.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись