


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,3
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,1
1.3	абоненских ВЛ, км	0,14
1.4	абоненских КЛ, км	0,547
2	Опор всего, шт.	32
3	В т.ч. абонентских, шт.	3
4	Однофазные вводы, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные вводы, шт.	14
7	В т.ч. абонентских, шт.	14
8	Количество светильников, шт.	16

032-32857

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(оп.1-2)	60	СИП 4х70
2	Ф.1(оп.6-13)	40	СИП 4х50
3	Ф.1(оп.2-33)	1200	А-35

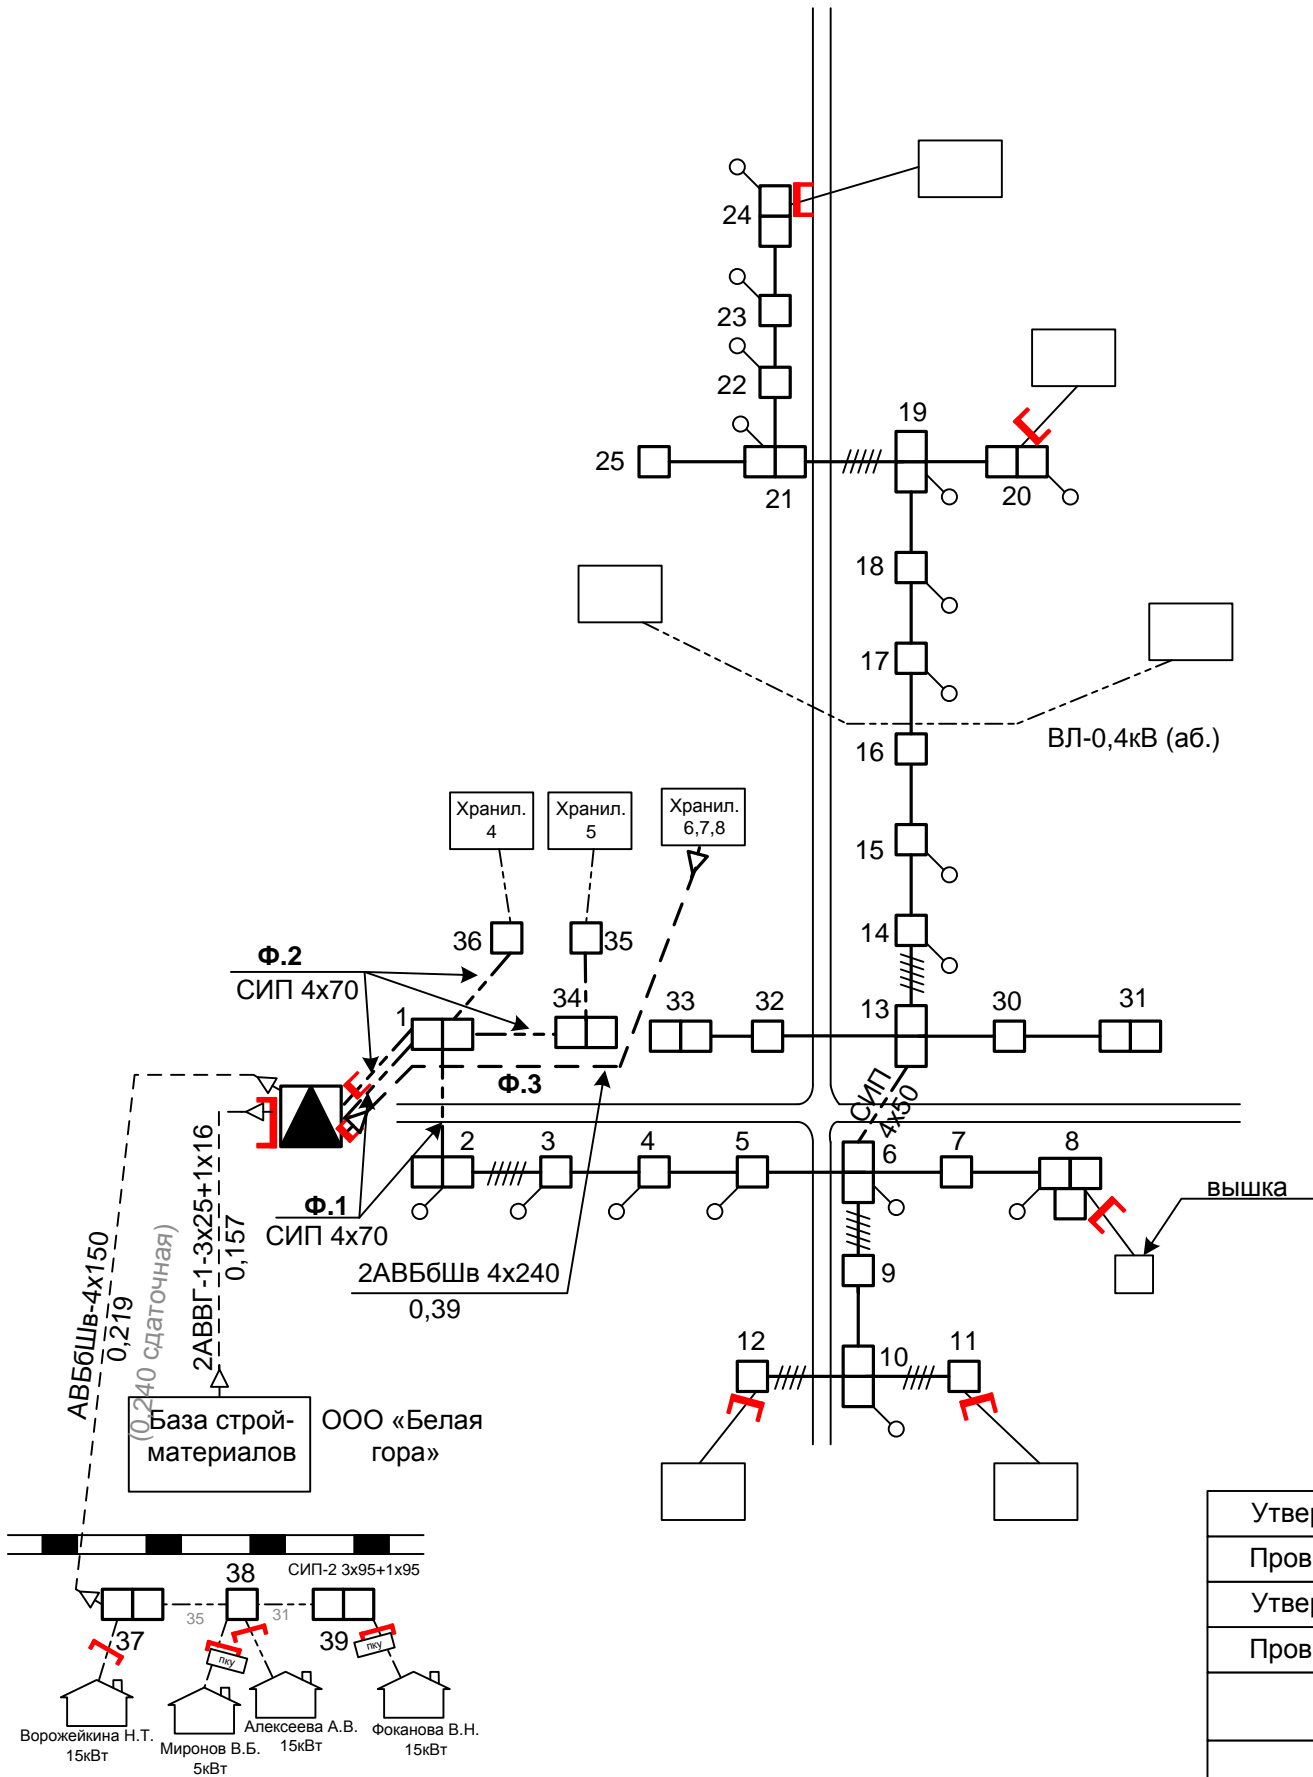

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-7 Калиново СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	Вед. инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

