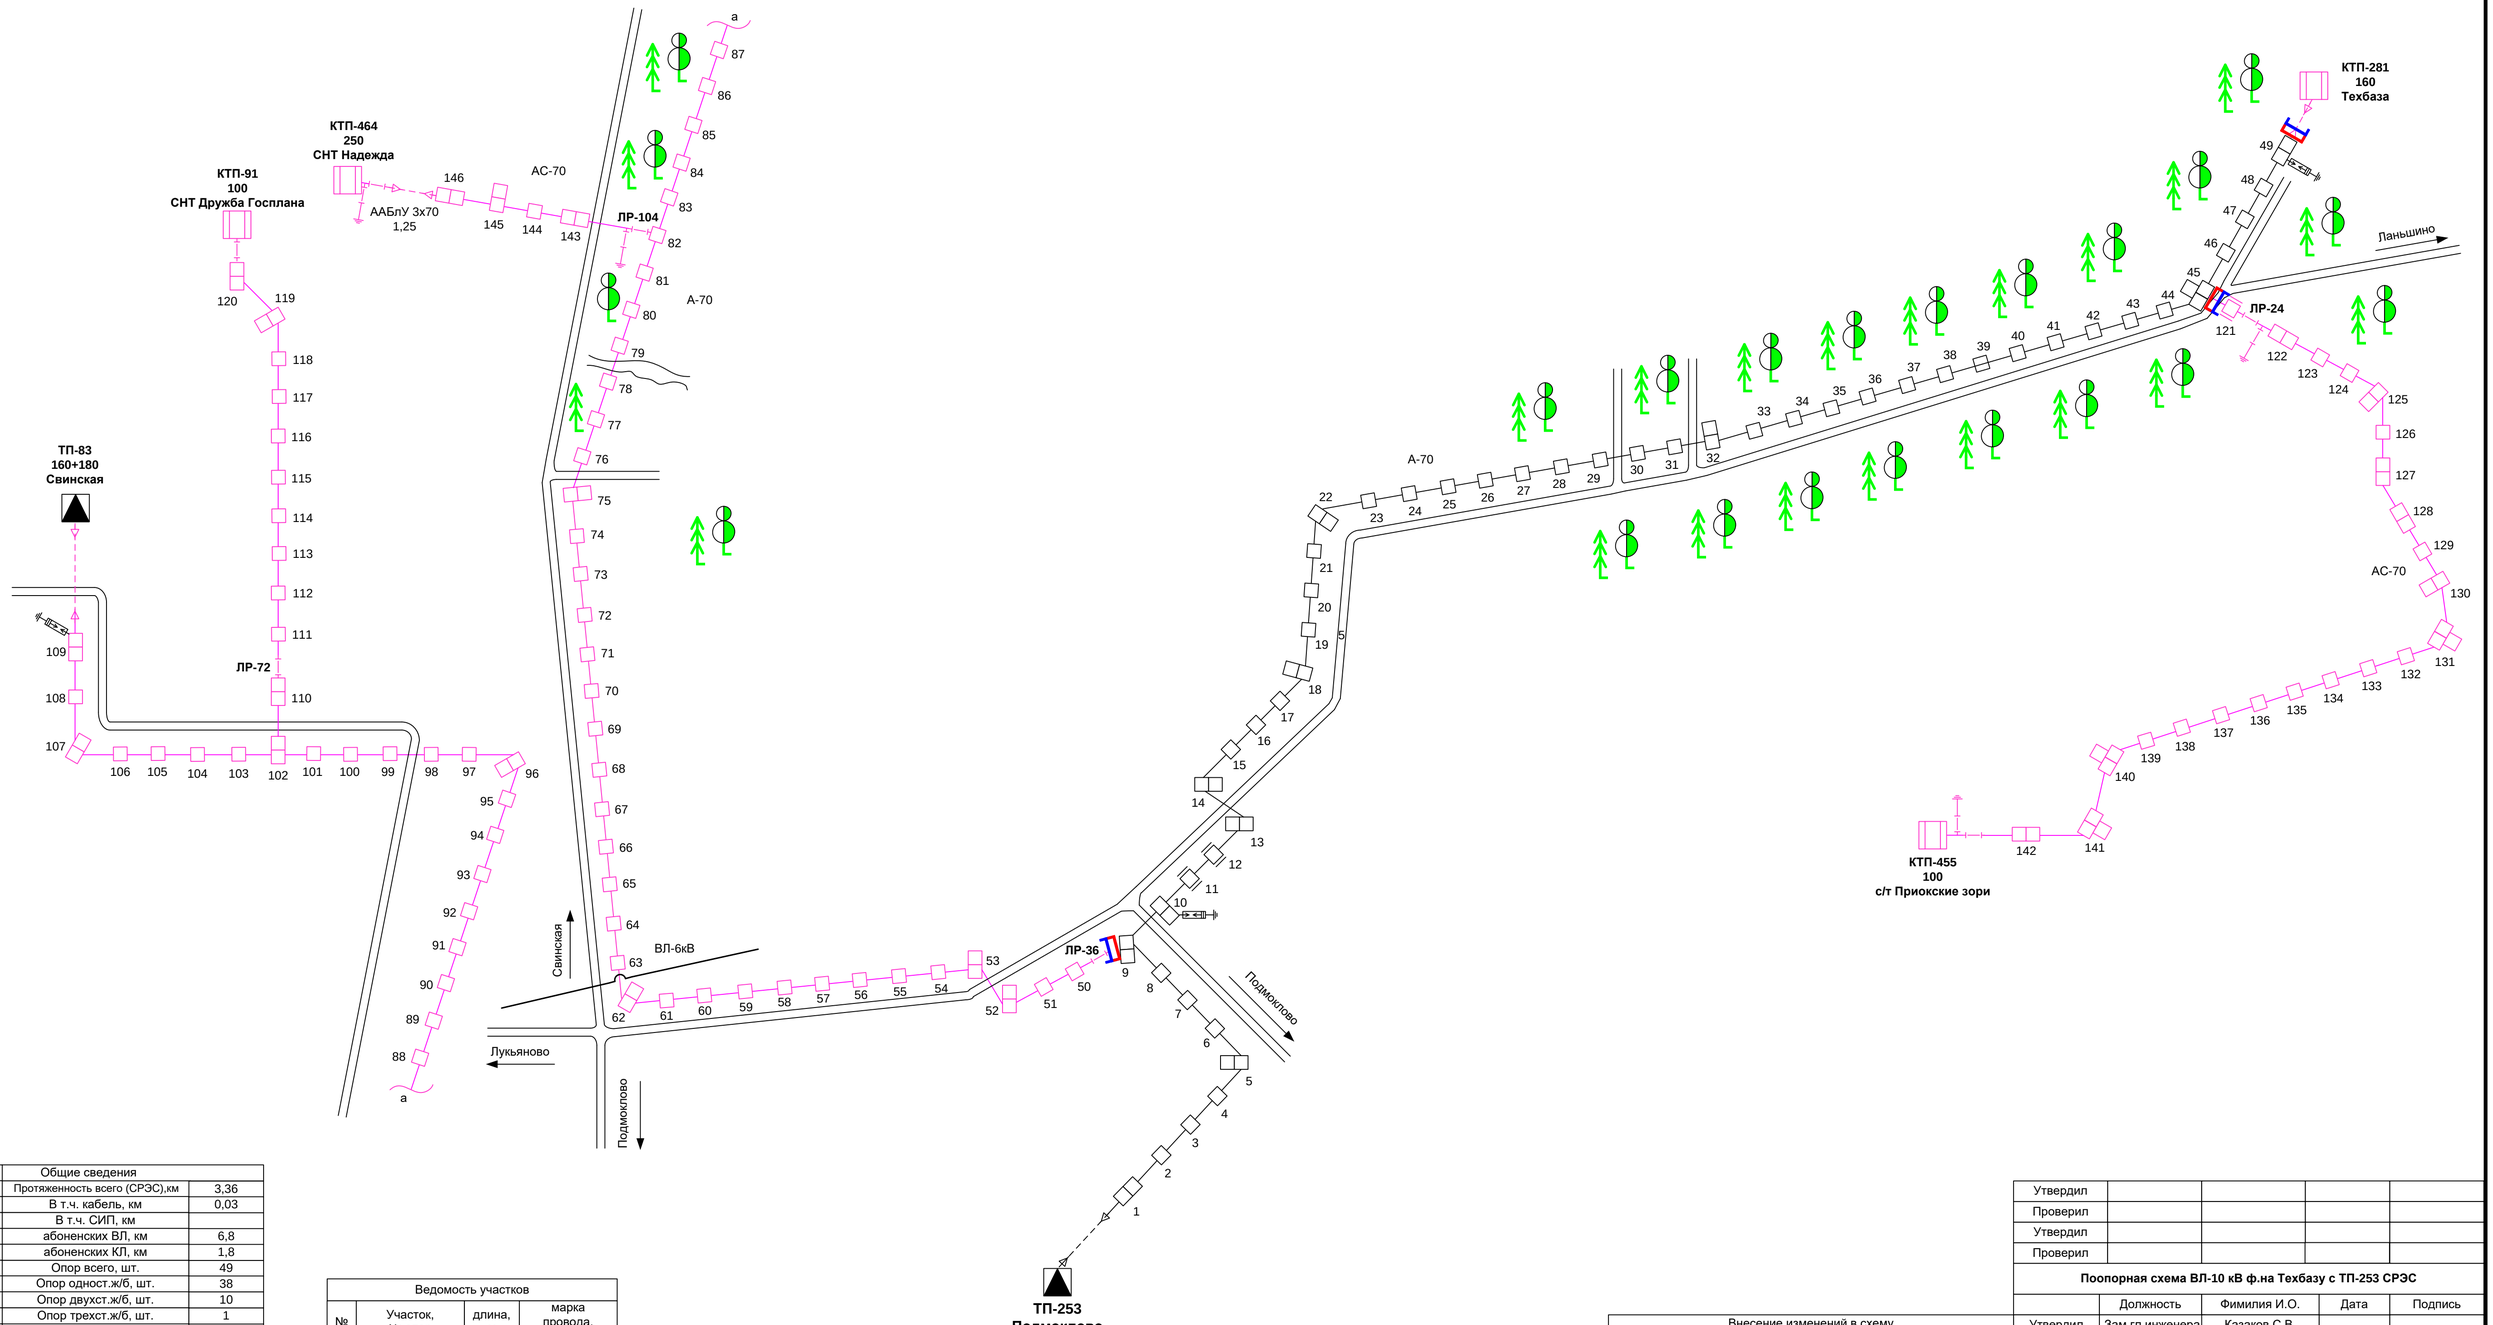

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	3,36
1.1	В т.ч. кабель, км	0,03
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	6,8
1.4	абоненских КЛ, км	1,8
2	Опор всего, шт.	49
2.1	Опор одност.ж/б, шт.	38
2.2	Опор двухст.ж/б, шт.	10
2.3	Опор трехст.ж/б, шт.	1
3	Опор абонентских, шт.	102
4	Линейных разъед.,абон., шт.	5
5	Разрядников, шт.	3
6	КРН, шт.	

Ведомость участков

№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ТП-53-оп.1	30	ЦААБл 3х120
2	Оп.1-48	3,36	А-70

Внесение изменений в схему

№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.на Техбазу с ТП-253 СРЭС

	Должность	Фимилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		