Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. 11 с ПС-613
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

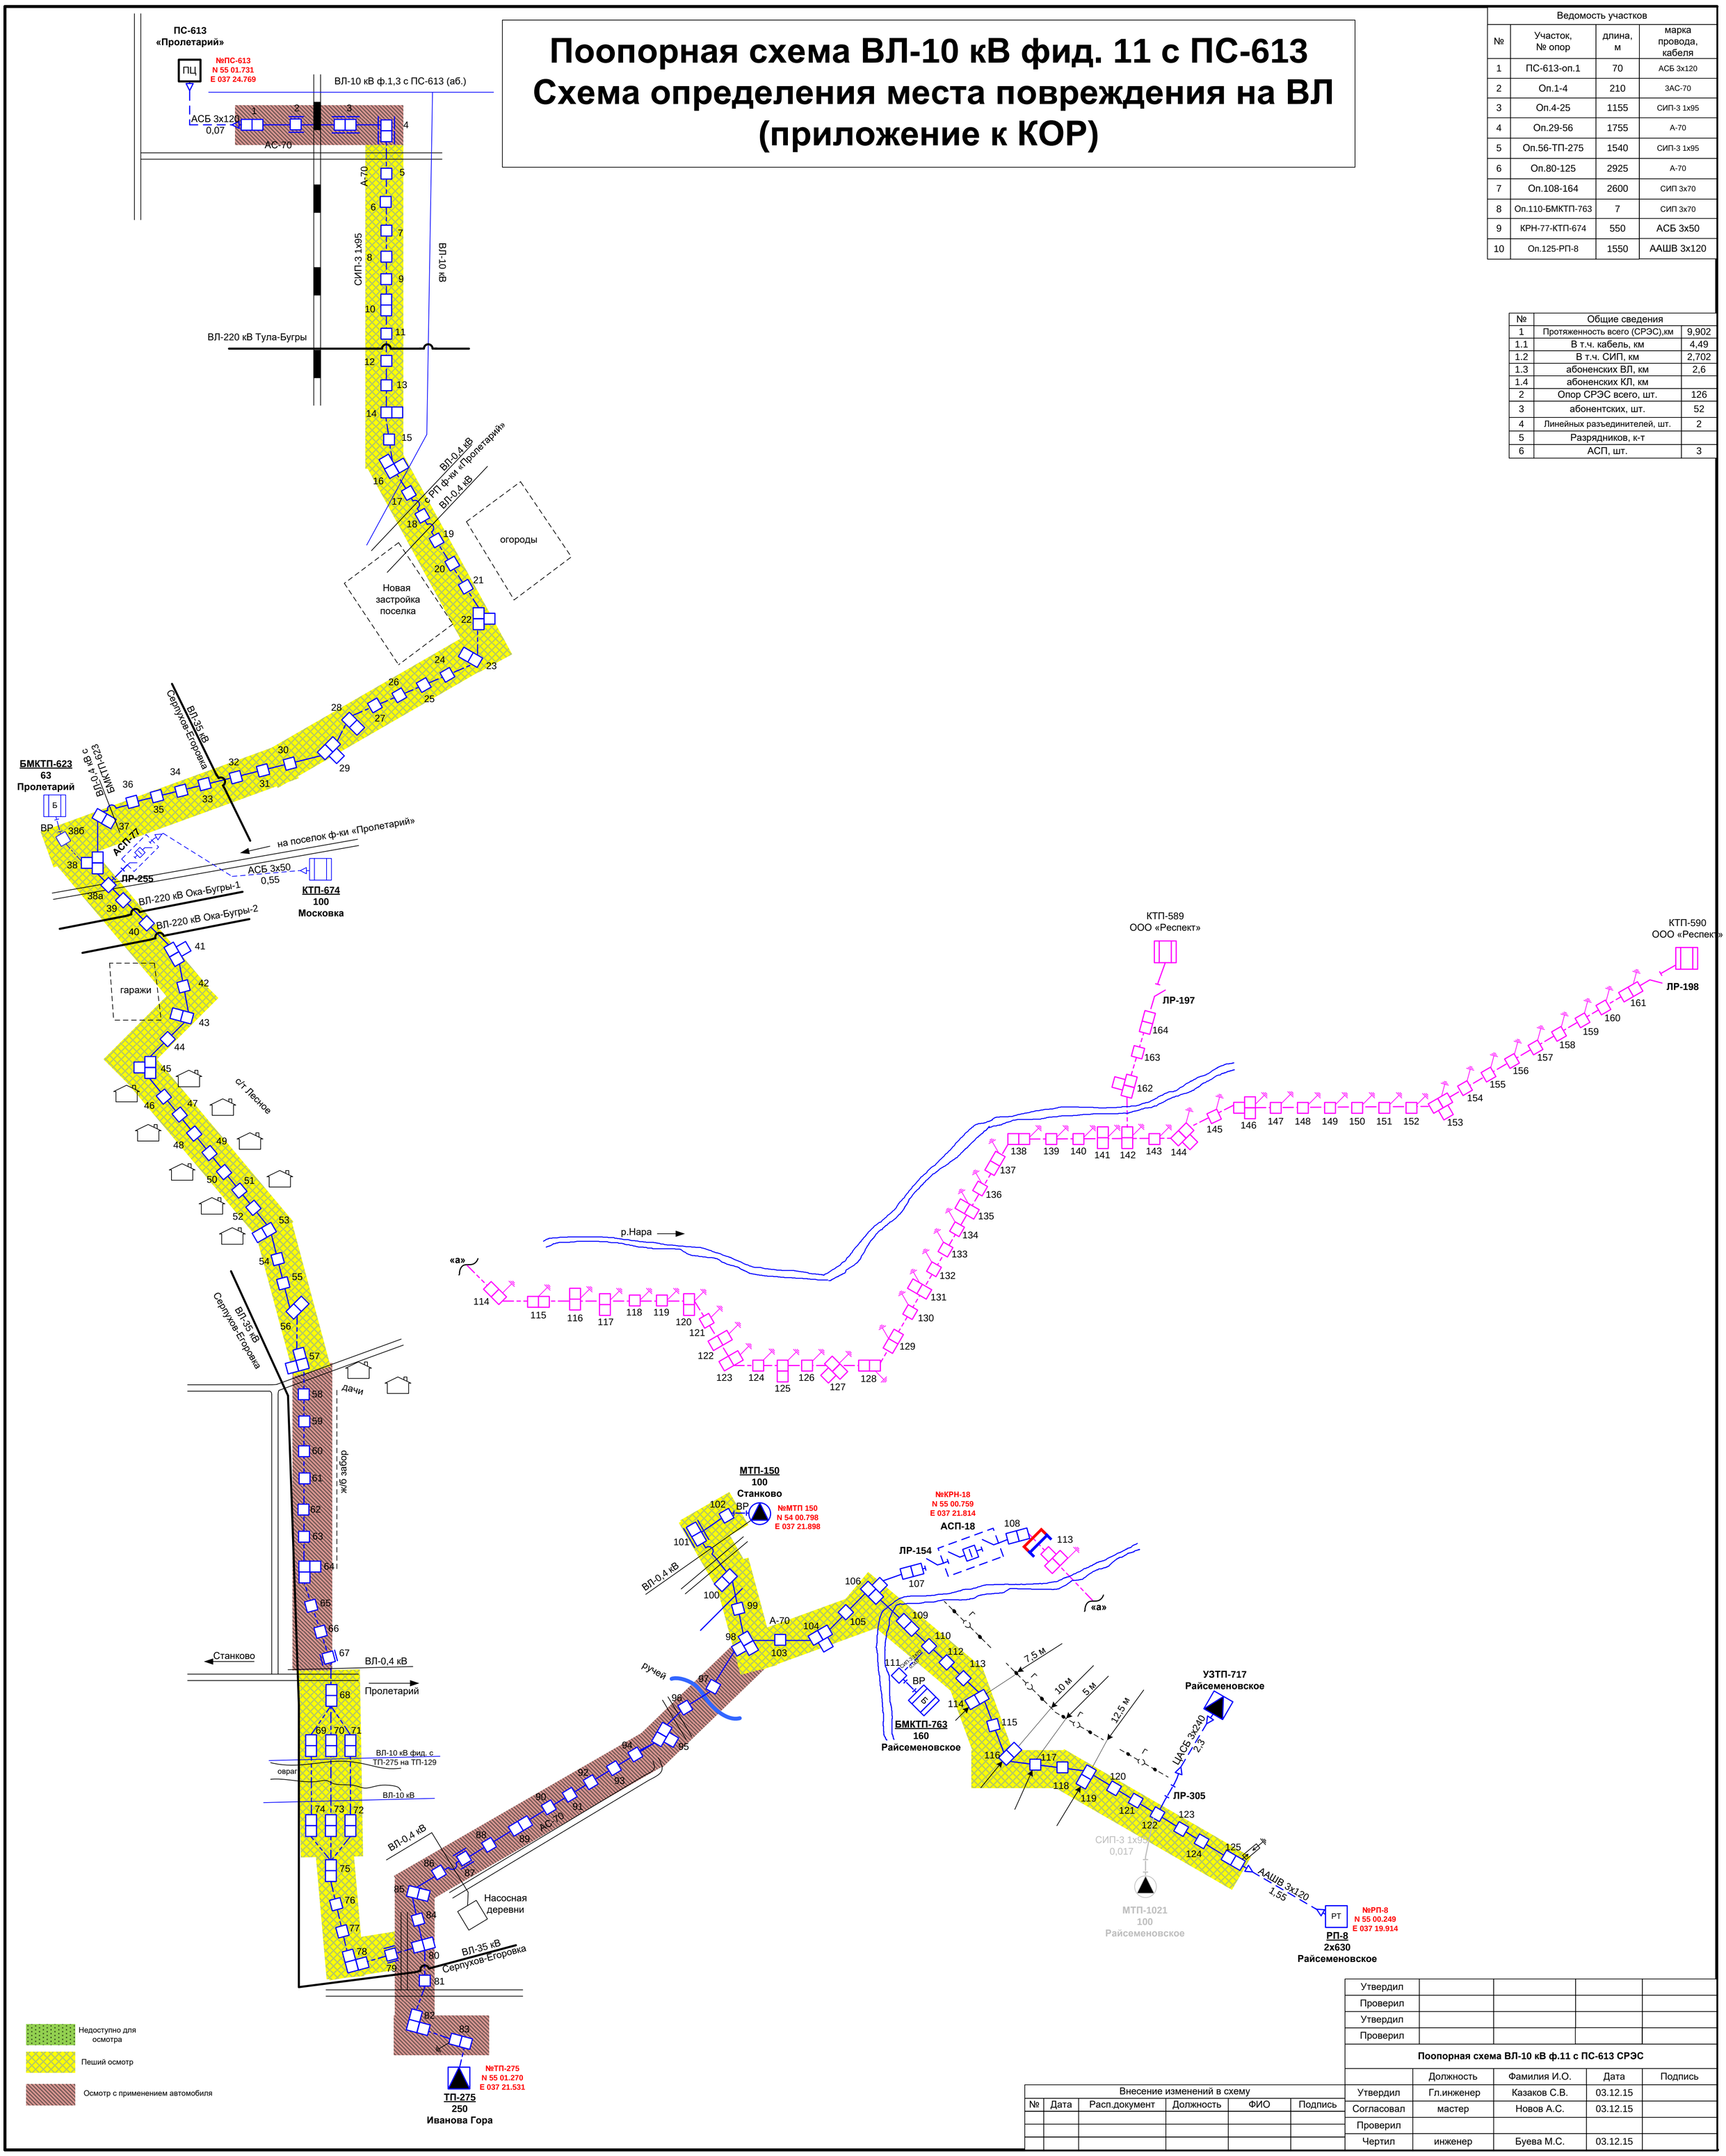

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ПС-613-оп.1	70	АСБ 3х120
2	Оп.1-4	210	3АС-70
3	Оп.4-25	1155	СИП-3 1х95
4	Оп.29-56	1755	А-70
5	Оп.56-ТП-275	1540	СИП-3 1х95
6	Оп.80-125	2925	А-70
7	Оп.108-164	2600	СИП 3х70
8	Оп.110-БМКТП-763	7	СИП 3х70
9	КРН-77-КТП-674	550	АСБ 3х50
10	Оп.125-РП-8	1550	ААШВ 3х120

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	9,902
1.1	В т.ч. кабель, км	4,49
1.2	В т.ч. СИП, км	2,702
1.3	абоненских ВЛ, км	2,6
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	126
3	абонентских, шт.	52
4	Линейных разъединителей, шт.	2
5	Разрядников, к-т	
6	АСП, шт.	3

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС-613 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	03.12.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	03.12.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	03.12.15	