


ВЛ-10 кВ фид.Дракинский с РП-12
(от р.Ока до ТП-210)

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	оп.59-105	3220	ЗА-50
2	Оп.105-ТП-253	35	ЦААБл 3х120
3	ТП-253-оп.106	30	ЦААБл 3х120
4	Оп.106-117	770	ЗА-70

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	4,055
1.1	В т.ч. кабель, км	0,065
1.2	В т.ч. СИП, км	0
1.3	абонентских ВЛ, км	0
1.4	абонентских КЛ, км	0
2	Опор СРЭС, шт.	58
3	Опор абонентских, шт.	0
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	0
5	Разрядников, к-т	1
6	КРН, шт.	0

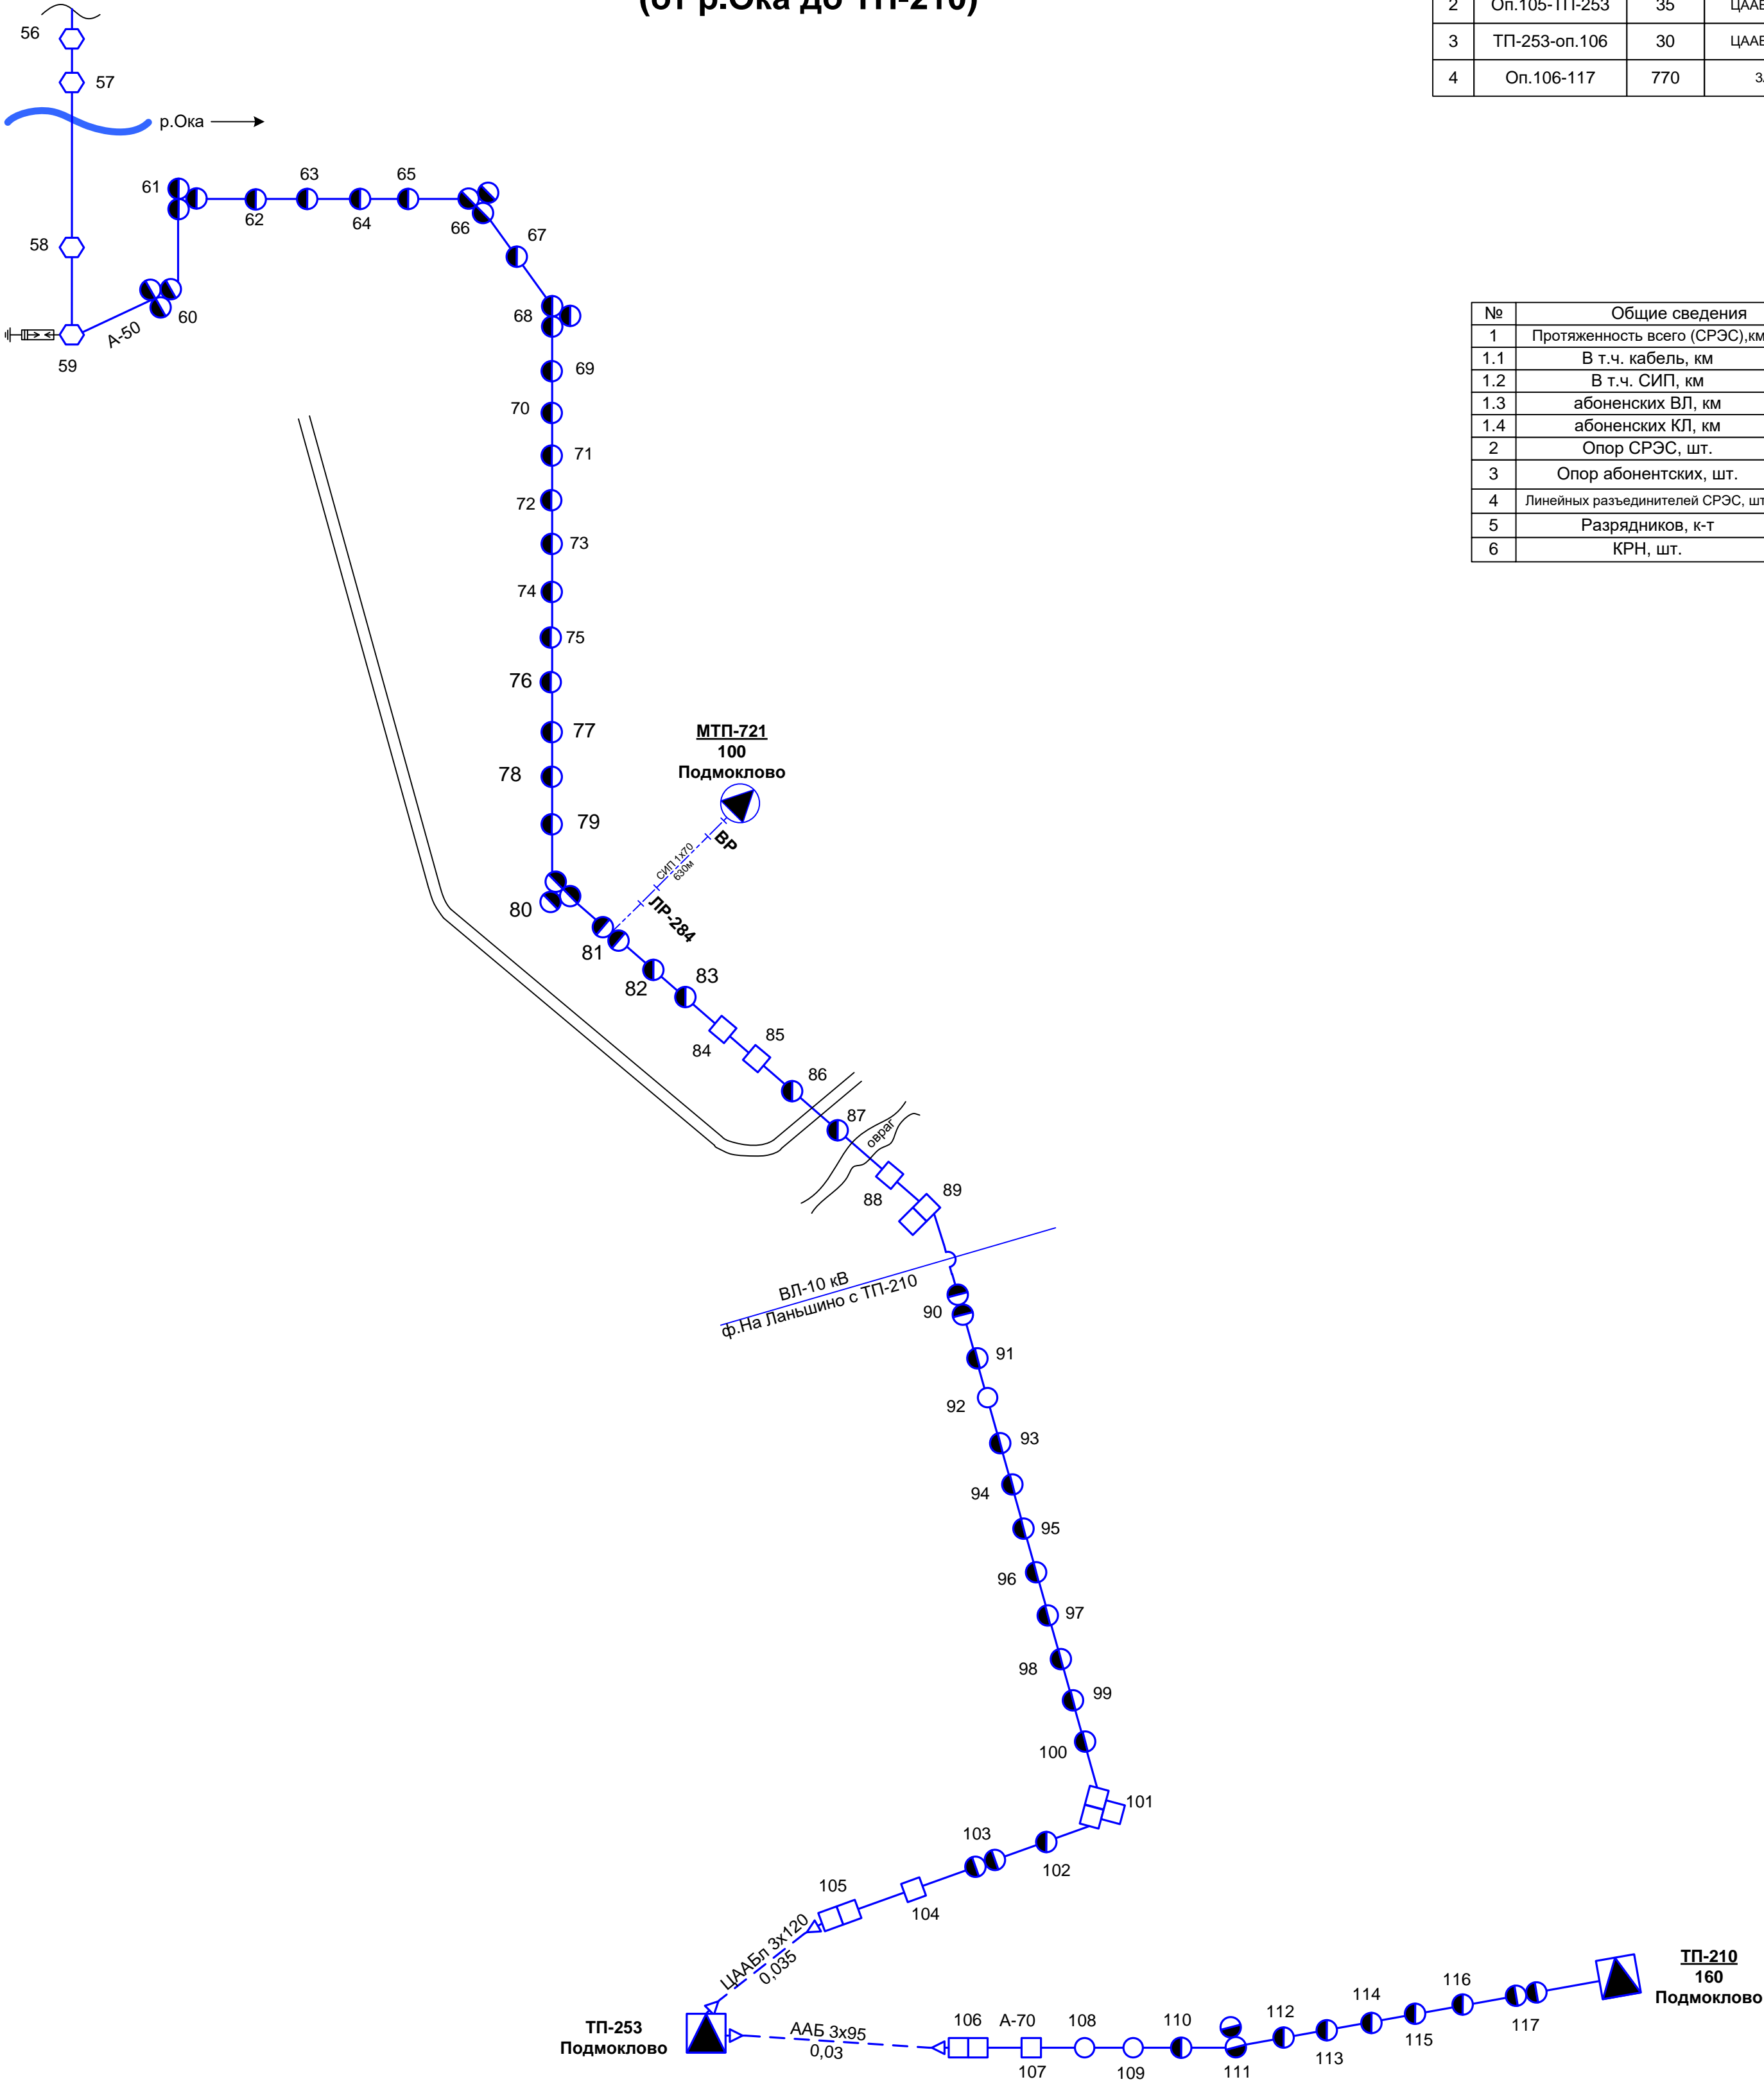

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.Дракинский с РП-12 (за р.Ока) СРЭС				
	Должность	Фимилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Чертил	Вед.инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись