


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,87
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,75
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	74
3	Абонентских	1
4	Однофазные ввода	59
5	В т.ч. абонентских	5
6	Трехфазные ввода	9
7	В т.ч. абонентских	9
8	Количество светильников	20

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ф.1 МТП-оп.26	670	СИП 3х95+1х95
2	ф.2,ф.4 МТП-оп.27	30	СИП 3х70+1х70
3	ф.2,ф.4 оп.27-оп.44	680	A-50
3	ф.2 оп.44-49	240	A-50
4	ф.3 МТП-оп.50	20	СИП 3х70+1х70
5	ф.3 оп.50-62	520	A-50
6	Ответвления к вводам	1080	A-16, A-25, СИП-16

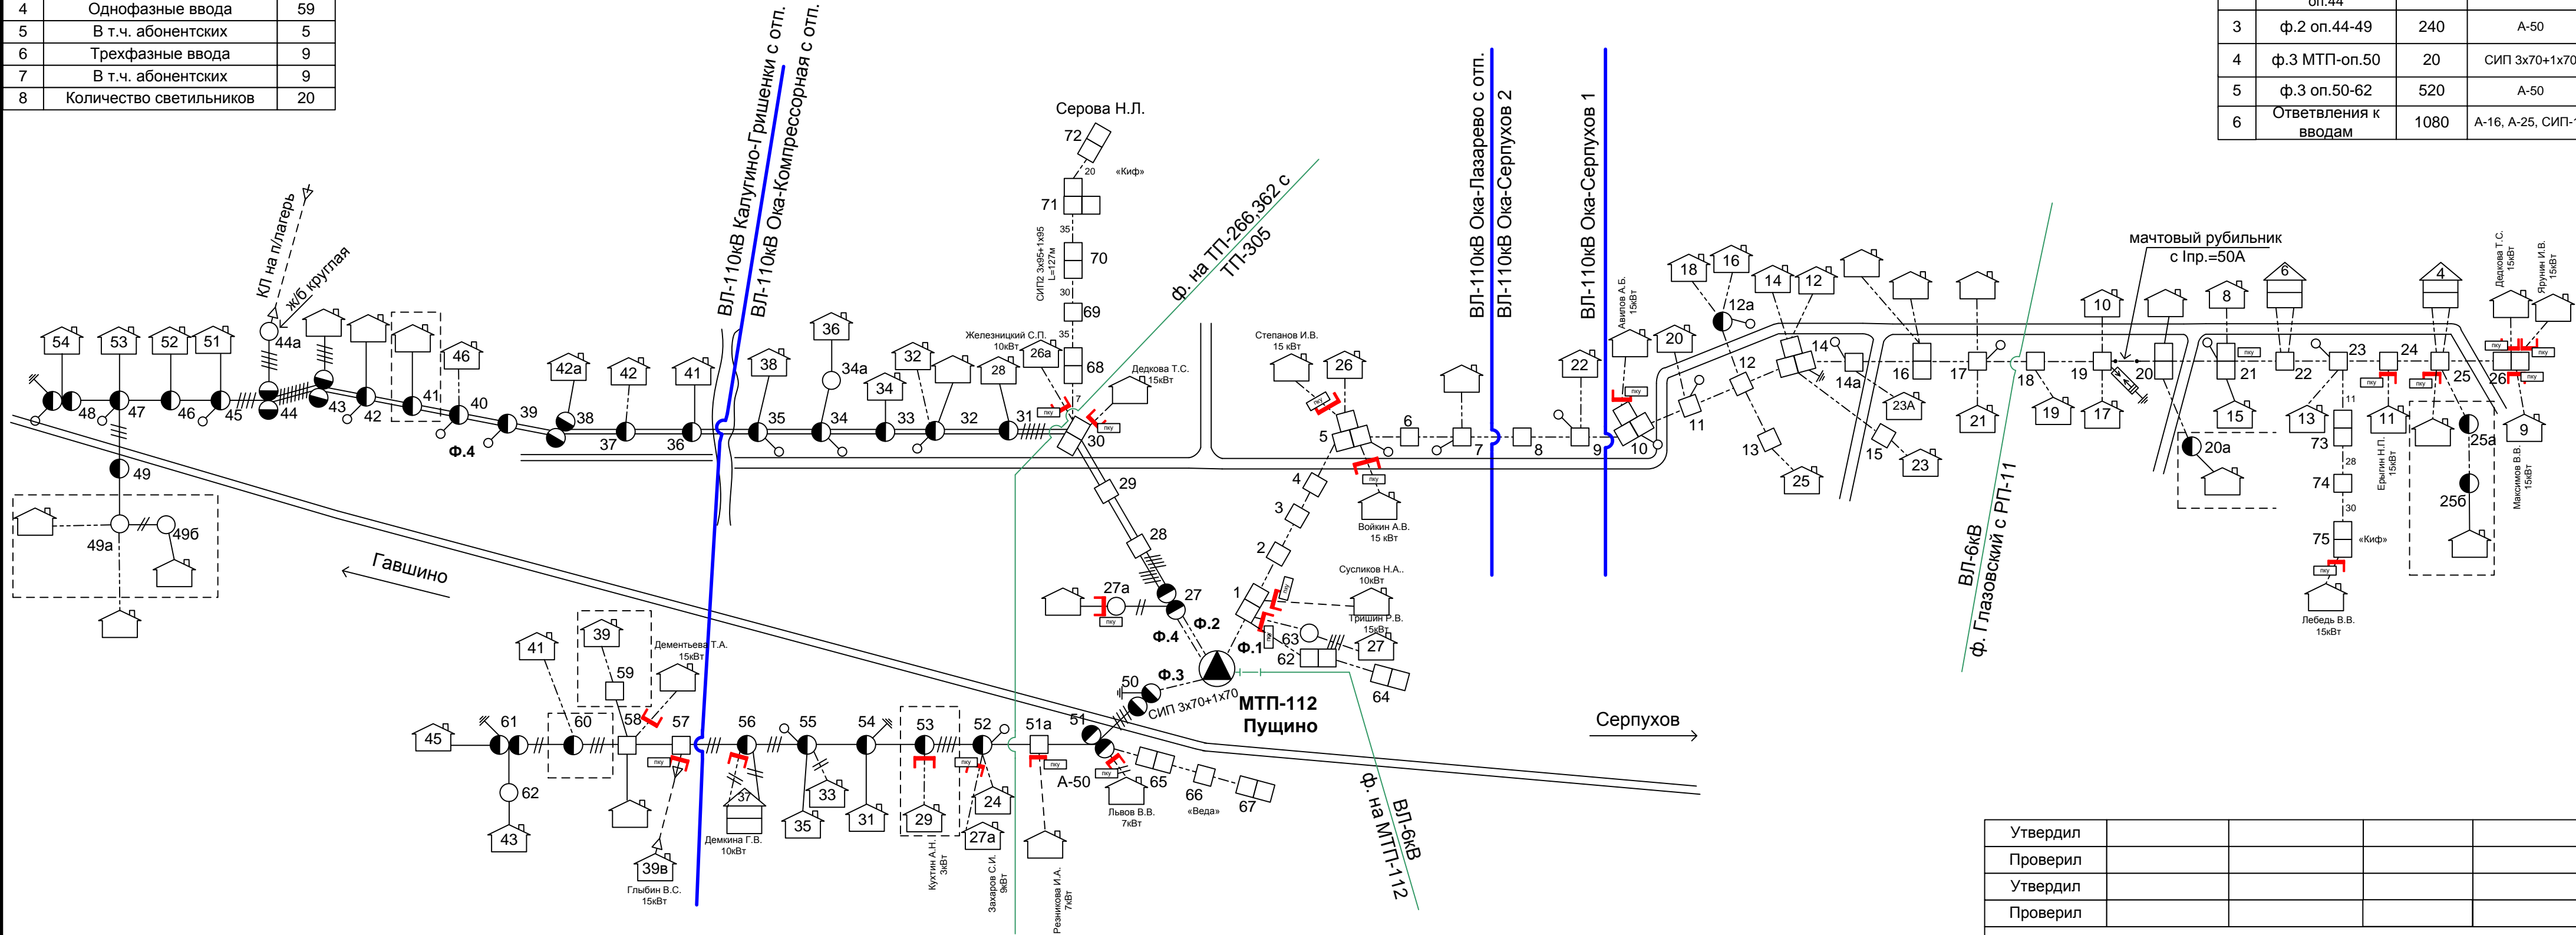

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-112 Пушино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись