


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,837
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,587
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	49
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.3 (БМКТП-оп.41)	107	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.1 (БМКТП-оп.12)	480	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.2 (БМКТП-оп.17-25,оп.17-36)	1250	А-35
4	Ф.2(оп.18-оп.)		
5			
6	Ответвления к домам		

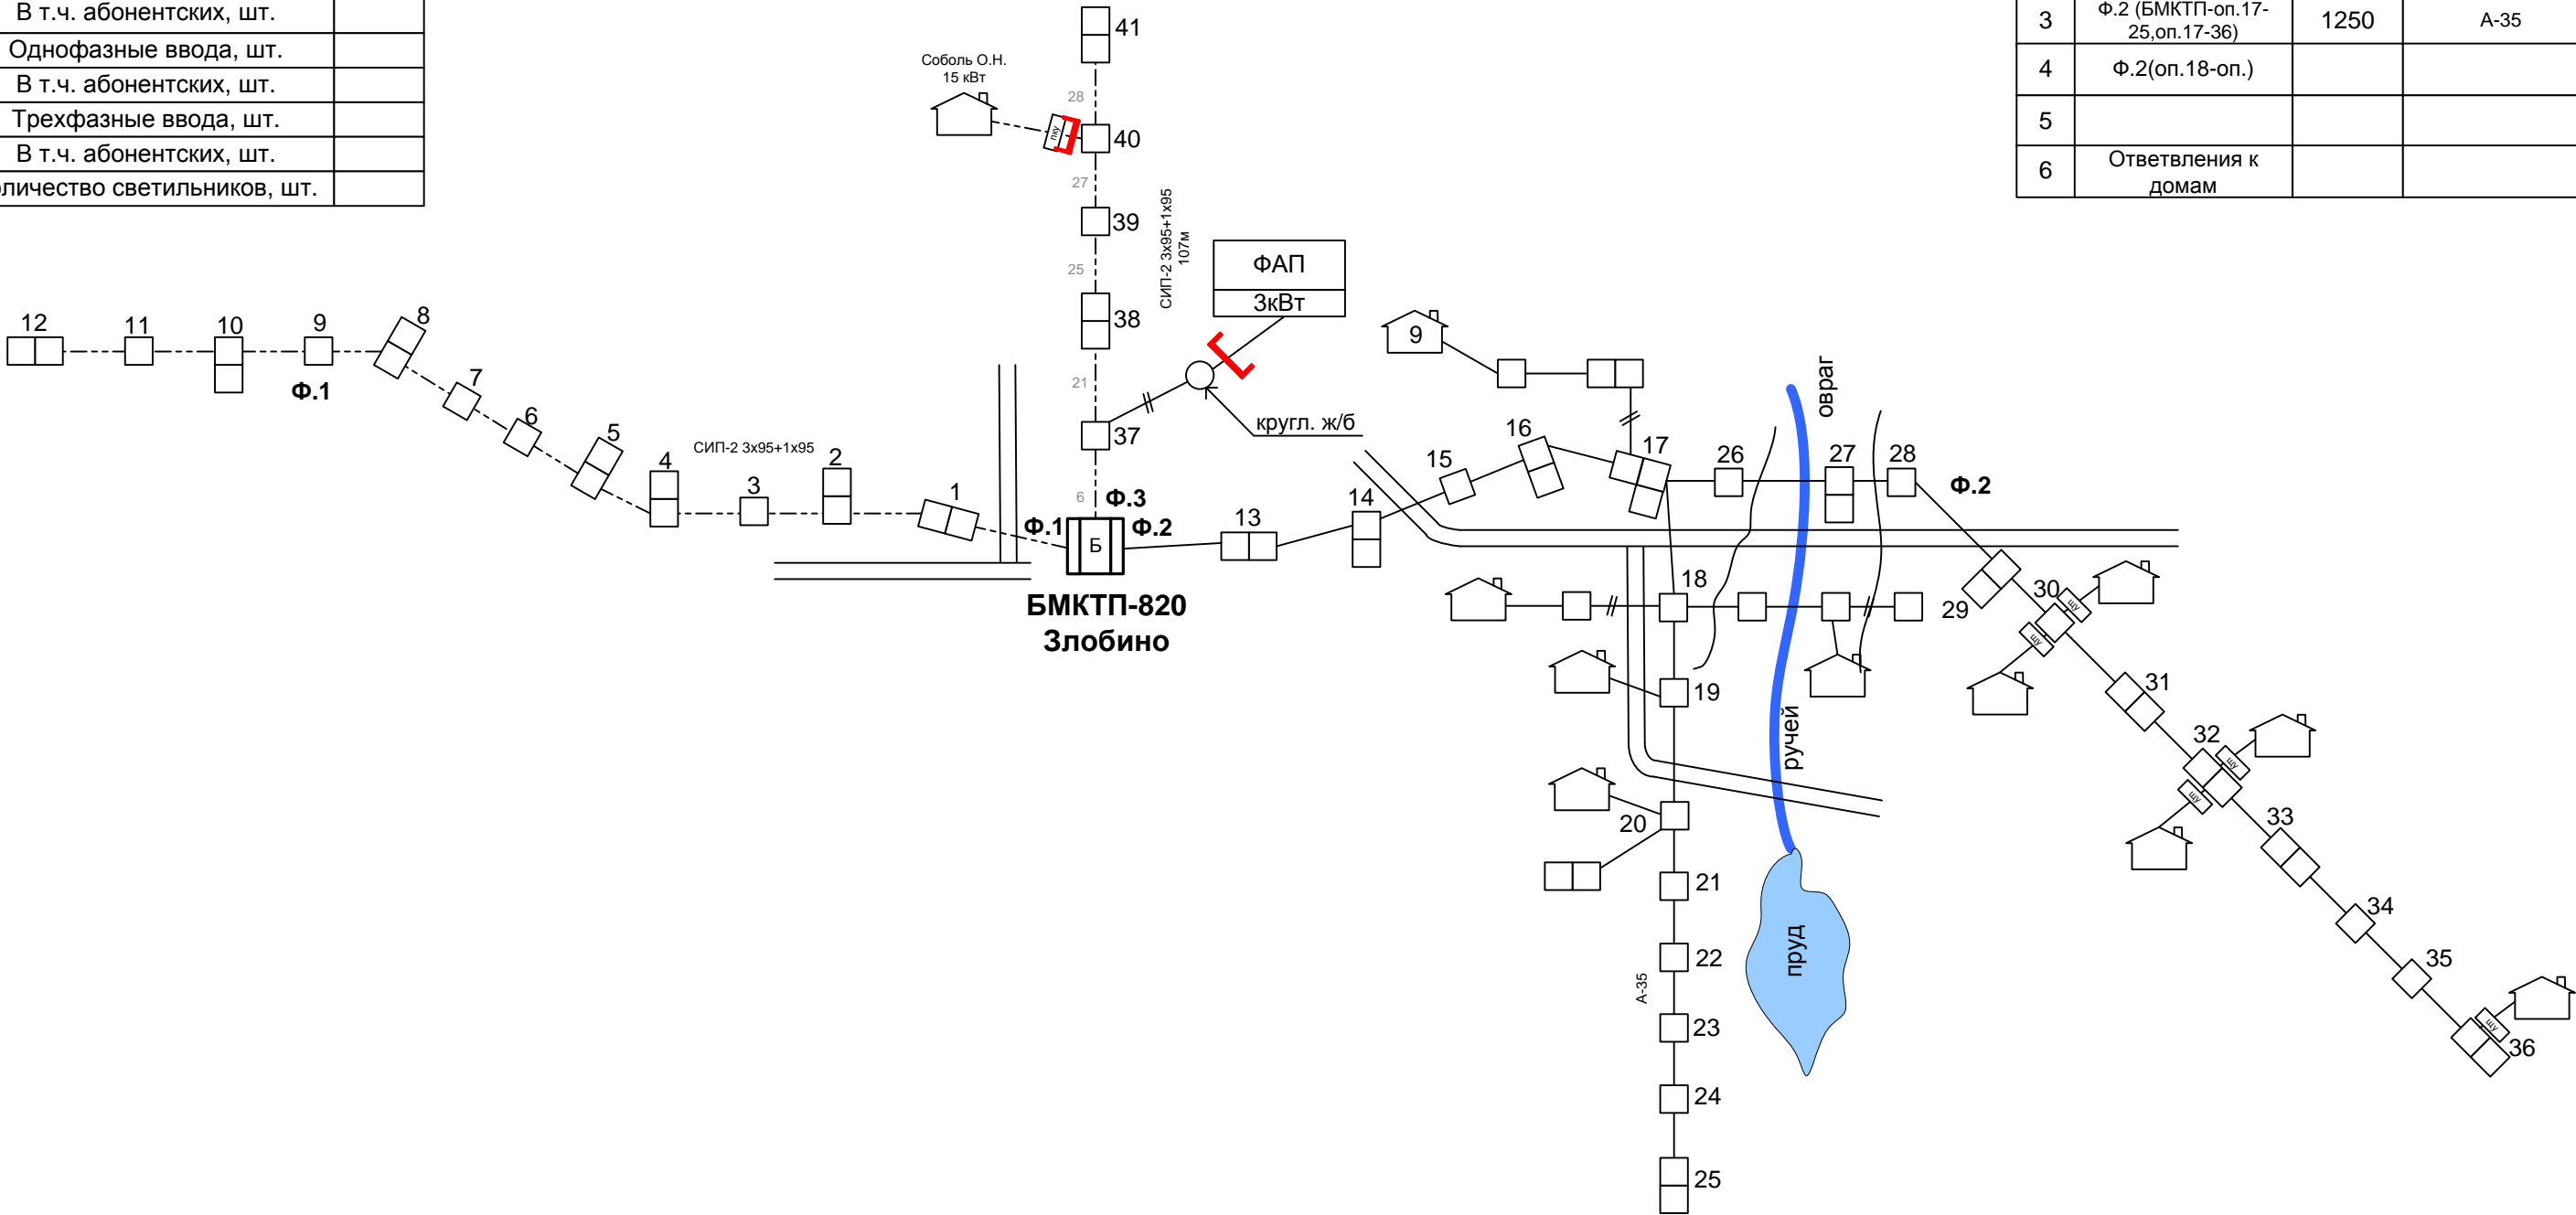

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с БМКТП-820 д.Злобино				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	02.04.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись