


| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | ф.1(МТП-оп.12) | 345 | СИП2 3х95+1х95 |
| 2 | ф.1(МТП-оп12) | 284 | СИП2 3х70+1х70 |
| 3 | Ответвления к домам | | СИП 2х16, СИП 4х16 |

| № | Общие сведения | |
|-----|----------------------------|-----|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 629 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | 629 |
| 1.3 | абонентских ВЛ | |
| 1.4 | абонентских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 23 |
| 3 | В т.ч. абонентских | |
| 4 | Однофазные ввода | |
| 5 | В т.ч. абонентских | |
| 6 | Трехфазные ввода | |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | |

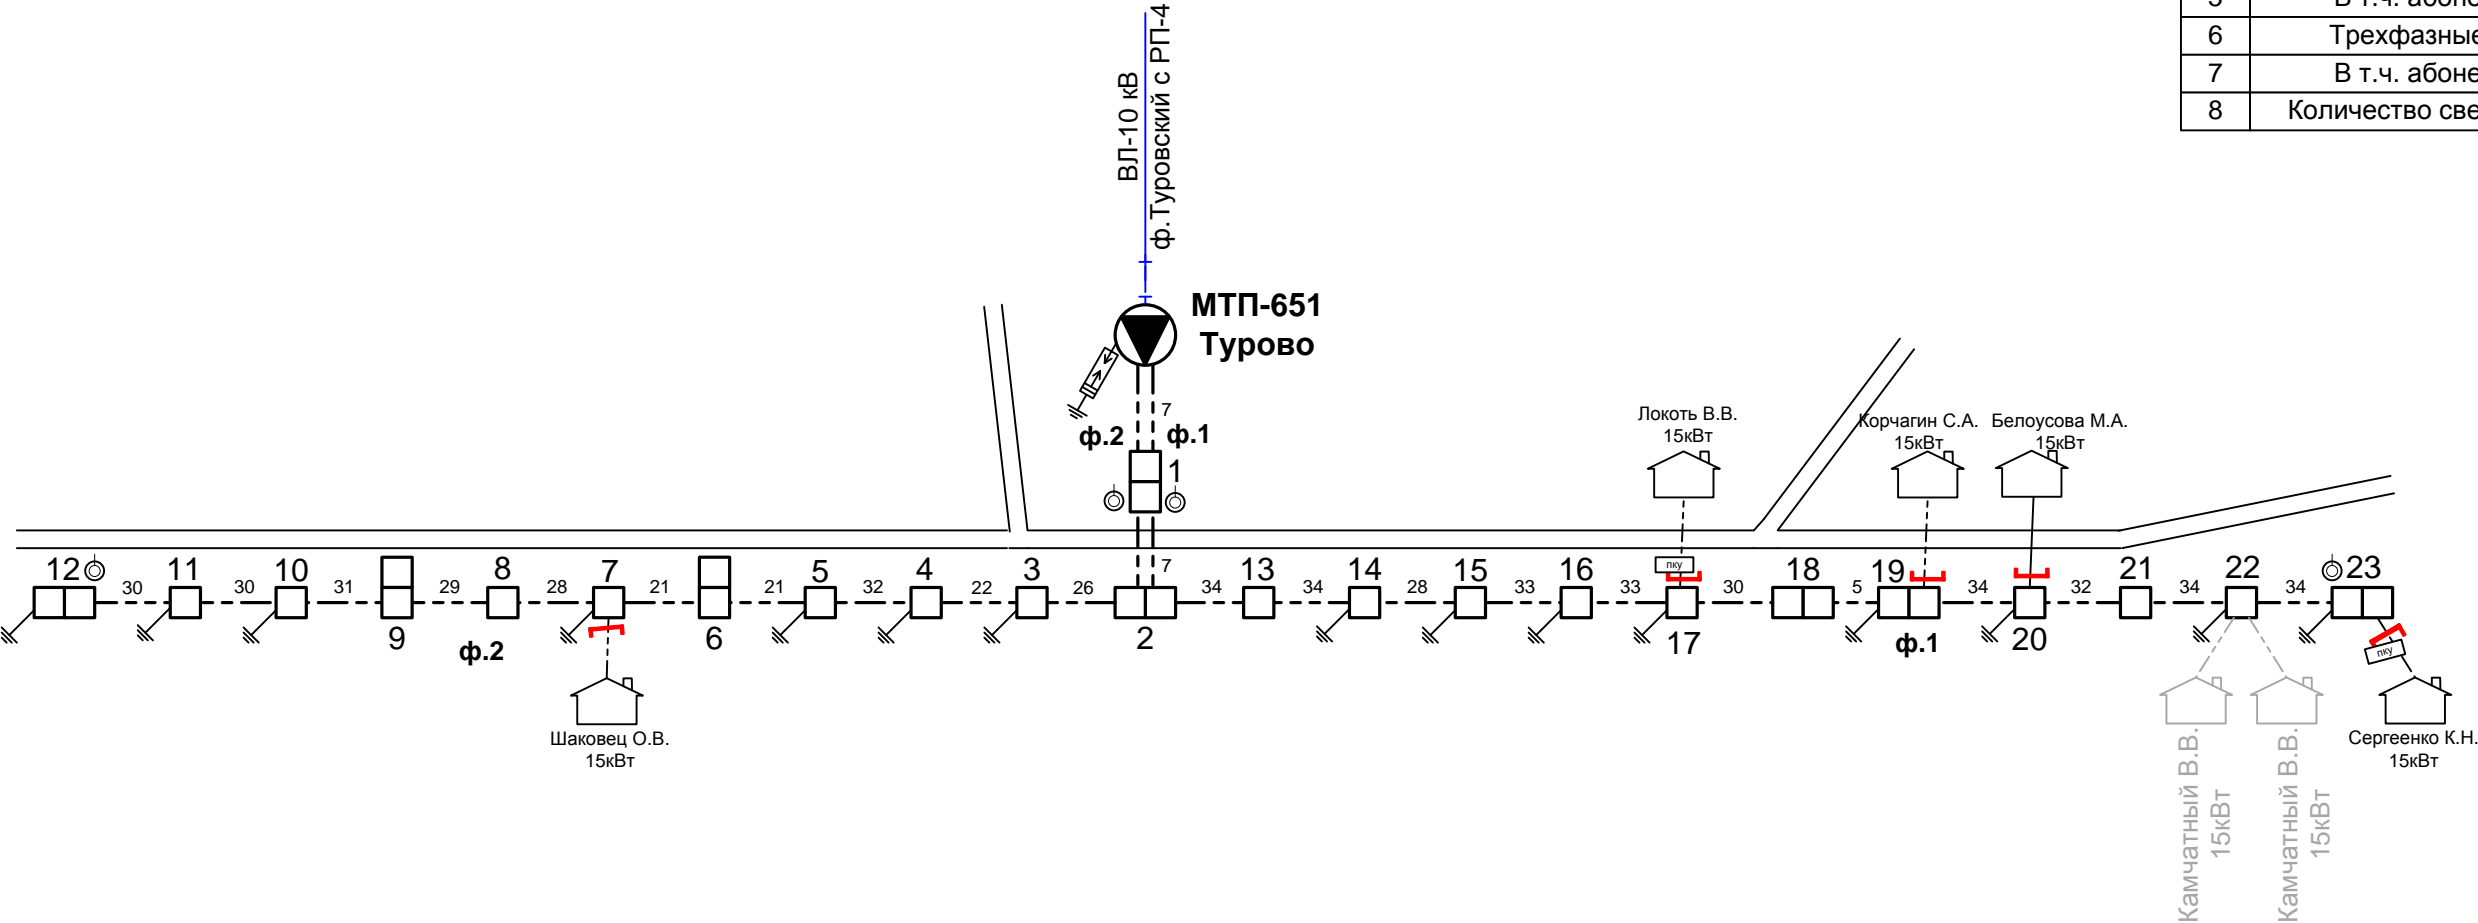

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-651 Турово СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Головленков А.Е. | | |
| Проверил | Гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | вед.инженер | Косарев О.А. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |