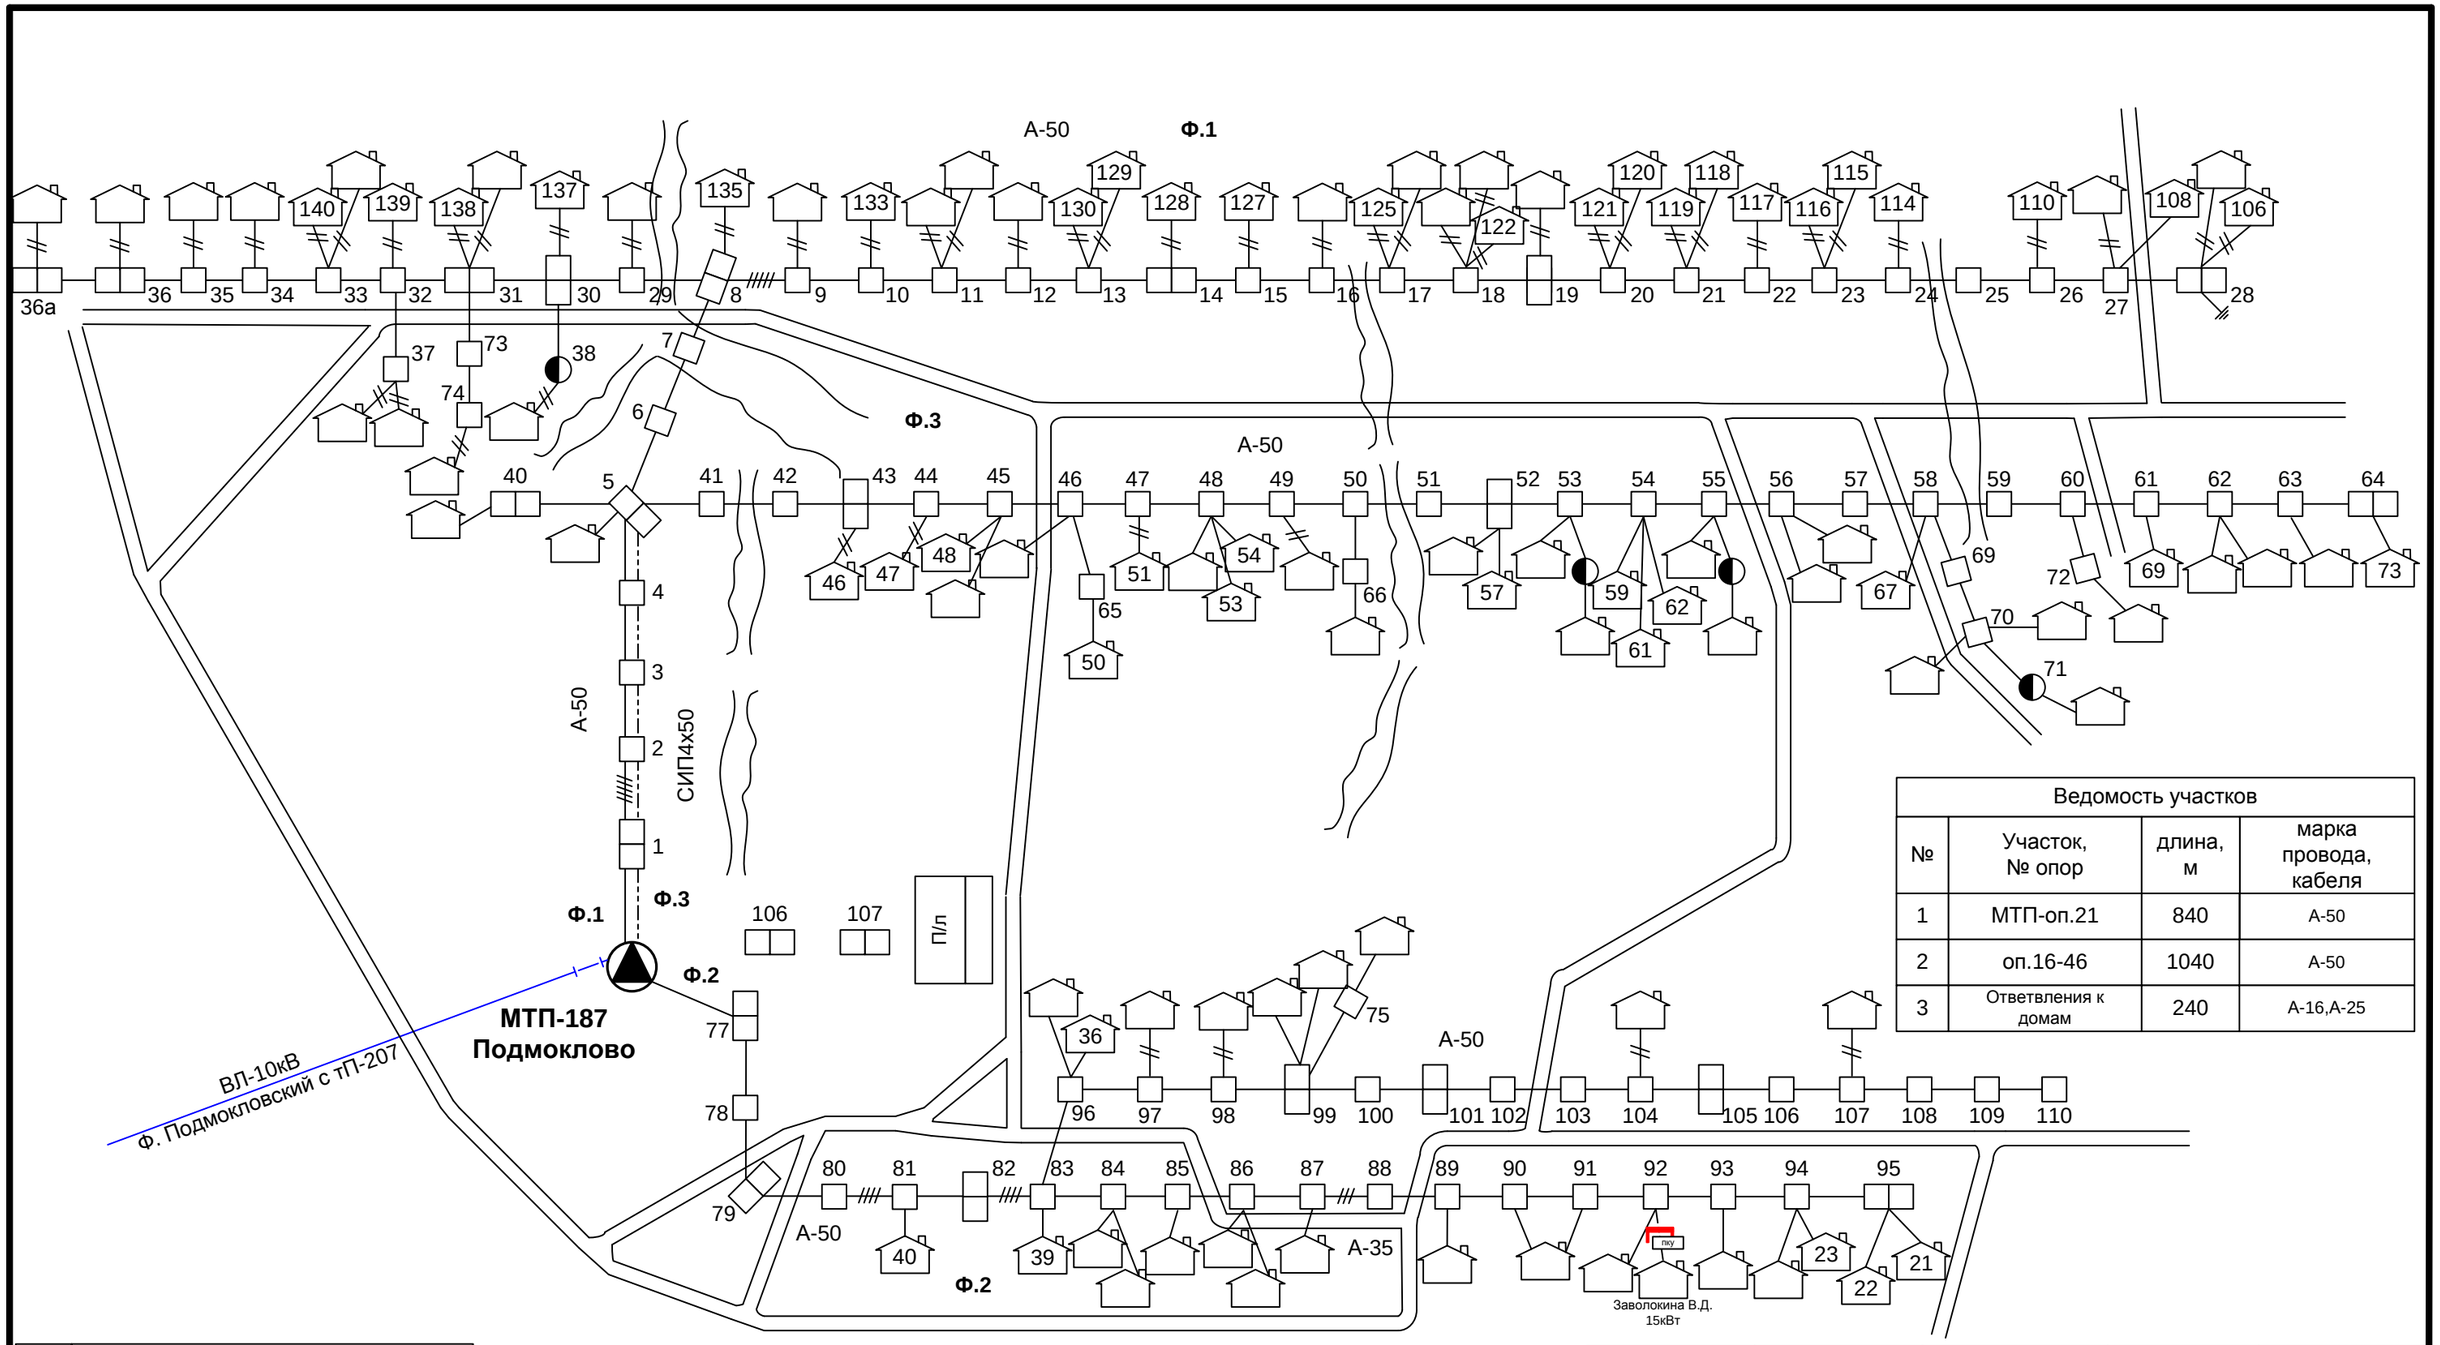

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	МТП-оп.21	840	А-50
2	оп.16-46	1040	А-50
3	Ответвления к домам	240	А-16,А-25

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	840
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	1040
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	47
3	В т.ч. абонентских	26
4	Однофазные ввода	64
5	В т.ч. абонентских	52
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-187 Подмоклово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Ларкина Ю.С.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		