


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3360
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1935
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор СРЭС всего	108
3	Опор абонентских	4
4	Однофазные ввода	92
5	В т.ч. абонентских	10
6	Трехфазные ввода	9
7	В т.ч. абонентских	9
8	Количество светильников	23

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.3)	80	СИП 3х95+1х95
2	Ф.1(оп.3-16,24-26)	640	А-35
3	Ф.1(оп.2-23)	245	СИП2 4х95
3	Ф.1(оп.23-106)	105	СИП2 4х50
4	Ф.2(МТП-оп.44,42-96)	1365	СИП 4х95
5	Ф.2(оп.44-63)	680	А-35
9	Ф.2(оп.96-99)	140	СИП 4х70
10	Ответвления к домам	2100	А-16,СИП 4х16

оп.19-26; 27-44
Уличное освещение

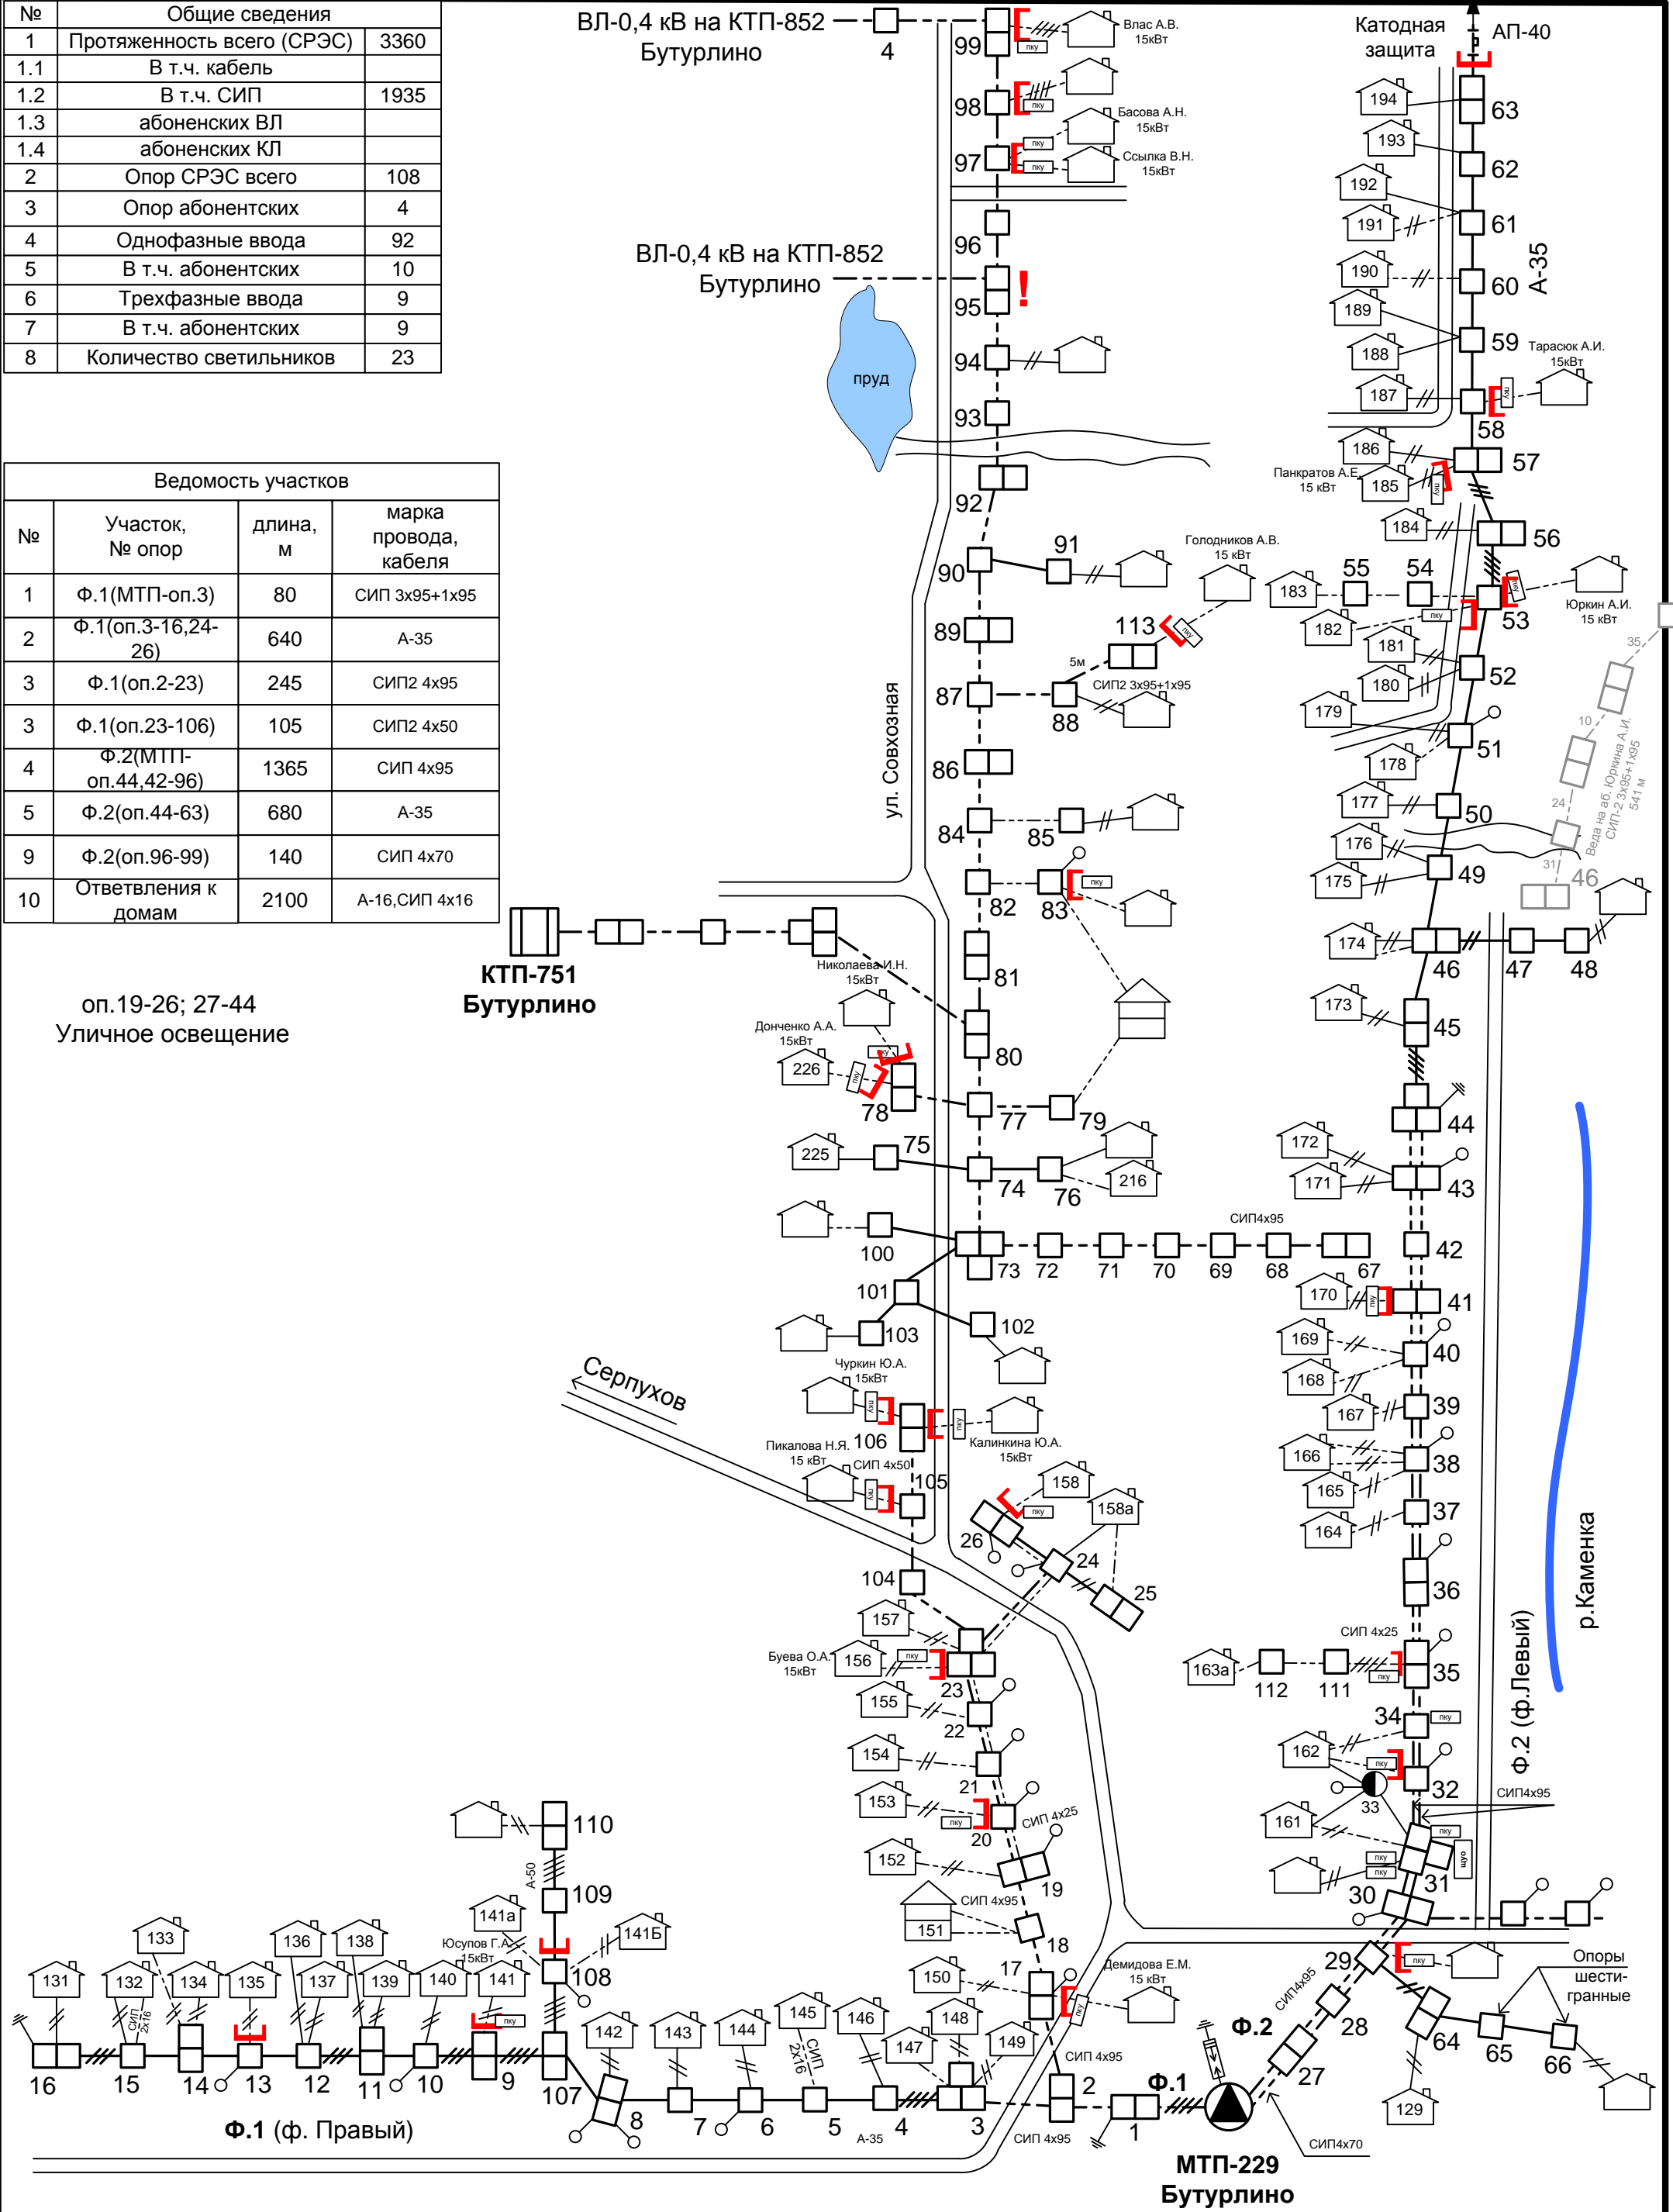

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-229 Бутурлино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	16.07.14	
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.	16.07.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	16.07.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	16.07.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись