


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	БМКТП-оп.6	146	СИП-2 3х95+1х95
2	БМКТП-оп.11	146	СИП-2 3х95+1х95
3	ответвления к домам		

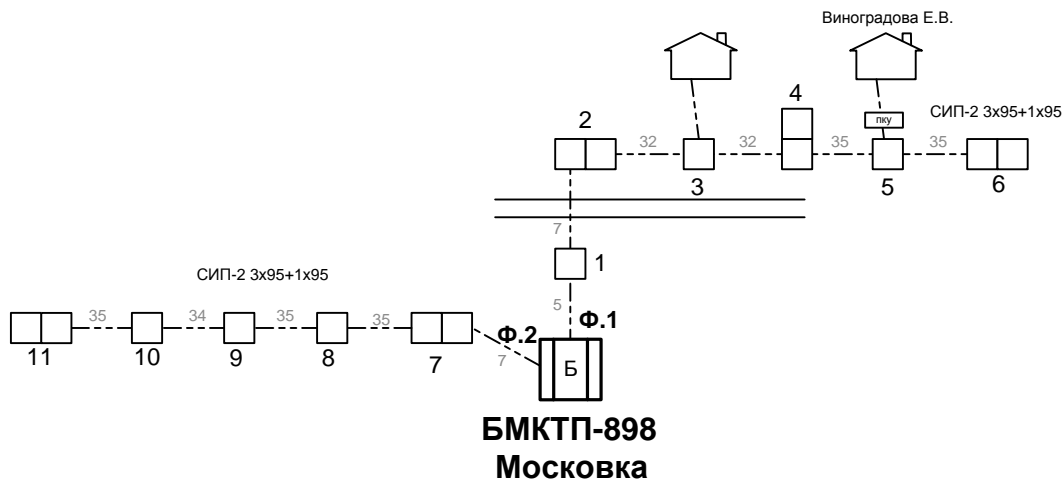

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-898 Московская СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	14.07.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	14.07.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	14.07.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись