


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	810
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	50
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	34
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	14
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.1)	10	СИП 4х50
2	Ф.1 (оп.1-5)	160	ЗАС-25+А-35
3	Ф.1 (оп.5-20)	40	СИП 2х16
4	Ф.1 (оп.5-15)	320	А-16
5	Ф.1 (оп.5-34)	173	СИП2А 3х50
6	Ответвления к домам		

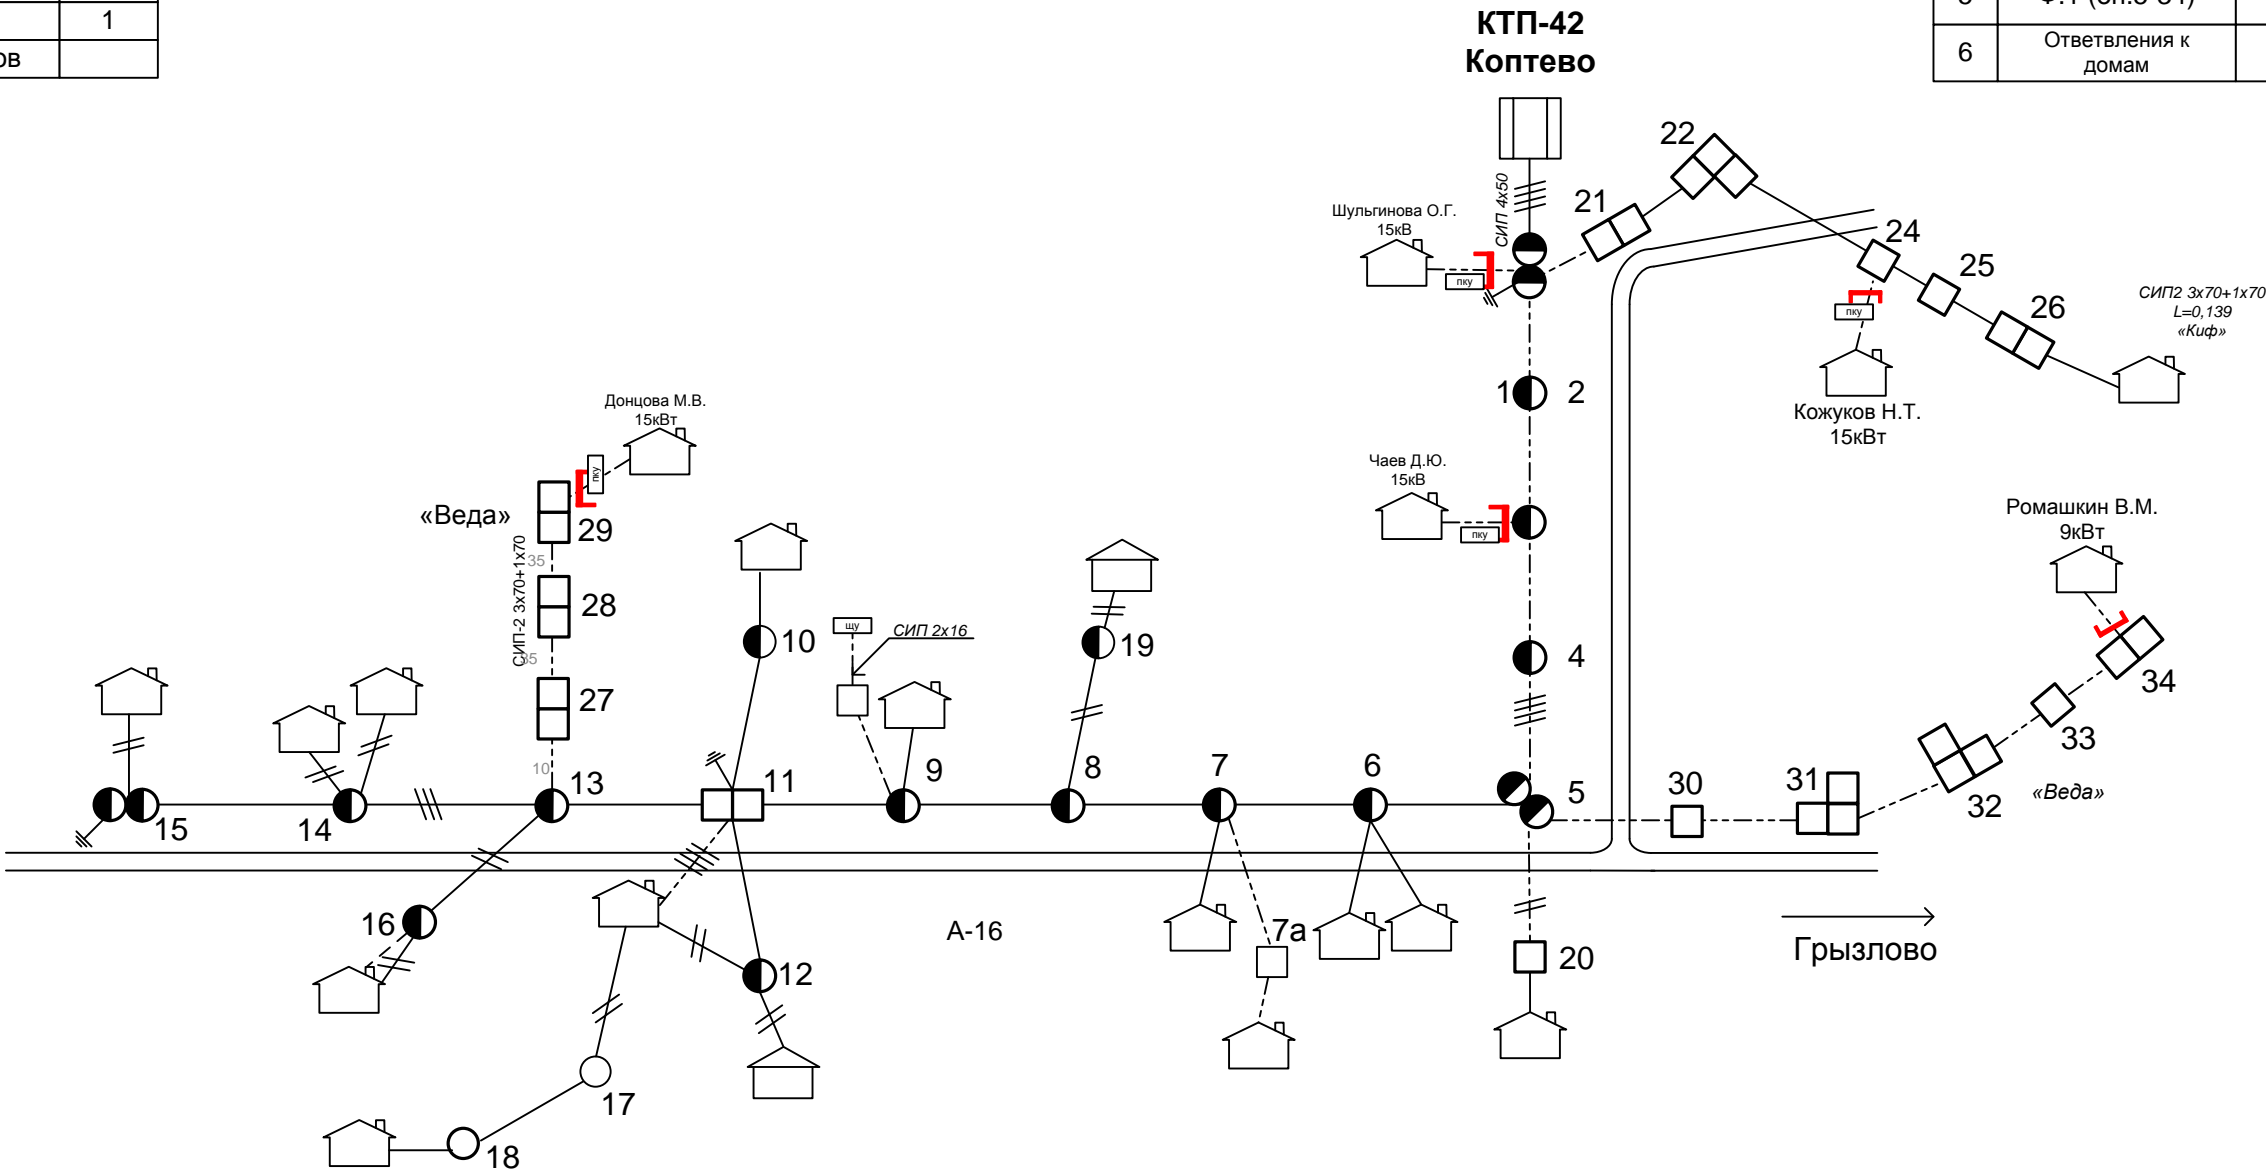

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-42 Коптево СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись