


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1100
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	100
1.3	абоненских ВЛ	200
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	60
3	В т.ч. абонентских	5
4	Однофазные ввода	34
5	В т.ч. абонентских	8
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.25)	40	СИП 4х50
2	Ф.1(оп.25-1)	40	А-35
3	Ф.2(МТП-оп.2)	120	СИП 4х50
4	Ф.2(2-24)	920	А-35
5	Ответвления к домам	720	А-16,А-25,СИП2х16

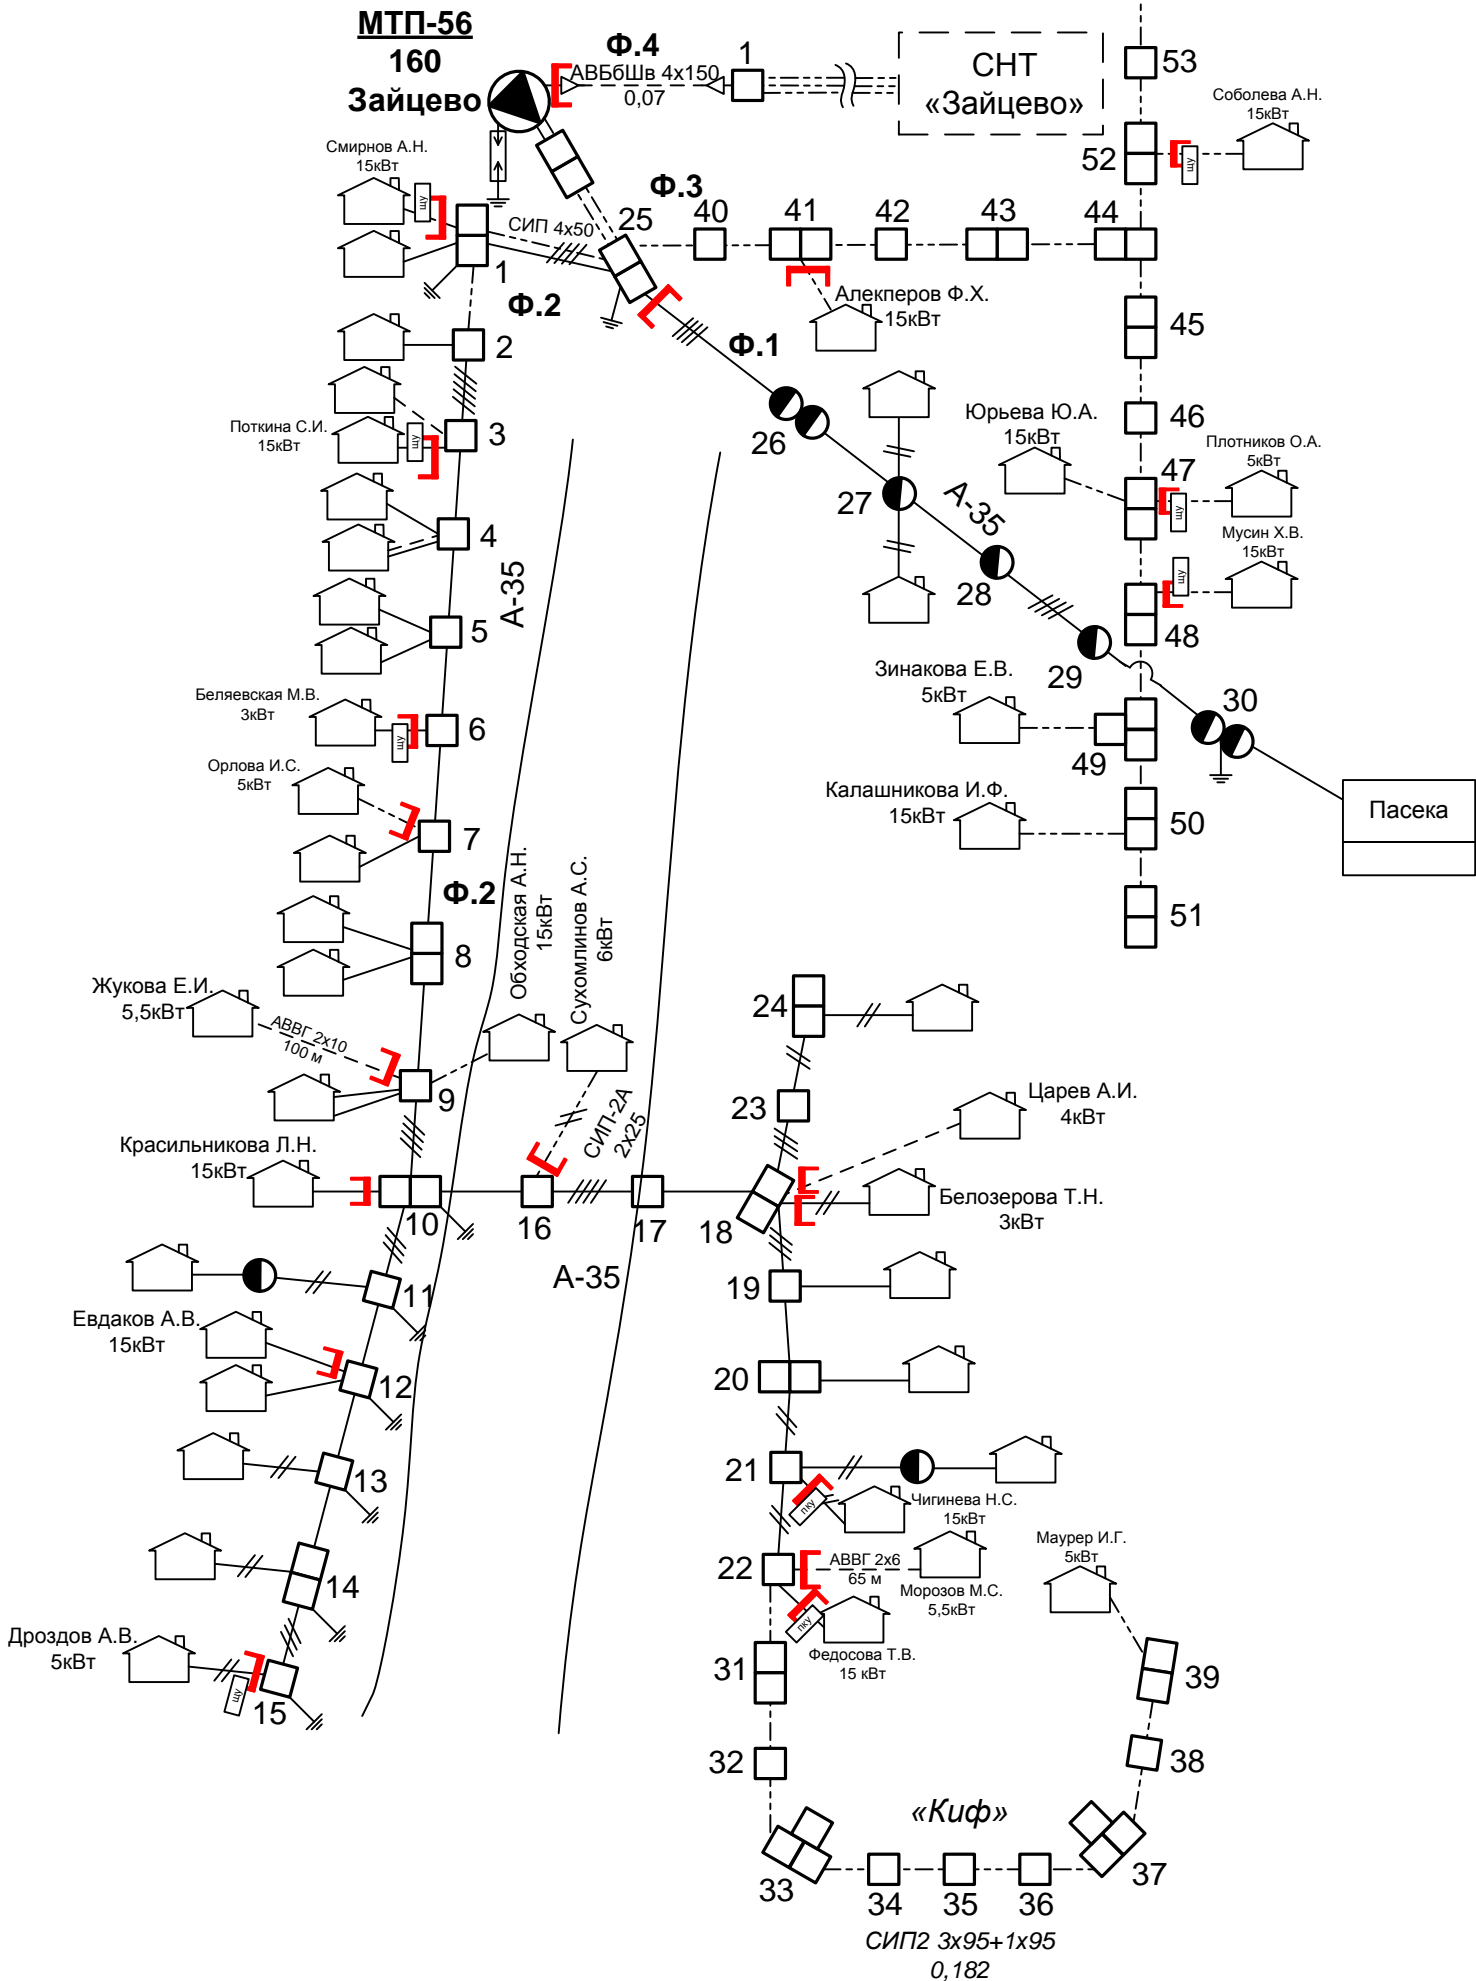

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-56 Зайцево СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись