


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,977
1.1	В т.ч. кабель	0,125
1.2	В т.ч. СИП	1,200
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	0,310
2	Опор всего	39
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные вводы	15
5	В т.ч. абонентских	2
6	Трехфазные вводы	4
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	
9	Инв.номер 032-30221	

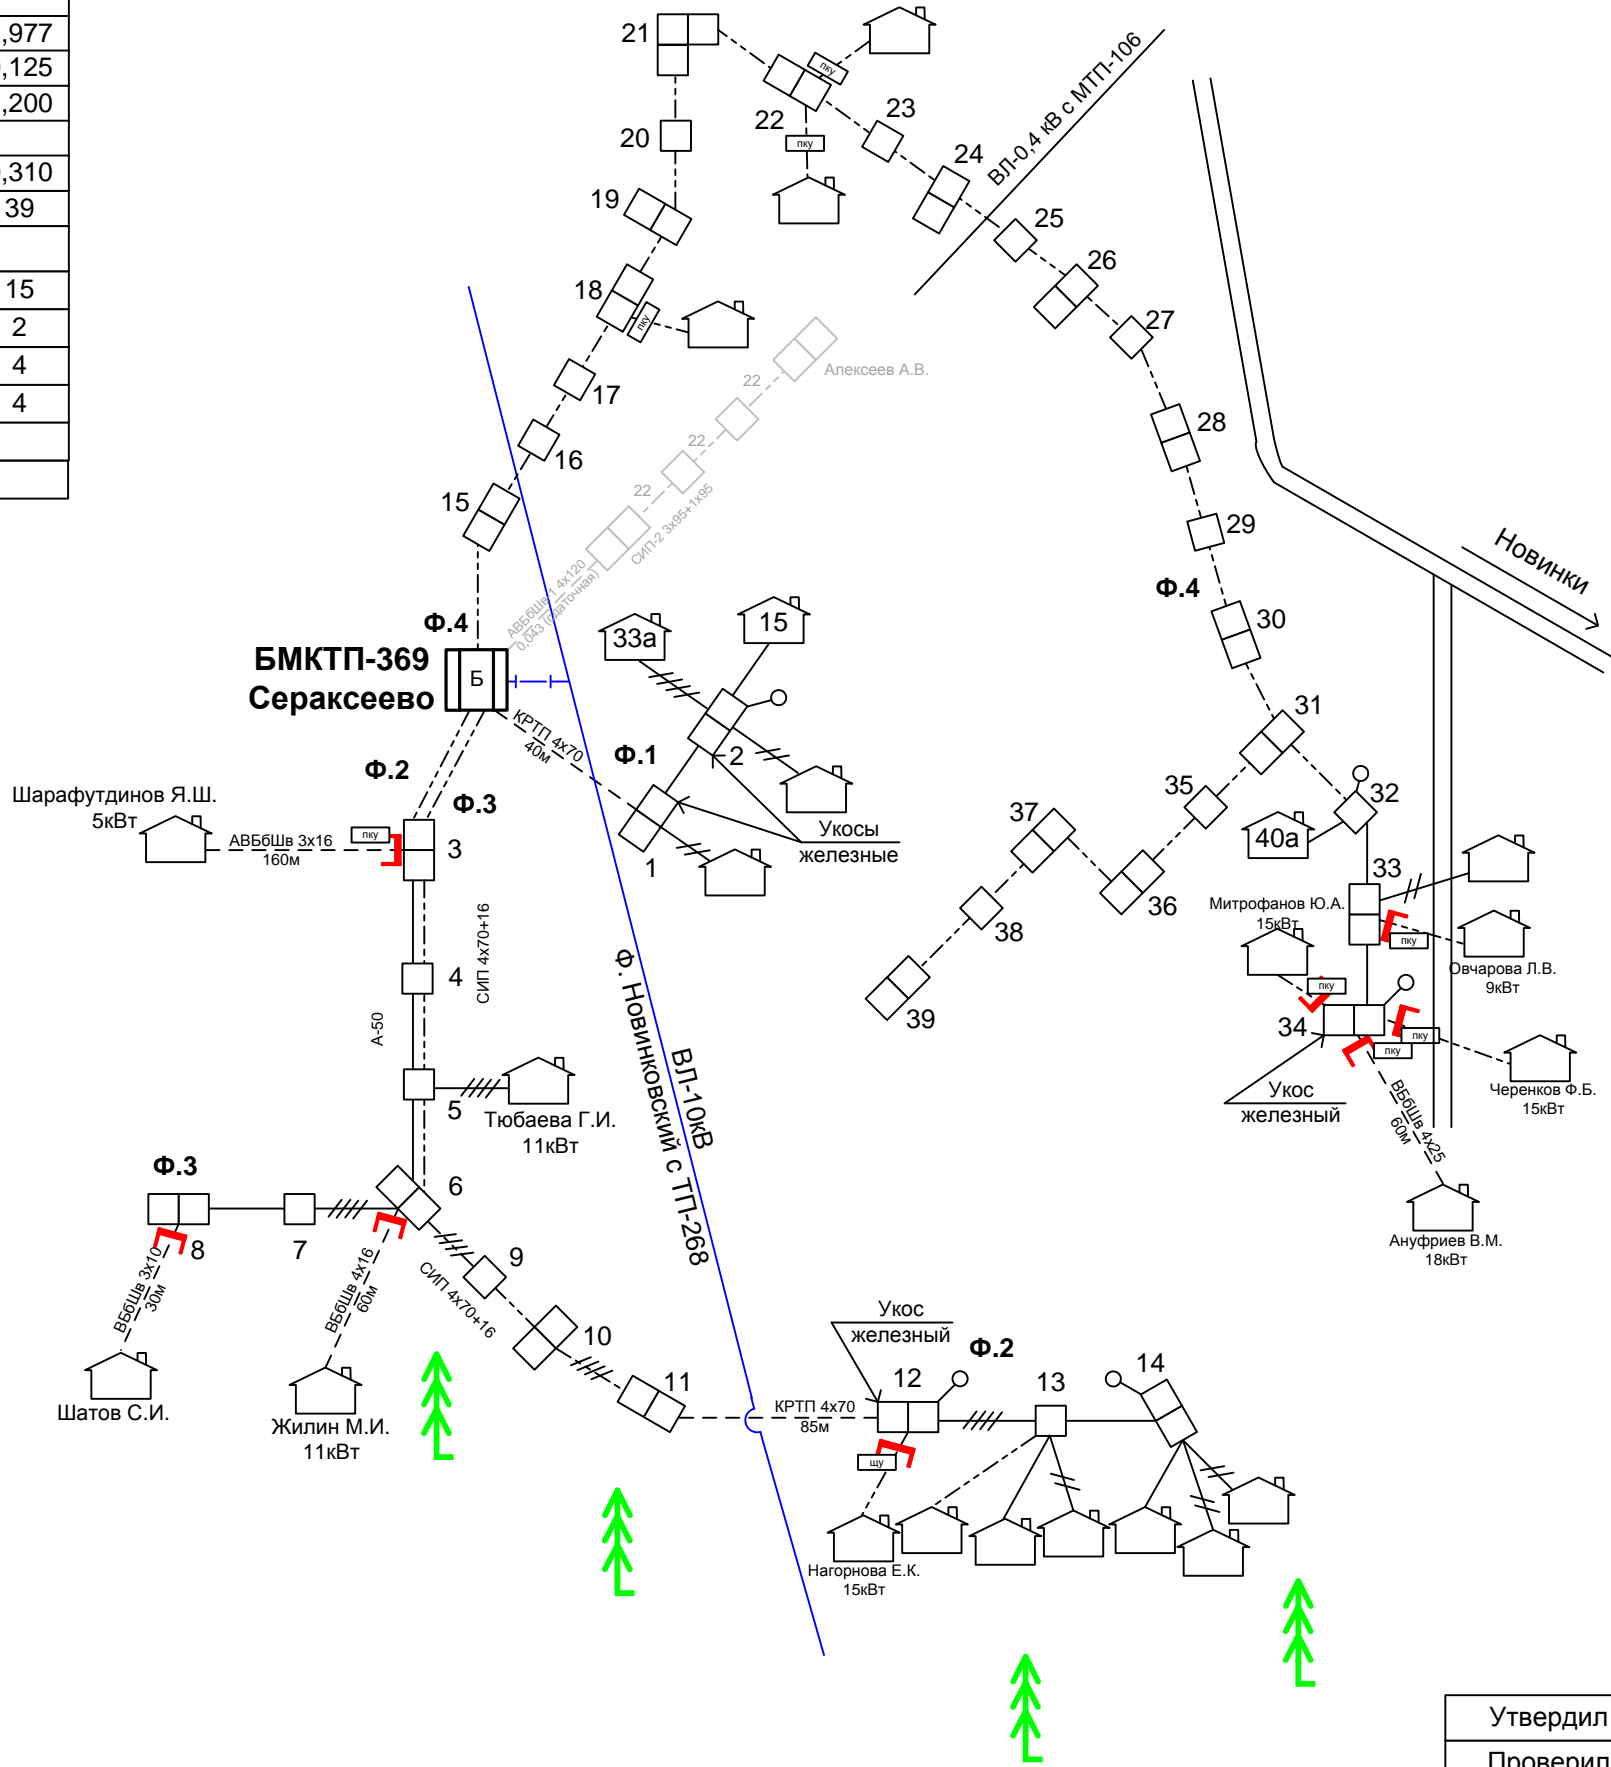

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.1)	40	КРТП 4x70
2	Ф.1(оп.1-2)	40	А-35
3	Ф.2(БМКТП-оп.3)	20	СИП 4x70+16
4	Ф.2(оп.3-8)	200	А-50
5	Ф.3(БМКТП-оп.11)	255	СИП 4x70+161
6	Ф.2(оп.11-12)	85	КРТП 4x70
7	Ф.2(оп.12-14)	60	А-35
8	Ф.4 (БМКТП-оп.32)	740	СИП-2 3x95+1x95
9	Ф.4 (оп.31-39)	185	СИП-2 3x95+1x95
10	Ф.4 (оп.32-34)	52	А-35

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-369 Сераксеево СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о. начальника	Казаков С.В.	14.09.16	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	14.09.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Протасова М.С.	14.09.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись