


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	650
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	120
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	24
3	В т.ч. абонентских	5
4	Однофазные отв.к вводам	13
5	В т.ч. абонентских	5
6	Трехфазные отв. к вводам	4
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	МТП-оп.1	20	СИП 4х70+1х16
2	оп.1-16	600	А-35
3	Ответвления к домам	180	А-16, А-25, СИП

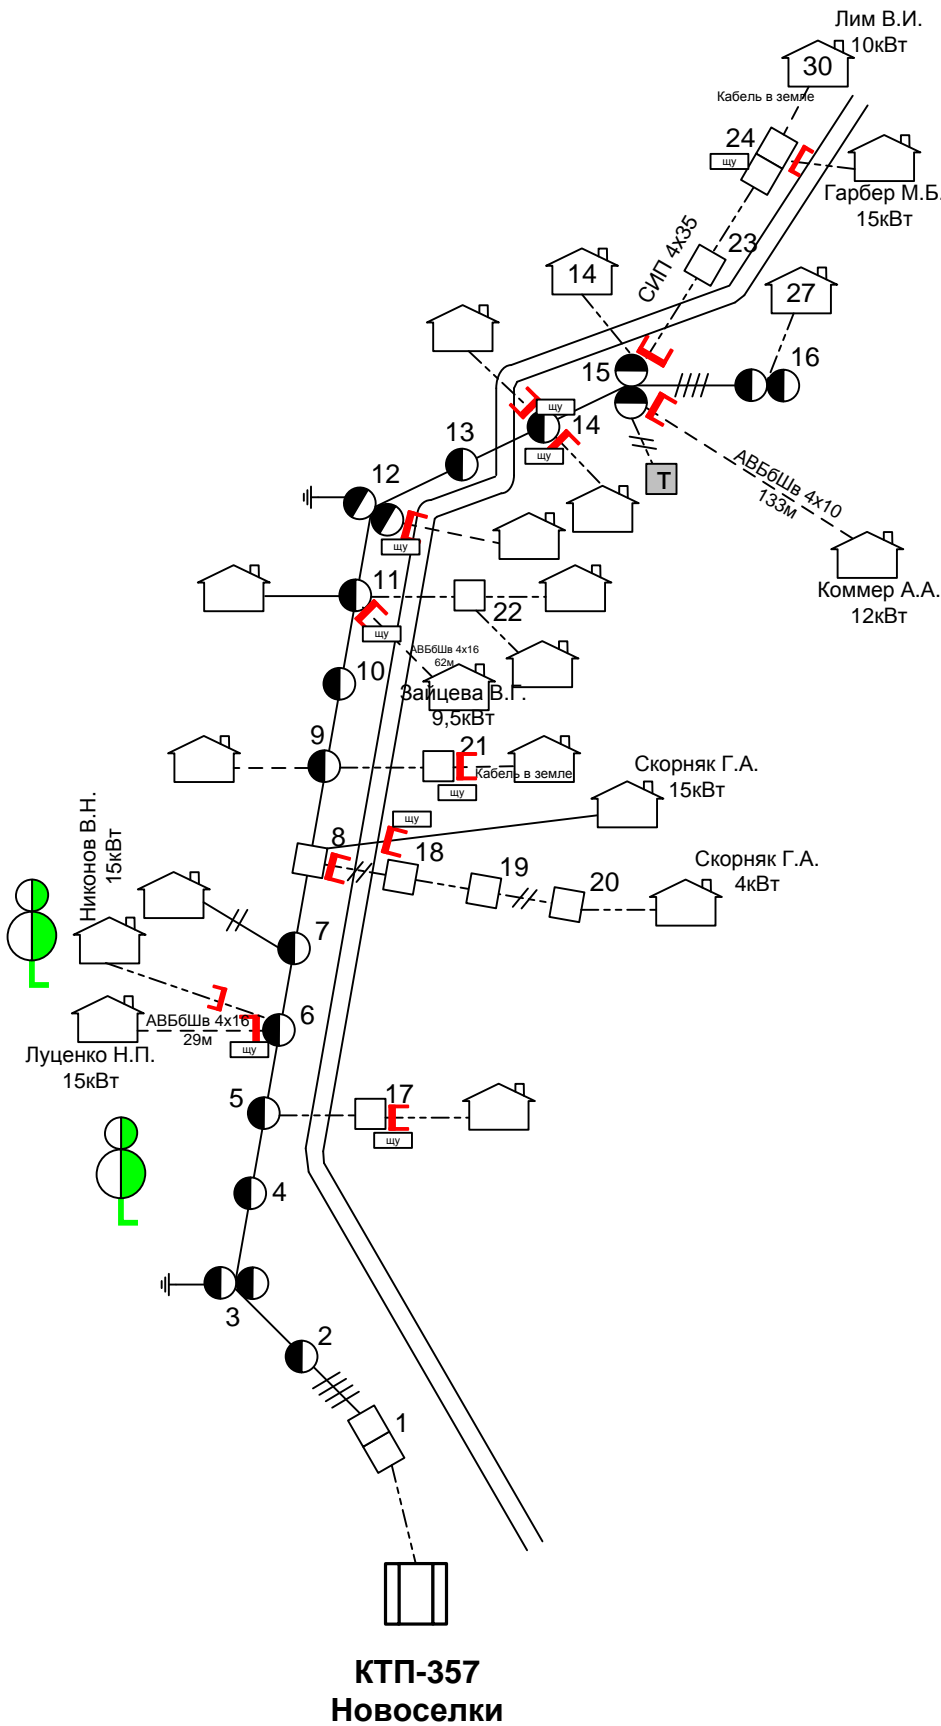

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-357 Новоселки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Бueva М.С.	12.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись