


РУ-0,4 кВ ТП-925 (зд.48) 2КТП-630

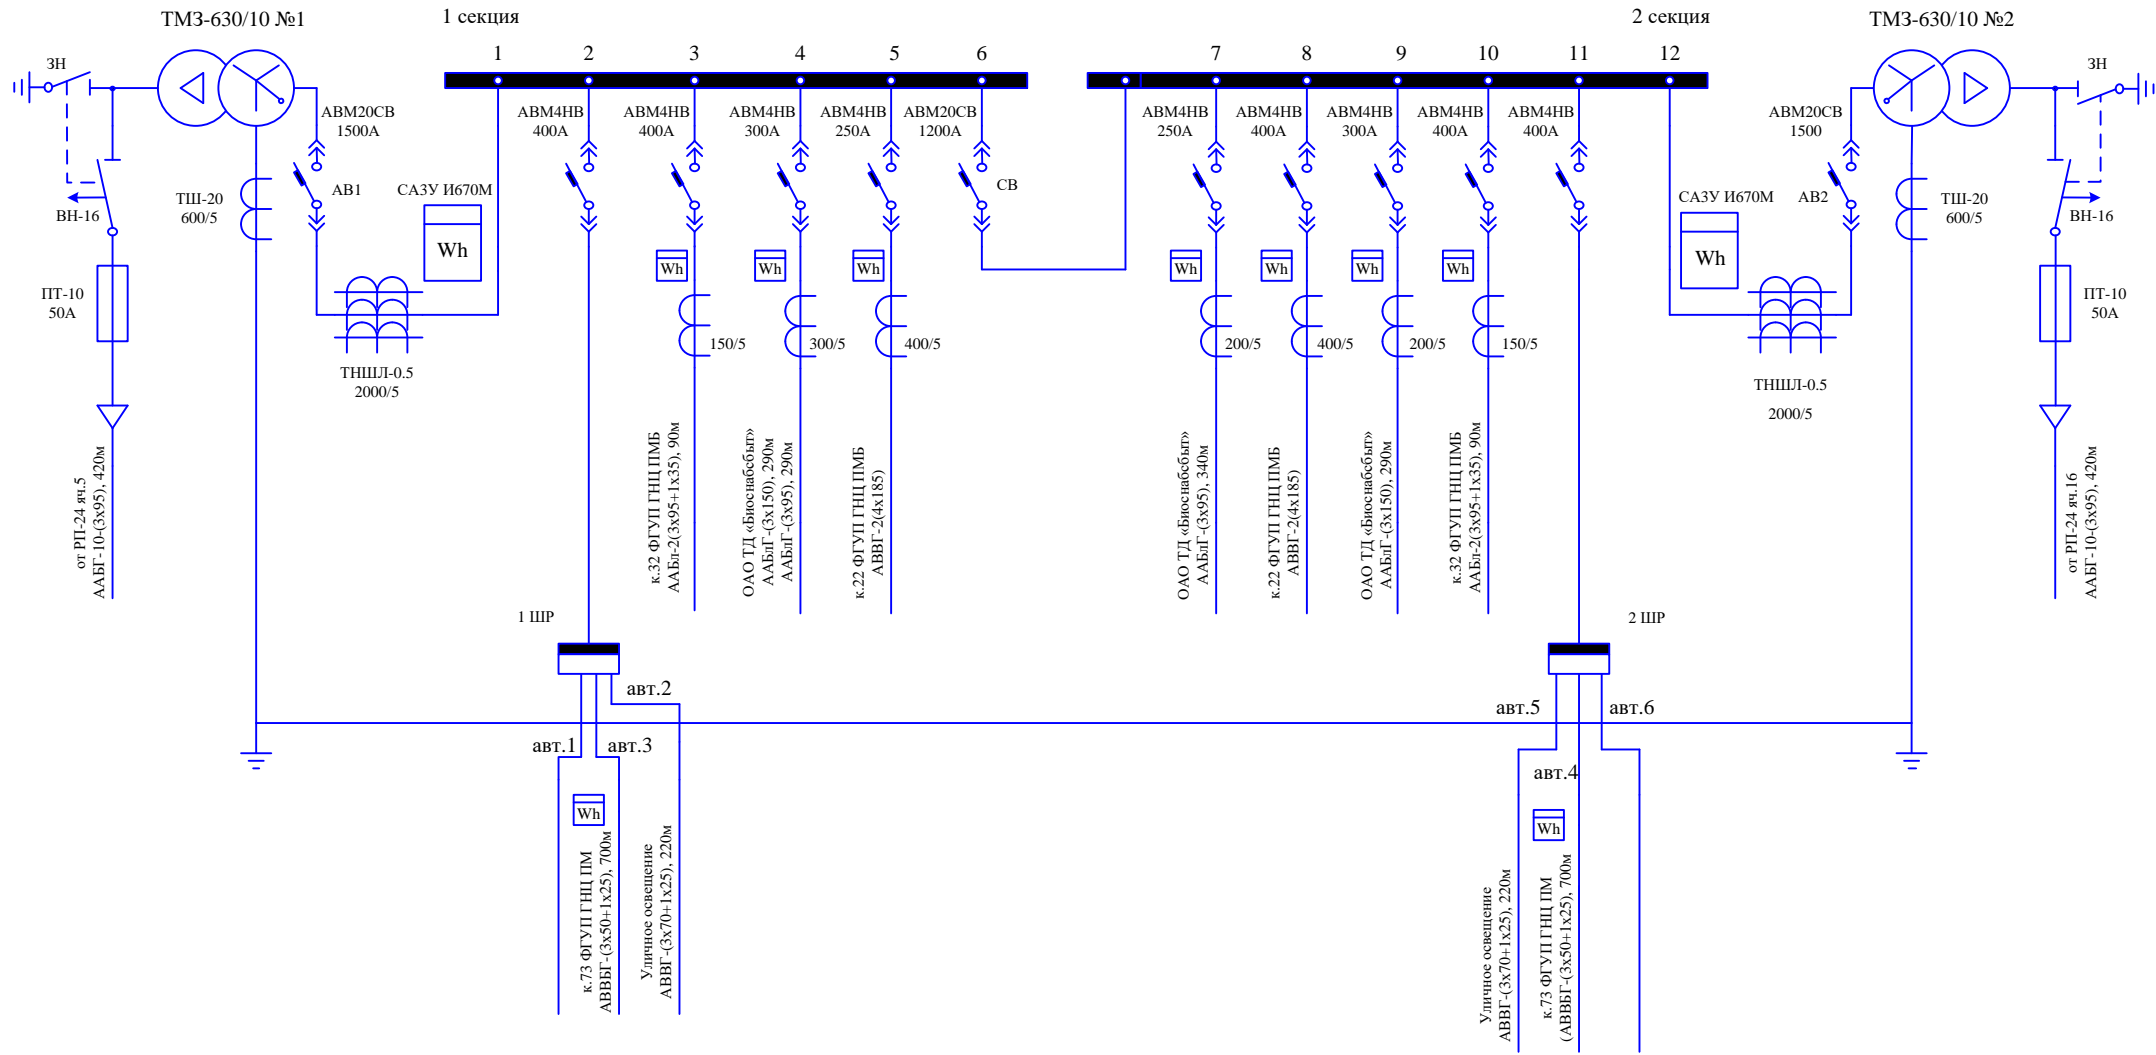

|   |            |               |      |         |
|---|------------|---------------|------|---------|
| Утвердил  |            |               |      |         |
| Проверил  |            |               |      |         |
| Утвердил  |            |               |      |         |
| Проверил  |            |               |      |         |
| Однолинейная схема РУ-0,4 кВ ТП-925 Оболенск СРЭС |            |               |      |         |
|   | Должность  | Фамилия И.О.  | Дата | Подпись |
| Утвердил  | Гл.инженер | Казаков С.В.  |      |         |
| Согласовал  | Мастер     | Лизгунов С.В. |      |         |
| Проверил  |            |               |      |         |
| Чертил  | инженер    | Бueva М.С.    |      |         |

| Внесение изменений в схему |      |               |           |     |         |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| №                          | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |
|                            |      |               |           |     |         |