| № | Общие сведения | |
|---|---|---|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 700 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | |
| 1.3 | абоненских ВЛ | |
| 1.4 | абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 19 |
| 3 | В т.ч. абонентских | 2 |
| 4 | Однофазные ввода | 13 |
| 5 | В т.ч. абонентских | 1 |
| 6 | Трехфазные ввода | |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | |

Ведомость участков

| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
|---|---|---|---|
| 1 | Ф.1(МТП-оп.17) | 700 | А-35 |
| 2 | Ответвления к домам | 260 | А-16,А-25 |

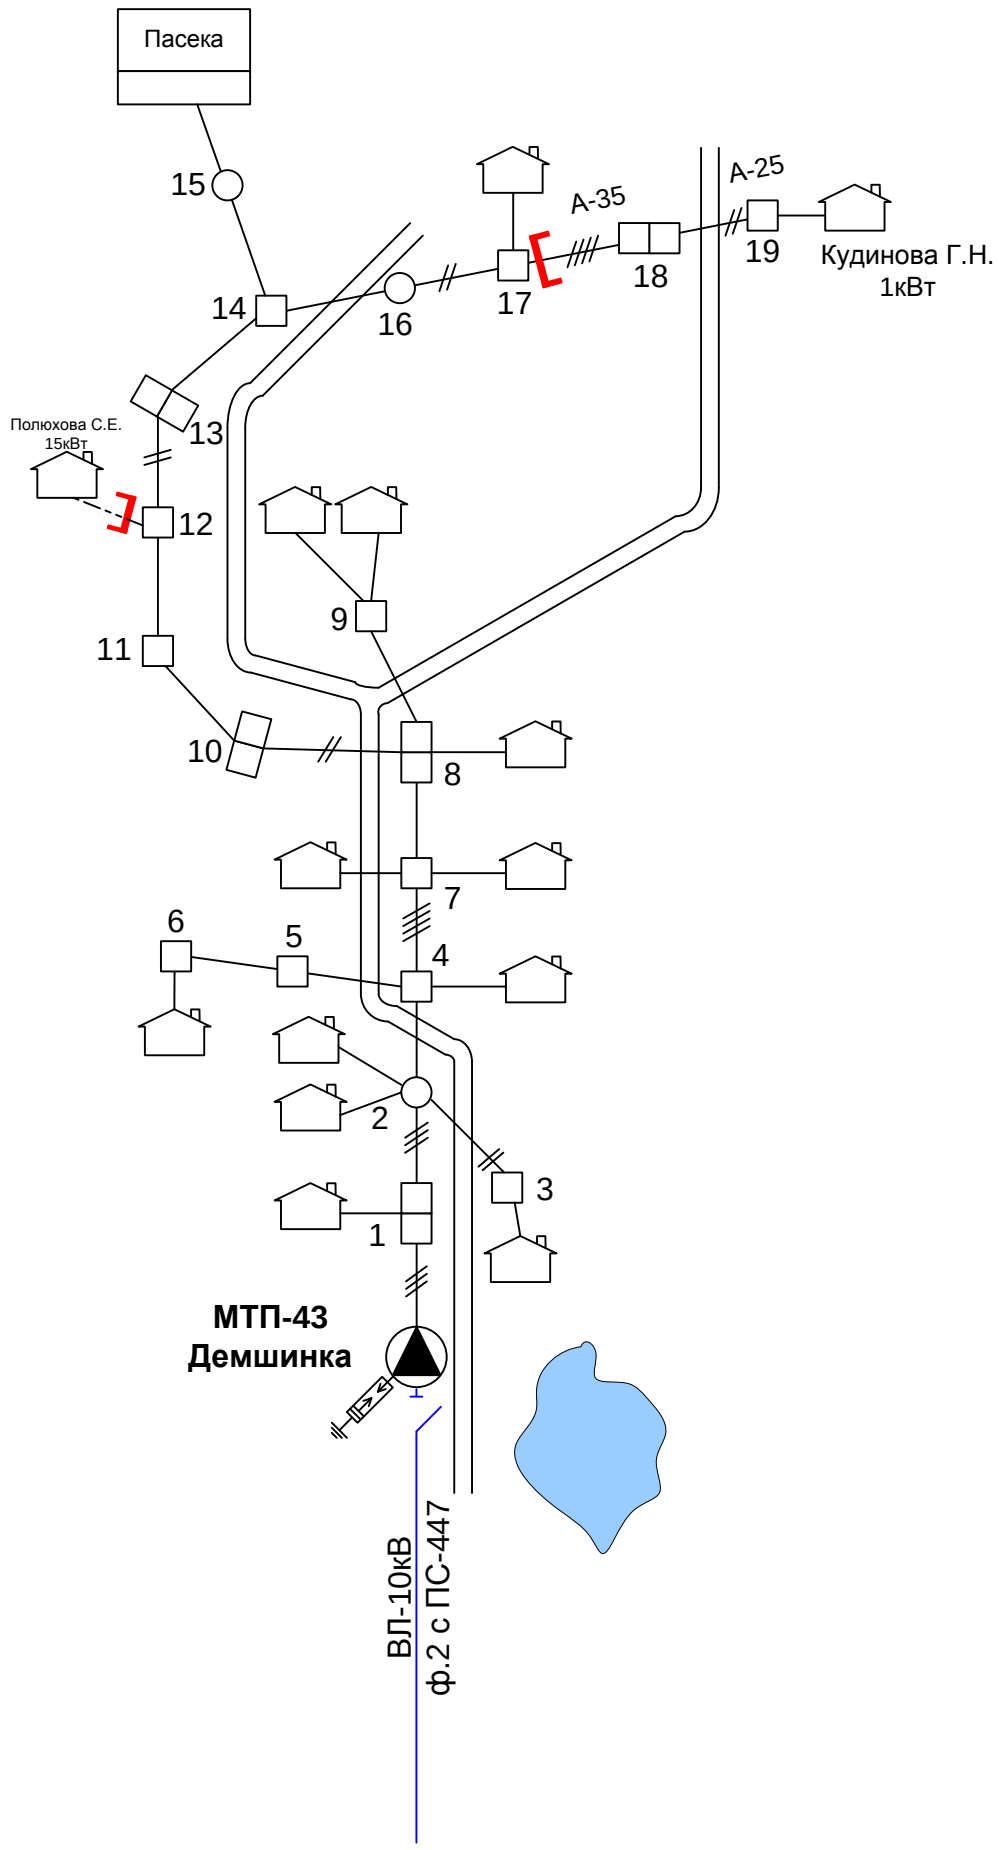


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-43 Демшинка СРЭС | | | | |
| | Должность | Фимилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | И.о.зам.гл.инж. | Лапко И.Н. | | |
| Согласовал | мастер | Рожков В.М. | | |
| Проверил | Вед.инженер | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | техник | Хромова М.Ю. | | |

Внесение изменений в схему

| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |