


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-16	975	СИПЗ 1х70
2	Оп.16-42	1820	ЗА-35
3	Оп.42-67	1560	СИПЗ 1х70
4	Оп.89-103	874	СИПЗ 1х70
5	Оп.104-111	450	СИПЗ 1х50

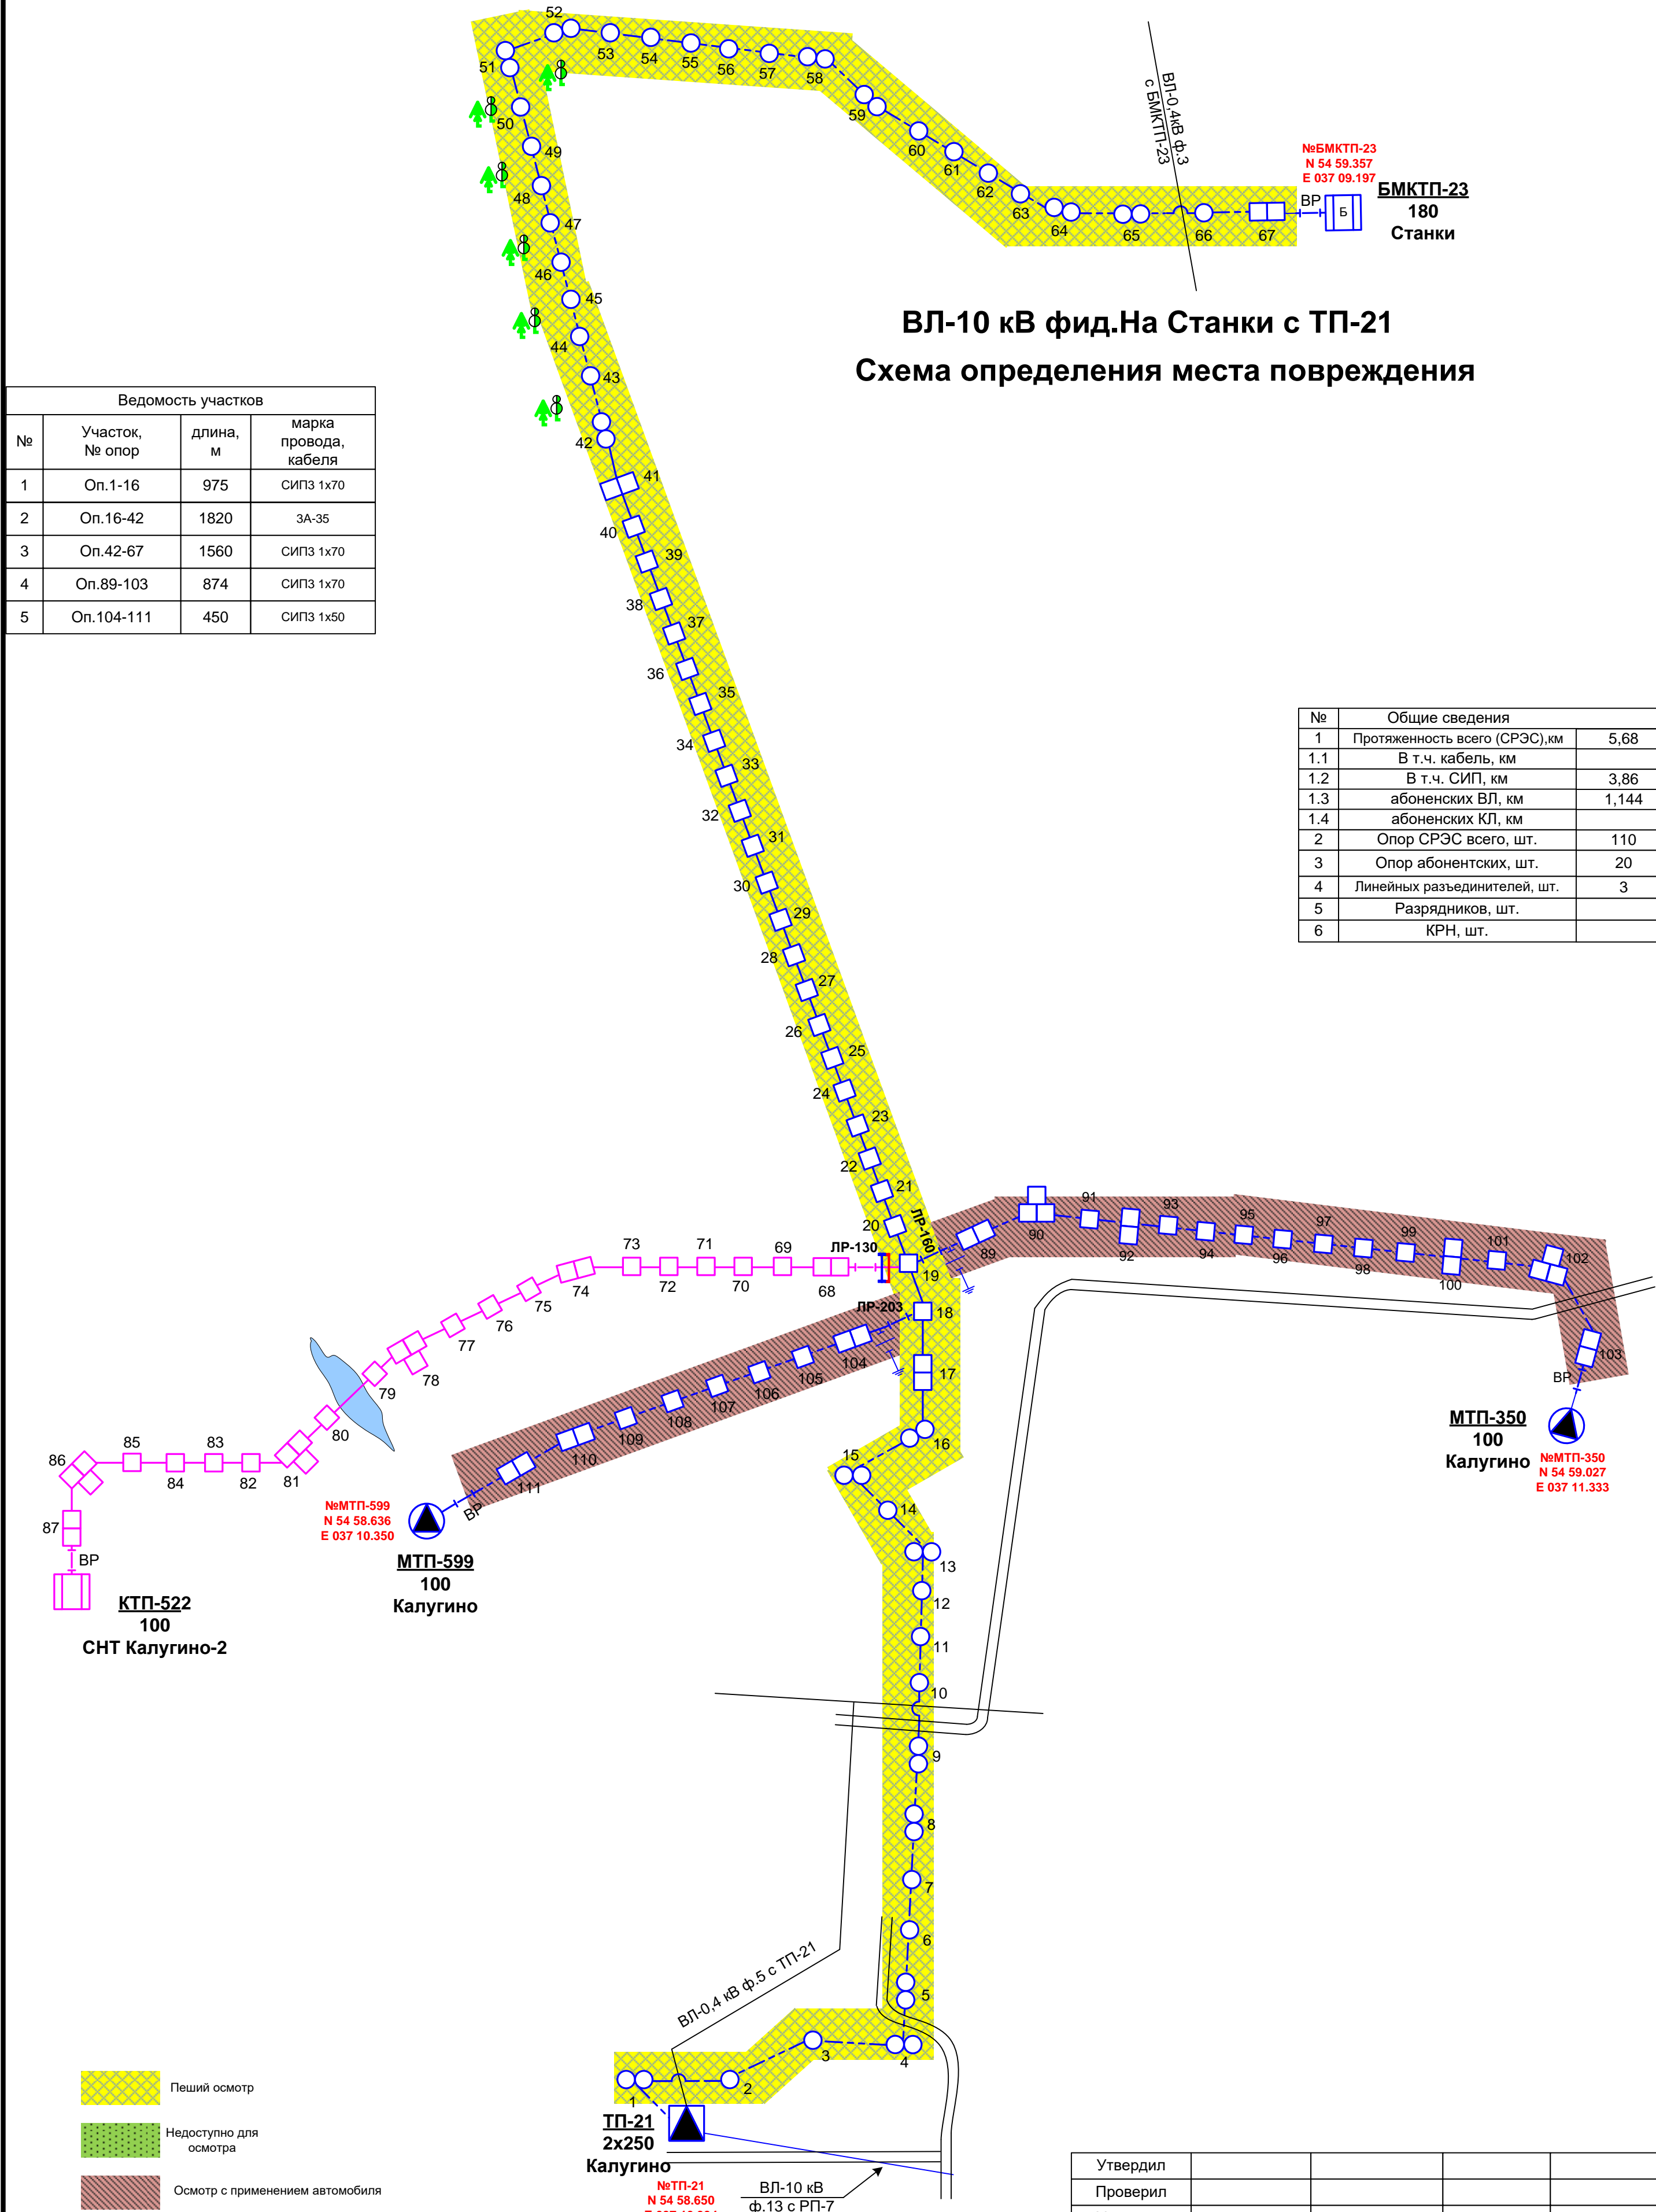

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	5,68
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	3,86
1.3	абоненских ВЛ, км	1,144
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	110
3	Опор абонентских, шт.	20
4	Линейных разъединителей, шт.	3
5	Разрядников, шт.	
6	КРН, шт.	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф. На Станки с ТП-21 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казakov С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись