


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1209
1.1	В т.ч. кабель	252
1.2	В т.ч. СИП	1209
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор СРЭС, шт	37
3	Опор абонентских, шт	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БМКТП-оп.1)	132	АВБбШв 4х120
2	Ф.2 (БМКТП-оп.28)	120	АВБбШв 4х120
3	Ф.1,2 (оп.1-оп.27,оп.28-оп.37)	1209	СИП2 3х95+1х95
5	Ответвления к домам		

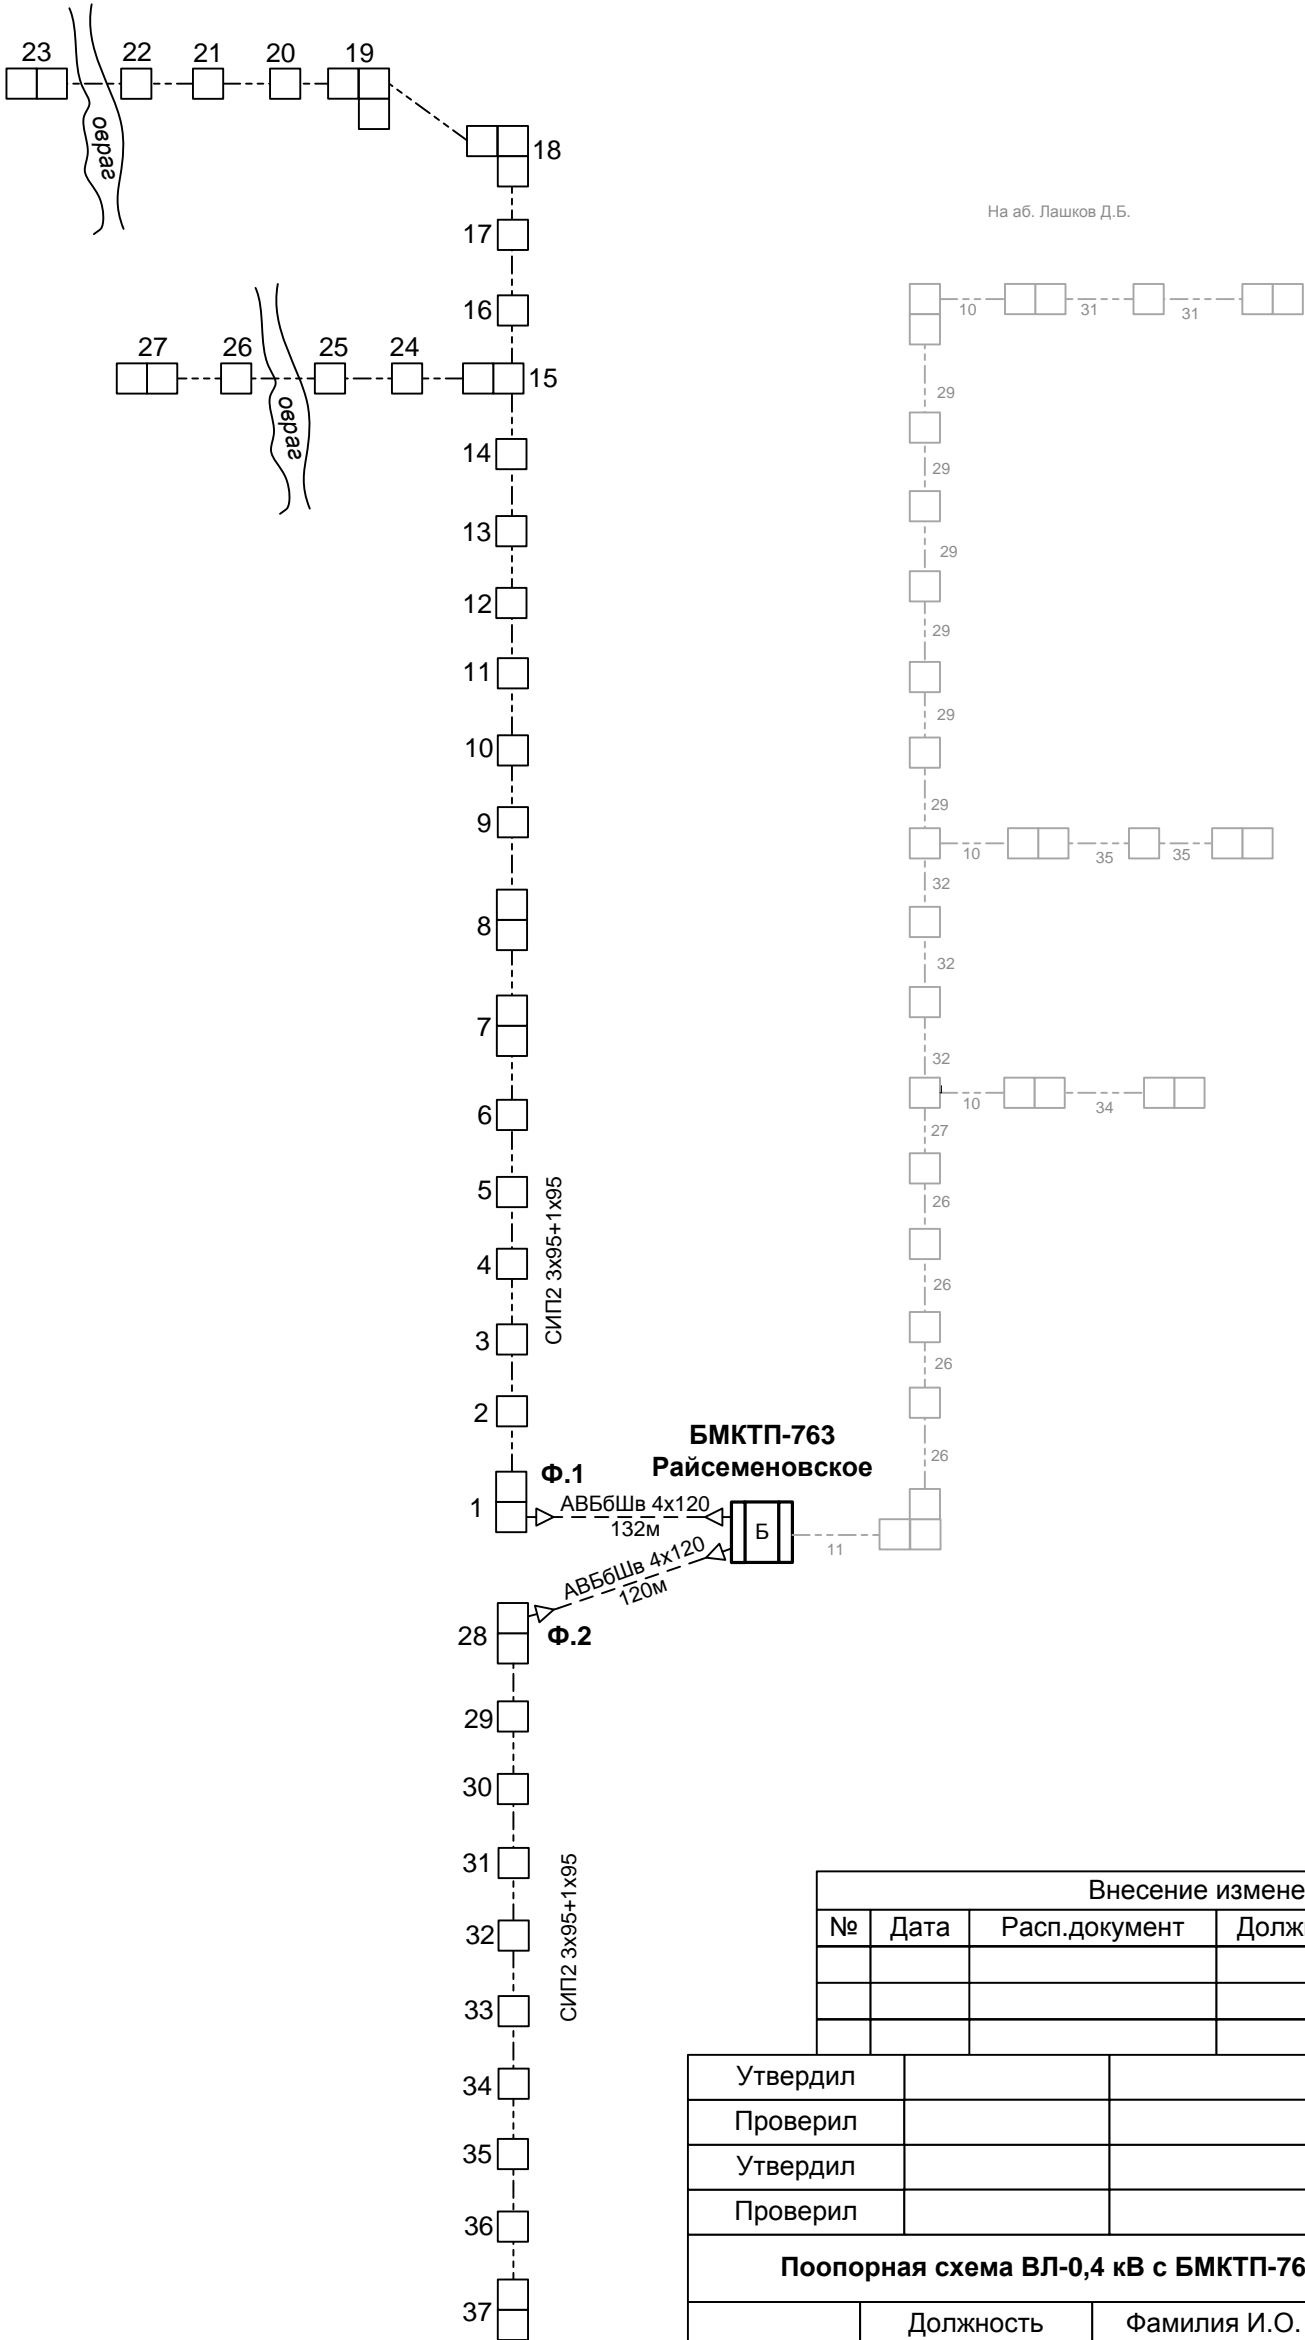

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-763 Райсеменовское СРЭС					
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись	
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	07.08.15		
Согласовал	мастер	Новов А.С.	07.08.15		
Проверил					
Чертил	инженер	Буева М.С.	07.08.15		