


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1200
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	320
1.3	абоненских ВЛ	460
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	45
3	В т.ч. абонентских	12
4	Однофазные ввода	29
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	9
7	В т.ч. абонентских	9
8	Количество светильников	4

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.13)	480	А-50
2	Ф.1 (оп.13-22)	320	СИП 4х50
3	Ф.1 (оп.13-30)	320	А-35
4	Ответвления к домам	760	А-16,А-25,СИП 2х16, 4х16

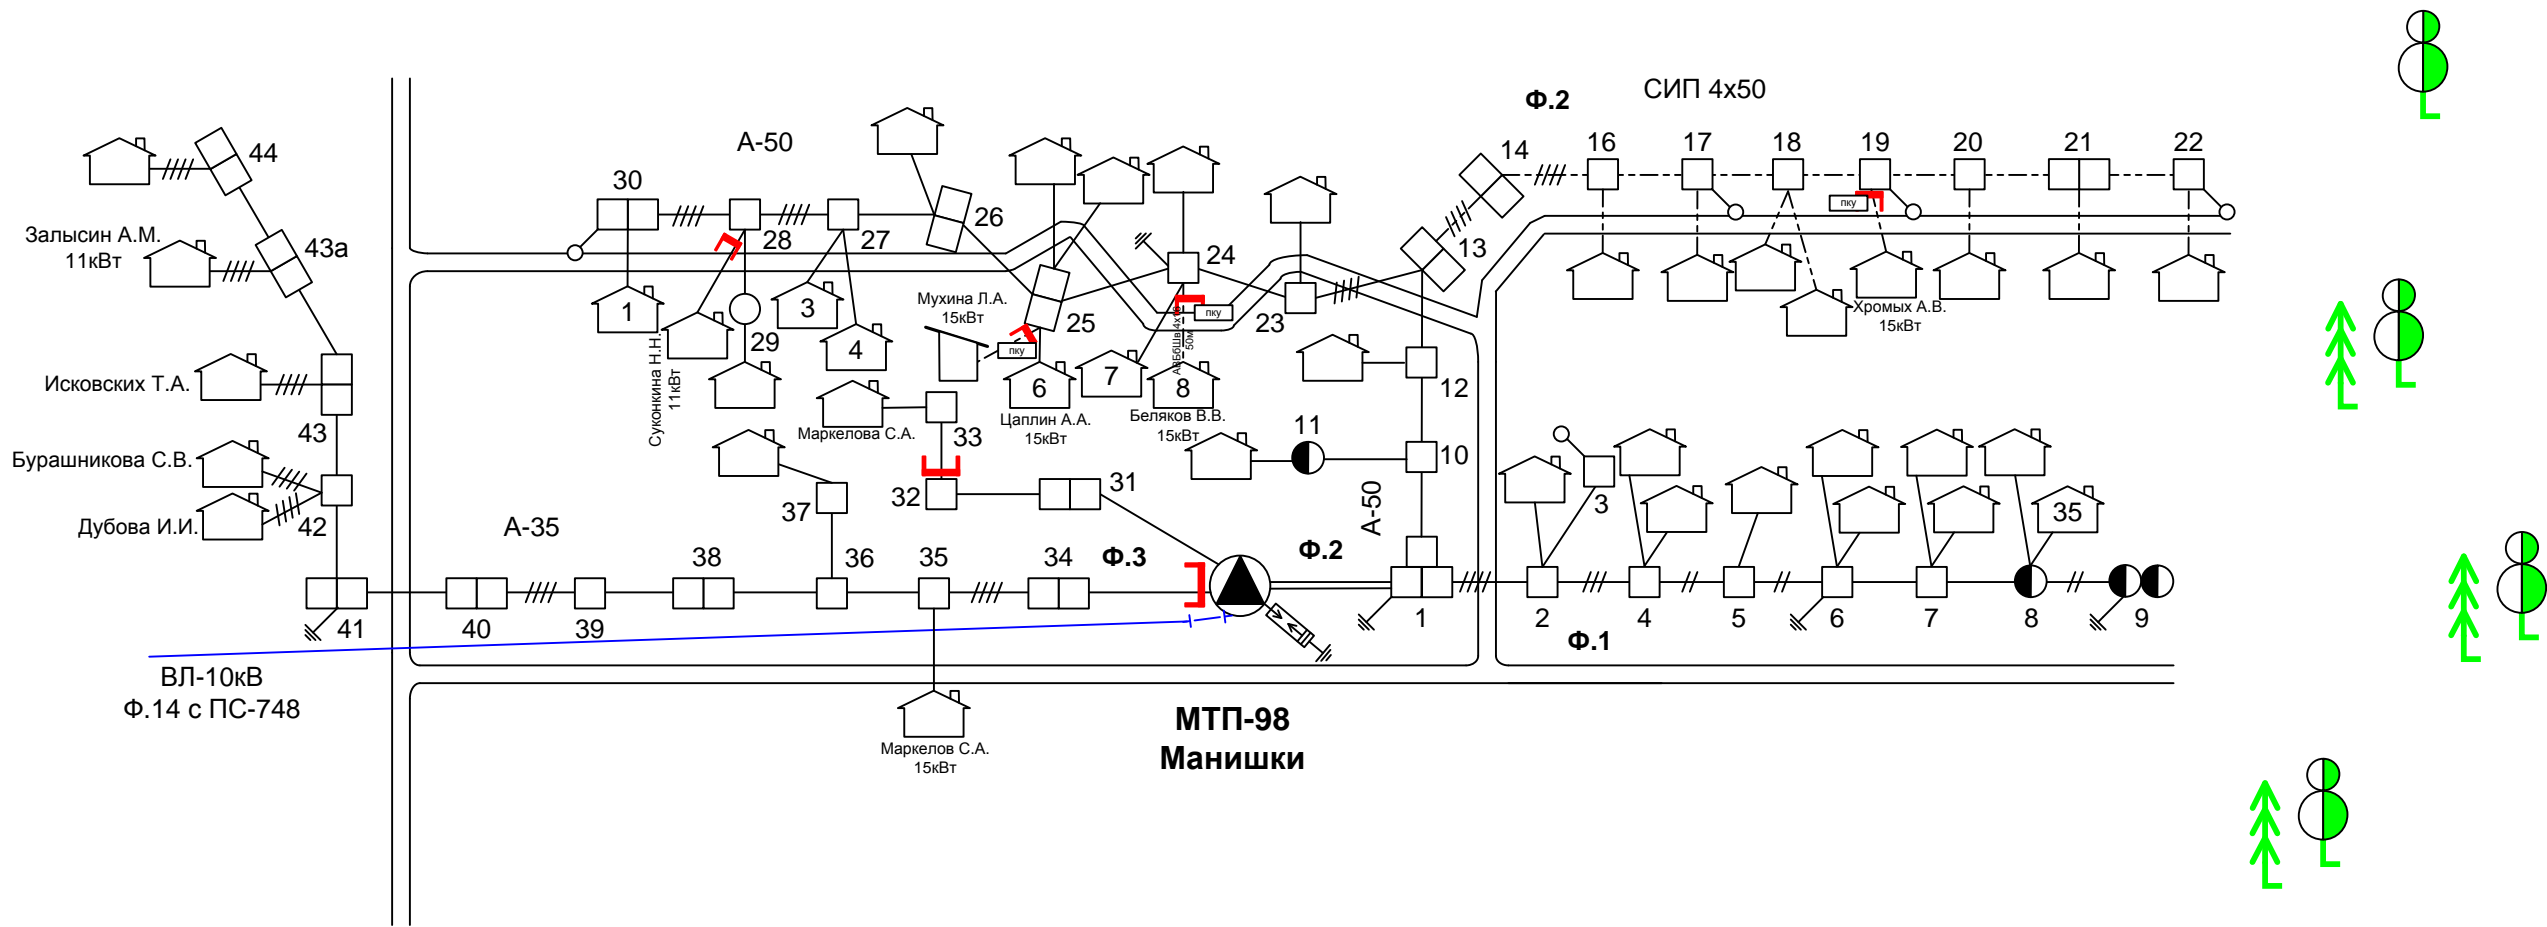

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-98 Манишки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	1100
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	29
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Обозначения:

- ☐

Опора ж/б
- ☐
- Опора ж/б с повторным
заземлением

☒

Светильник

☐

Опора дерев.

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-22)	720	А-35
2	Ф.2 (оп.23-28)	200	4А-35+А-25
	Ответвления к домам		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-49 Дубачино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись