


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,867
1.1	В т.ч. кабель	0,049
1.2	В т.ч. СИП	0,818
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	31
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.18-20)	532	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.2 (МТП-оп.25-31)	286	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.1 (МТП-оп.1)	49	АВББШв-1 4х120
4	Ответвления к домам		

Оп.1-20-18 СВ95-32 шт

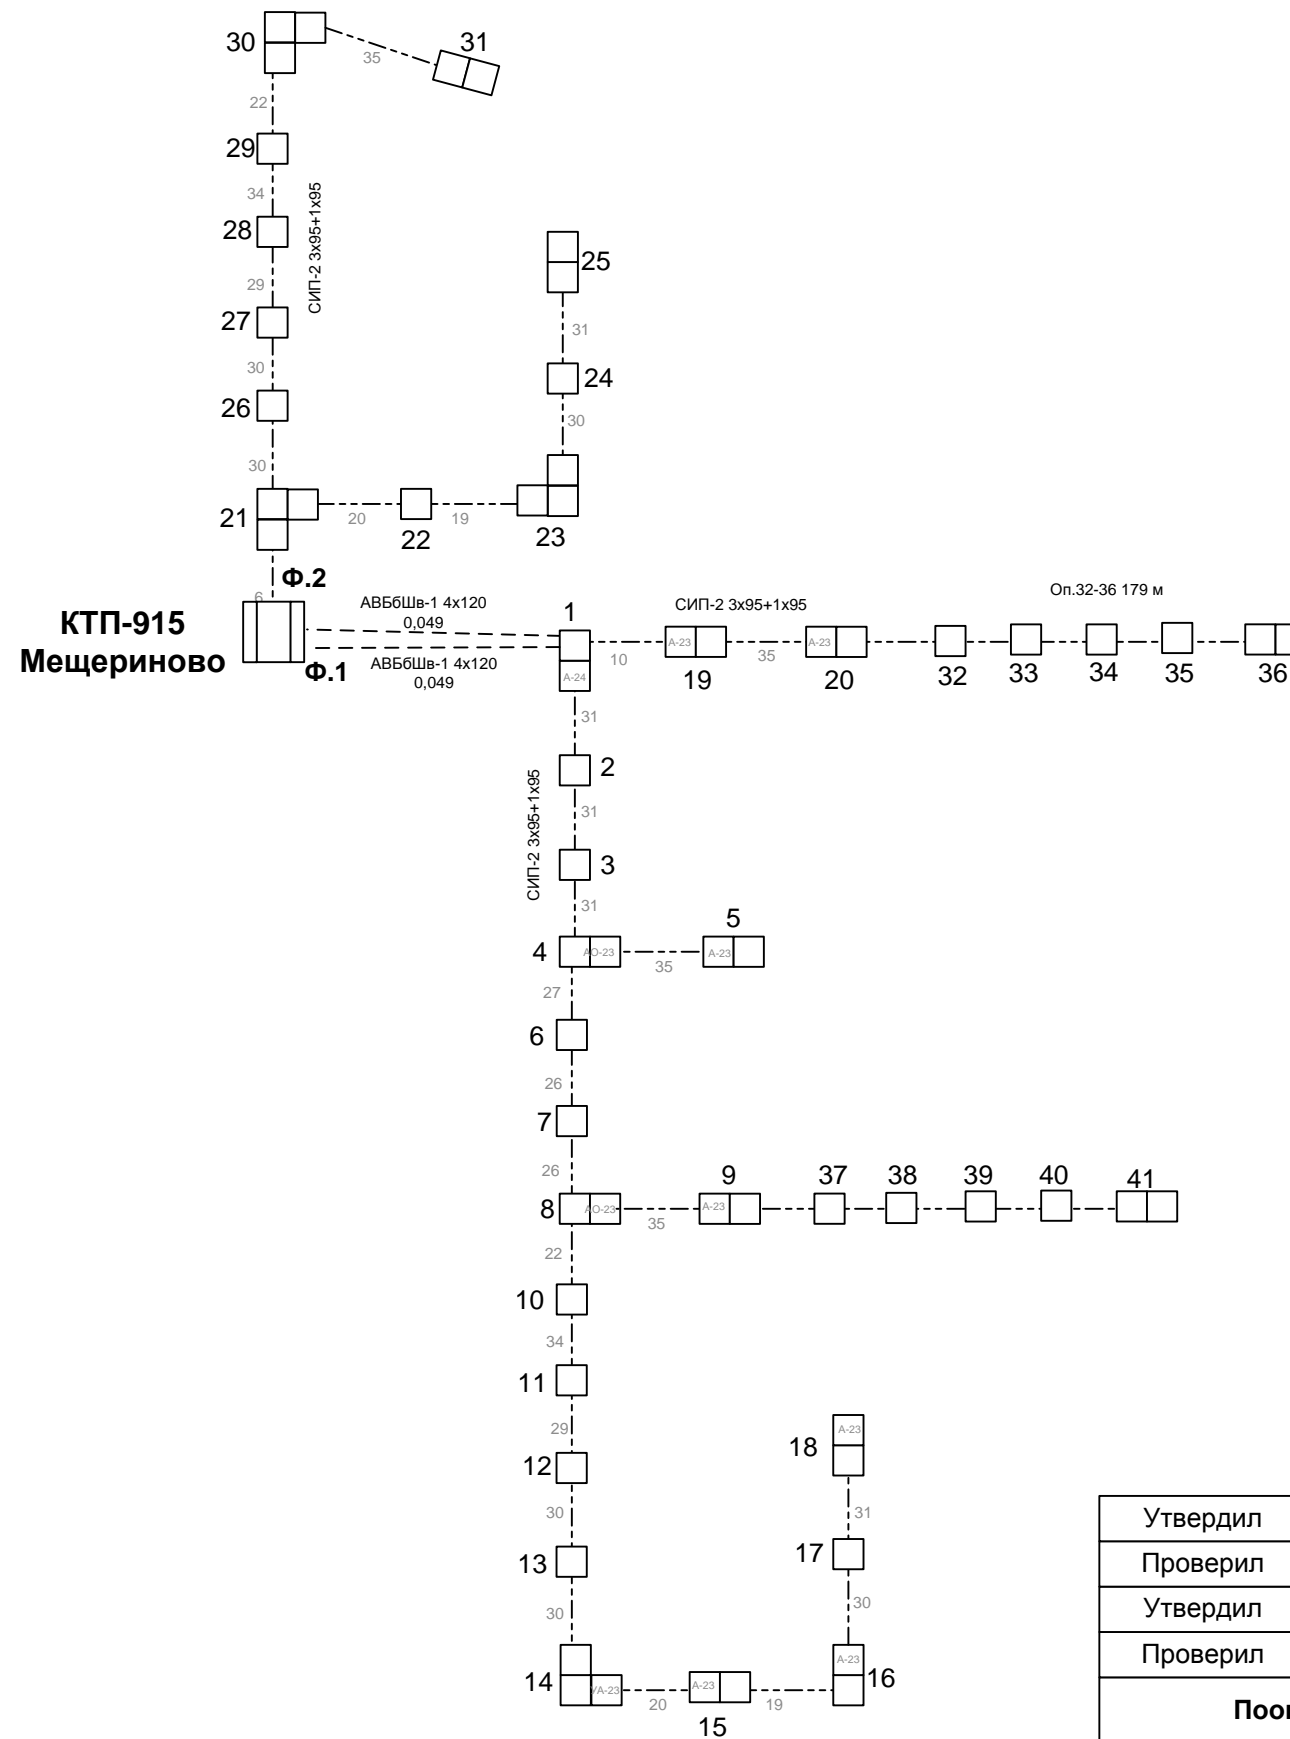

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

### Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-915 Мещериново СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	29.09.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	29.09.15	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	29.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись