


| Общие сведения | | |
|----------------|----------------------------|------|
| № | Протяженность всего (СРЭС) | 2320 |
| 1 | В т.ч. кабель | |
| 1.1 | В т.ч. СИП | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | |
| 1.3 | абоненских ВЛ | 40 |
| 1.4 | абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 59 |
| 3 | В т.ч. абонентских | 1 |
| 4 | Однофазные отв. к вводам | 68 |
| 5 | В т.ч. абонентских | 6 |
| 6 | Трехфазные отв. к вводам | |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.1(МТП-оп.1) | 20 | СИП 2А 4х70 |
| 2 | Ф.1(оп.1-5) | 160 | А-50 |
| 3 | Ф.1(оп.5-14) | 160 | 2А-50+2А-35 |
| 4 | Ф.1(оп.14-27а-36) | 1240 | А-35 |
| 5 | Ф.1(оп.12-42) | 240 | А-50 |
| 6 | Ответвления к домам | 1240 | А-16,А-25,СИП |

| | | | | |
|--|-----------------|--------------|------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-311 Щеболово СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Рожков В.М. | | |
| Проверил | Гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | инженер | Хромова М.Ю. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

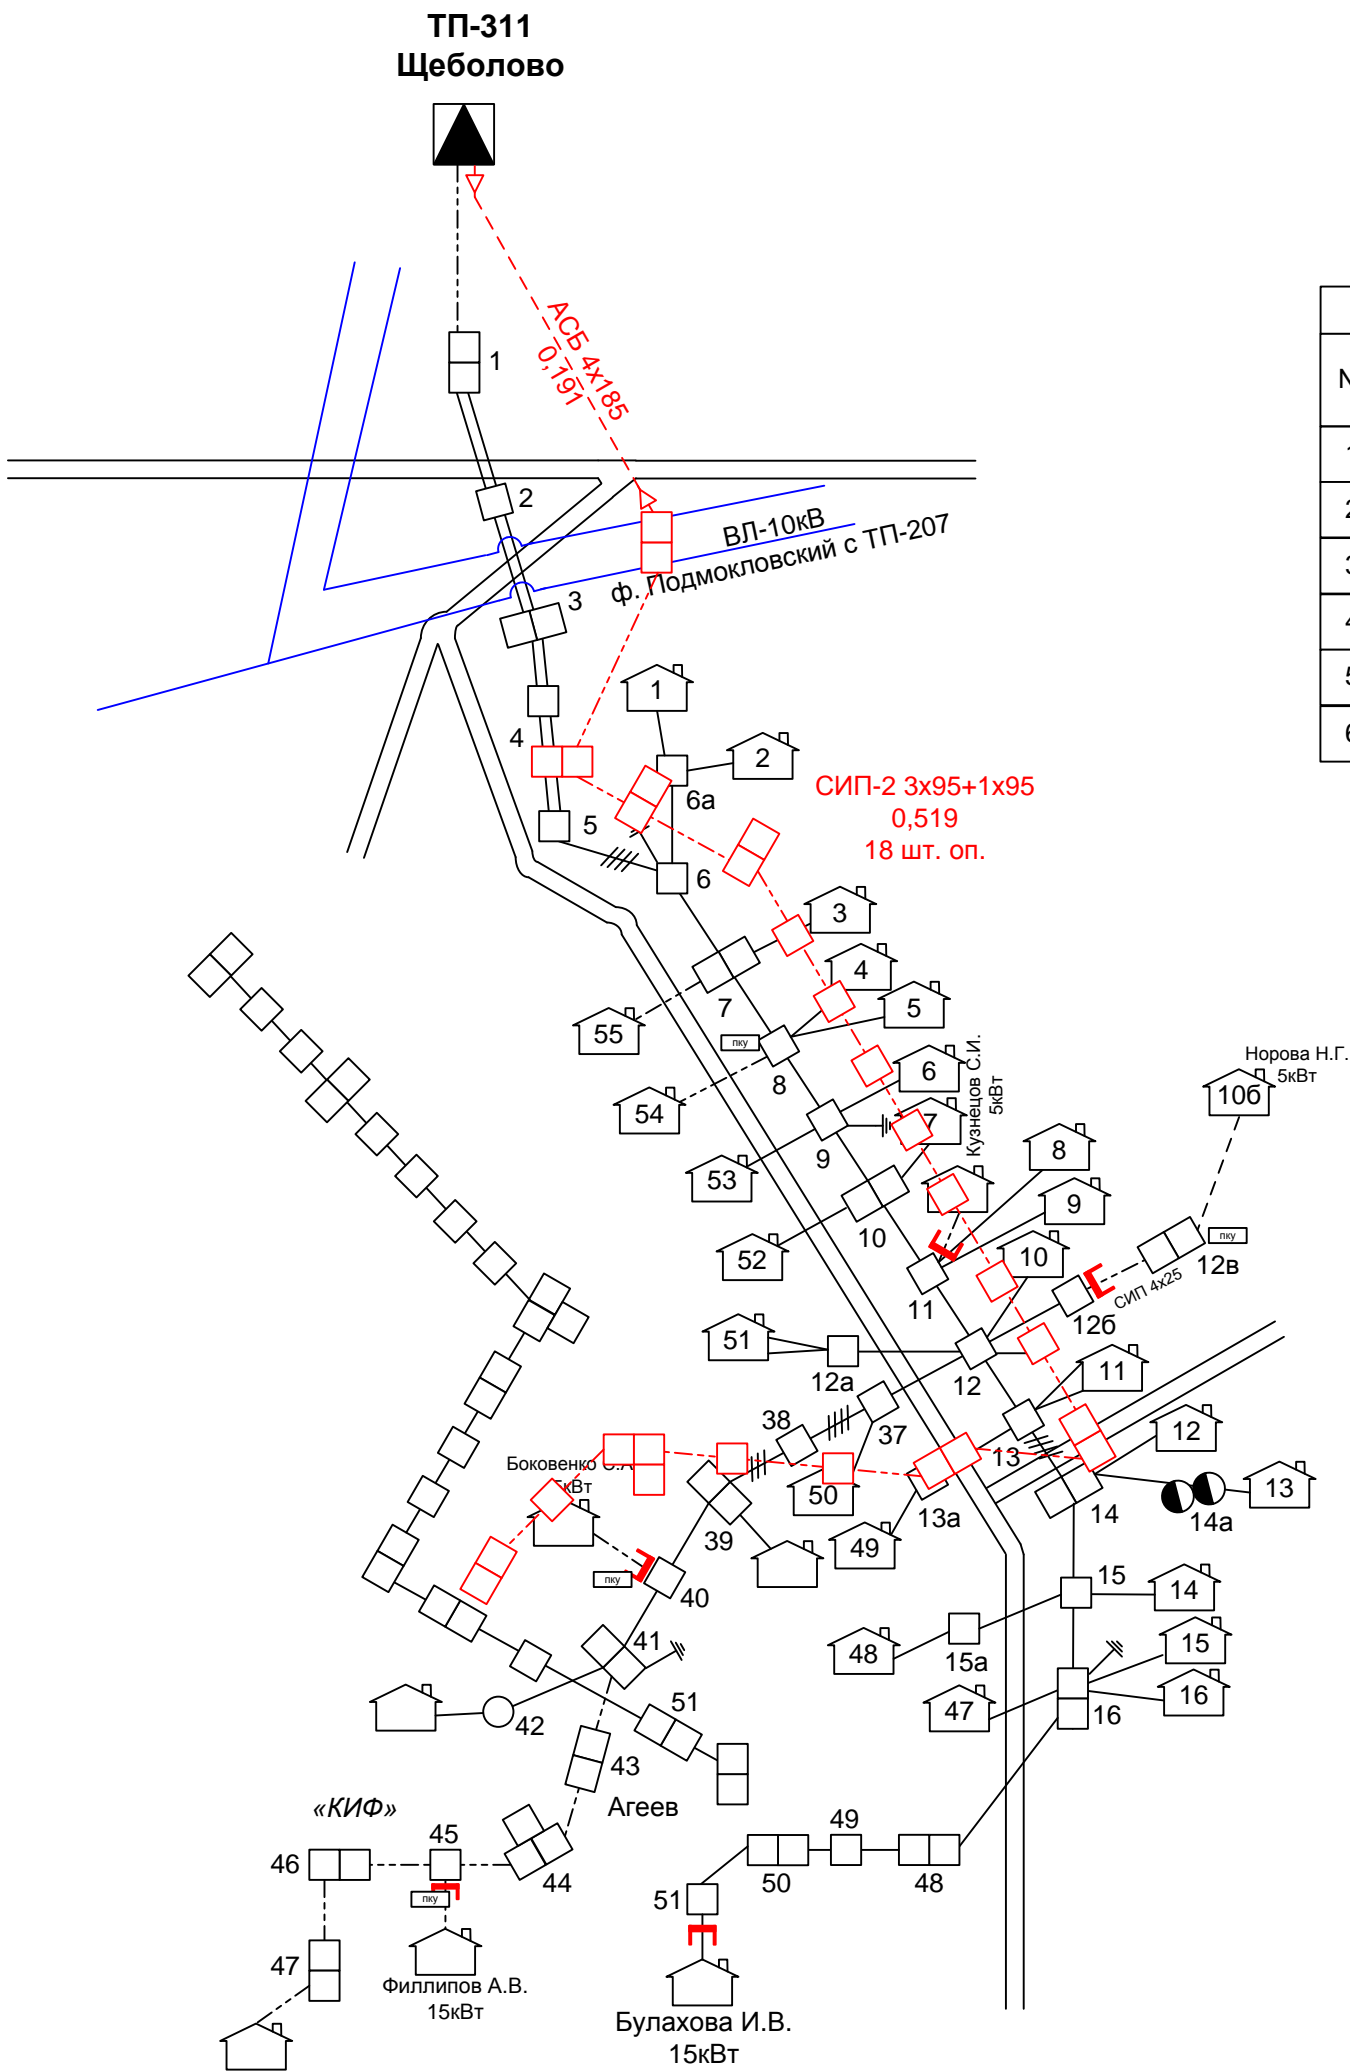

| № | Общие сведения | |
|-----|----------------------------|------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 2320 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | |
| 1.3 | абонентских ВЛ | 40 |
| 1.4 | абонентских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 59 |
| 3 | В т.ч. абонентских | 1 |
| 4 | Однофазные отв. к вводам | 68 |
| 5 | В т.ч. абонентских | 6 |
| 6 | Трехфазные отв. к вводам | |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.1(МТП-оп.1) | 20 | СИП 2А 4х70 |
| 2 | Ф.1(оп.1-5) | 160 | А-50 |
| 3 | Ф.1(оп.5-14) | 160 | 2А-50+2А-35 |
| 4 | Ф.1(оп.14-27а-36) | 1240 | А-35 |
| 5 | Ф.1(оп.12-42) | 240 | А-50 |
| 6 | Ответвления к домам | 1240 | А-16,А-25,СИП |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|--------------|------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-311 Щеболово СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Рожков В.М. | | |
| Проверил | Гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | инженер | Хромова М.Ю. | | |