


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	(КТП-оп.1-8)	189	СИП2 3х95+1х95
2	(КТП-оп.1-48)	1073	СИП2 3х95+1х95
3	(оп.49-56)	220	СИП2 3х95+1х95
4	Ответвления к домам		

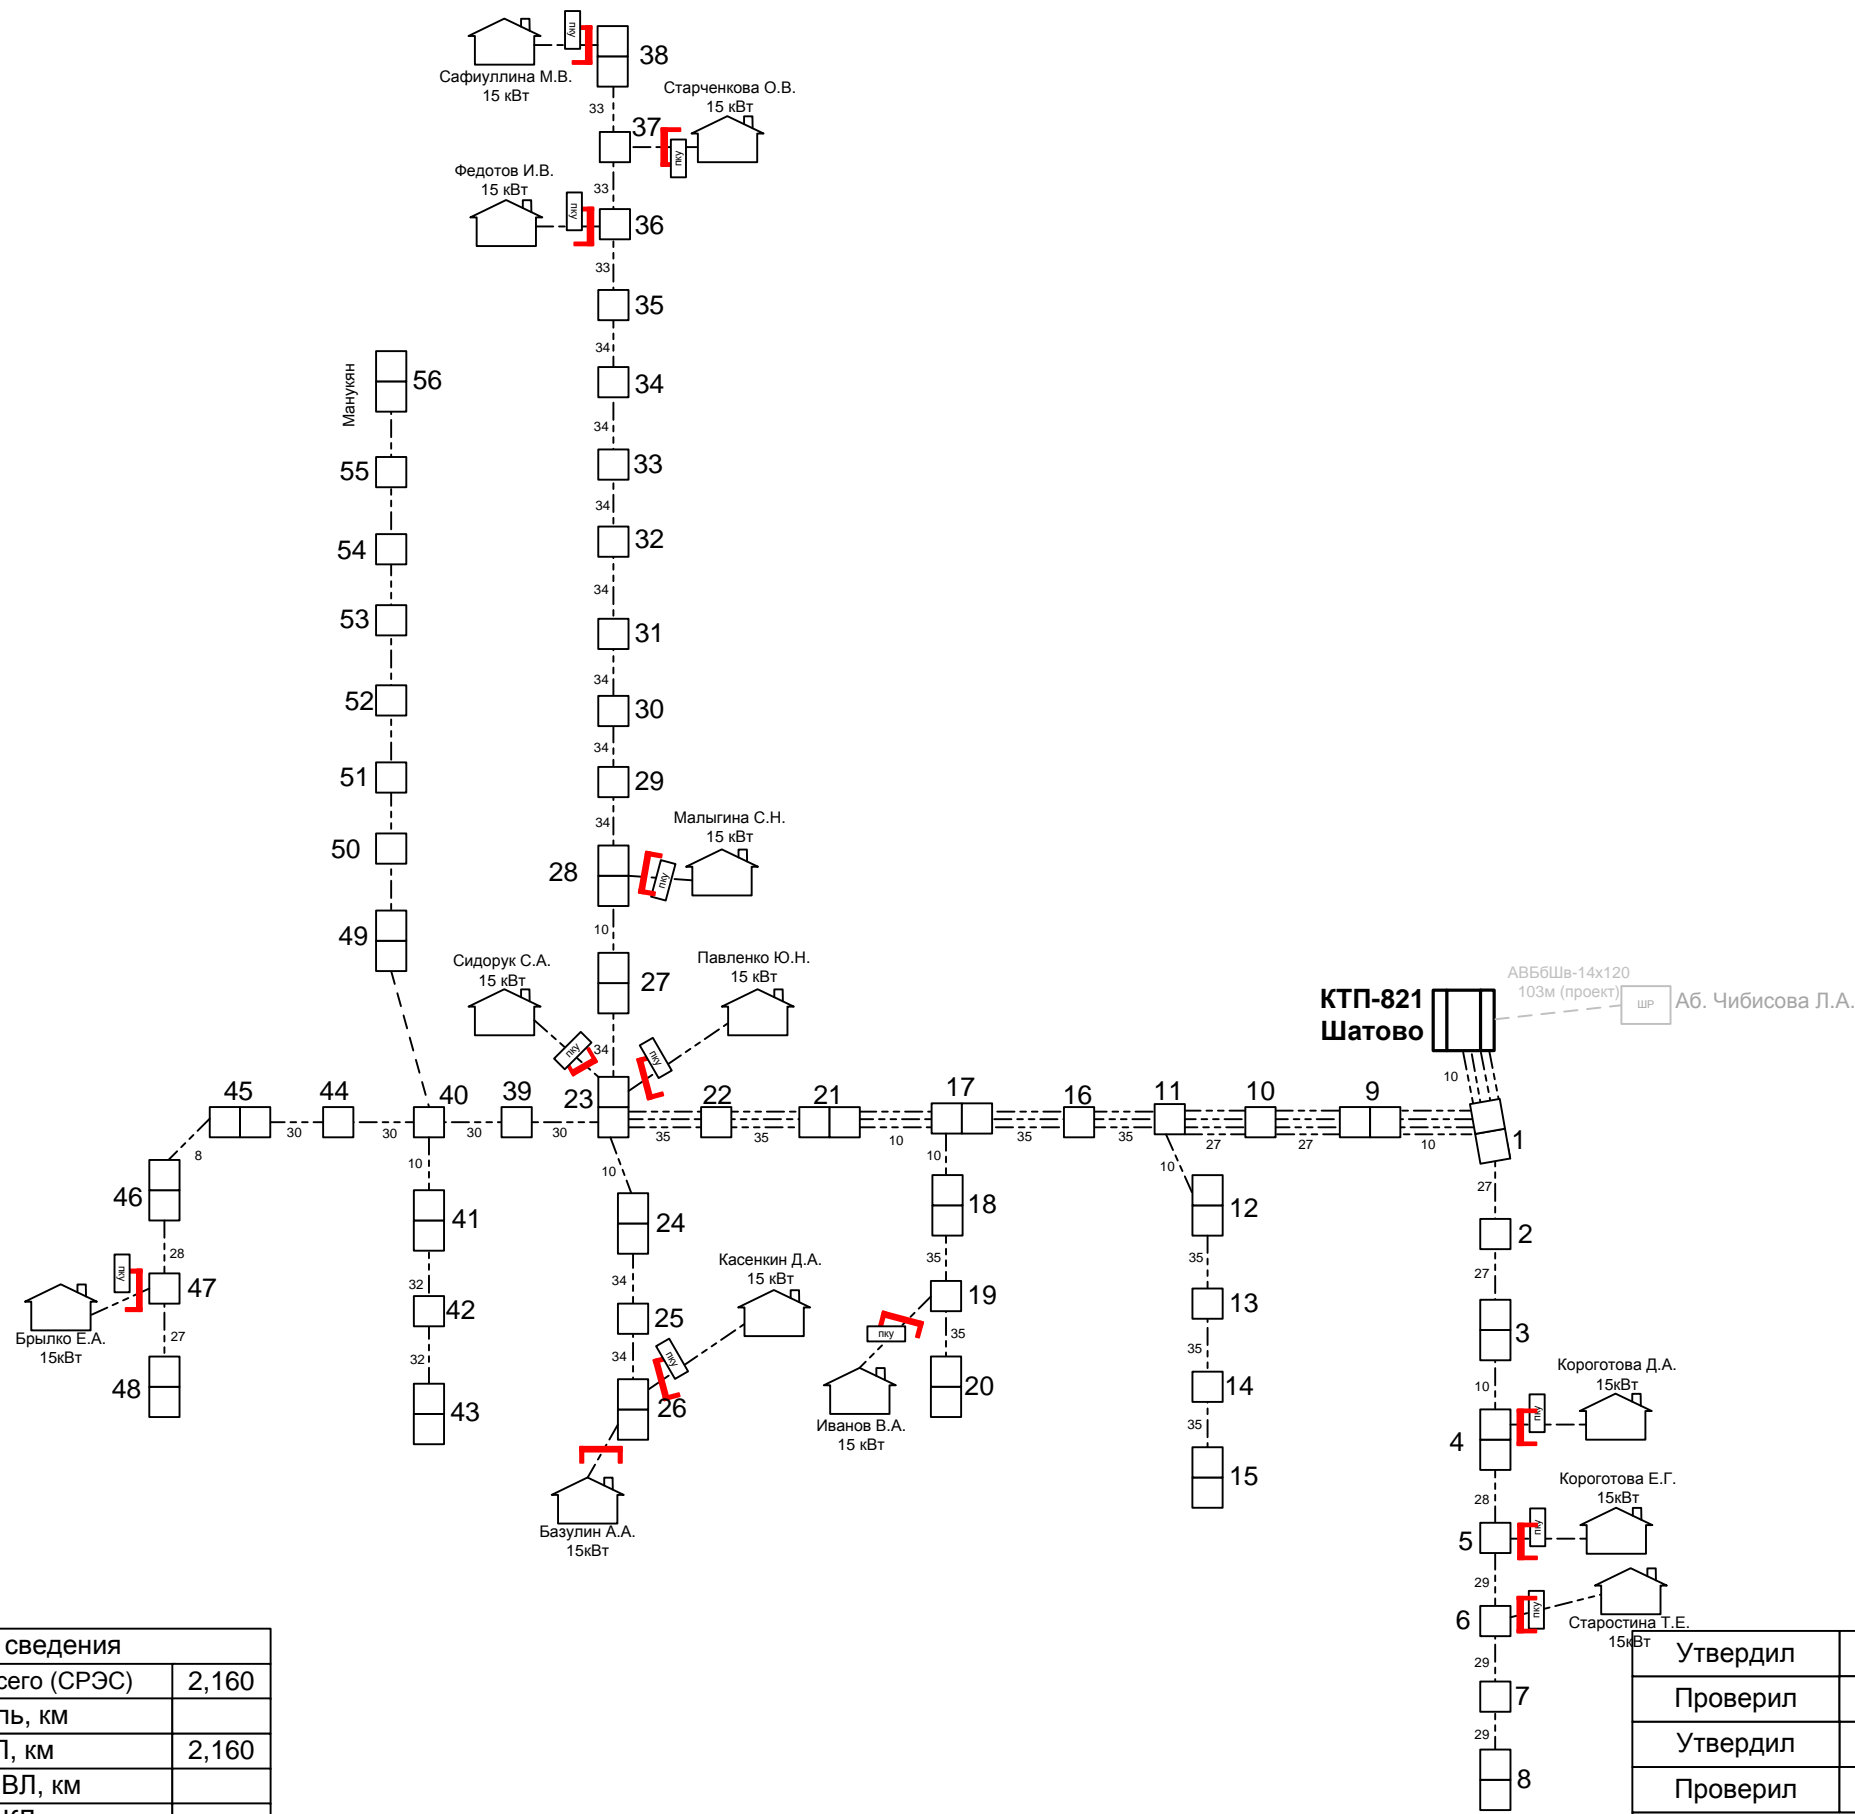

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,160
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	2,160
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	56
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-821 Шатово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	23.04.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	23.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	23.04.15	