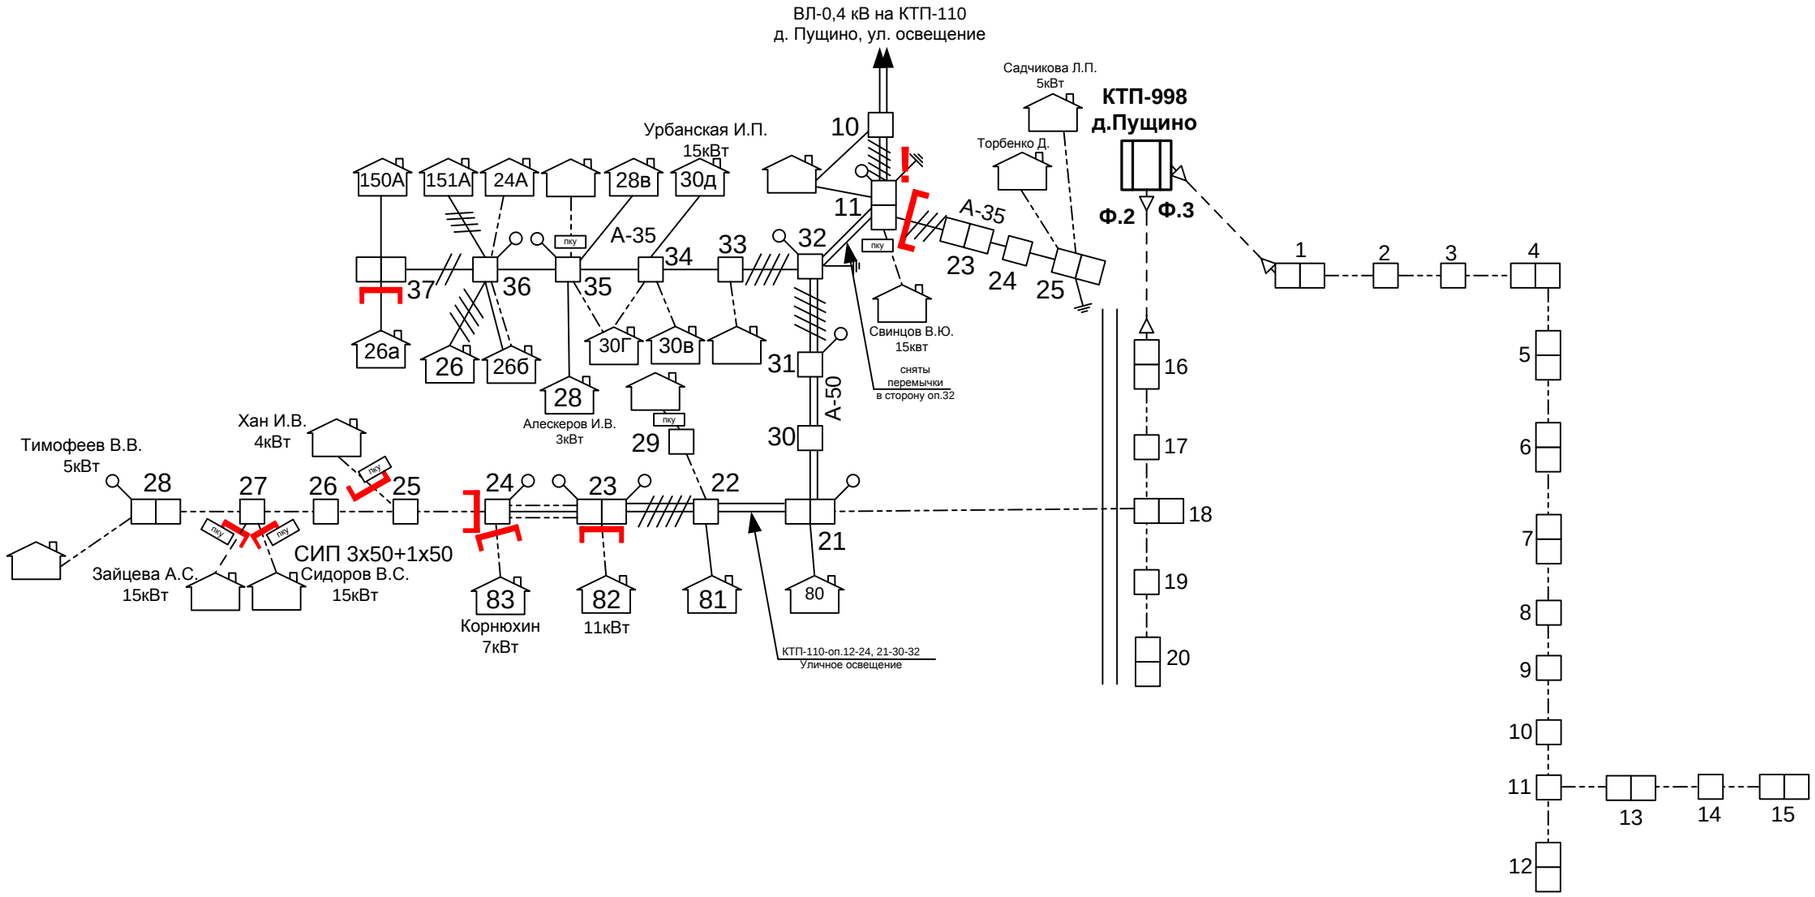

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2 (оп.32-37)	200	А-35
2	Ф.2 (оп.24-28)	160	СИП 3х50+1х50
3	Ф.2 (32-24)	210	А-50
4	Ф.2 (оп.16-20)	140	СИП
5	Ф.3 (оп.1-12-15)	490	СИП
6	Оп.21-18	35	СИП
7			
8			
9	Ответвления к домам		

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,825
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	37
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	10

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-998 Пущино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	11.02.16	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	11.02.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	11.02.16	