


КТП-962  
63  
р-н. Борисовское шоссе д.3  
ООО «ГАМП»  
СИП-3 1х50  
0,005 пку  
Расп. 72 от 03.10.2016

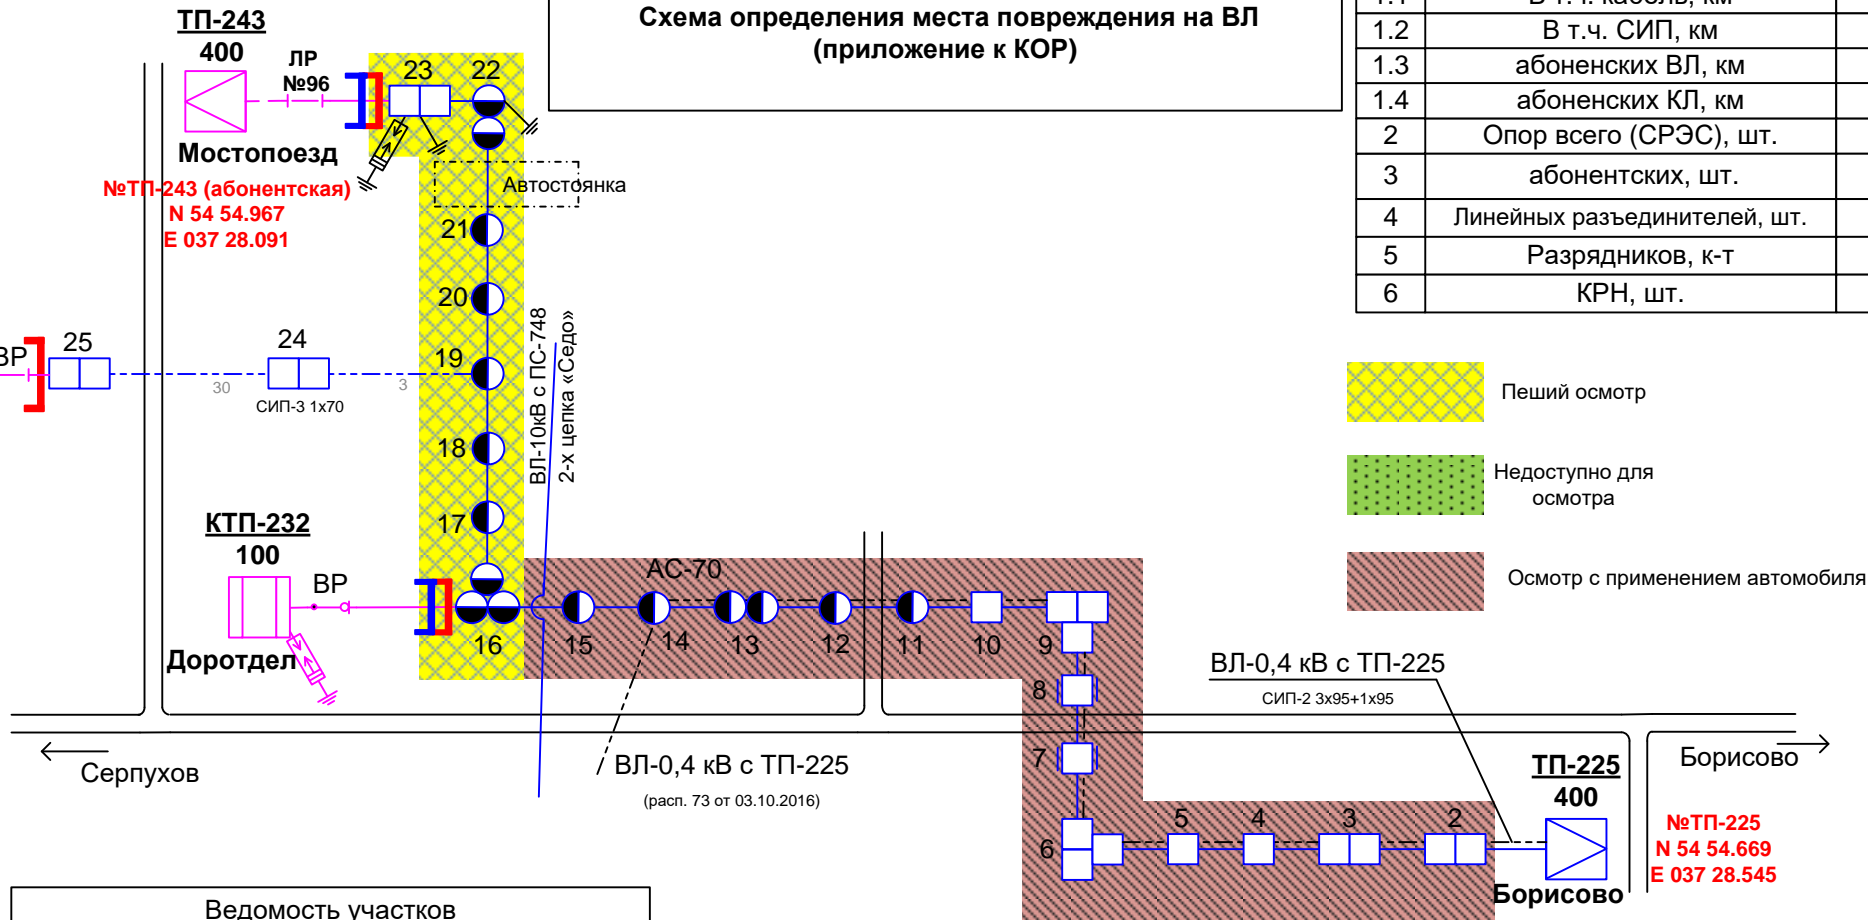

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ТП-225-оп.23	1600	АС-70
2	Оп.19-25	33	СИП3 1х70

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. «на Мостопоезд» с ТП-225 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Бueva М.С.	02.04.15	