


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1120
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	500
2	Опор всего	29
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	22
5	В т.ч. абонентских	1
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	3

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.22)	900	А-35
2	Ф.2 (МТП-оп.28	220	4А-35+А-25
3	Ответвления к домам	440	А-16,А-25

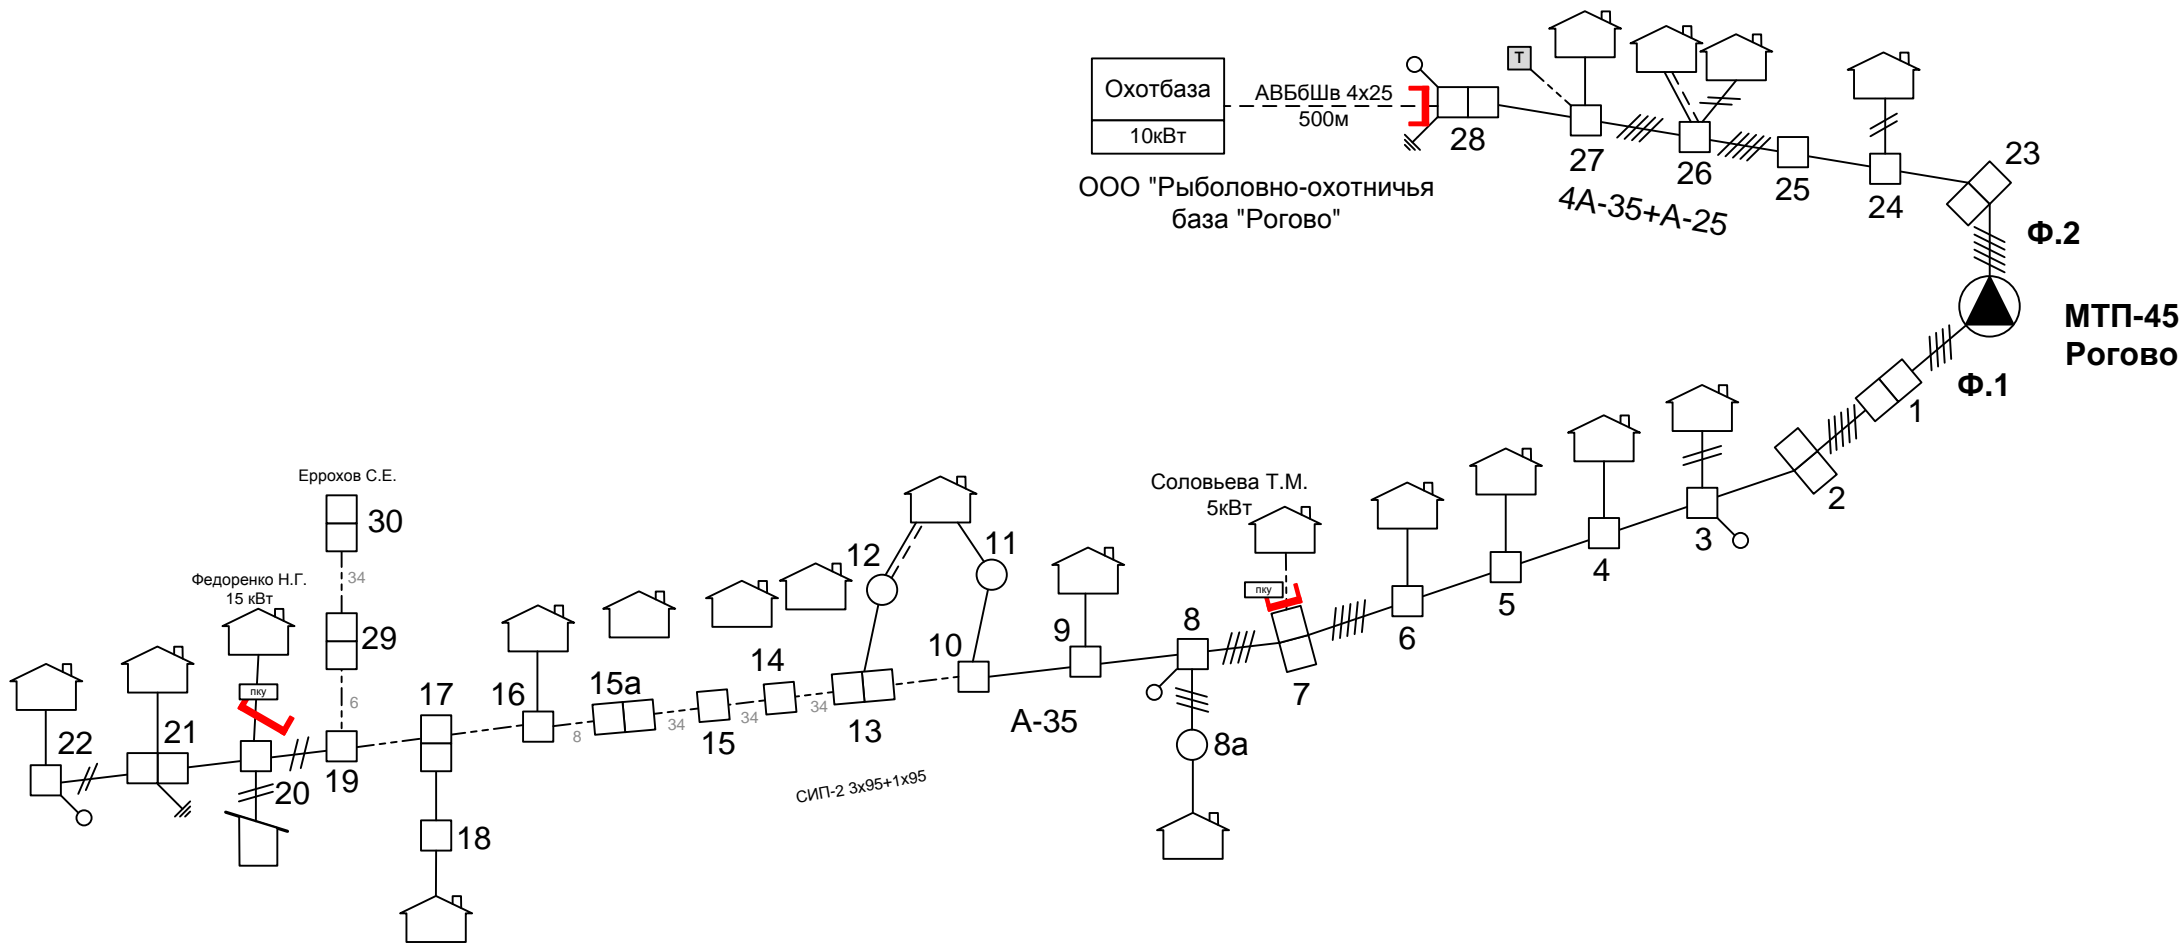

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-45 Рогово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись