


| № | Общие сведения | |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС),км | 0,497 |
| 1.1 | В т.ч. кабель, км | |
| 1.2 | В т.ч. СИП, км | 0,497 |
| 1.3 | абоненских ВЛ, км | 0,182 |
| 1.4 | абоненских КЛ, км | |
| 2 | Опор всего СРЭС, шт. | 15 |
| 3 | В т.ч. абонентских, шт. | 6 |
| 4 | Однофазные ввода, шт. | |
| 5 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 6 | Трехфазные ввода, шт. | |
| 7 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 8 | Количество светильников, шт. | |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | МТП-оп.7 | 217 | СИП2 3х95+1х95 |
| 2 | Оп.1-15 | 280 | СИП2 3х95+1х95 |
| 3 | Ответвления к домам | | |

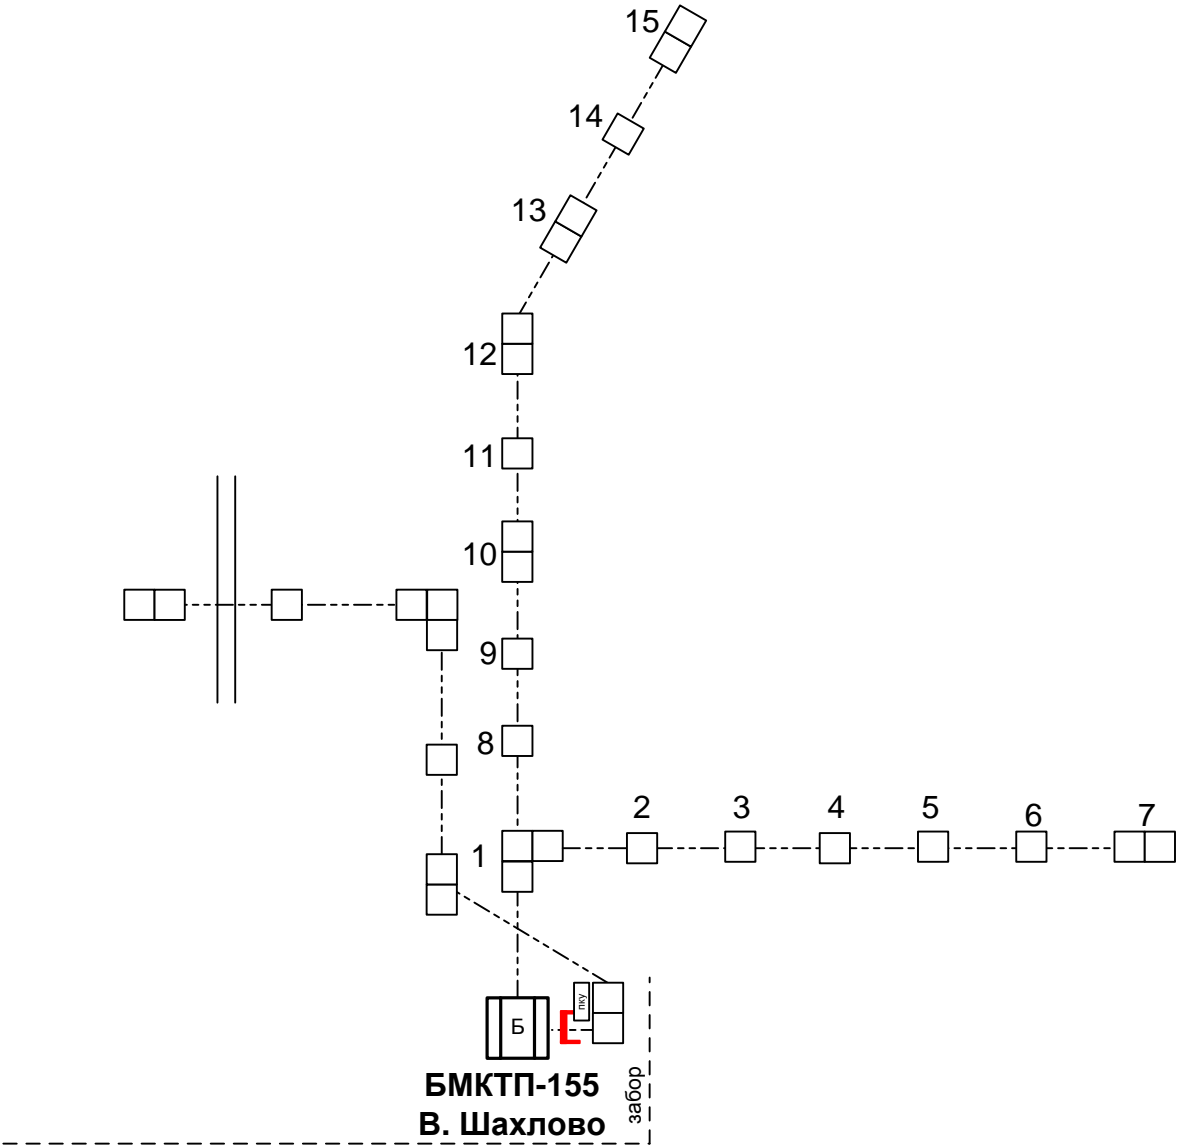

| | | | | |
|--|------------|----------------|----------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с БМКТП-155 д. В.Шахлово СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | гл.инженер | Казаков С.В. | 26.10.16 | |
| Согласовал | мастер | Лизгунов С.В. | 26.10.16 | |
| Проверил | | | | |
| Чертил | инженер | Протасова М.С. | 26.10.16 | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |