


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,073
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1,073
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	33
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные вводы, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные вводы, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

082-9934552

БМКТП-570 д. Воздвиженка

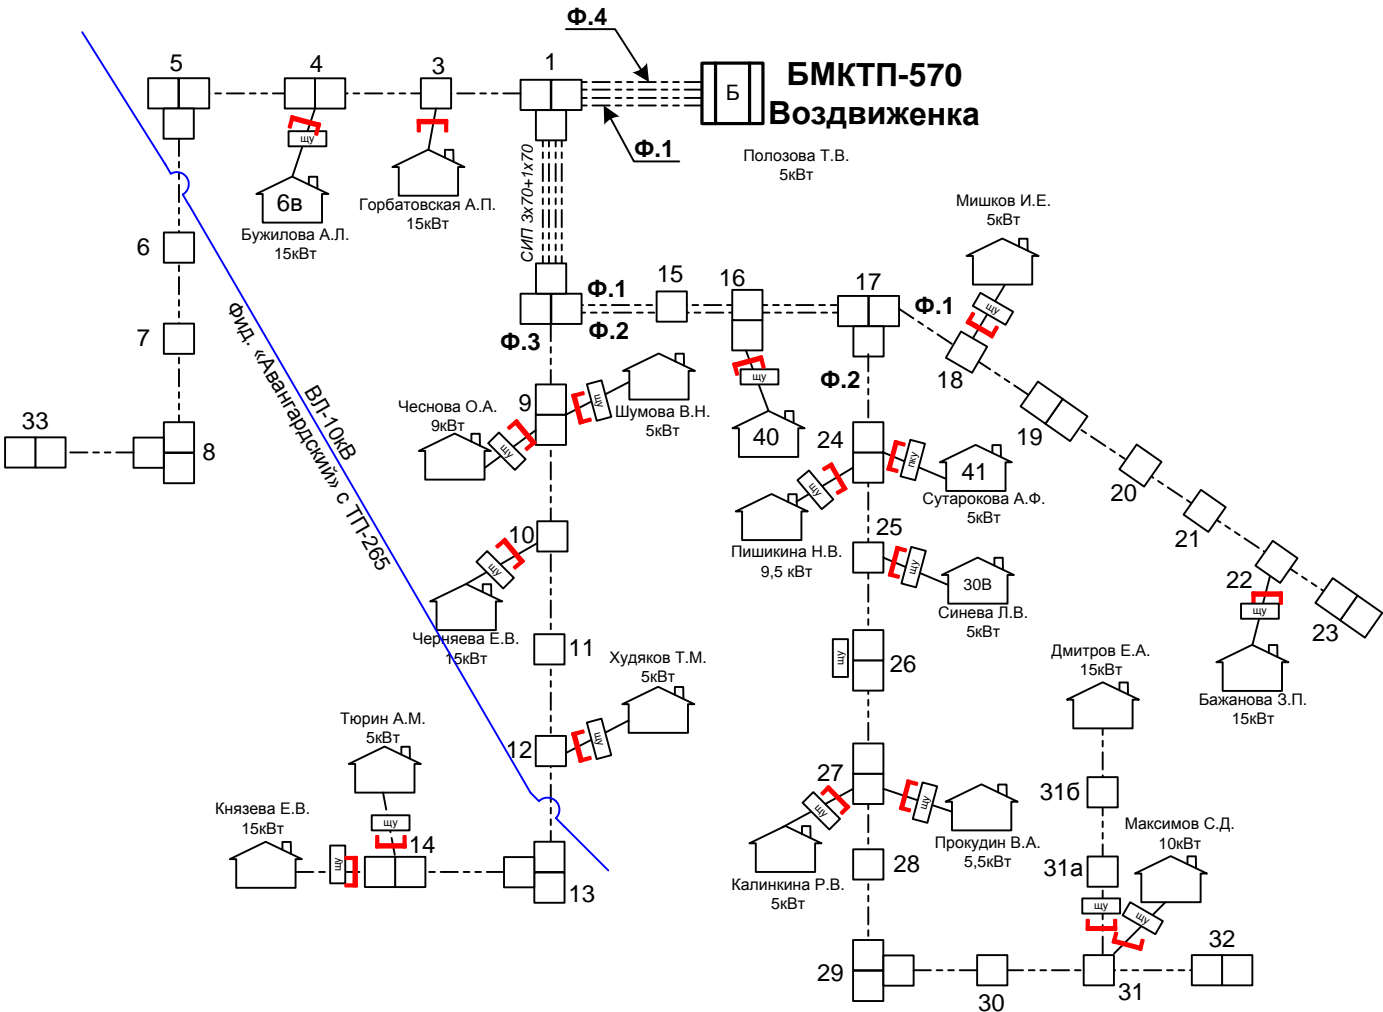

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.2,15-23)	282	СИП-2 3х70+1х70
2	Ф.2(БМКТП-оп.2,15-32)	374	СИП-2 3х70+1х70
3	Ф.3(БМКТП-оп.2,9-14)	196	СИП-2 3х70+1х70
4	Ф.4(БМКТП-оп.8,33)	221	СИП-2 3х70+1х70

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-570 Воздвиженка СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

