


ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-613

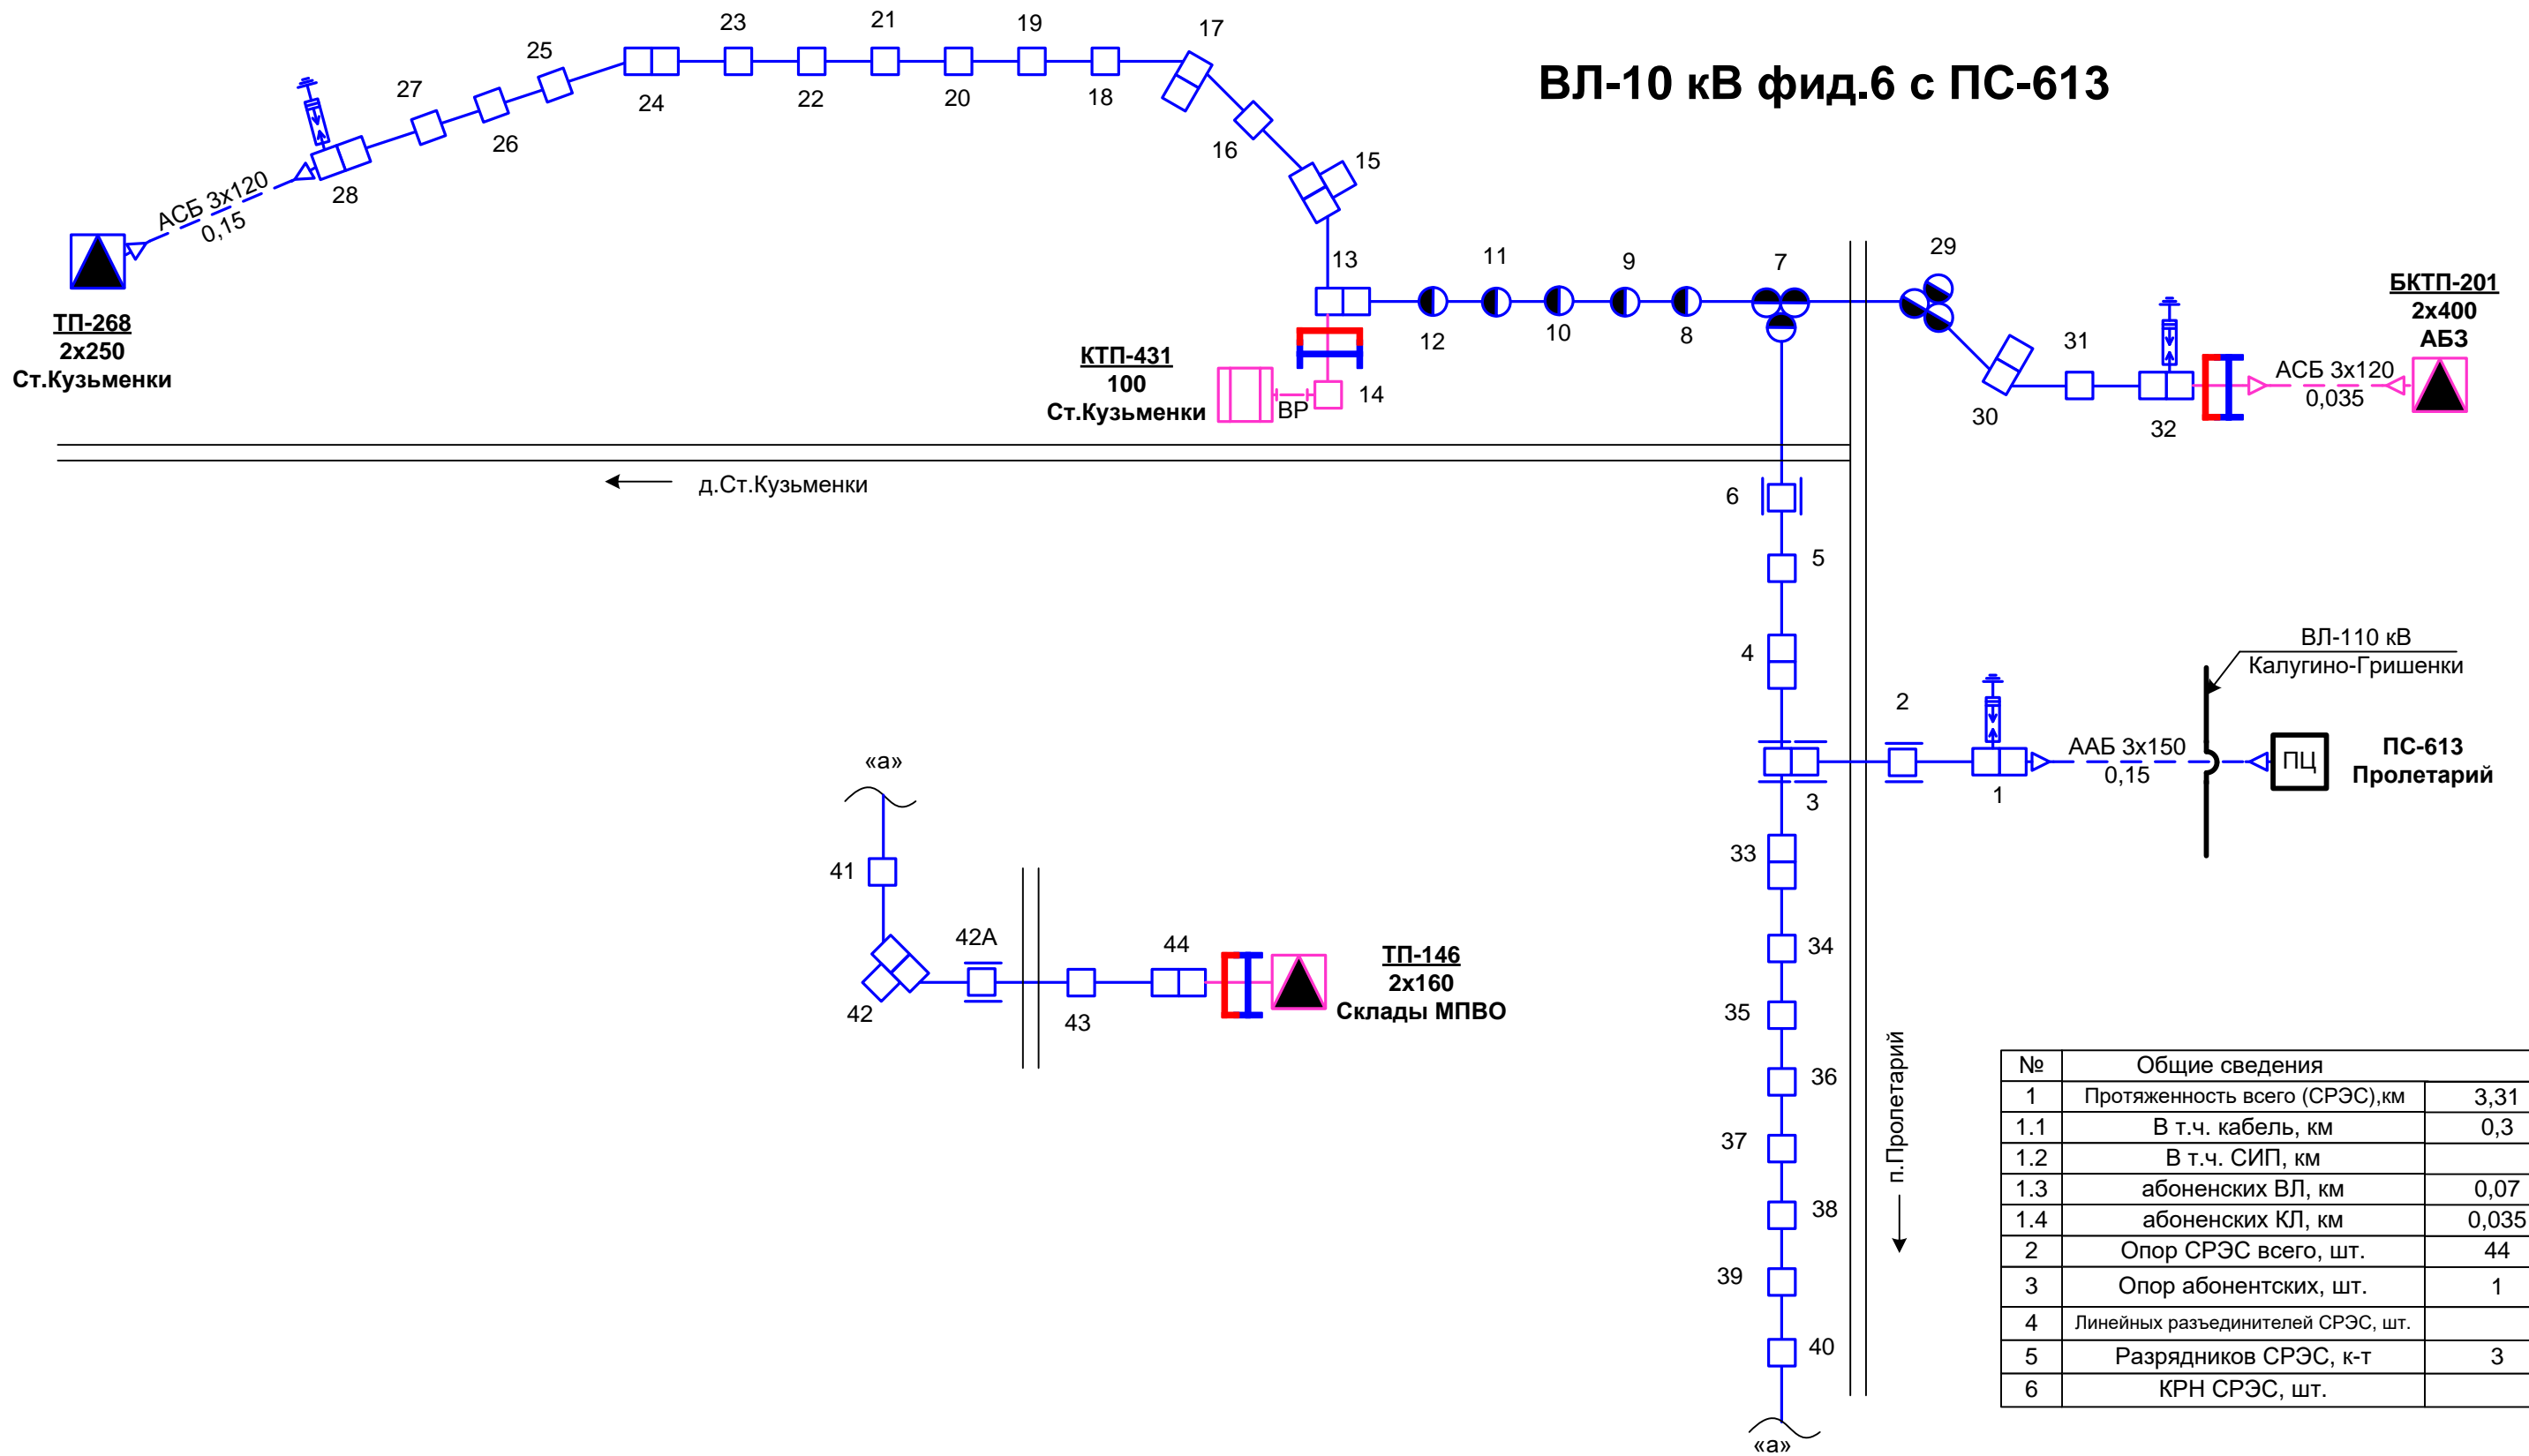

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ПС-613-оп.1	150	ААБ 3х150
2	Оп.1-32	2100	ЗАС-70
3	Оп.3-44	910	ЗАС-70
4	Оп.28-ТП-268	150	ААБ 3х120

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-613 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	Мастер	Новов А.С.		
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.		