


РУ-0,4 кВ ТП-937 (зд.18 ВЛГ) 2КТП-1000

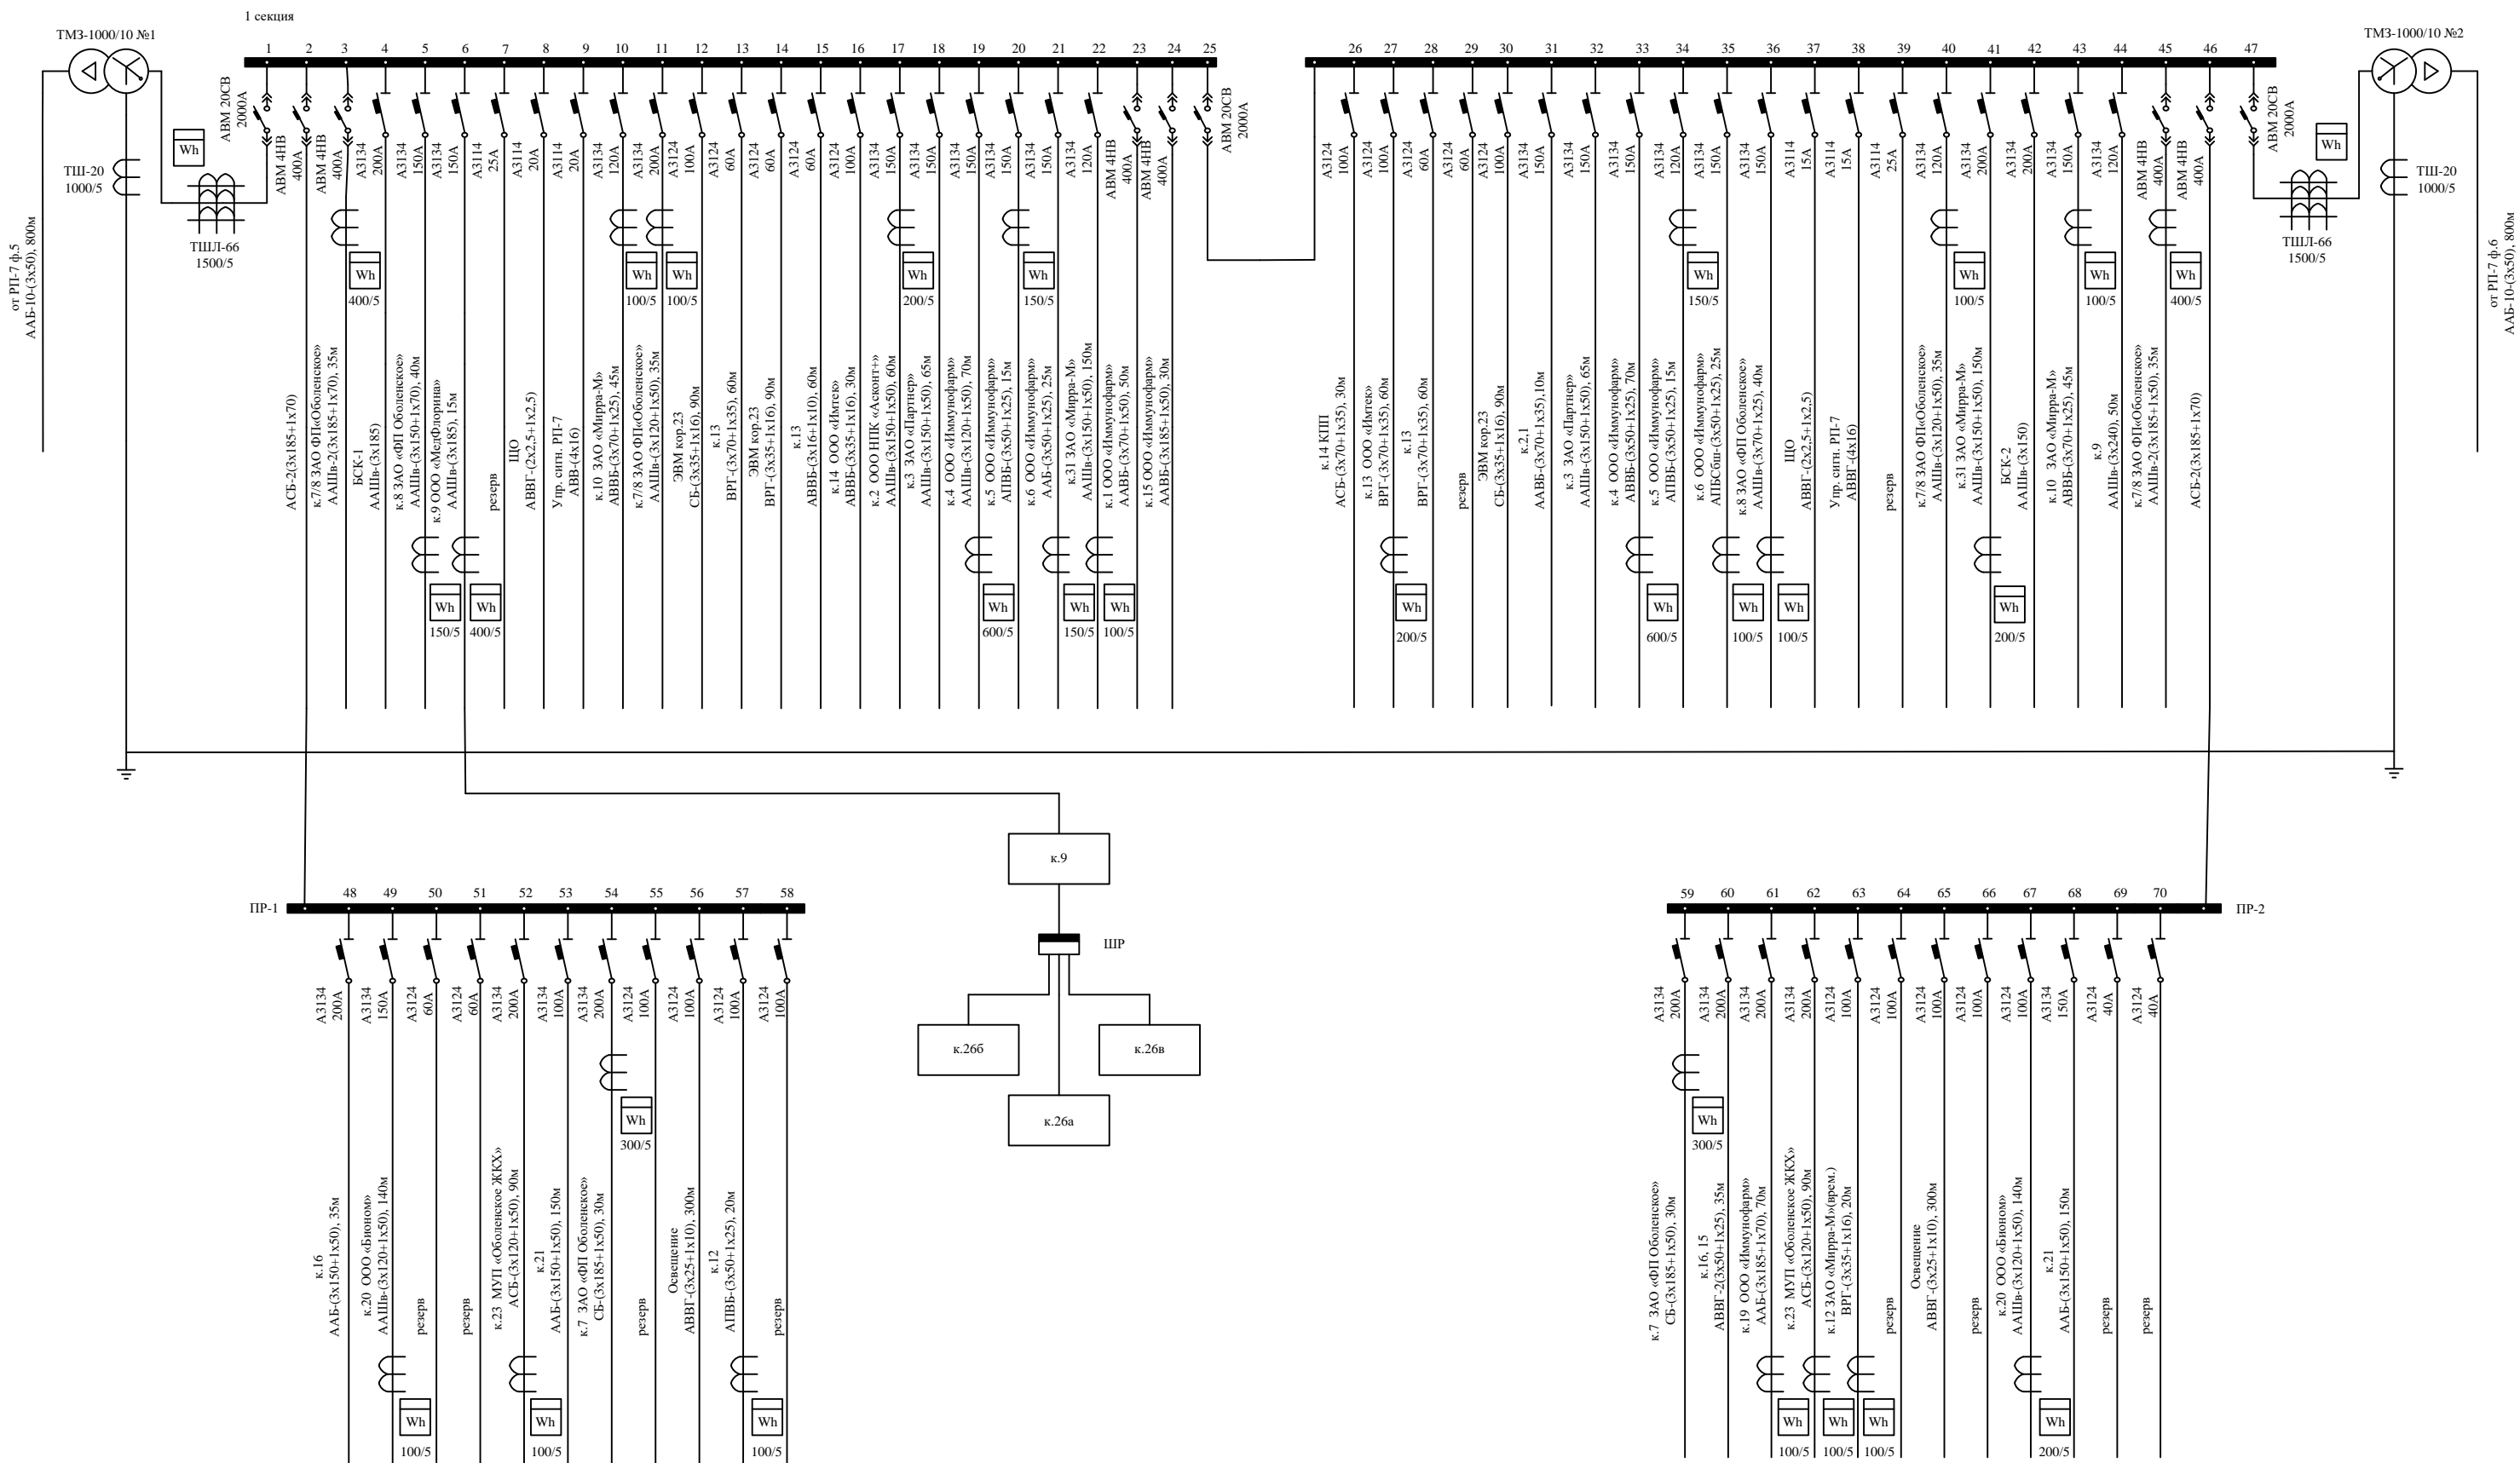

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Однолинейная схема РУ-0,4 кВ ТП-937 Оболенск СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	Мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись