


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,102
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,942
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	39
3	В т.ч. абонентских, шт.	2
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

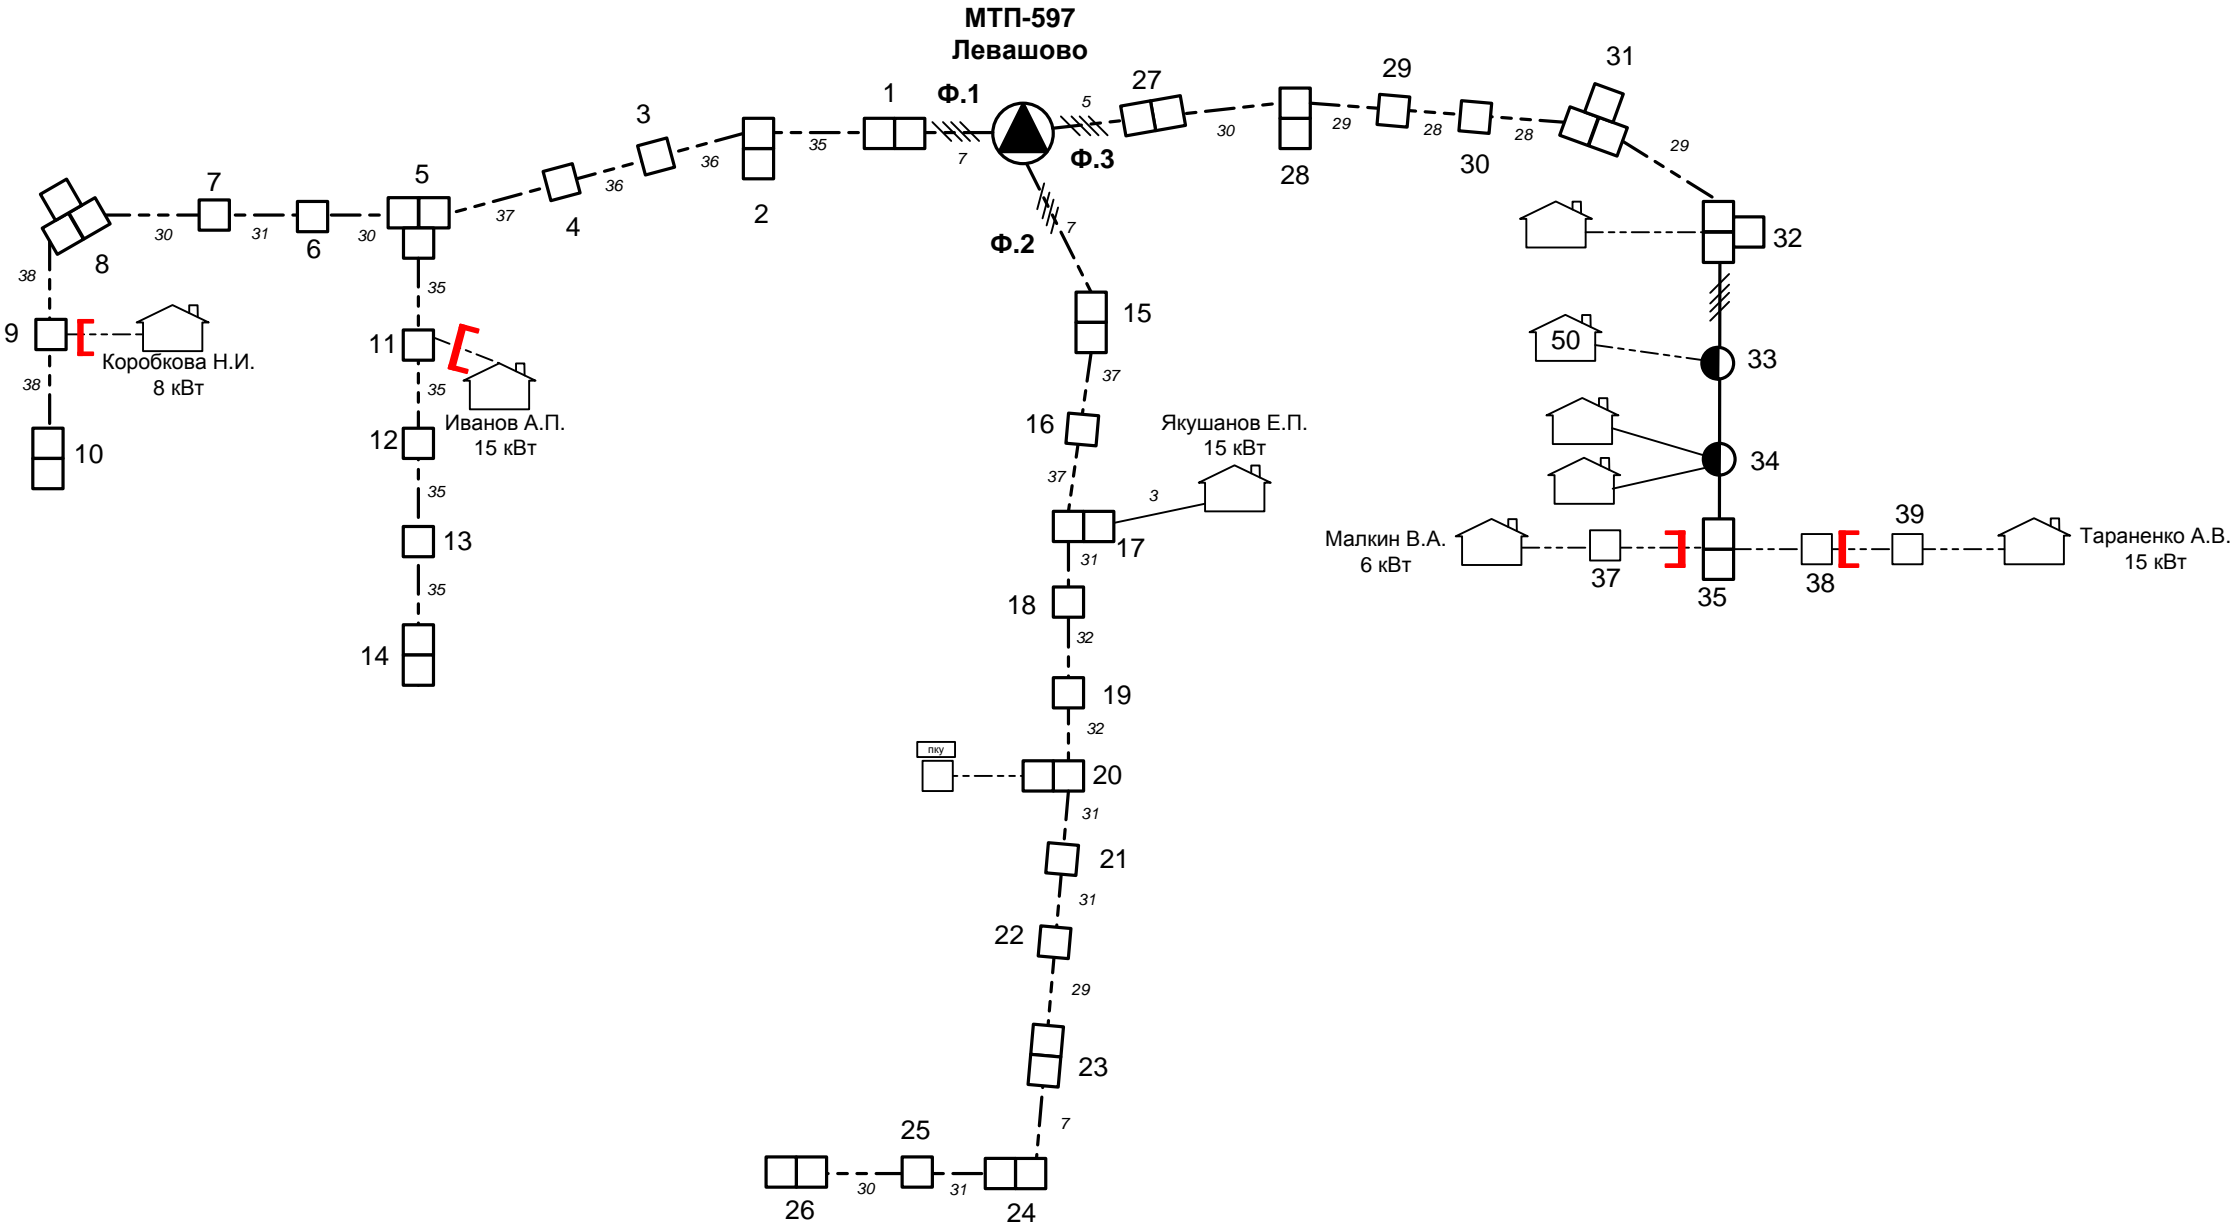

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.14)	458	СИП2 3х70+1х70
2	Ф.2(МТП-оп.26)	335	СИП2 3х70+1х70
3	Ф.3(МТП-оп.32)	149	СИП2 3х70+1х70
4	Ф.3(оп.32-36)	160	A-25
5	Ответвления к вводам		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-597 Левашово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	