


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,317
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,137
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	31
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	13
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.30)	860	А-16
2	Ф.1(МТП-оп.25-27)	320	А-25
3	Ф.2 (МТП-оп.32)	137	СИП-2 3х70+1х70
4	Ответвления к домам		

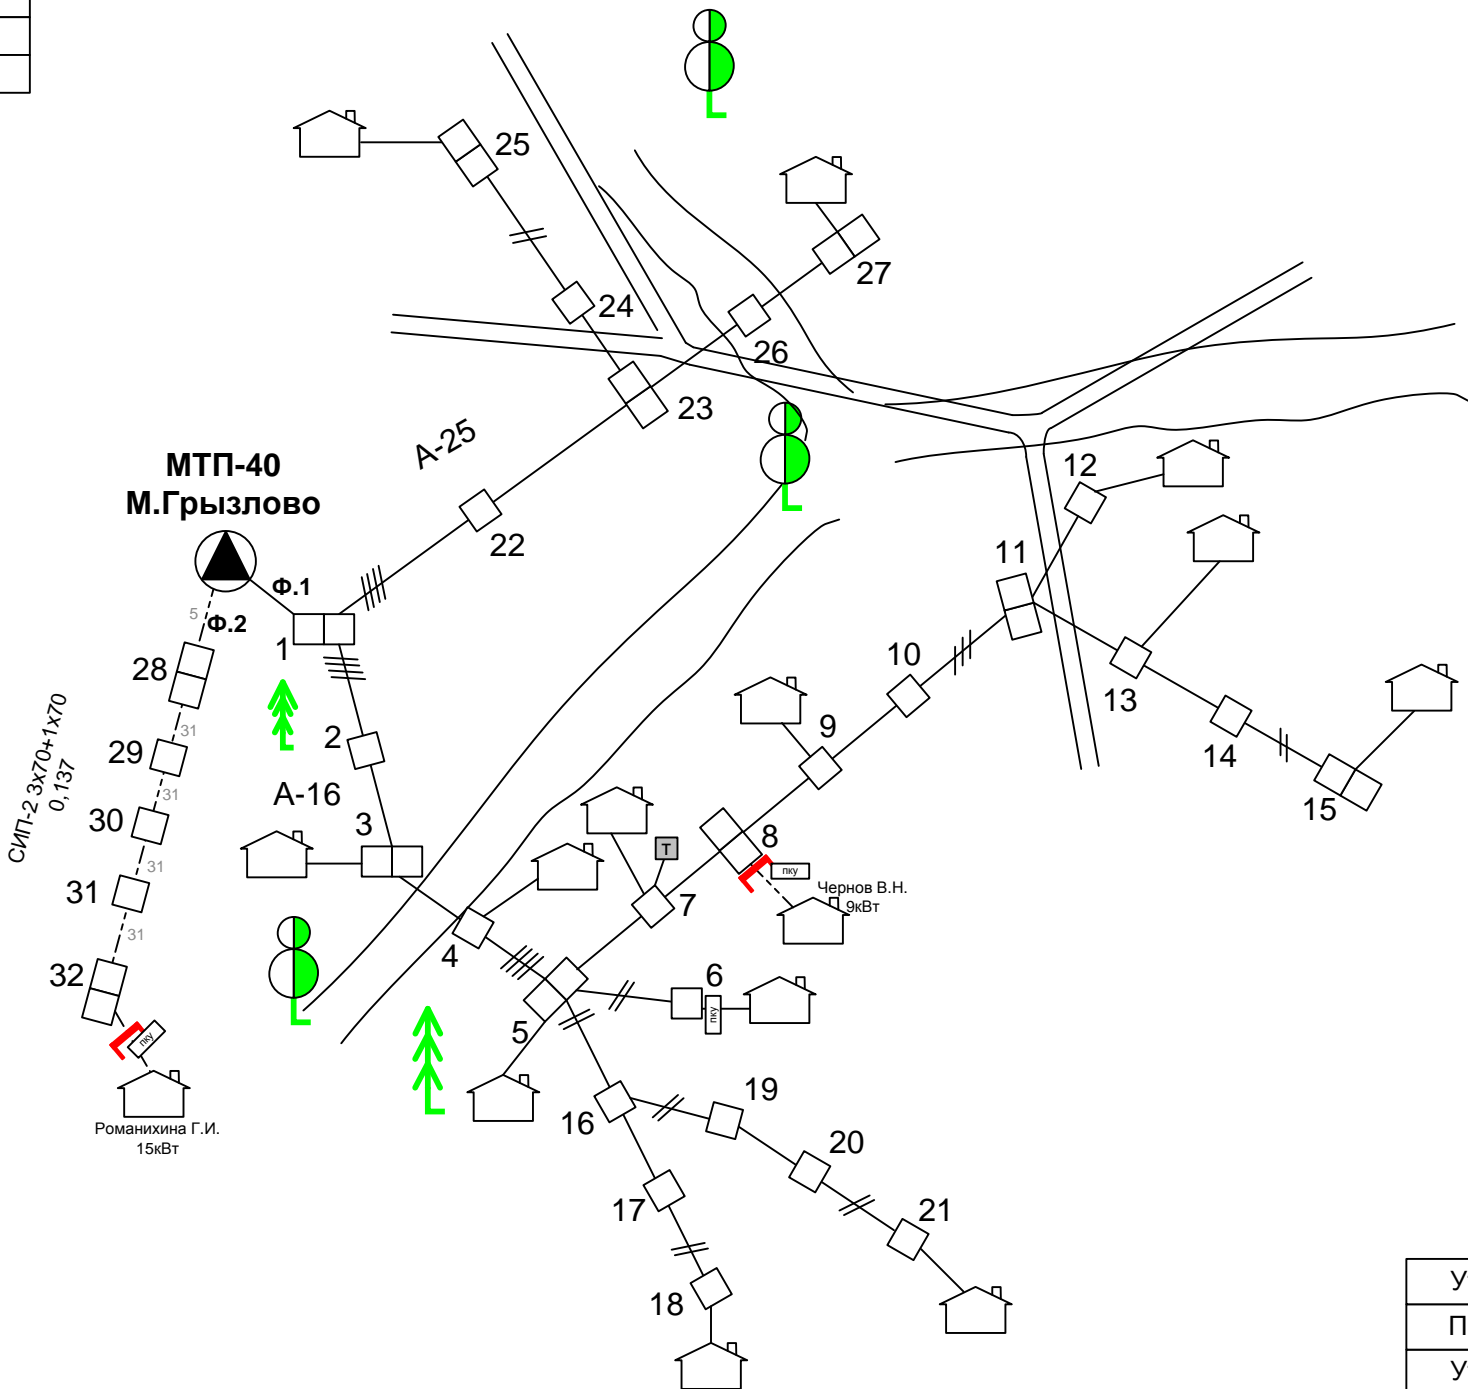

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-40 М.Грызлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	17.12.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	17.12.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	17.12.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись