


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2500
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	280
2	Опор всего	76
3	В т.ч. абонентских	9
4	Однофазные отв. к вводам	62
5	В т.ч. абонентских	6
6	Трехфазные отв. к вводам	4
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.34)	1420	А-35
2	Ф.1(оп.34-63)	120	СИП 4х25
3	Ф.2(МТП-оп.35а)	20	А-50
4	Ф.2(оп.35а-58)	920	А-35
	Ответвления к домам	1120	А-16,А-25,СИП

082-9932094

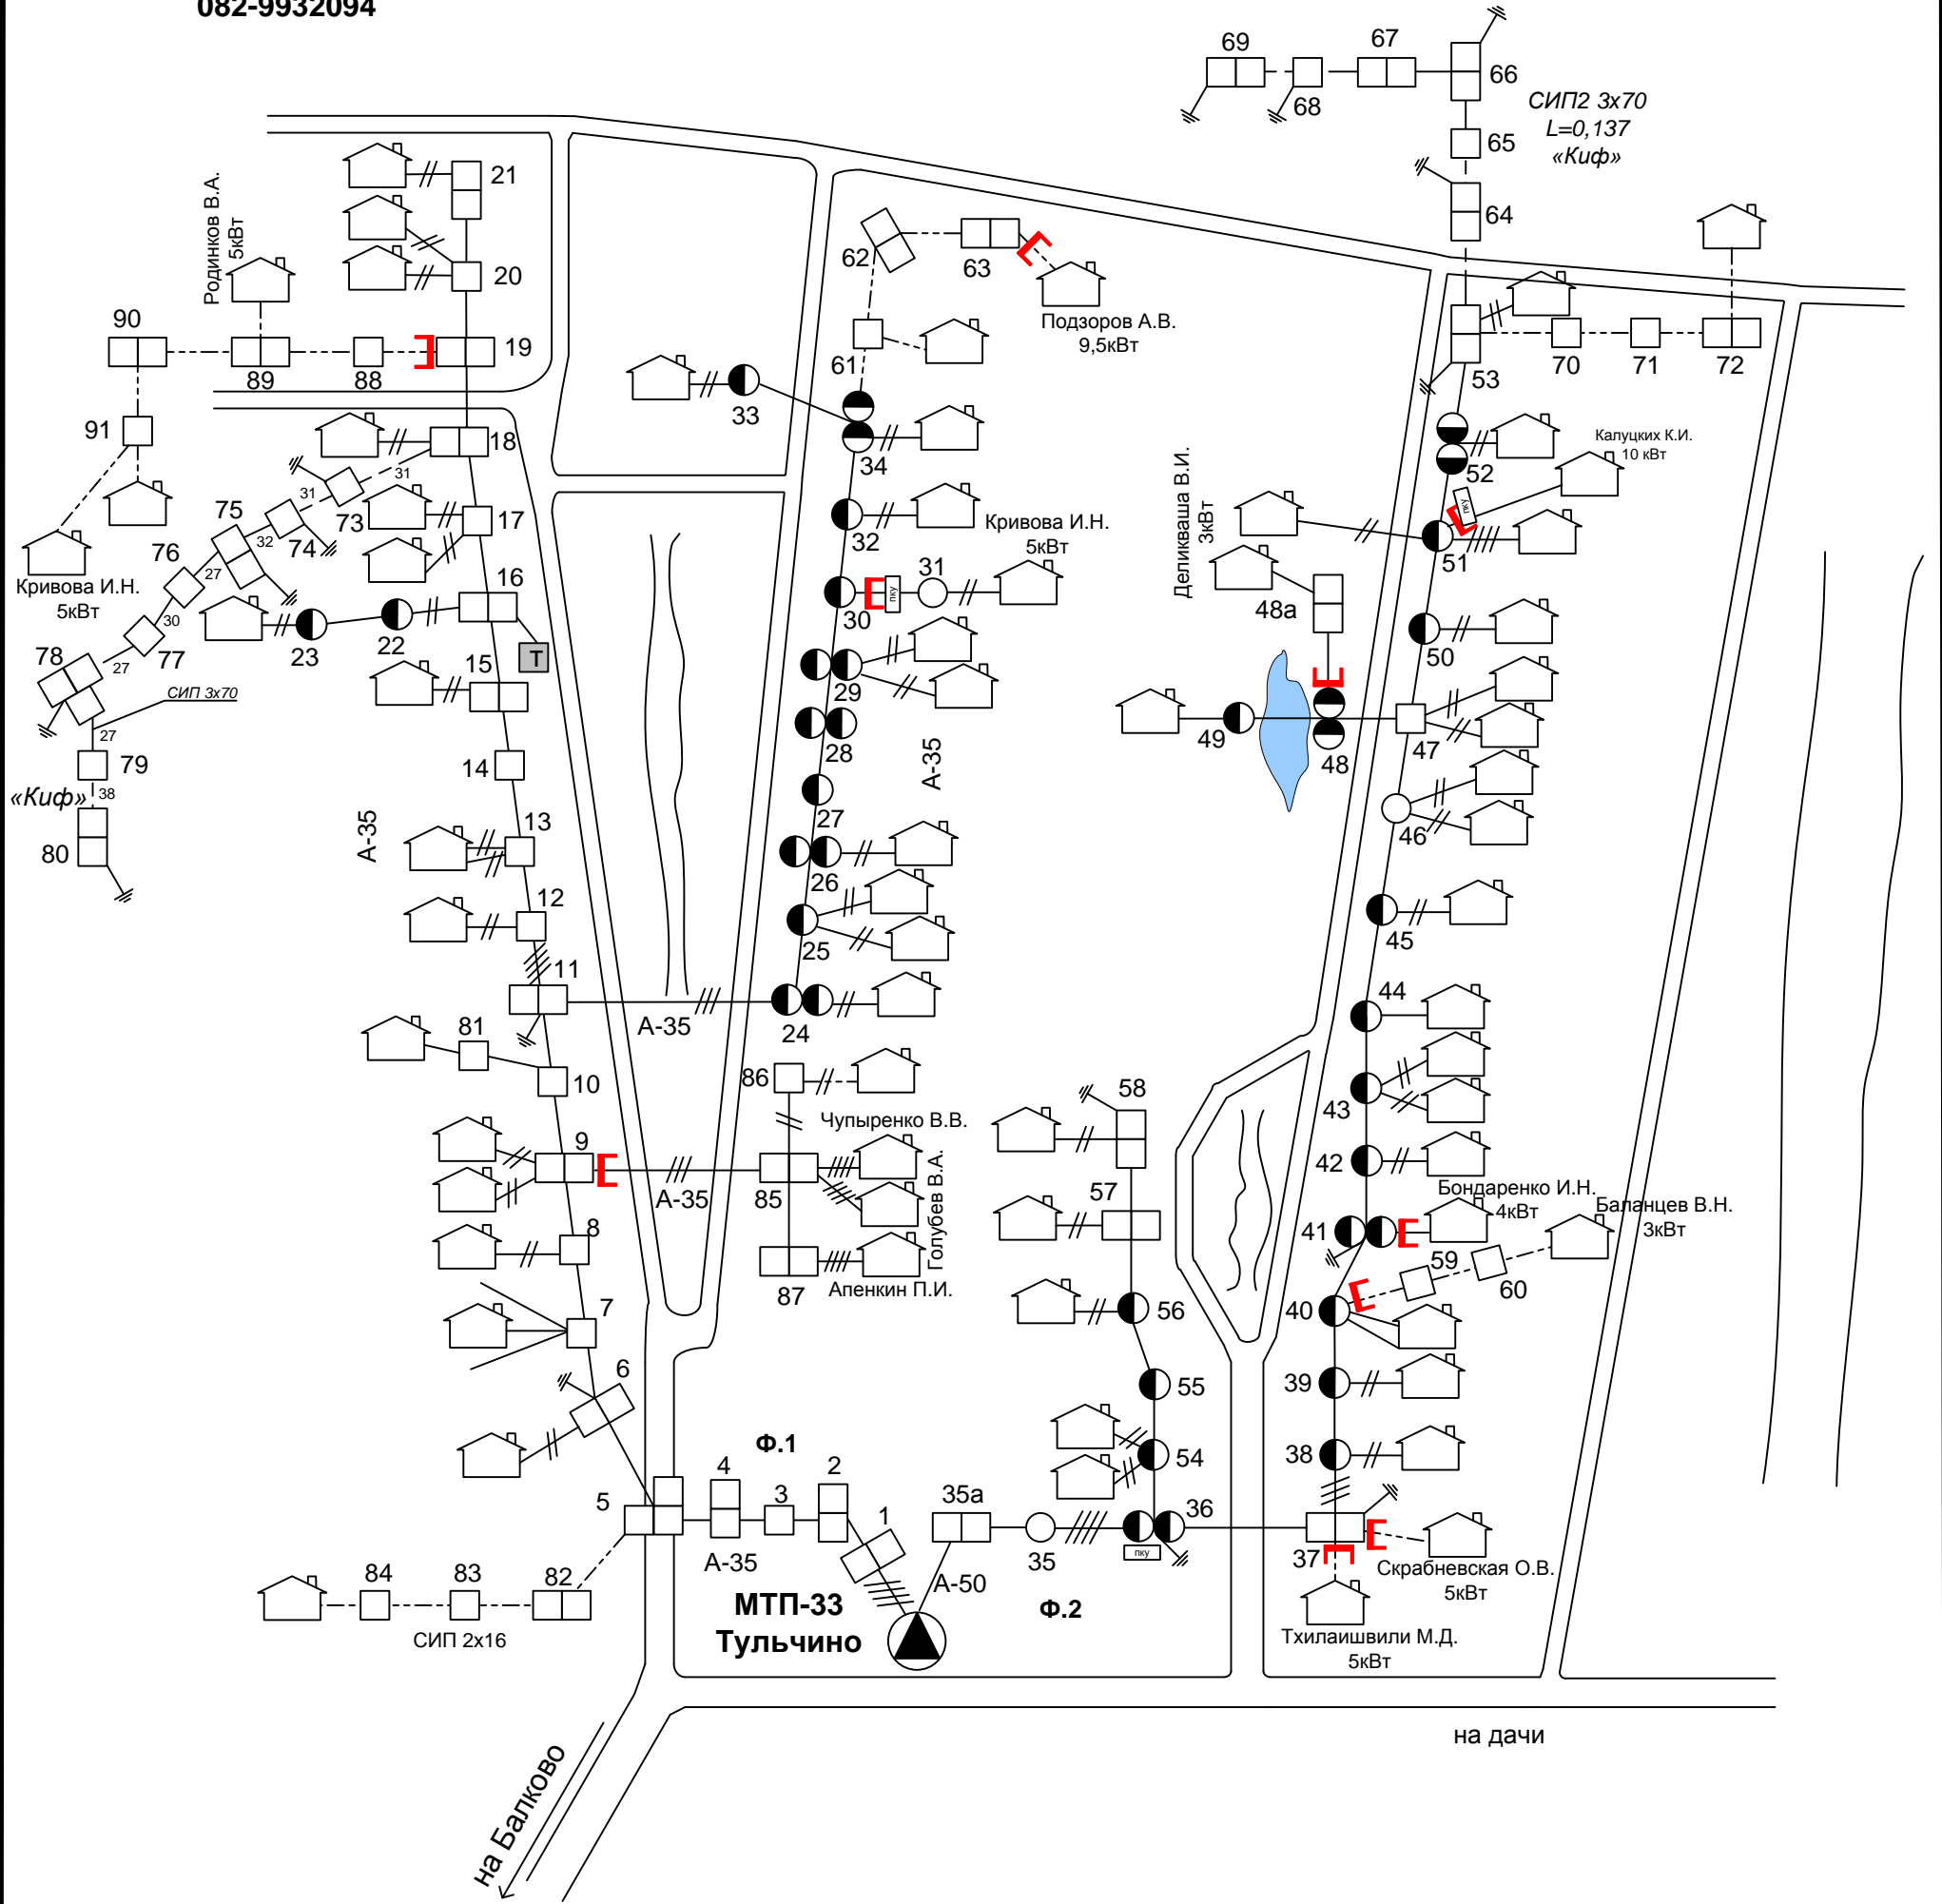

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-33 Тульчино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Бueva М.С.		

Внесение изменений в схему

№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

