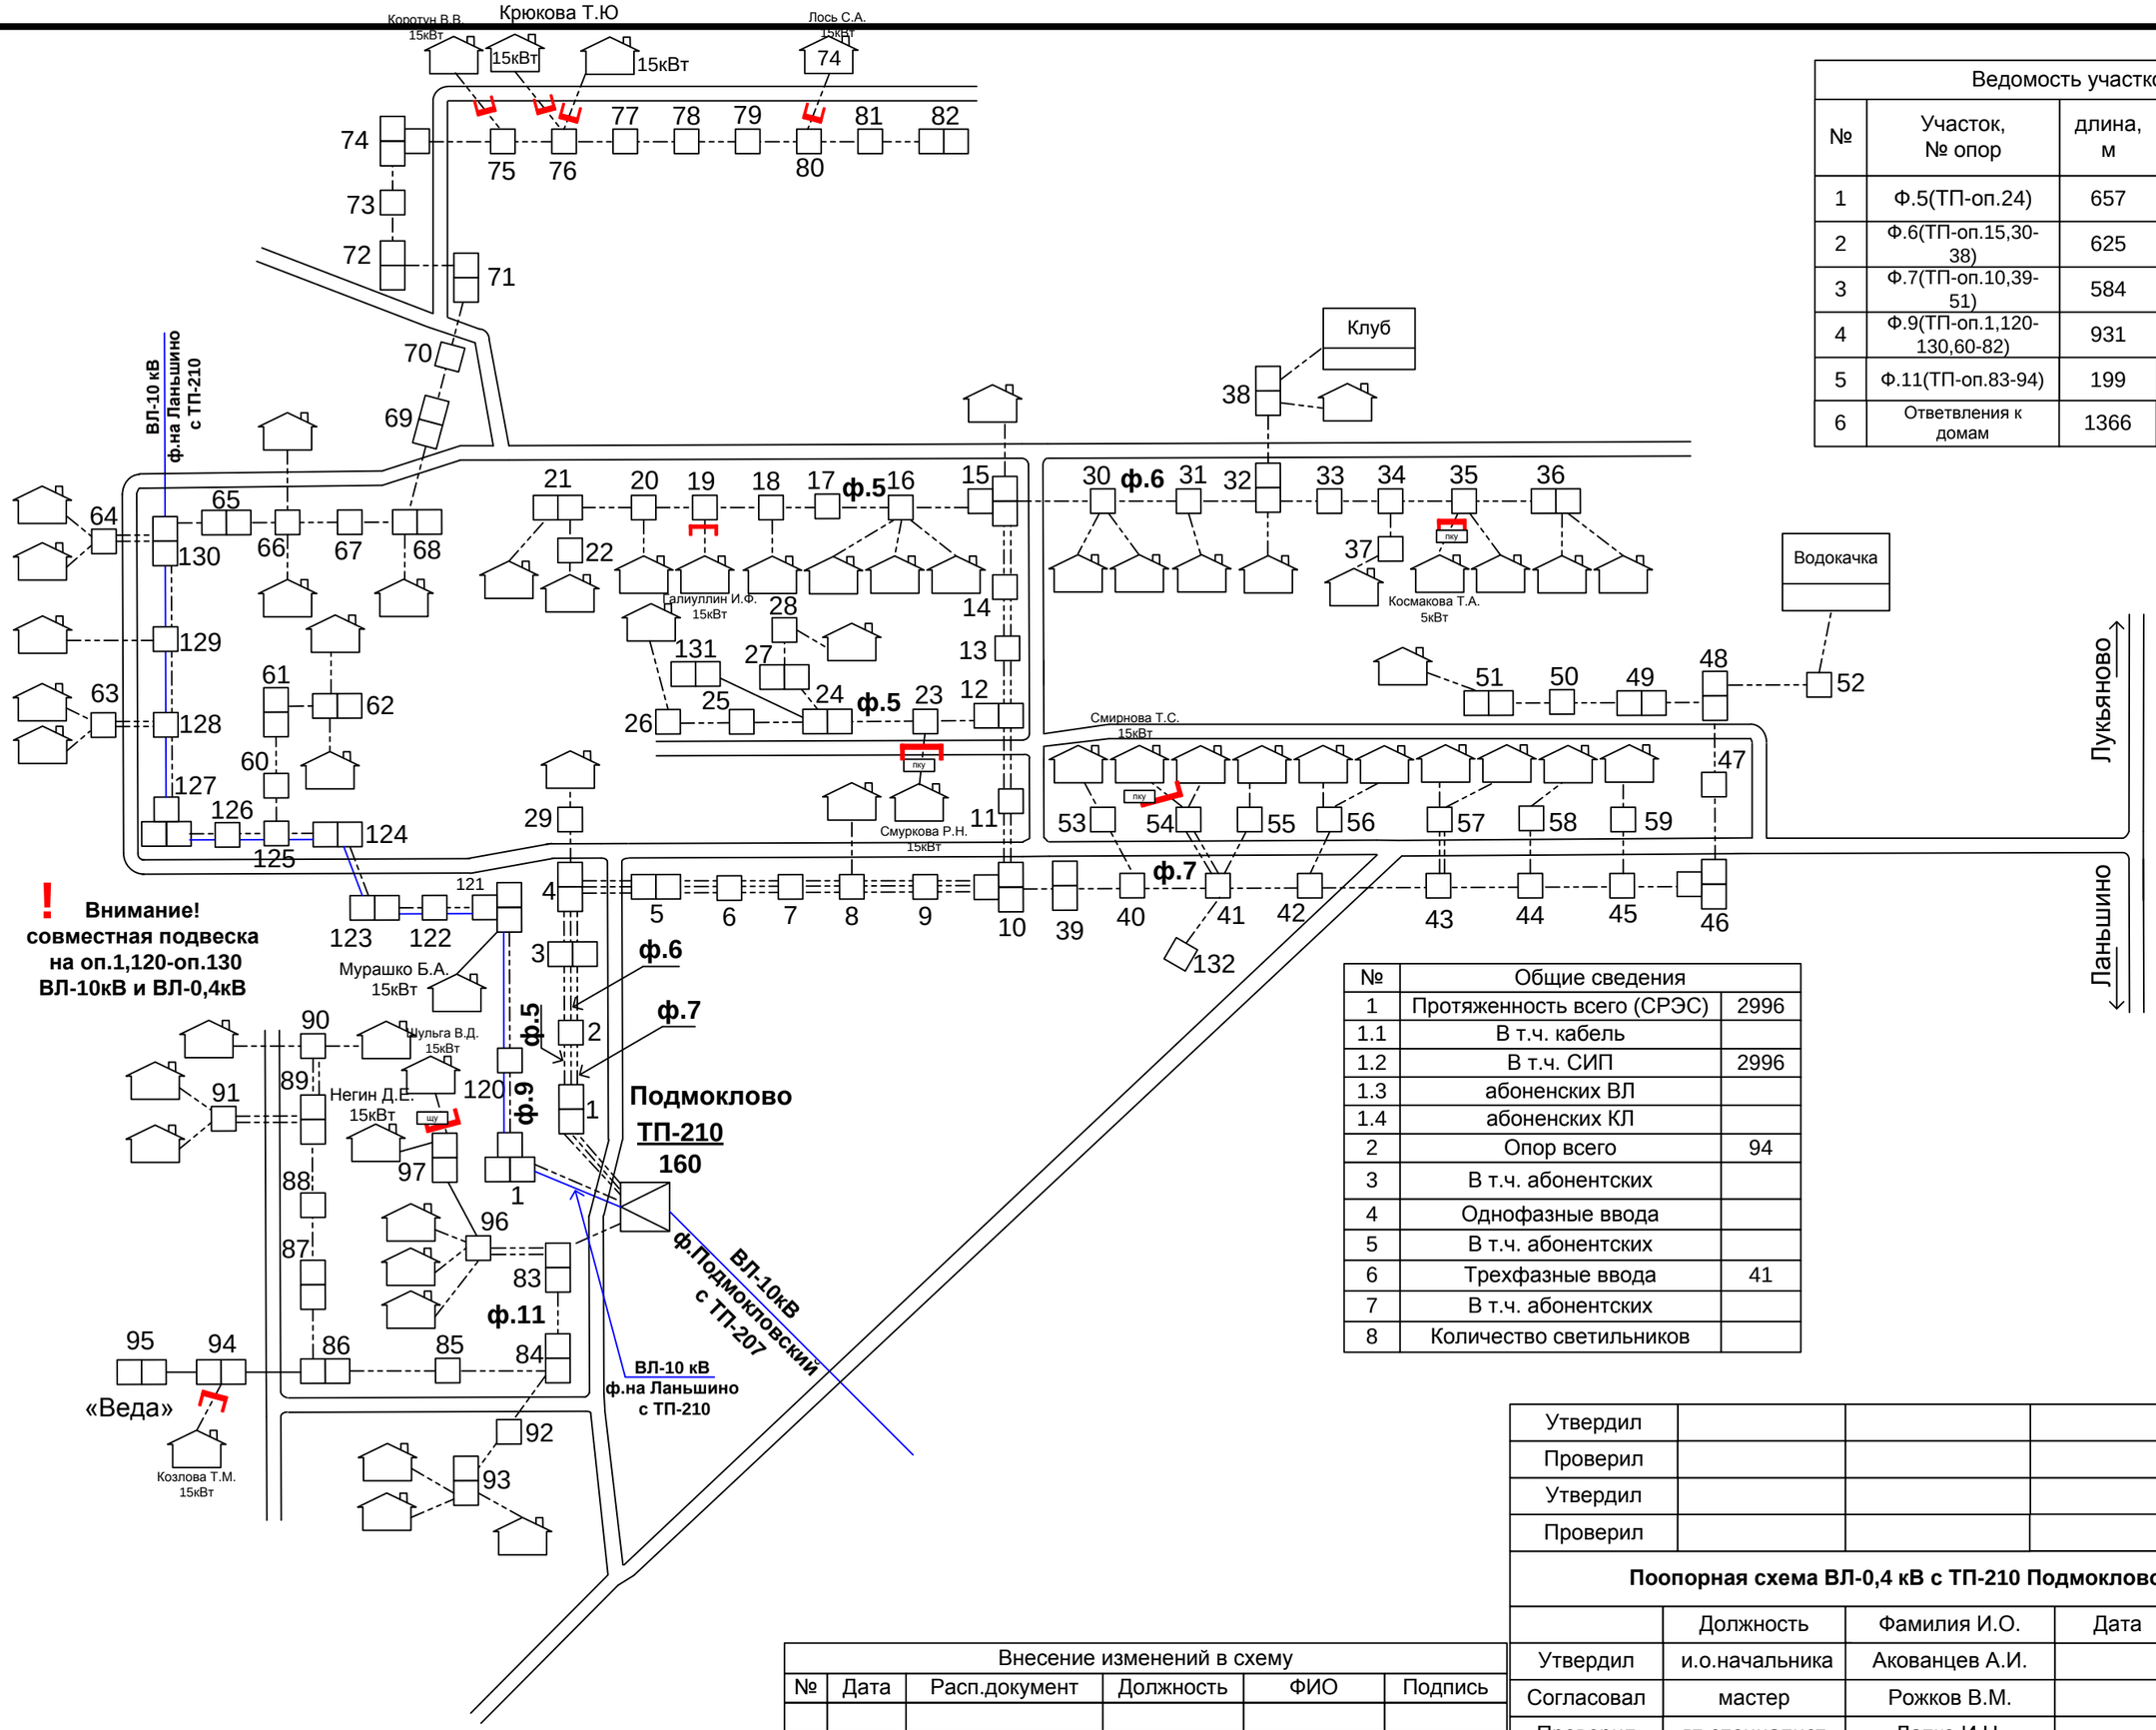

! Внимание!
совместная подвеска
на оп.1,120-оп.130
ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.5(ТП-оп.24)	657	СИП2 3Х95+1+95
2	Ф.6(ТП-оп.15,30-38)	625	СИП2 3Х95+1+95
3	Ф.7(ТП-оп.10,39-51)	584	СИП2 3Х95+1+95
4	Ф.9(ТП-оп.1,120-130,60-82)	931	СИП2 3Х95+1+95
5	Ф.11(ТП-оп.83-94)	199	СИП2 3Х95+1+95
6	Ответвления к домам	1366	СИП2 3Х16+1х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2996
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	2996
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	94
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	41
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-210 Подмоклово СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	и.о.начальника	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		

Внесение изменений в схему

№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись