


Общие сведения			Ведомость участков			
№			№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Протяженность всего (СРЭС),м		1	Ф.1(МТП-оп.38)	665	СИП 3х95+1х70
1.1	В т.ч. кабель, м		2	Ф.1(оп.37-40)	70	СИП 2х16
1.2	В т.ч. СИП, м		3	Ф.1(оп.27-55)	350	СИП 3х95+1х70
1.3	абоненских ВЛ, м		4	Ф.1(оп.5-15,22-25)	210	СИП 4х50
1.4	абоненских КЛ, м		5	Ф.1(оп.27-35)	280	4А-50+А-25
2	Опор всего, шт.		6	Ф.2(МТП-оп.104)	1620	4А-50+А-25
3	В т.ч. абонентских, шт.		7	Ответвления к домам		СИП 2х16, СИП 4х25, А-16
4	Однофазные ввода, шт.					
5	В т.ч. абонентских, шт.					
6	Трехфазные ввода, шт.					
7	В т.ч. абонентских, шт.					
8	Количество светильников, шт.					

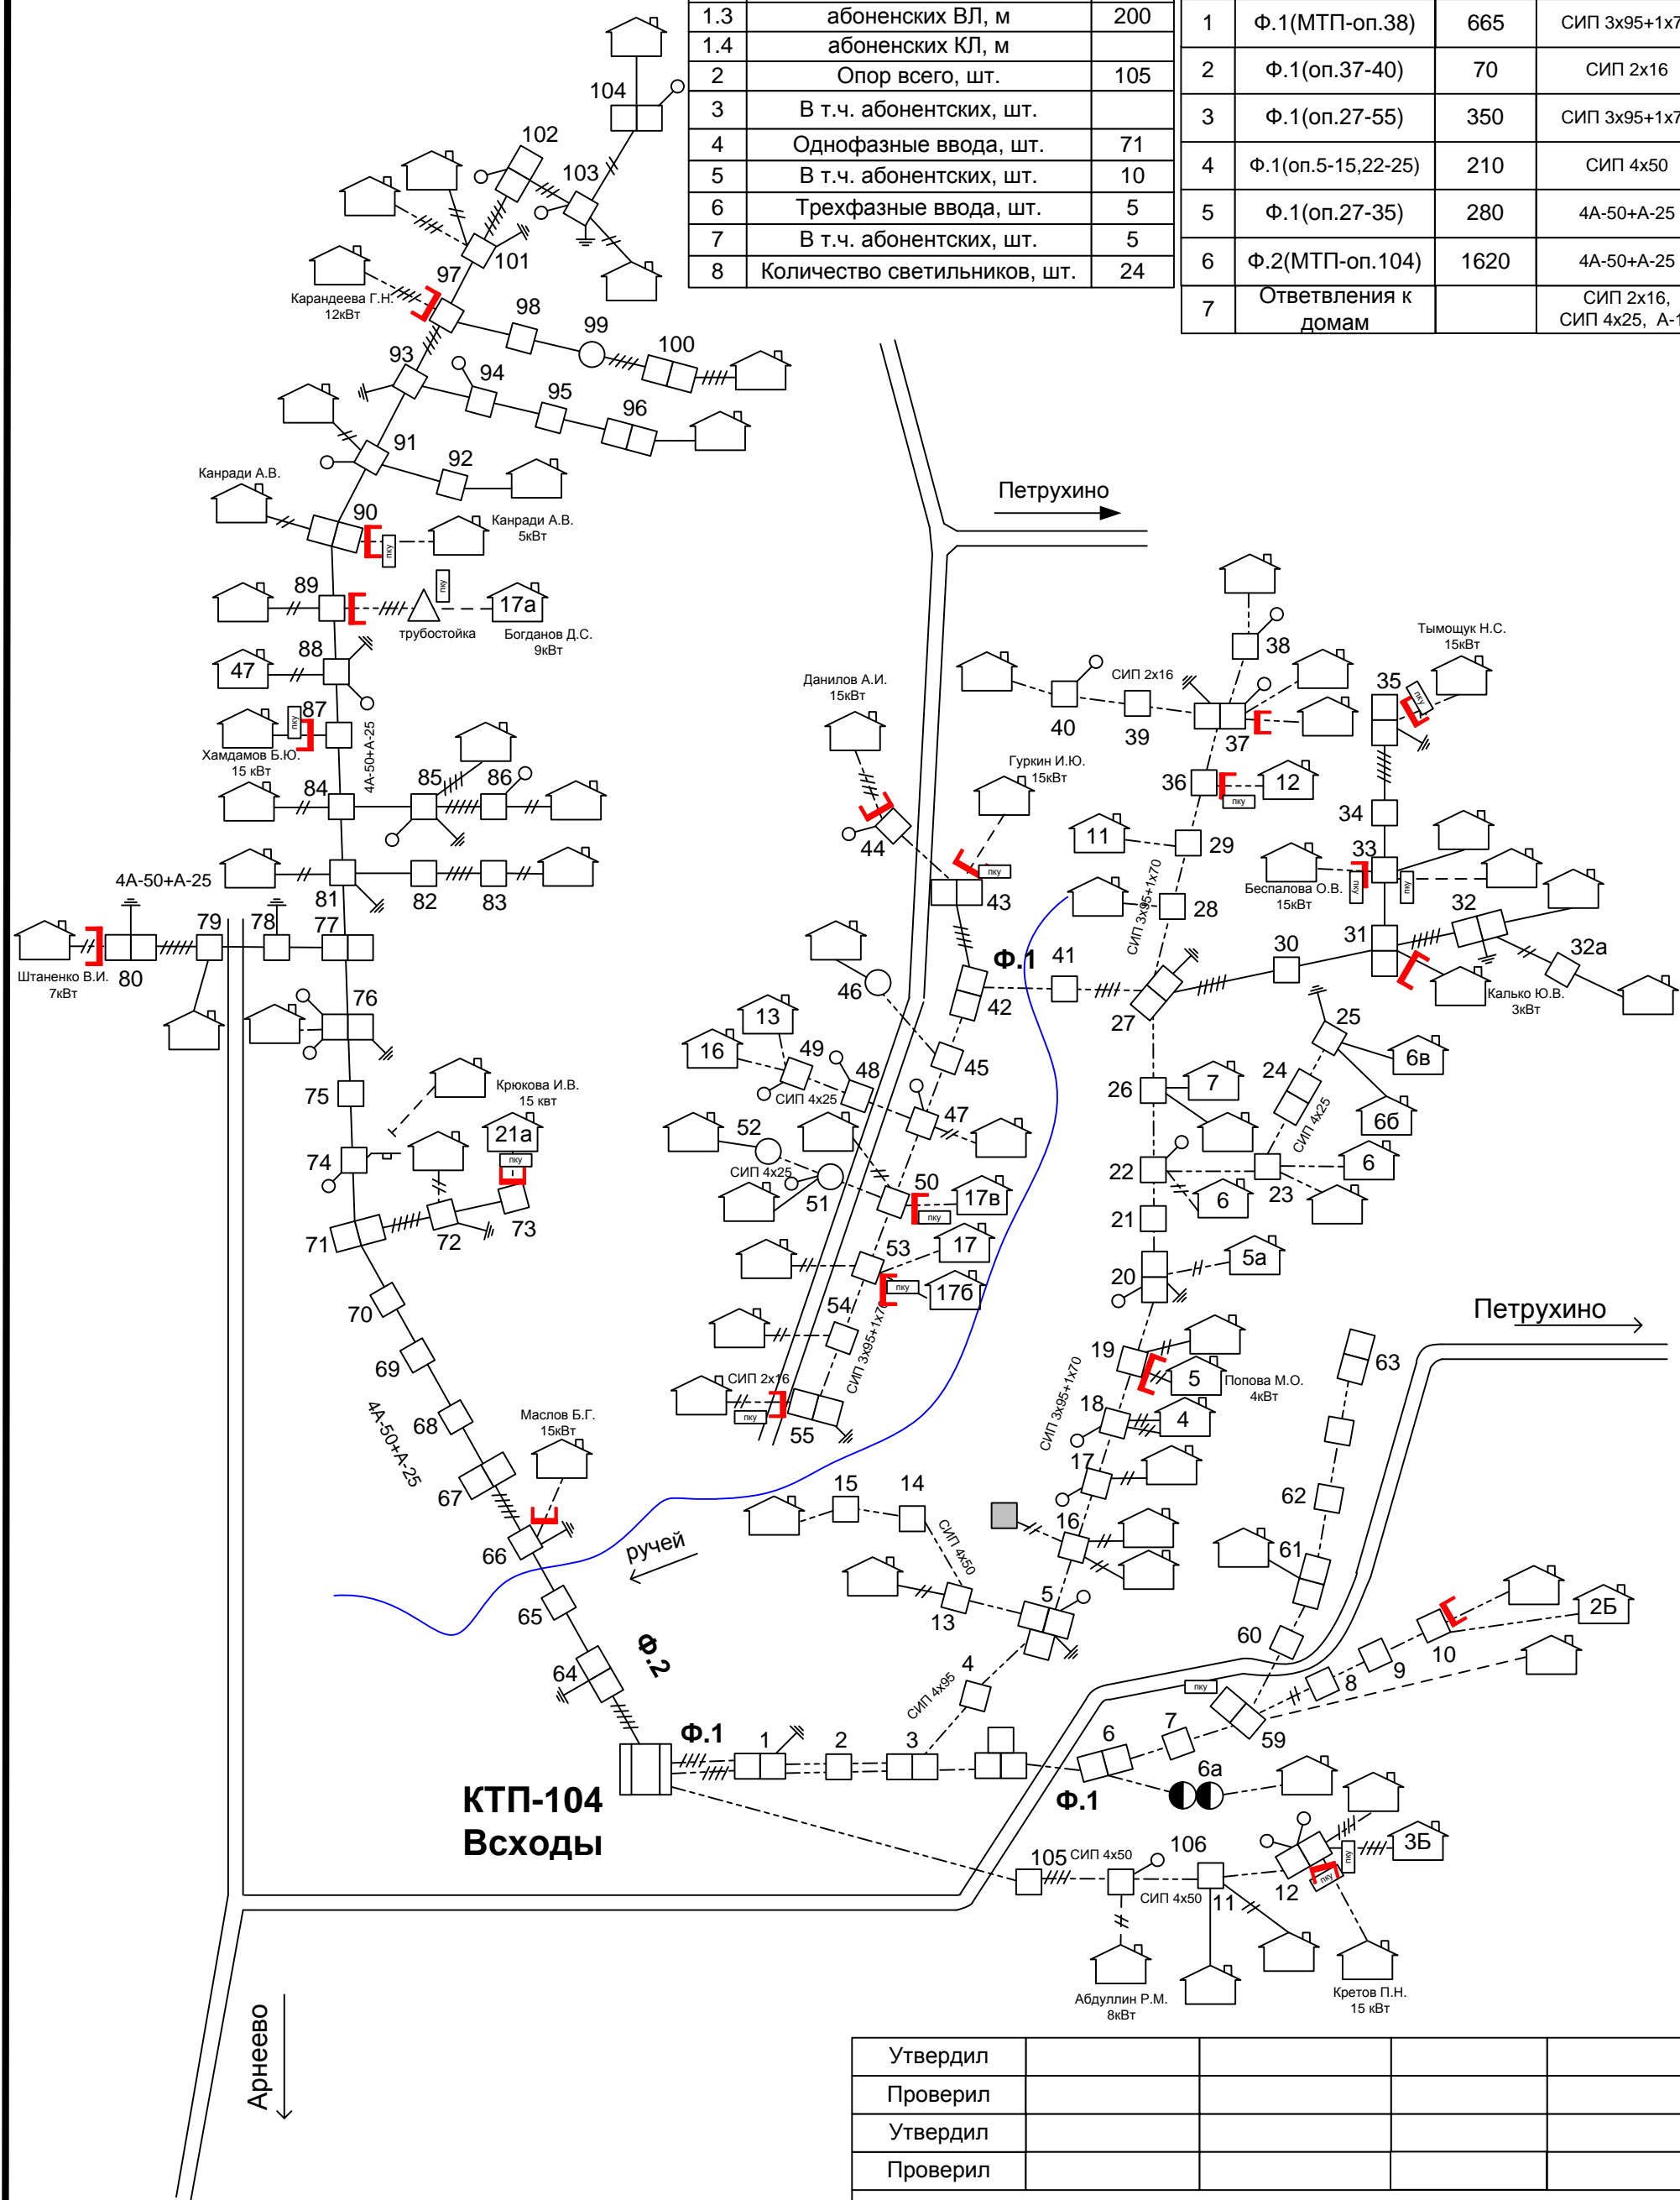

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-104 Всходы СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	07.07.14	
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.	07.07.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	07.07.14	
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.	07.07.14	