


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.10)	350	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф.2 (оп.8-16-32)	840	СИП-2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

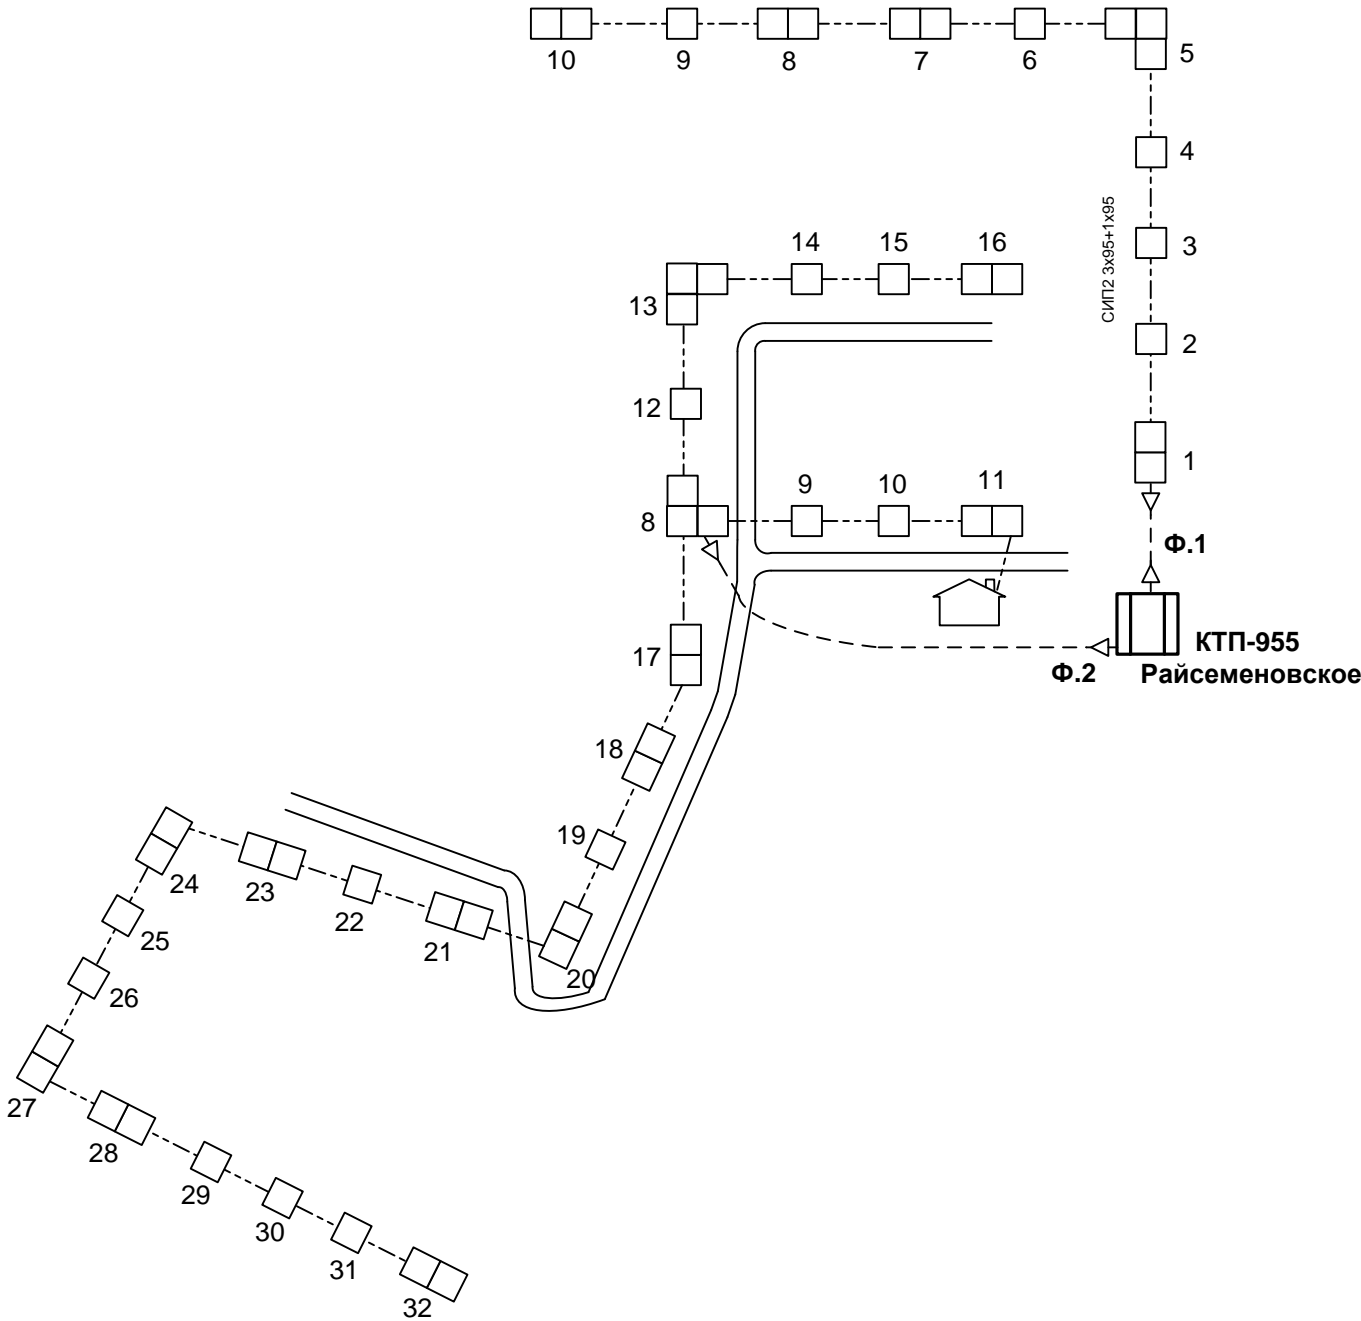

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1,190
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	32
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-955 д. Райсеменовское СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженера	Казаков С.В.	05.08.16	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	05.08.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Протасова М.С.	05.08.16	