


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1480
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	40
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	40
3	В т.ч. абонентских	3
4	Однофазные ввода	32
5	В т.ч. абонентских	7
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	5

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.5)	160	А-50
2	Ф.1(оп.5-7)	80	А-25
3	Ф.1(оп.5-10)	80	АС-50
4	Ф.1(оп.10-38)	1080	А-50
5	Ответвления к домам	500	А-16,А-25,СИП

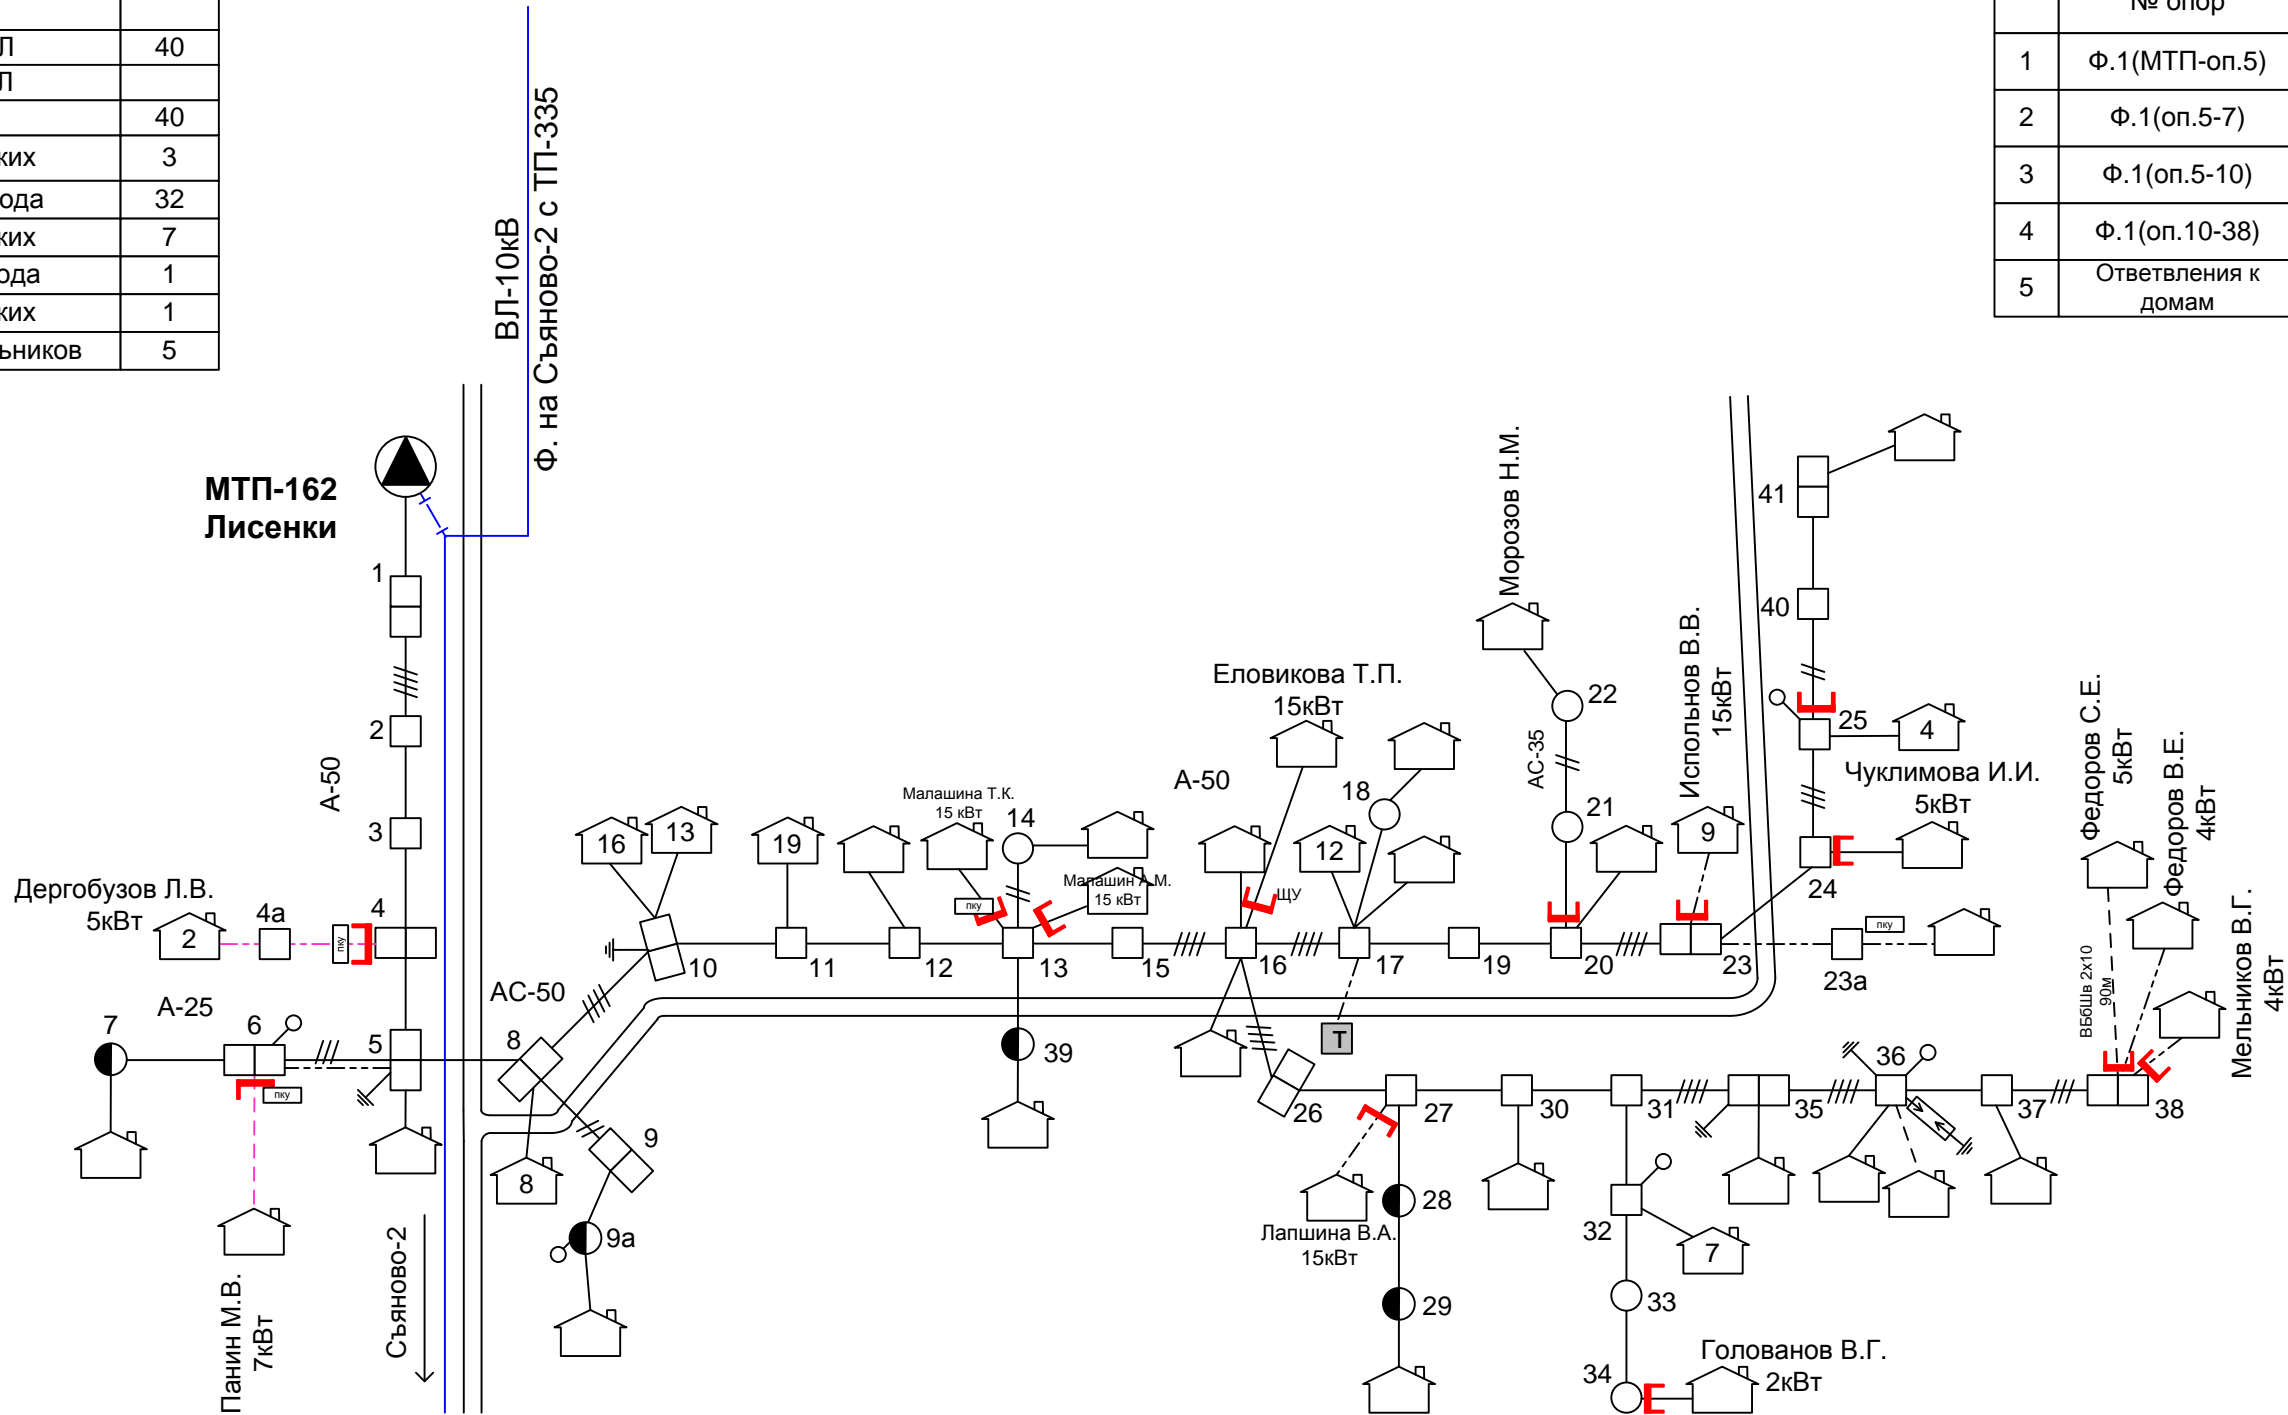

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-162 Лисенки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Вед.инженер	Ларкина Ю.С.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись