


Поопорная схема ВЛ-6 кВ фид.на ТП-305 с РП-11  
Схема определения места повреждения на ВЛ  
(приложение к КОР)

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	0,525
1.1	В т.ч. кабель, км	0,105
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор СРЭС всего, шт.	7
3	Опор абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	
5	Разрядников СРЭС, к-т	2
6	КРН СРЭС, шт.	

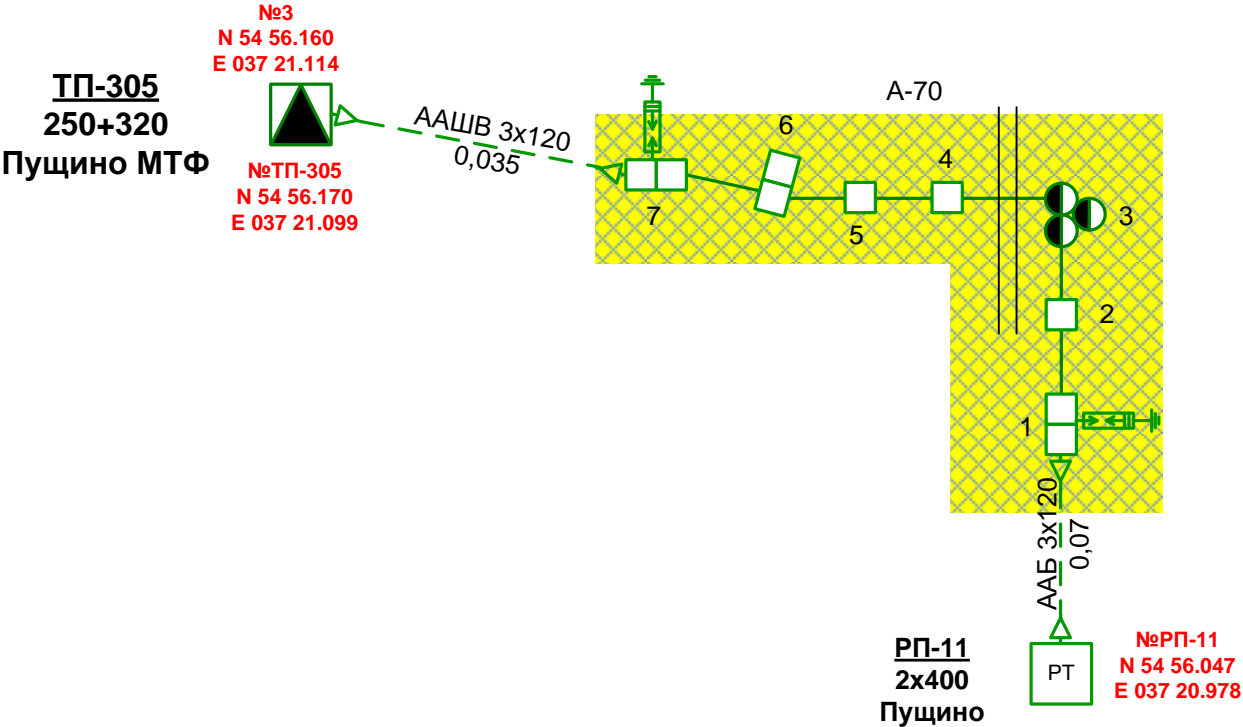

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-11-оп.1	70	ААБ 3х120
2	Оп.1-7	420	ЗА-70
3	Оп.7-ТП-305	35	ААШВ 3х120

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-6 кВ ф.На ТП-305 с РП-11 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Бueva М.С.	02.04.15	