


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,26
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,26
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	37
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	1

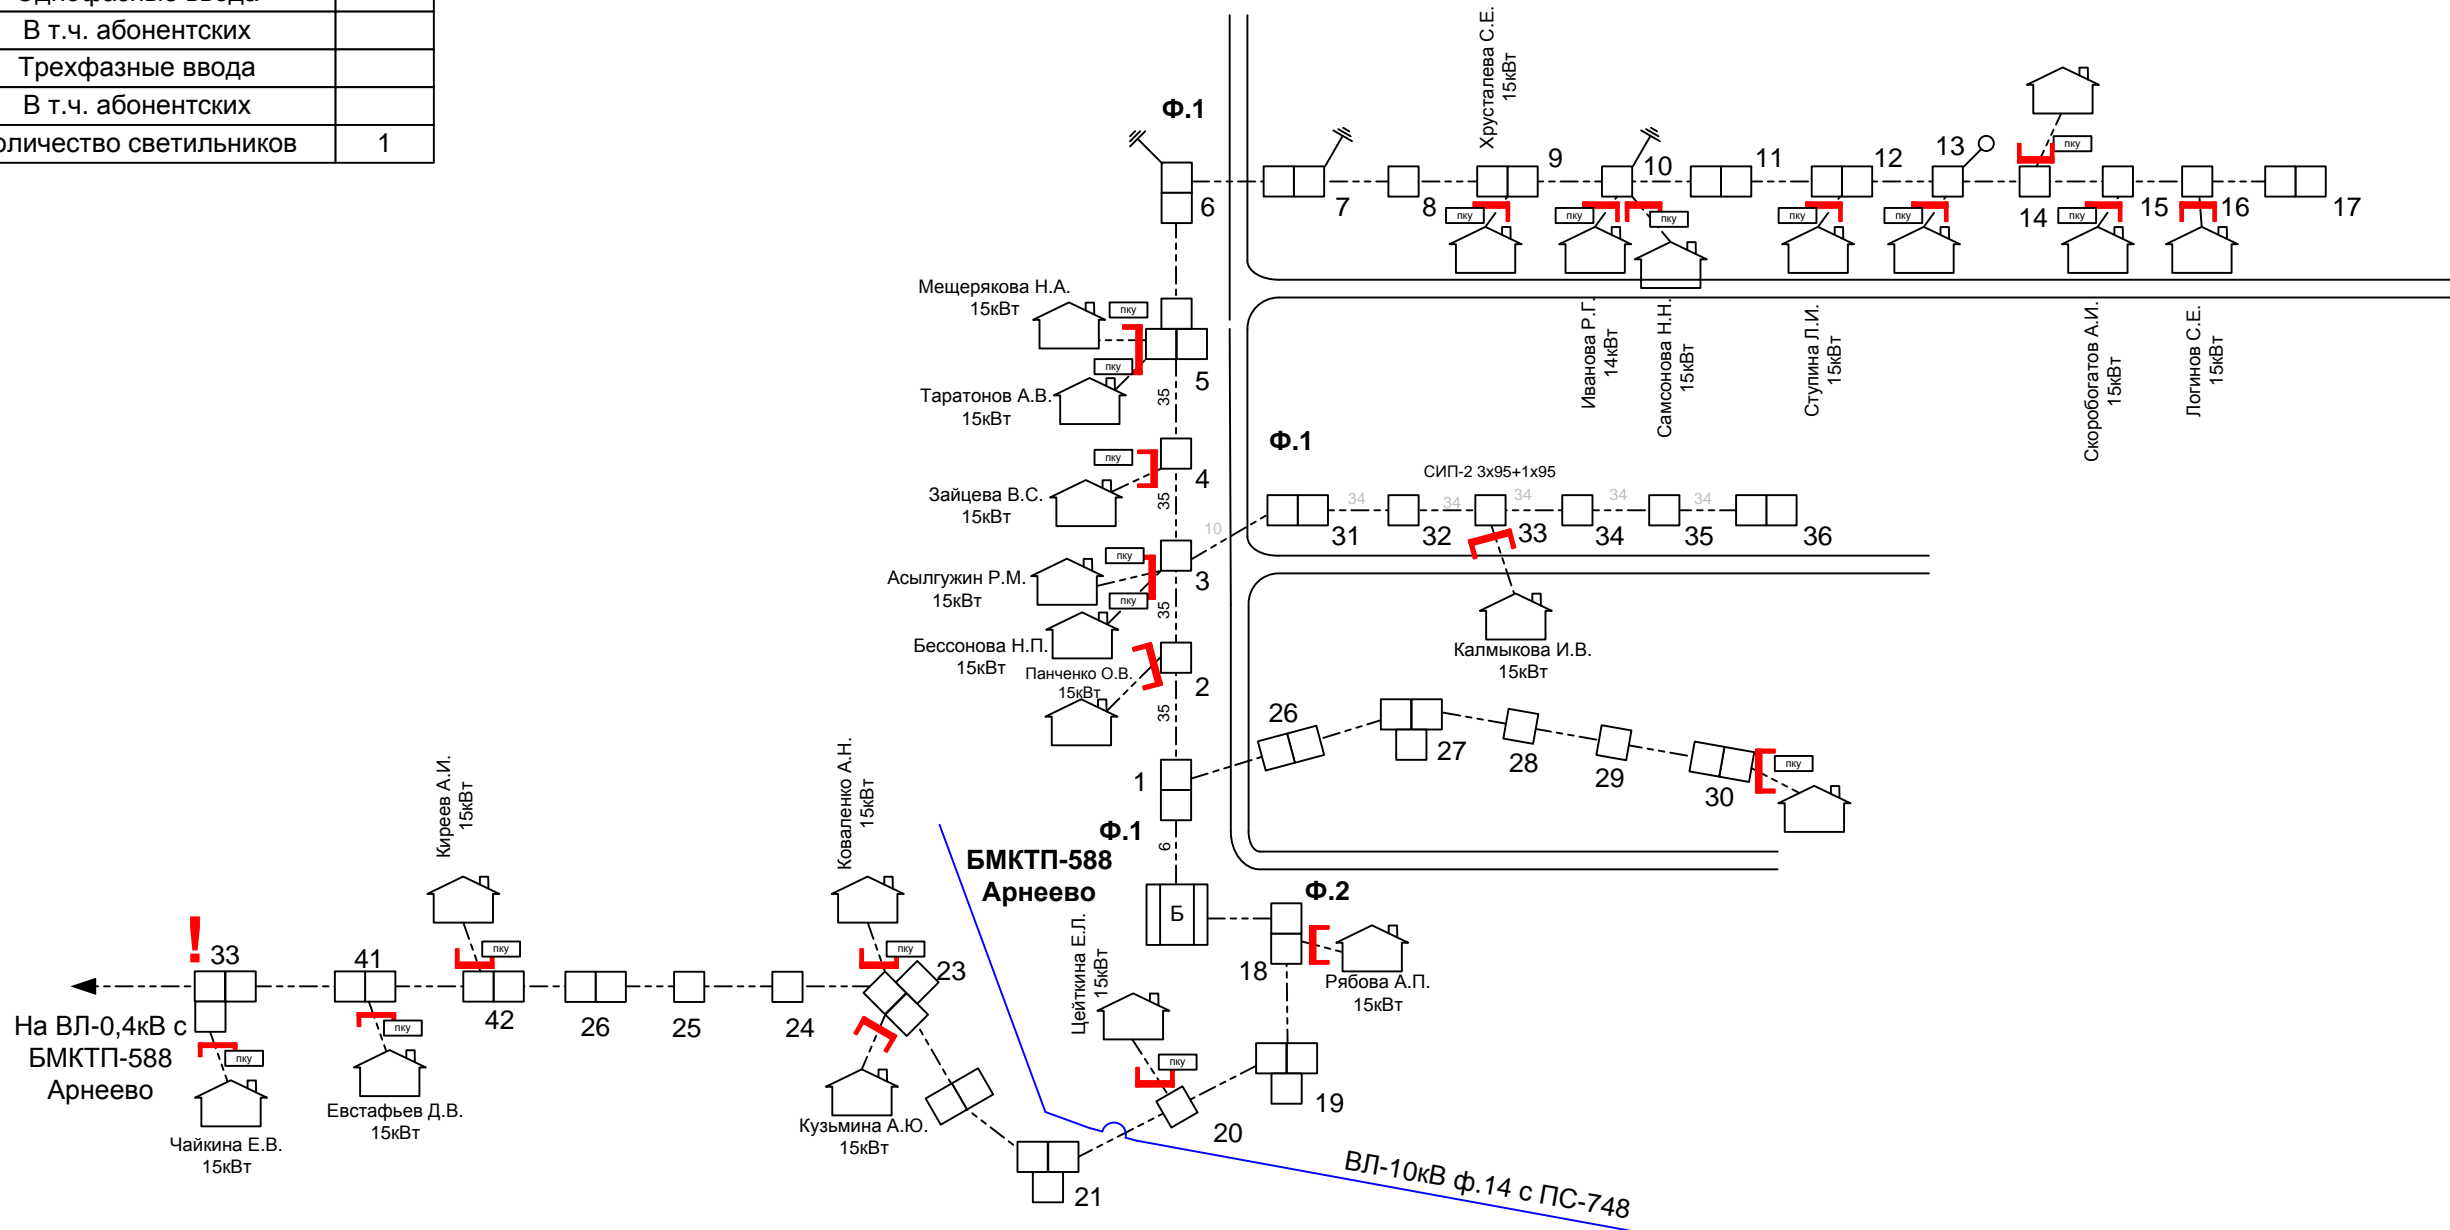

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.17)	805	СИП2 4х95
2	Ф.1(оп.1-30)	175	СИП2 3х70+1х54
3	Ф.2(МТП-оп.25)	280	СИП2 4х95
4	Ф.1 (оп.3-36)	180	СИП-2 3х95+1х95
5	Ответвления к домам		СИП 2х16, СИП 4х16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-588 Арнеево СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	14.02.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	14.02.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	14.02.14	
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.	14.02.14	