


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,047
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	2,047
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	61
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	БМКТП-оп.13	455	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.2 (БМКТП-оп.-27)	444	СИП2 3х95+1х95
3	БМКТП-Оп.-29-61	483	СИП2 3х95+1х95
4	Оп.29-48	665	СИП2 3х95+1х95
5	Ответвления к домам		

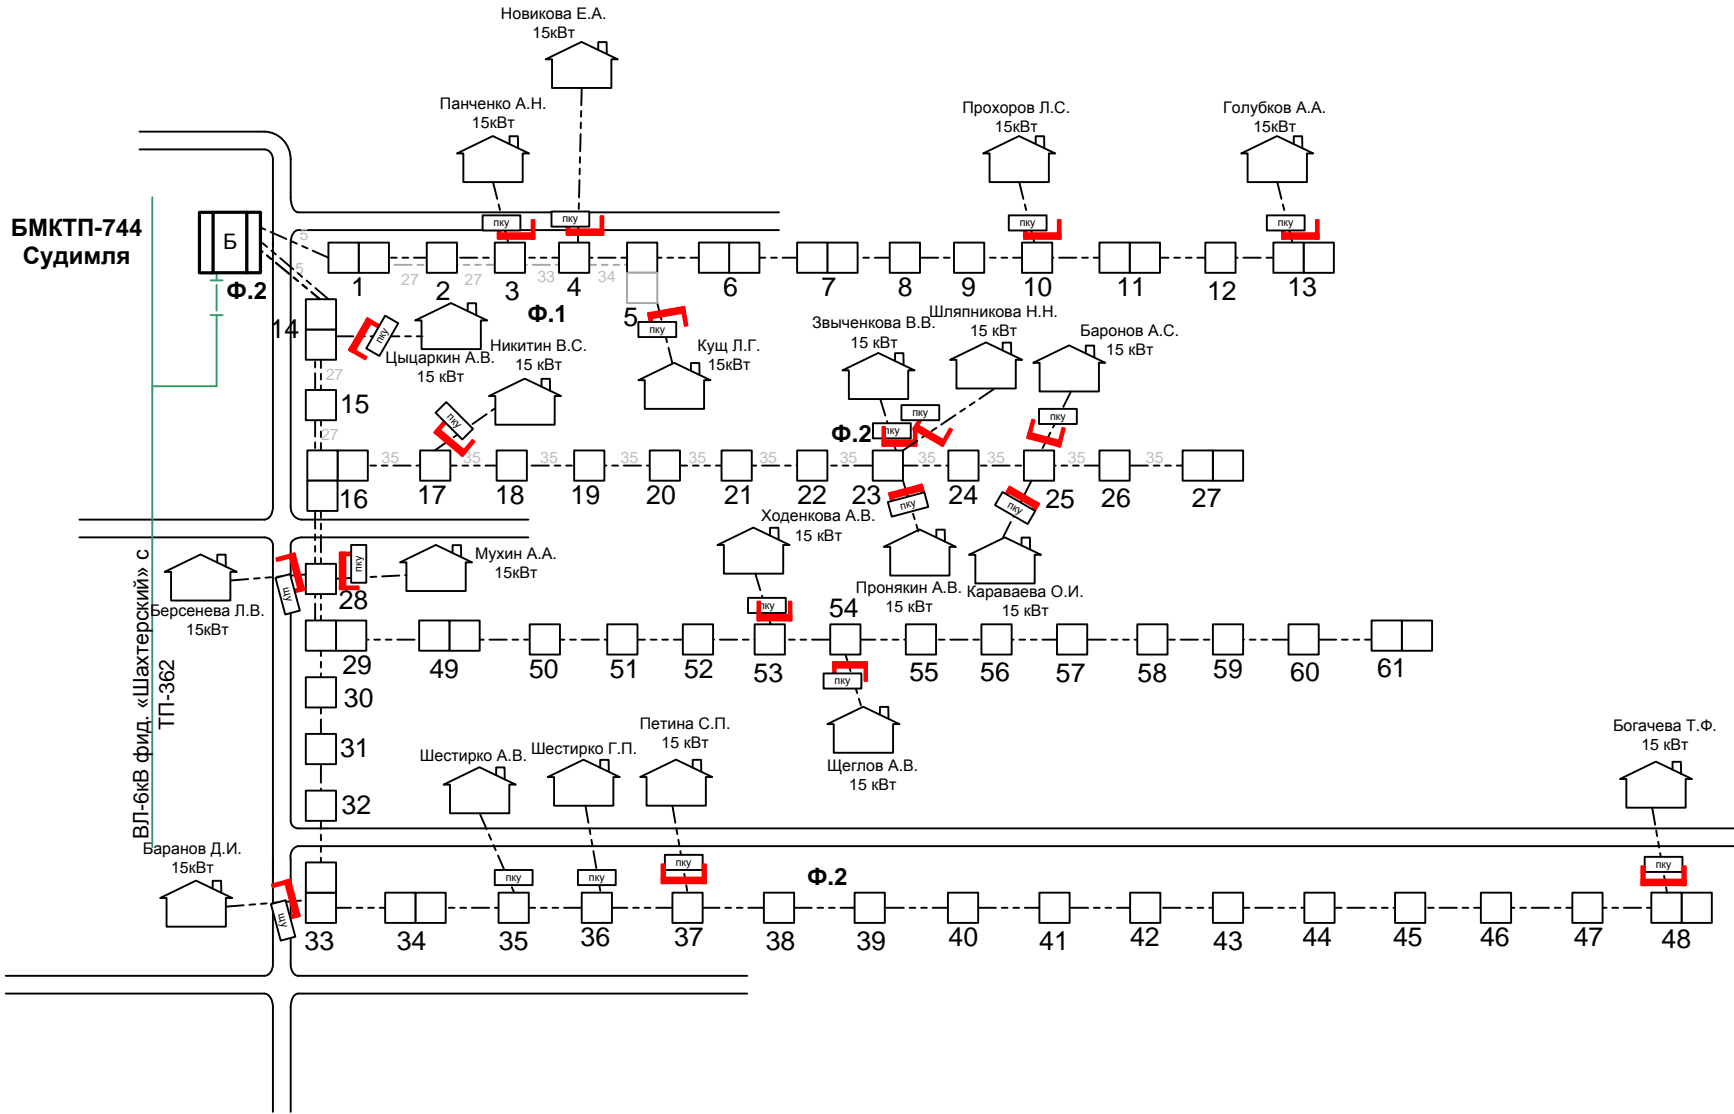

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с БМКТП-744 Судимля СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	02.04.15	
Проверил	инженер	Хромова М.Ю.	02.04.15	
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись