


Общие сведения		
№		
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,505
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,465
1.3	абоненских ВЛ	0,04
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	64
3	В т.ч. абонентских	1
4	Однофазные ввода	56
5	В т.ч. абонентских	4
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	

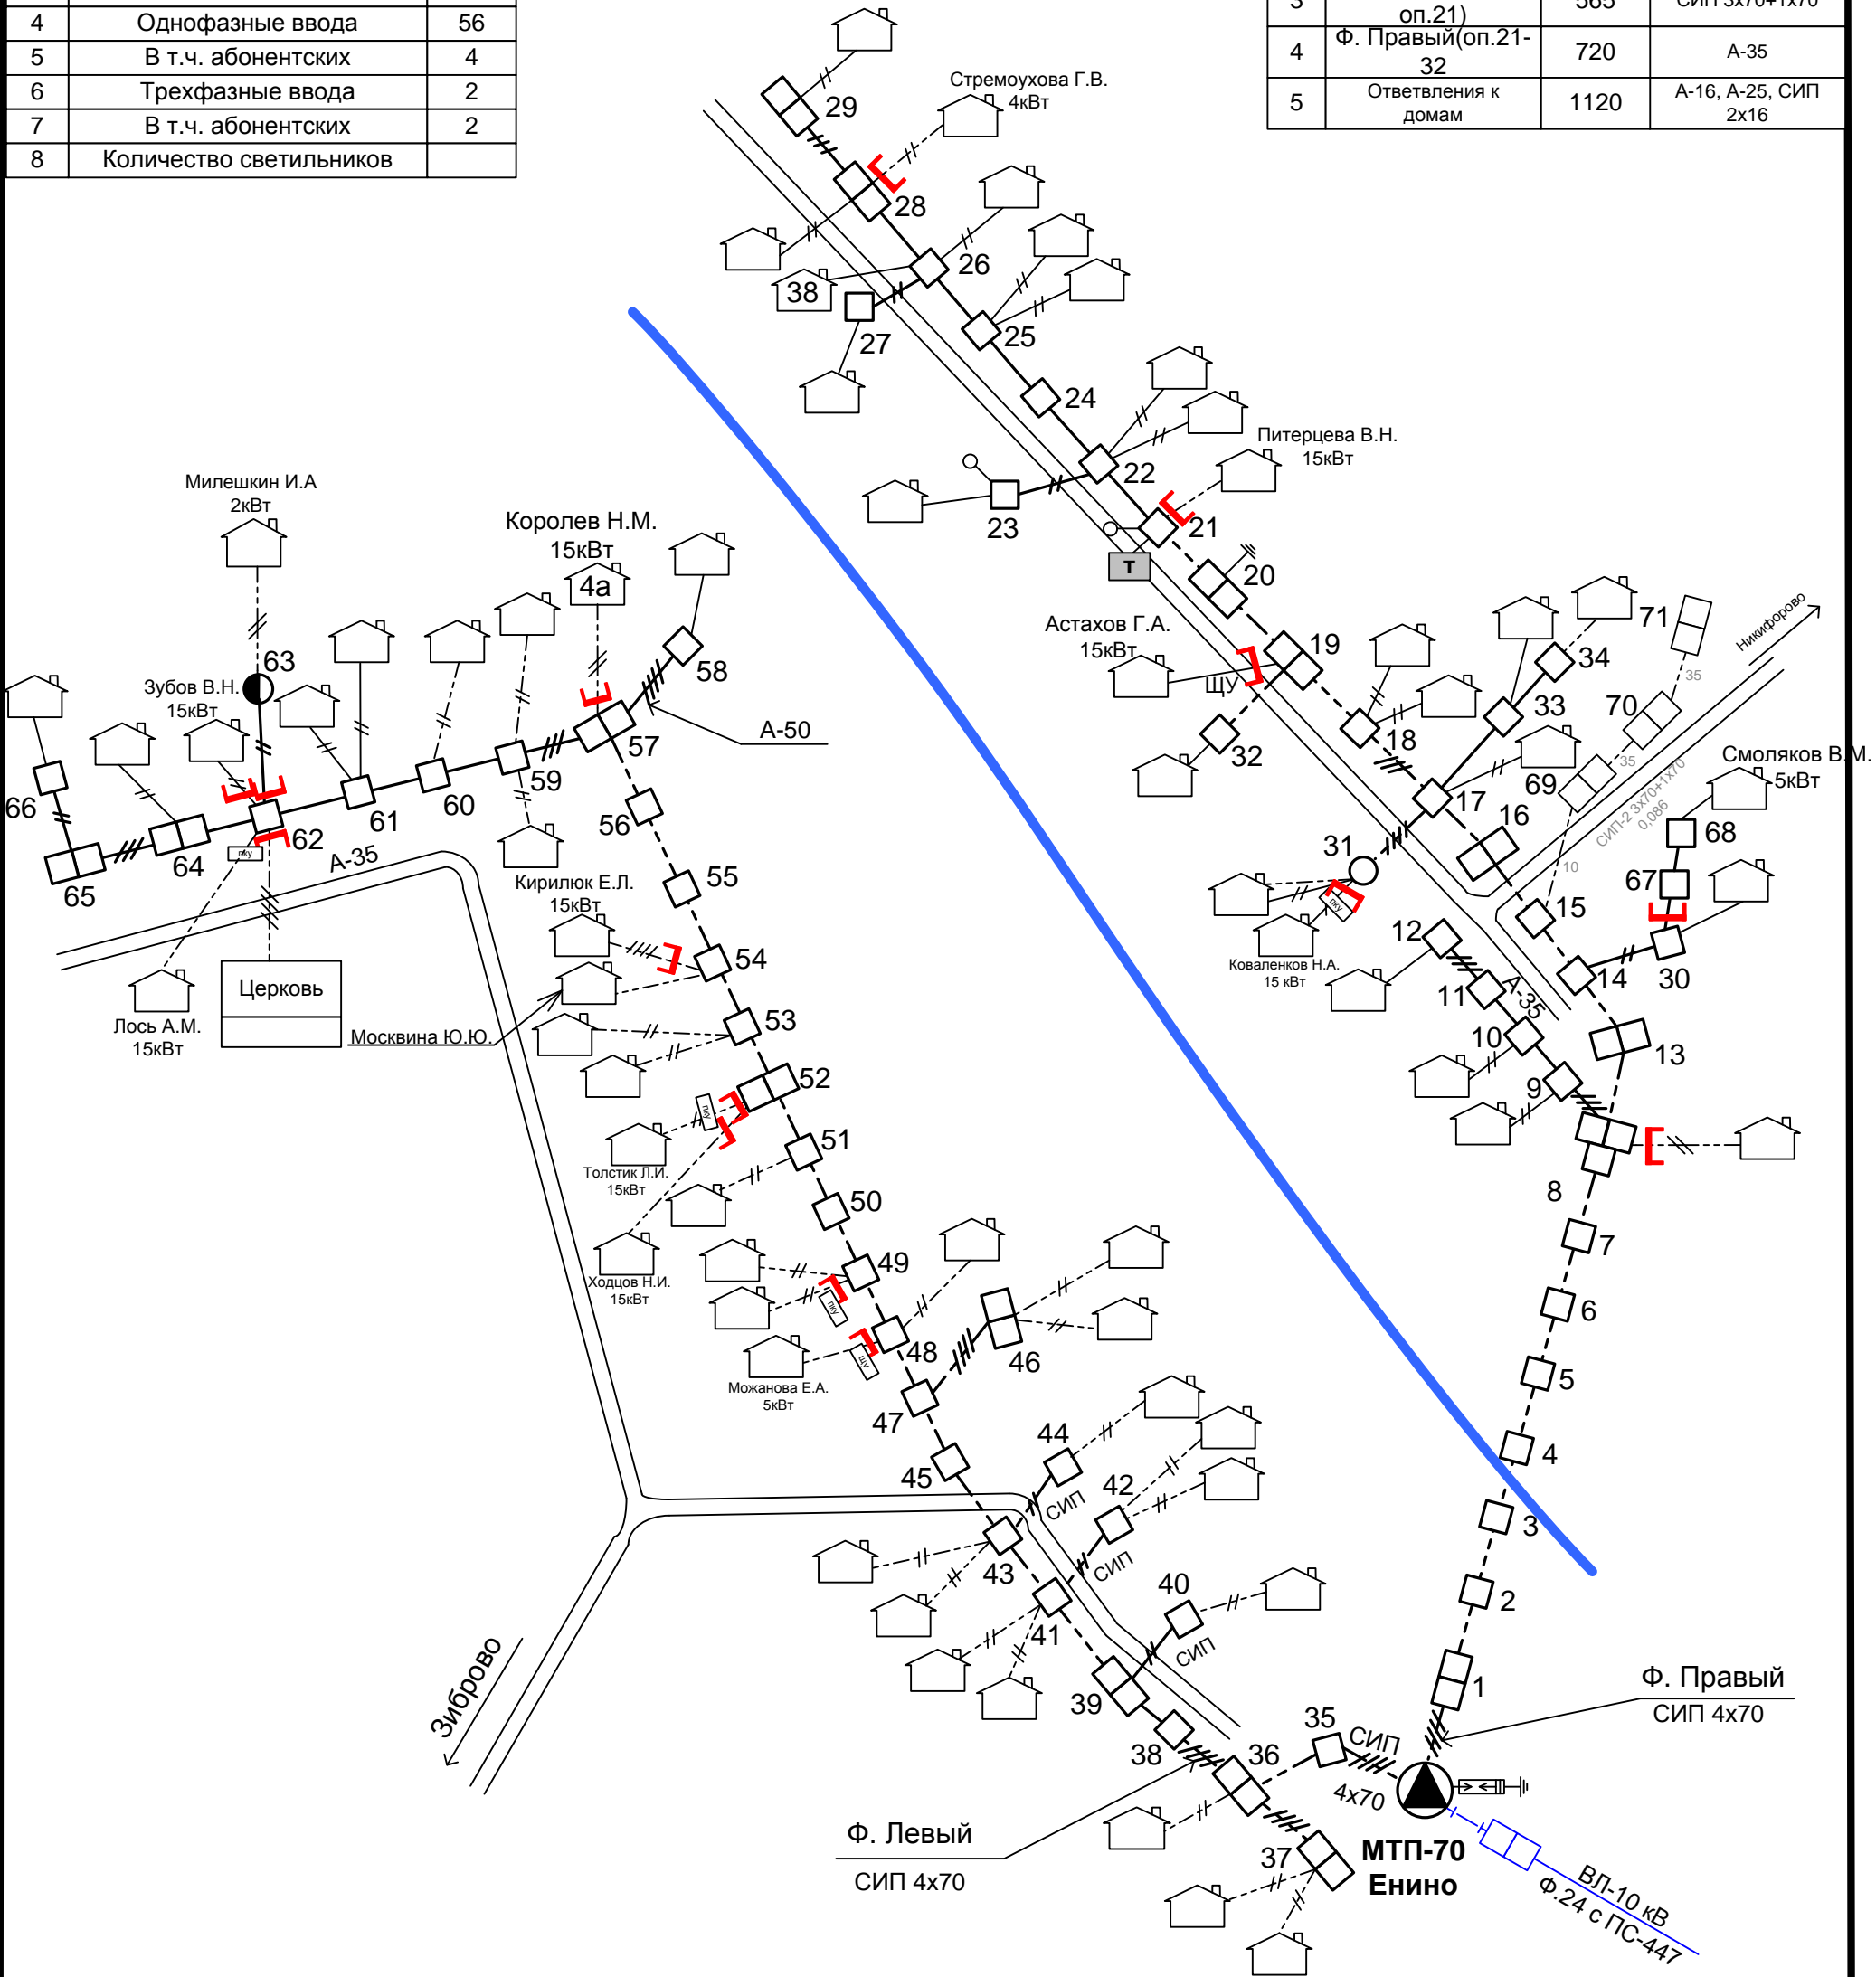

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф. Левый(МТП-оп.57)	900	СИП 3x70+х1x70
2	Ф. Левый(оп.57-66)	320	А-35
3	Ф. Правый(МТП-оп.21)	565	СИП 3x70+1x70
4	Ф. Правый(оп.21-32)	720	А-35
5	Ответвления к домам	1120	А-16, А-25, СИП 2х16

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-70 Енино СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись